

社会資本総合整備計画

平成26年 9月19日

計画の名称	尾道市公共下水道（防災・安全）			
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	尾道市	
計画の目標				

安定した公共水域の水質確保のため老朽化した施設の診断・計画・更新、また認可拡大に伴い雨水、ポンプ場を追加し公共下水道事業を実施する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ①下水道による都市浸水対策達成率を、35%（H22当初）から37%（H27末）に向上させる。
- ②更新が必要な7施設について、H27末までに更新を完了（100%）させる。

定量的指標の定義及び算定式

- ①下水道による都市浸水対策達成率
浸水対策完了済面積（ha）/浸水対策を実施すべき面積（ha）
- ②平成27年度までの施設の更新
更新済施設数/更新対象施設数

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)	備考
35%	36.5%	37%	
0%	83.0%	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	1,655百万円	A	1,655百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	----------	---	----------	---	------	---	------	---------------------------	------

交付対象事業

A1 基幹事業												全体事業費 (百万円)	備考					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）							
											H23			H24	H25	H26	H27	
A-1-1	下水道	一般	尾道市	直接	-	雨水	新設	尾道処理区雨水幹線整備（浸水対策）	φ400～ L=1.5km	尾道市						265		
A-1-2	下水道	一般	尾道市	直接	-	汚水	改築	尾道市浄化センター	自家発電設備375kW（水処理能力6,000m ³ /日）	尾道市						55		
A-1-3	下水道	一般	尾道市	直接	-	汚水	改築	尾道市浄化センター	最初沈殿池φ12.5m×3.0m（水処理能力6,000m ³ /日）	尾道市						245		
A-1-6	下水道	一般	尾道市	直接	-	汚水	改築	尾道市浄化センター	長寿命化診断・計画策定	尾道市						10		
A-1-7	下水道	一般	尾道市	直接	-	雨水	新設	高西東新渚ポンプ場	ポンプ場新設（土木・建築・機械電気）	尾道市						1040		
A-2-1	下水道	一般	尾道市	直接	-	汚水	改築	マンホールポンプ改築	N=8箇所	尾道市						20		
A-1-8	下水道	一般	尾道市	直接	-	汚水	調査	尾道処理区管渠点検調査□	2740m+6箇所	尾道市						20		
合計																	1,655	

B 関連社会資本整備事業												全体事業費 (百万円)	備考					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）							
											H23			H24	H25	H26	H27	
合計																	0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
1-B-1	・・・											

C 効果促進事業												全体事業費 (百万円)	備考					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）								
										H23	H24			H25	H26	H27		
合計																	0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----


その他関連する事業


計画等の名称												尾道市公共下水道					全体事業費 (百万円)	備考
事業種別	交付対象	地域種別	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）									
									H23	H24	H25	H26	H27					
A'-1-4	下水道	尾道市			新設	尾道市浄化センター		尾道市								950	防災・安全種別	
A'-1-5	下水道	尾道市			新設	尾道市浄化センター		尾道市								25	防災・安全種別	
C'-1-1	下水道	尾道市			水質改善支援	排水設備の接続推進補助		尾道市								20	防災・安全種別	
A'-1-9	下水道	尾道市			全種	尾道処理区全体計画		尾道市								15	防災・安全種別	

A'	990百万円	B'	0百万円	C'	20百万円	(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))	0.8%
----	--------	----	------	----	-------	-------------------------------------	------

社会資本総合整備計画

平成26年 9月19日

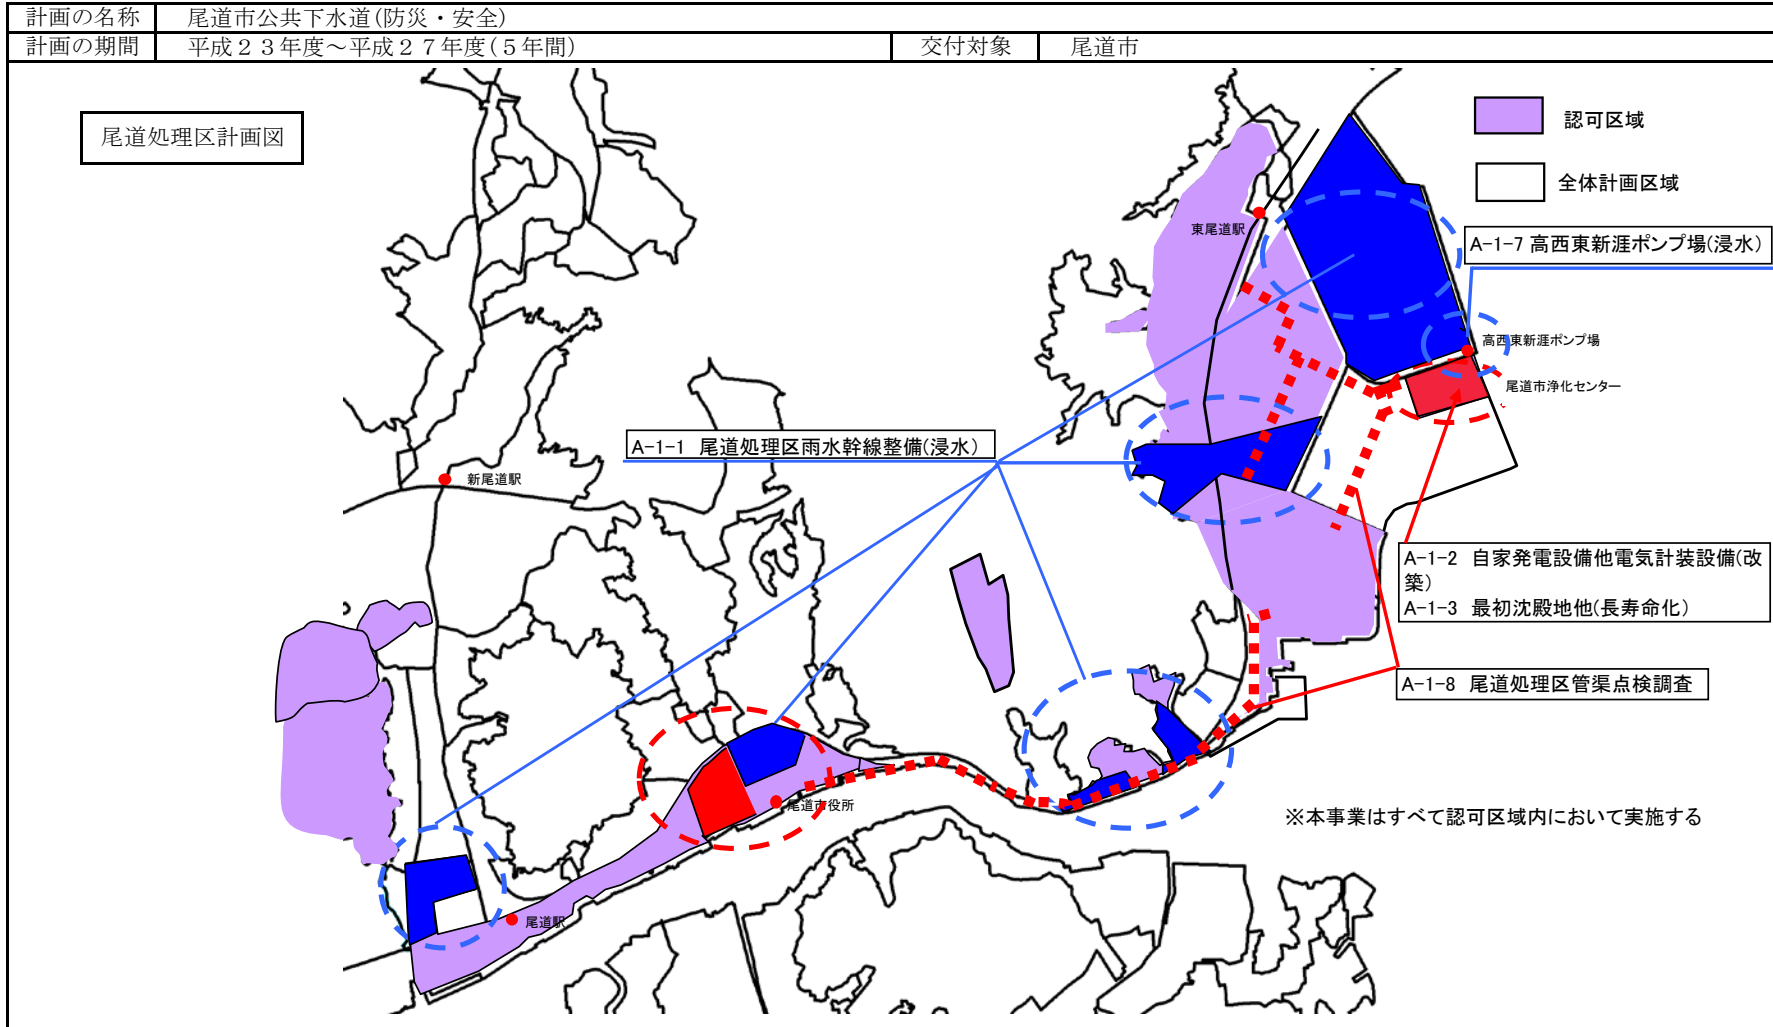

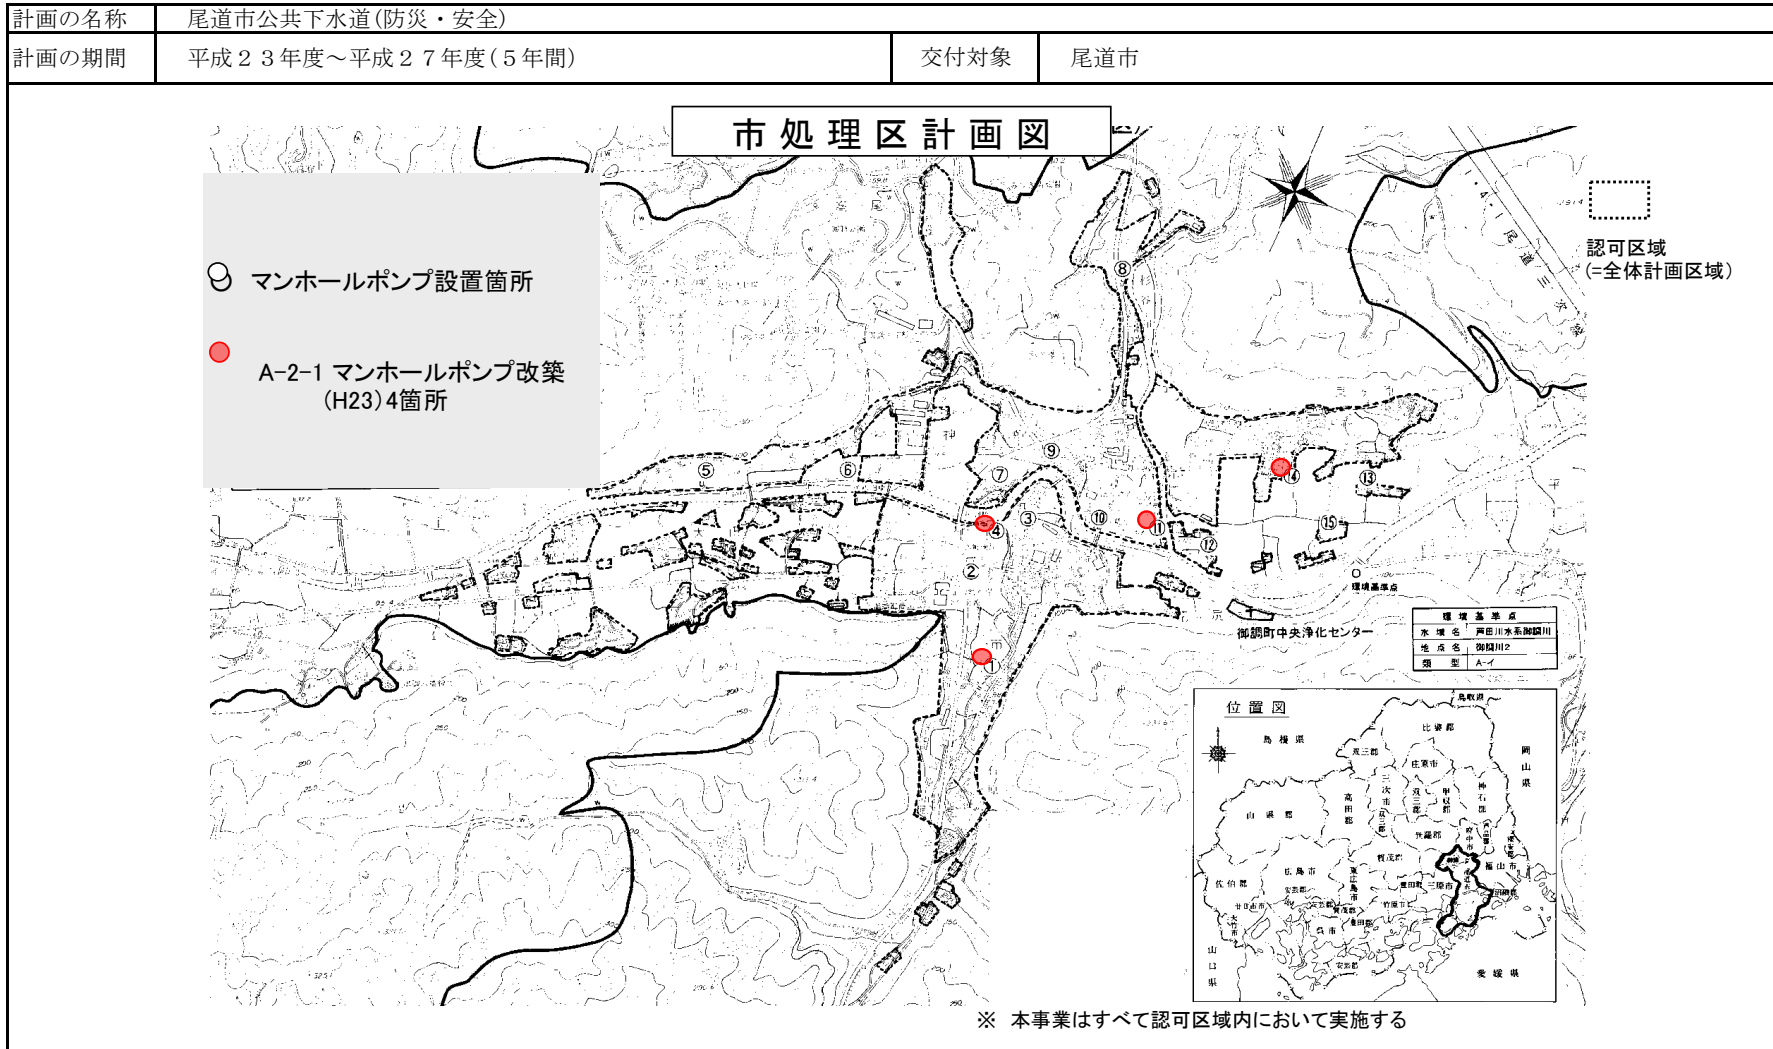

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 尾道市公共下水道(防災・安全)

事業主体名: 広島県尾道市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等	
1)基本方針と適合している。	○
2)上位計画等と整合性が確保されている。	○
②目標と事業との関係	
1)事業による目標達成の可能性が高い。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3)目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4)指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1)十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤計画の具体性	
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
⑥円滑な事業執行の環境	
1)事業実施のための環境整備が図られている。	○