

貯水槽水道の管理の参考例

受水槽、高置水槽の管理の**良い例**○、**悪い例**×

悪い例

通気管

通気管の破損



防虫網の破損



虫、落葉などの混入原因

悪い例

点検用マンホール

パッキンの痛み



雨水、虫などの混入原因


良い例

点検用マンホール

ゴム製パッキン



定期的なパッキン交換

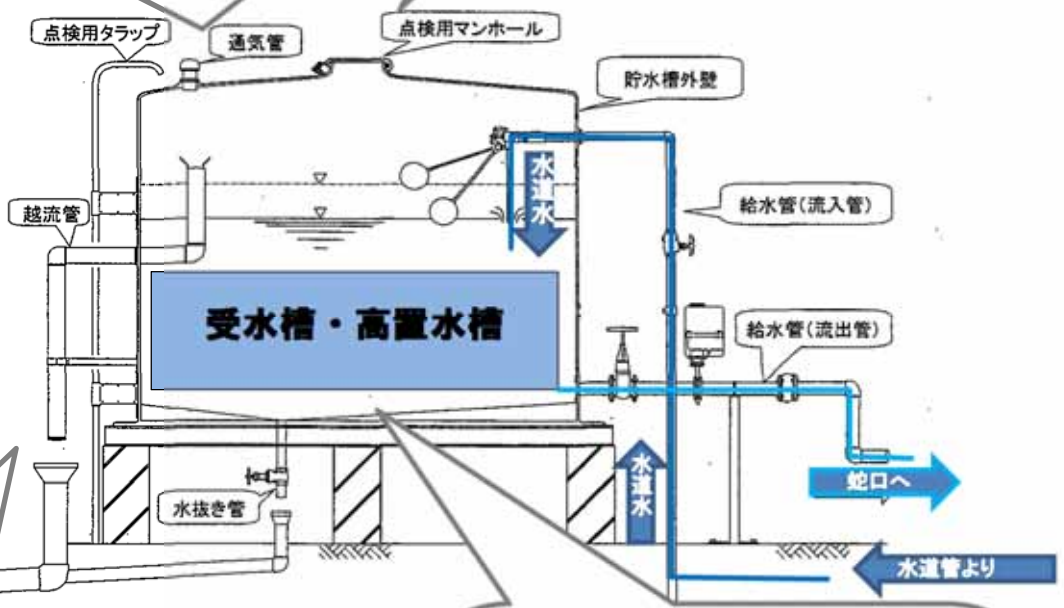

良い例

越流管



きれいなネットで虫の侵入を防止
(網目 2mm以下)

悪い例

防虫網の破損



虫などの混入原因

タンクの内部 良い例

定期的な清掃



悪い例



内部で藻の発生

異臭、濁れの原因



サビの発生



底部の堆積物



受水槽、高置水槽は永久的な施設ではありません。経年劣化によって破損する場合があります。上記の**悪い例**の場合は清掃、修理が必要となります。

しっかりと施錠をして定期的に点検を行いましょう。