


尾道市特定環境保全公共下水道 台帳索引図（污水）

令和7年12月作成

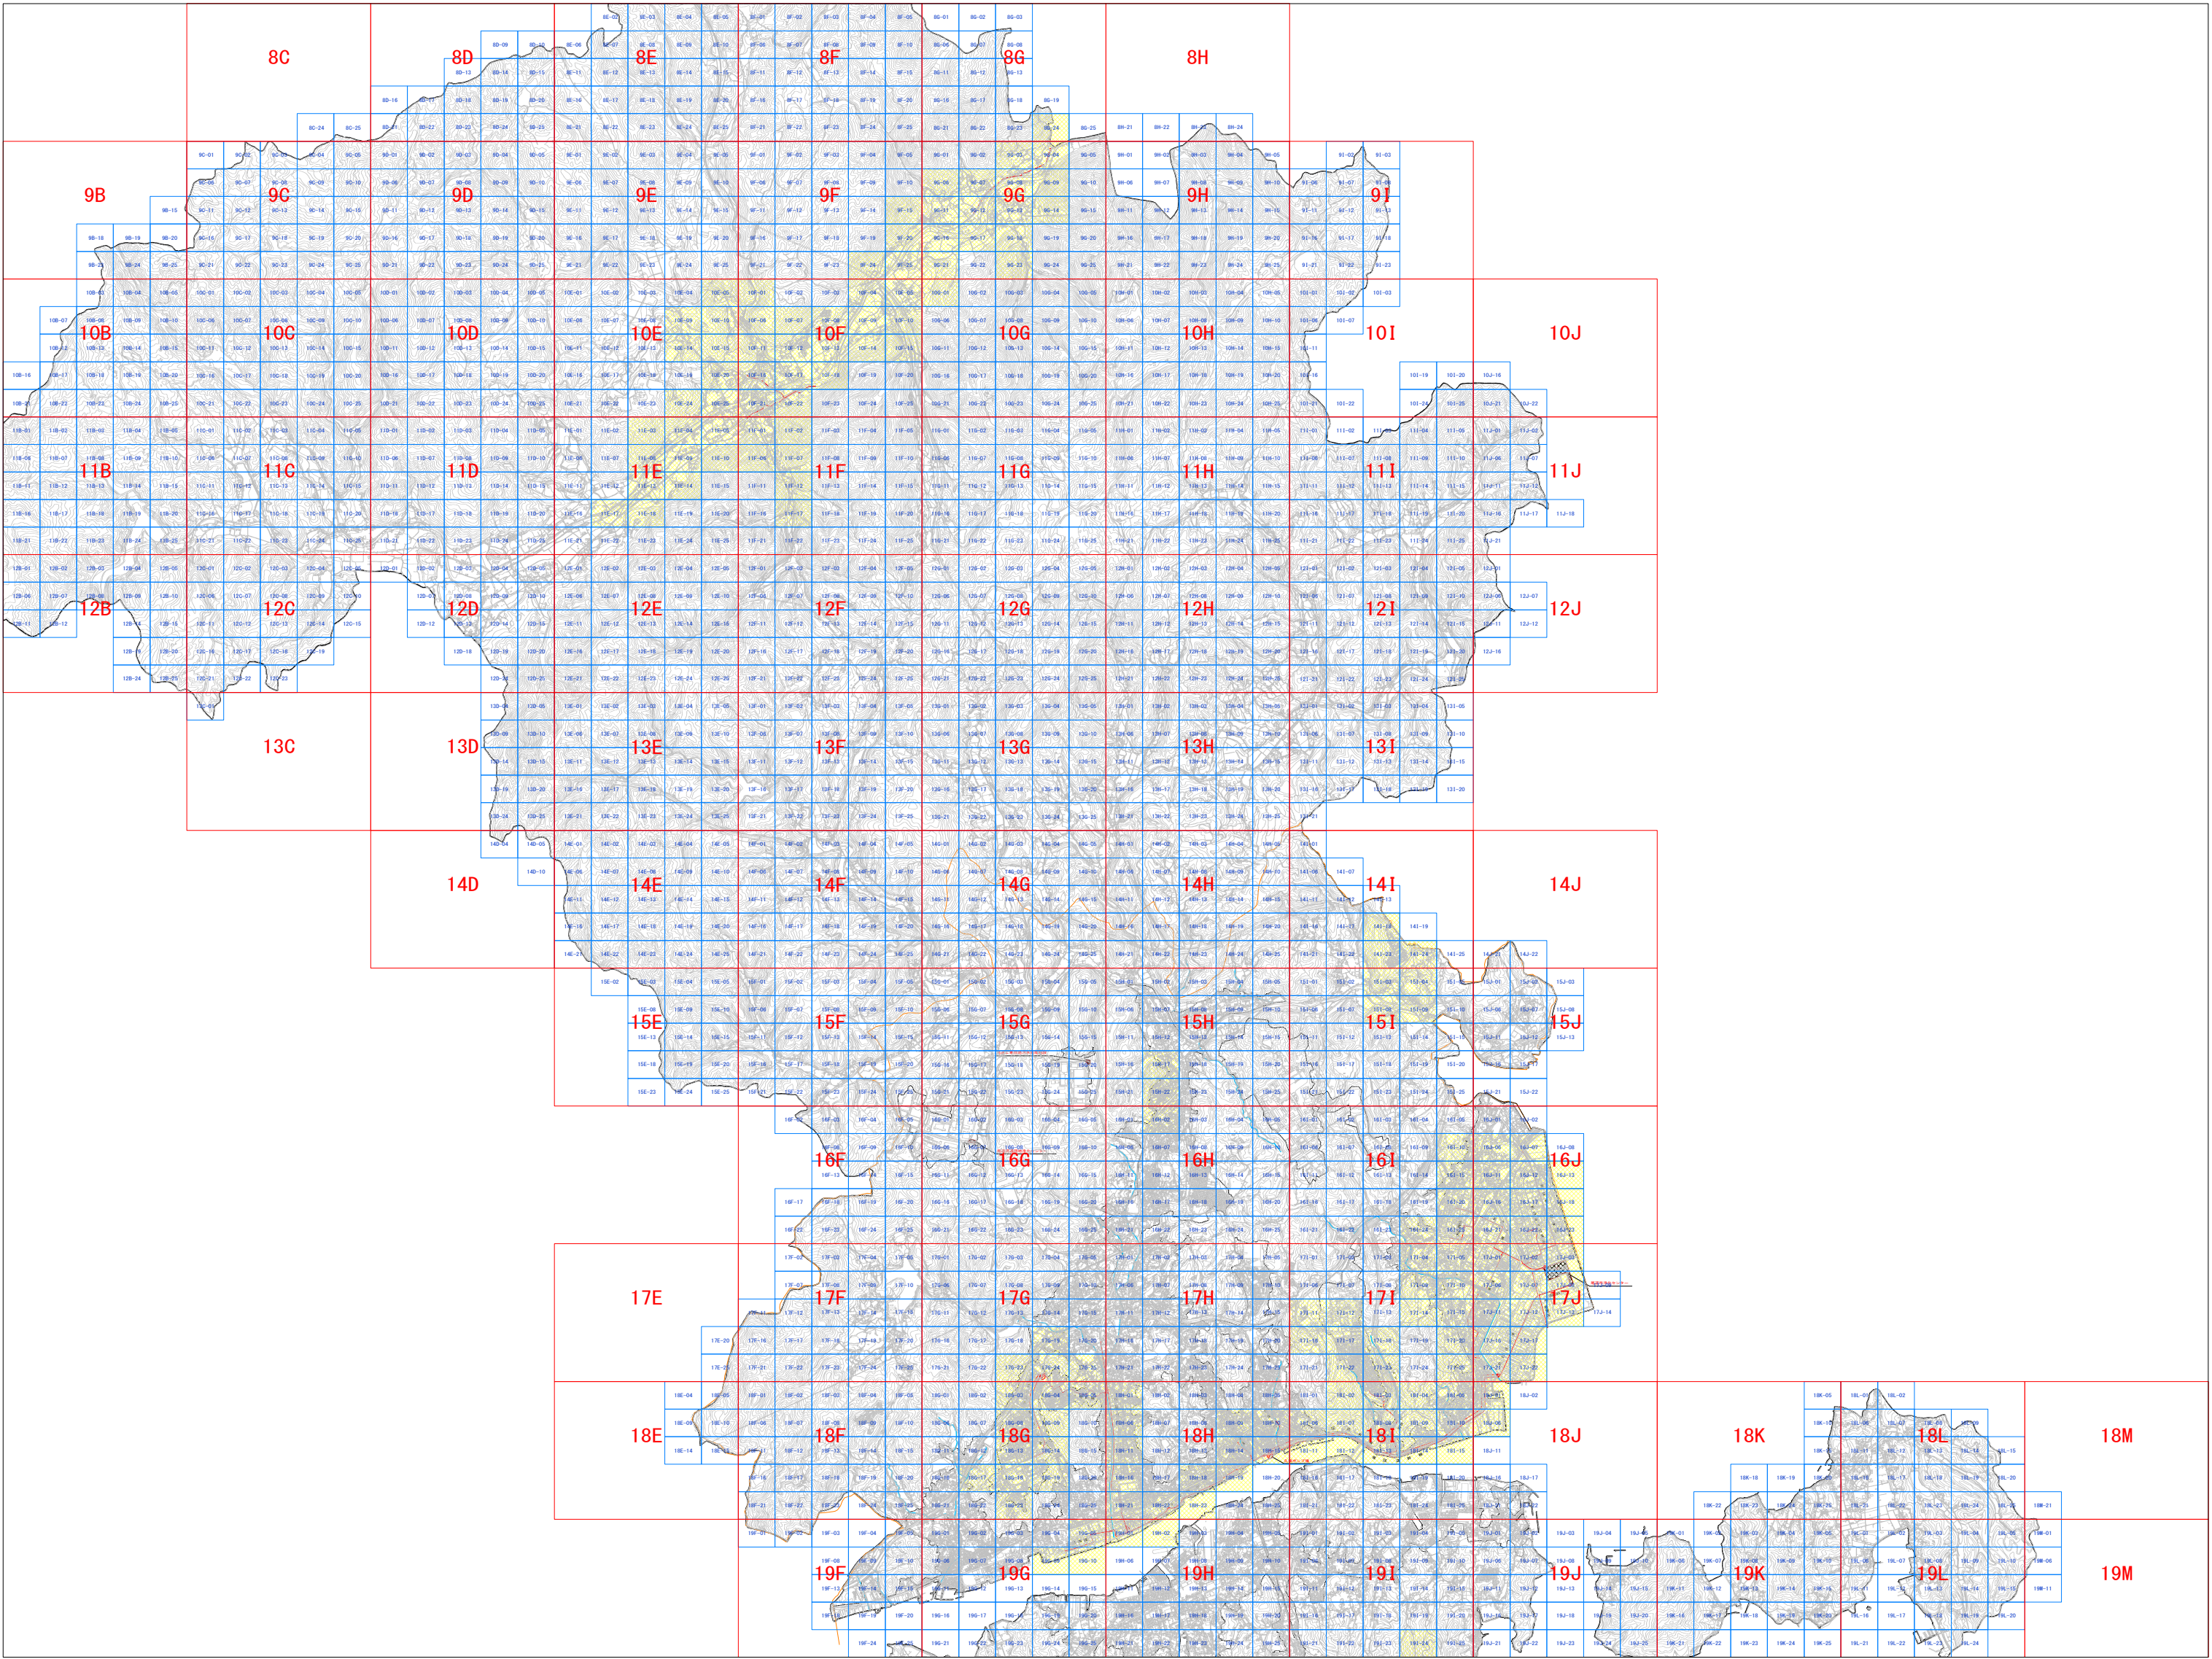


尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 08G-24

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

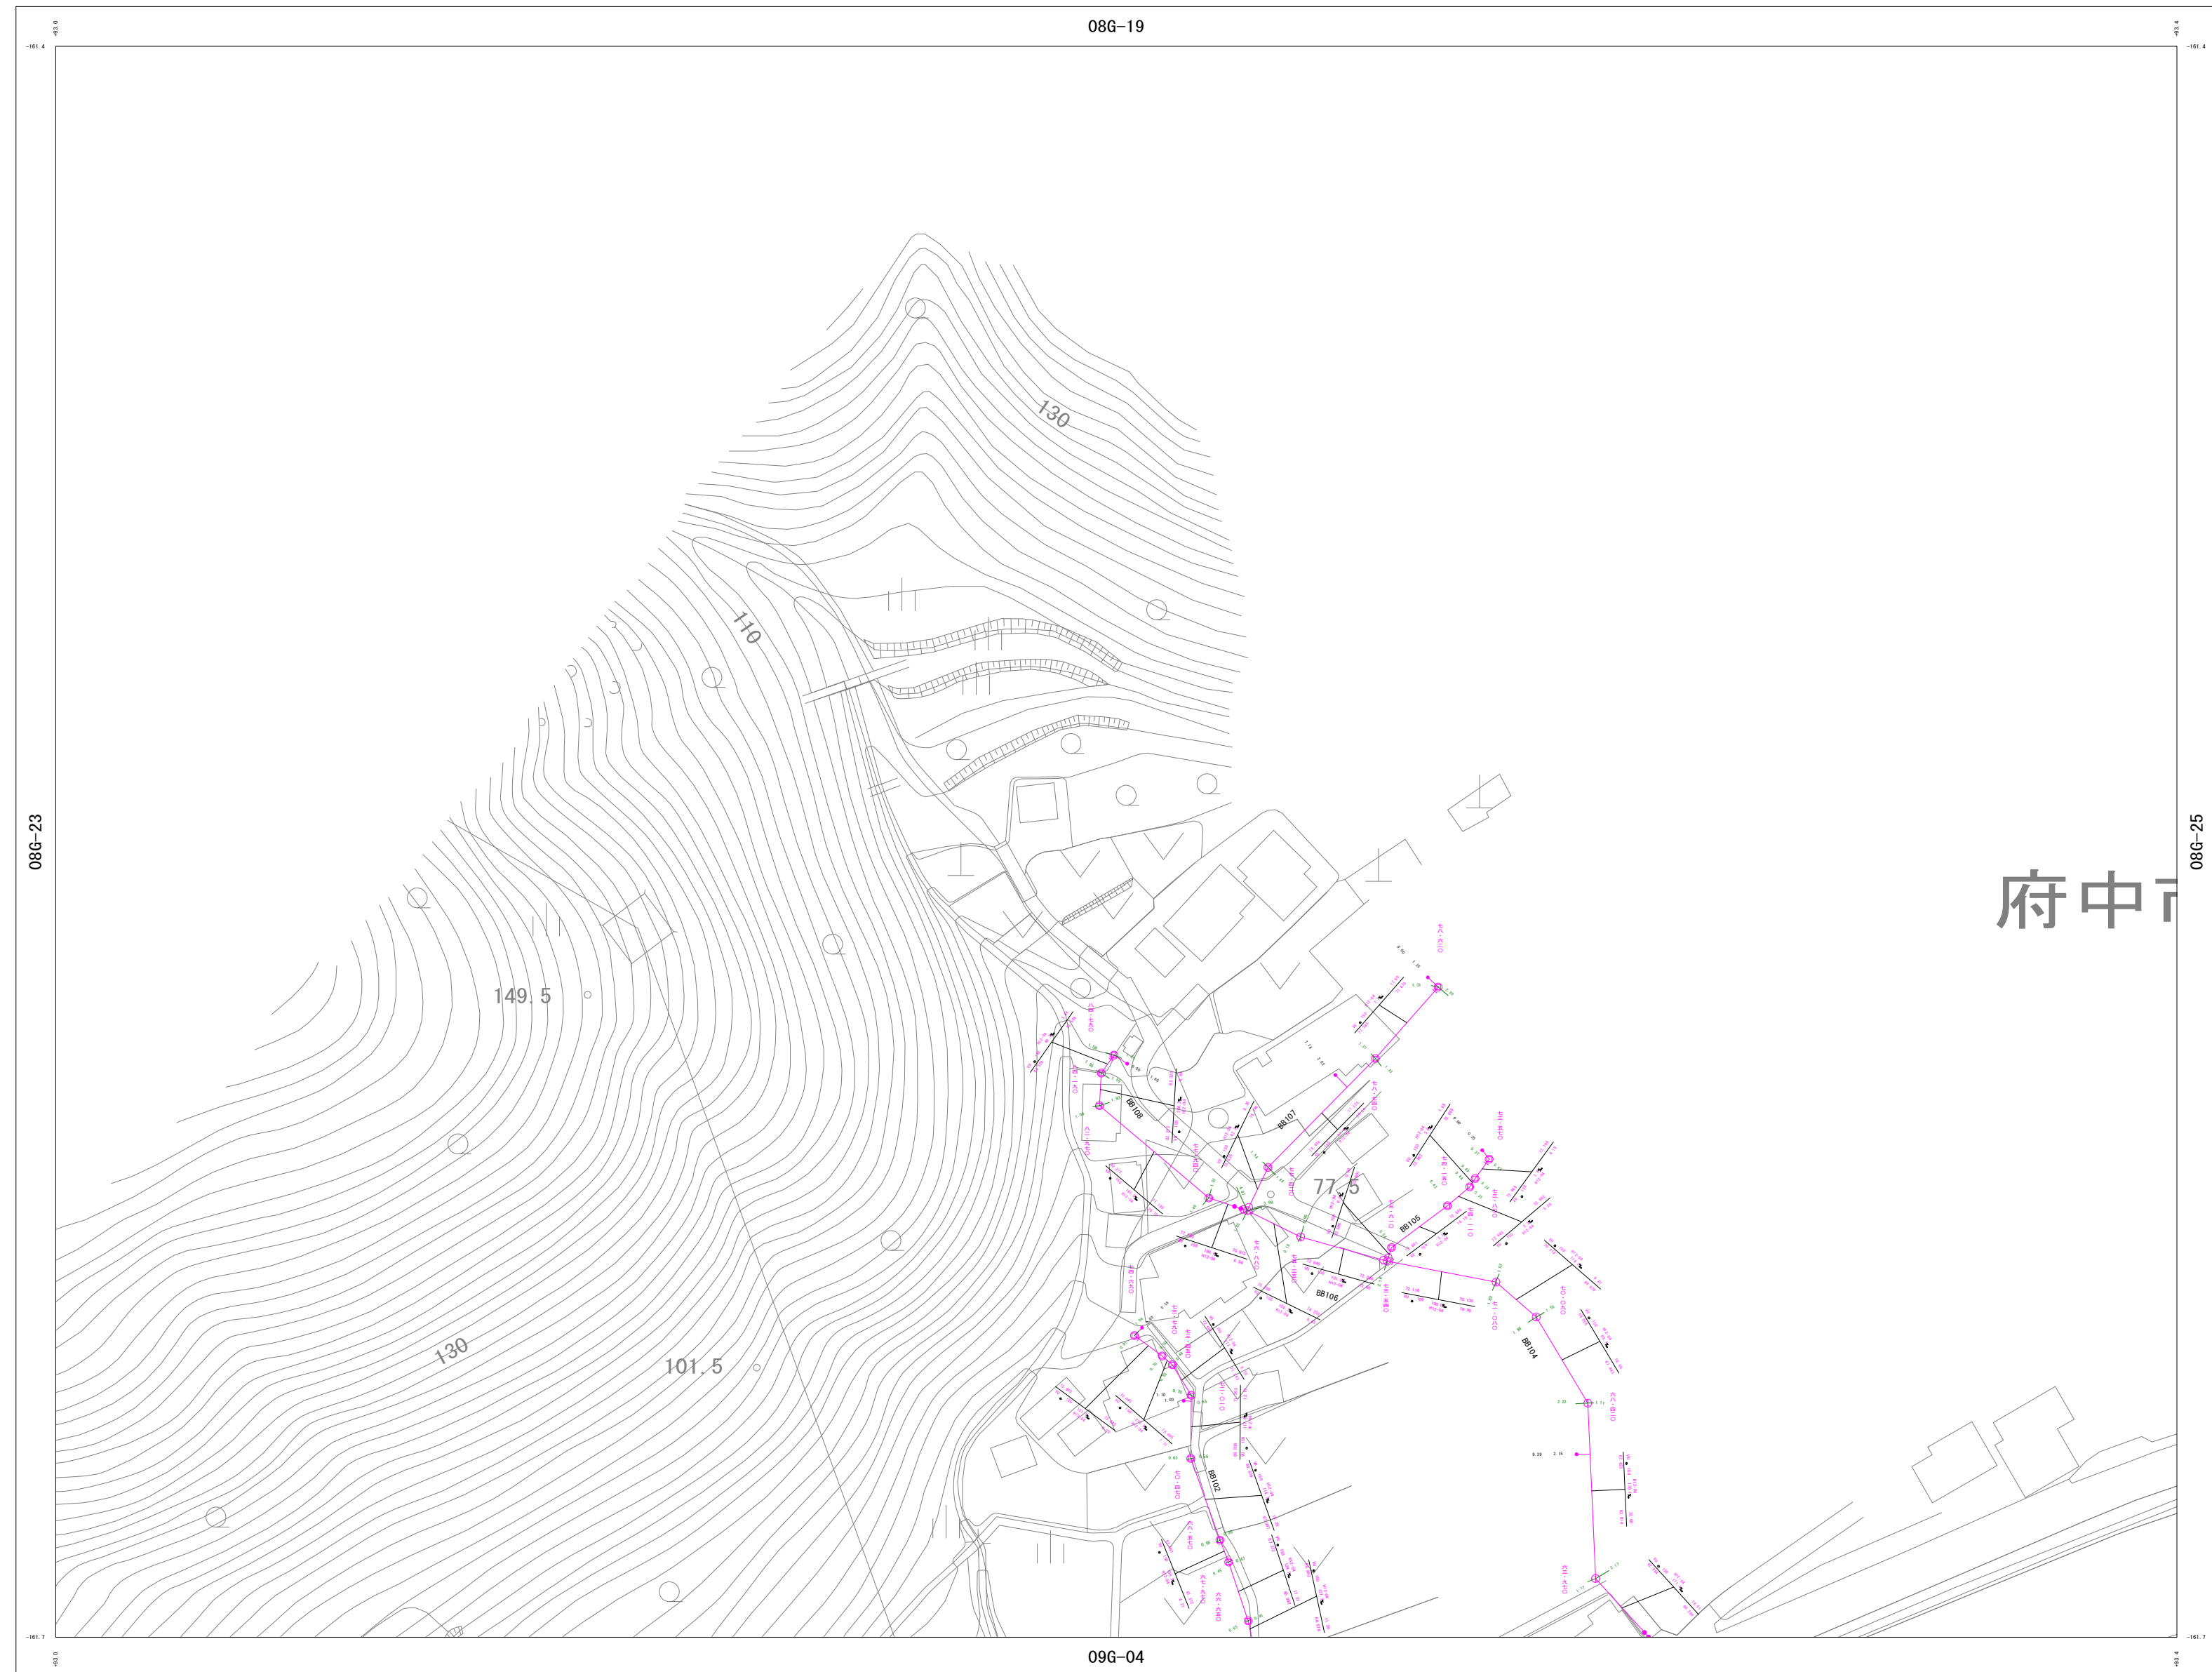


尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
08G-24

08G-18	08G-19	
08G-23	08G-24	08G-25
09G-03	09G-04	09G-05


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75cm円形)
②	1号マンホール (内径90cm円形)
③	2号マンホール (内径120cm円形)
④	3号マンホール (内径150cm円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm円形)
⑥	特1号マンホール (内法80cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内法60cm×90cm)
⑧	4号マンホール (内径120cm×120cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口径マンホール (内径20cm円形)
⑫	小口径マンホール (内径30cm円形)



柁

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め



尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09F-15

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成



1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09F-15

09F-09	09F-10	09G-06
09F-14	09F-15	09G-11
09F-19	09F-20	09G-16


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径750mm角形)
②	1号マンホール (内径900mm角形)
③	2号マンホール (内径1200mm角形)
④	3号マンホール (内径1500mm角形)
⑤	4号マンホール (内径1800mm角形)
⑥	特1号マンホール (内径600mm×900mm角形)
⑦	楕円マンホール (内径450mm×900mm角形)
⑧	Y号マンホール (内径450mm×702mm角形)
⑨	S型マンホール (内径600mm角形)
⑩	小口径マンホール (内径200mm角形)
⑪	小口径マンホール (内径300mm角形)



榘

□	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09F-20

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

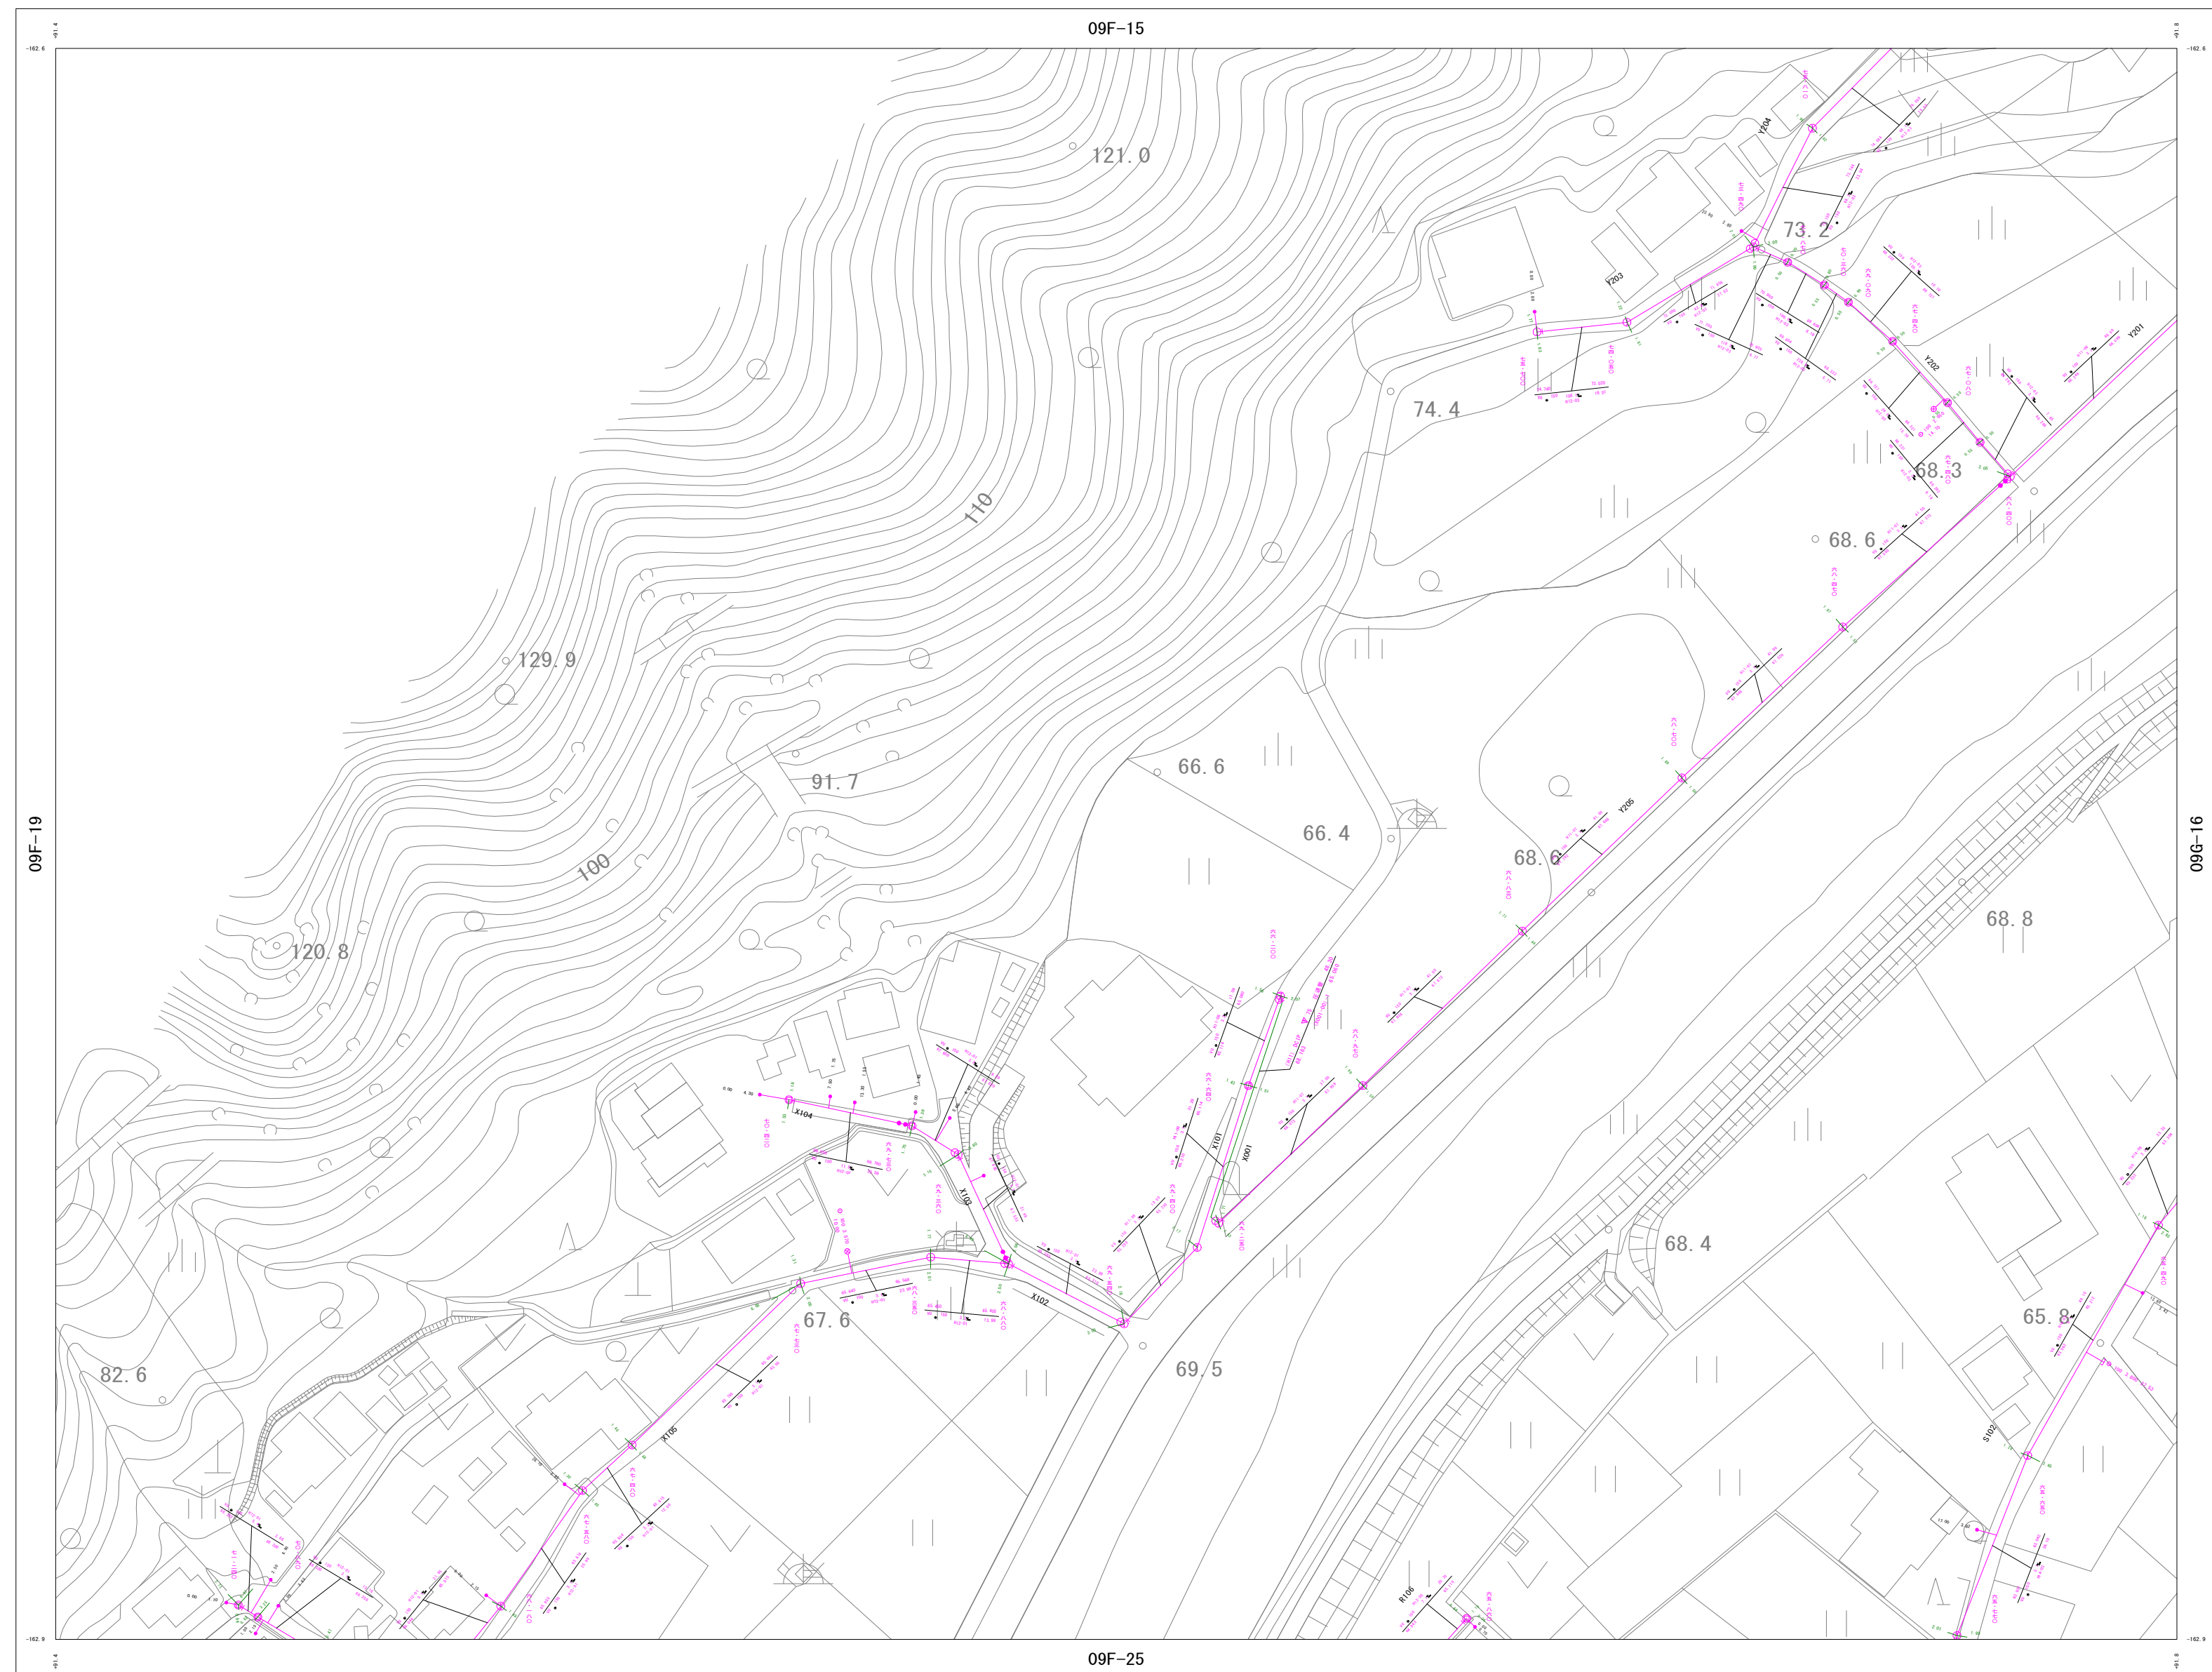

1 : 1000



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図

09F-20

09F-14	09F-15	09G-11
09F-19	09F-20	09G-16
09F-24	09F-25	09G-21

凡 例

管

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

勾配 (‰)

副管

区間延長 (m)

(H) 5.503 W 250 2.4 28.69 5.432

管番番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

人 孔

①	0号マンホール (内径750cm円形)
①	1号マンホール (内径900cm円形)
②	2号マンホール (内径1200cm円形)
③	3号マンホール (内径1500cm円形)
④	4号マンホール (内径1800cm円形)
特	特1号マンホール (内径80cm×90cm角形)
楕	楕円マンホール (内径800mm×900mm)
角	角型マンホール (内径300mm×300mm角形)
Y	Yマンホール (内径600cm円形)
S	Sマンホール (内径500cm円形)
小	小口径マンホール (内径300cm円形)
小	小口径マンホール (内径300cm円形)

榭

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

取付管管径 (mm)

取付管水平距離 (m)

通加距離 (m)

200 2.30 4.50 0.80


樹 樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 09F-24

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

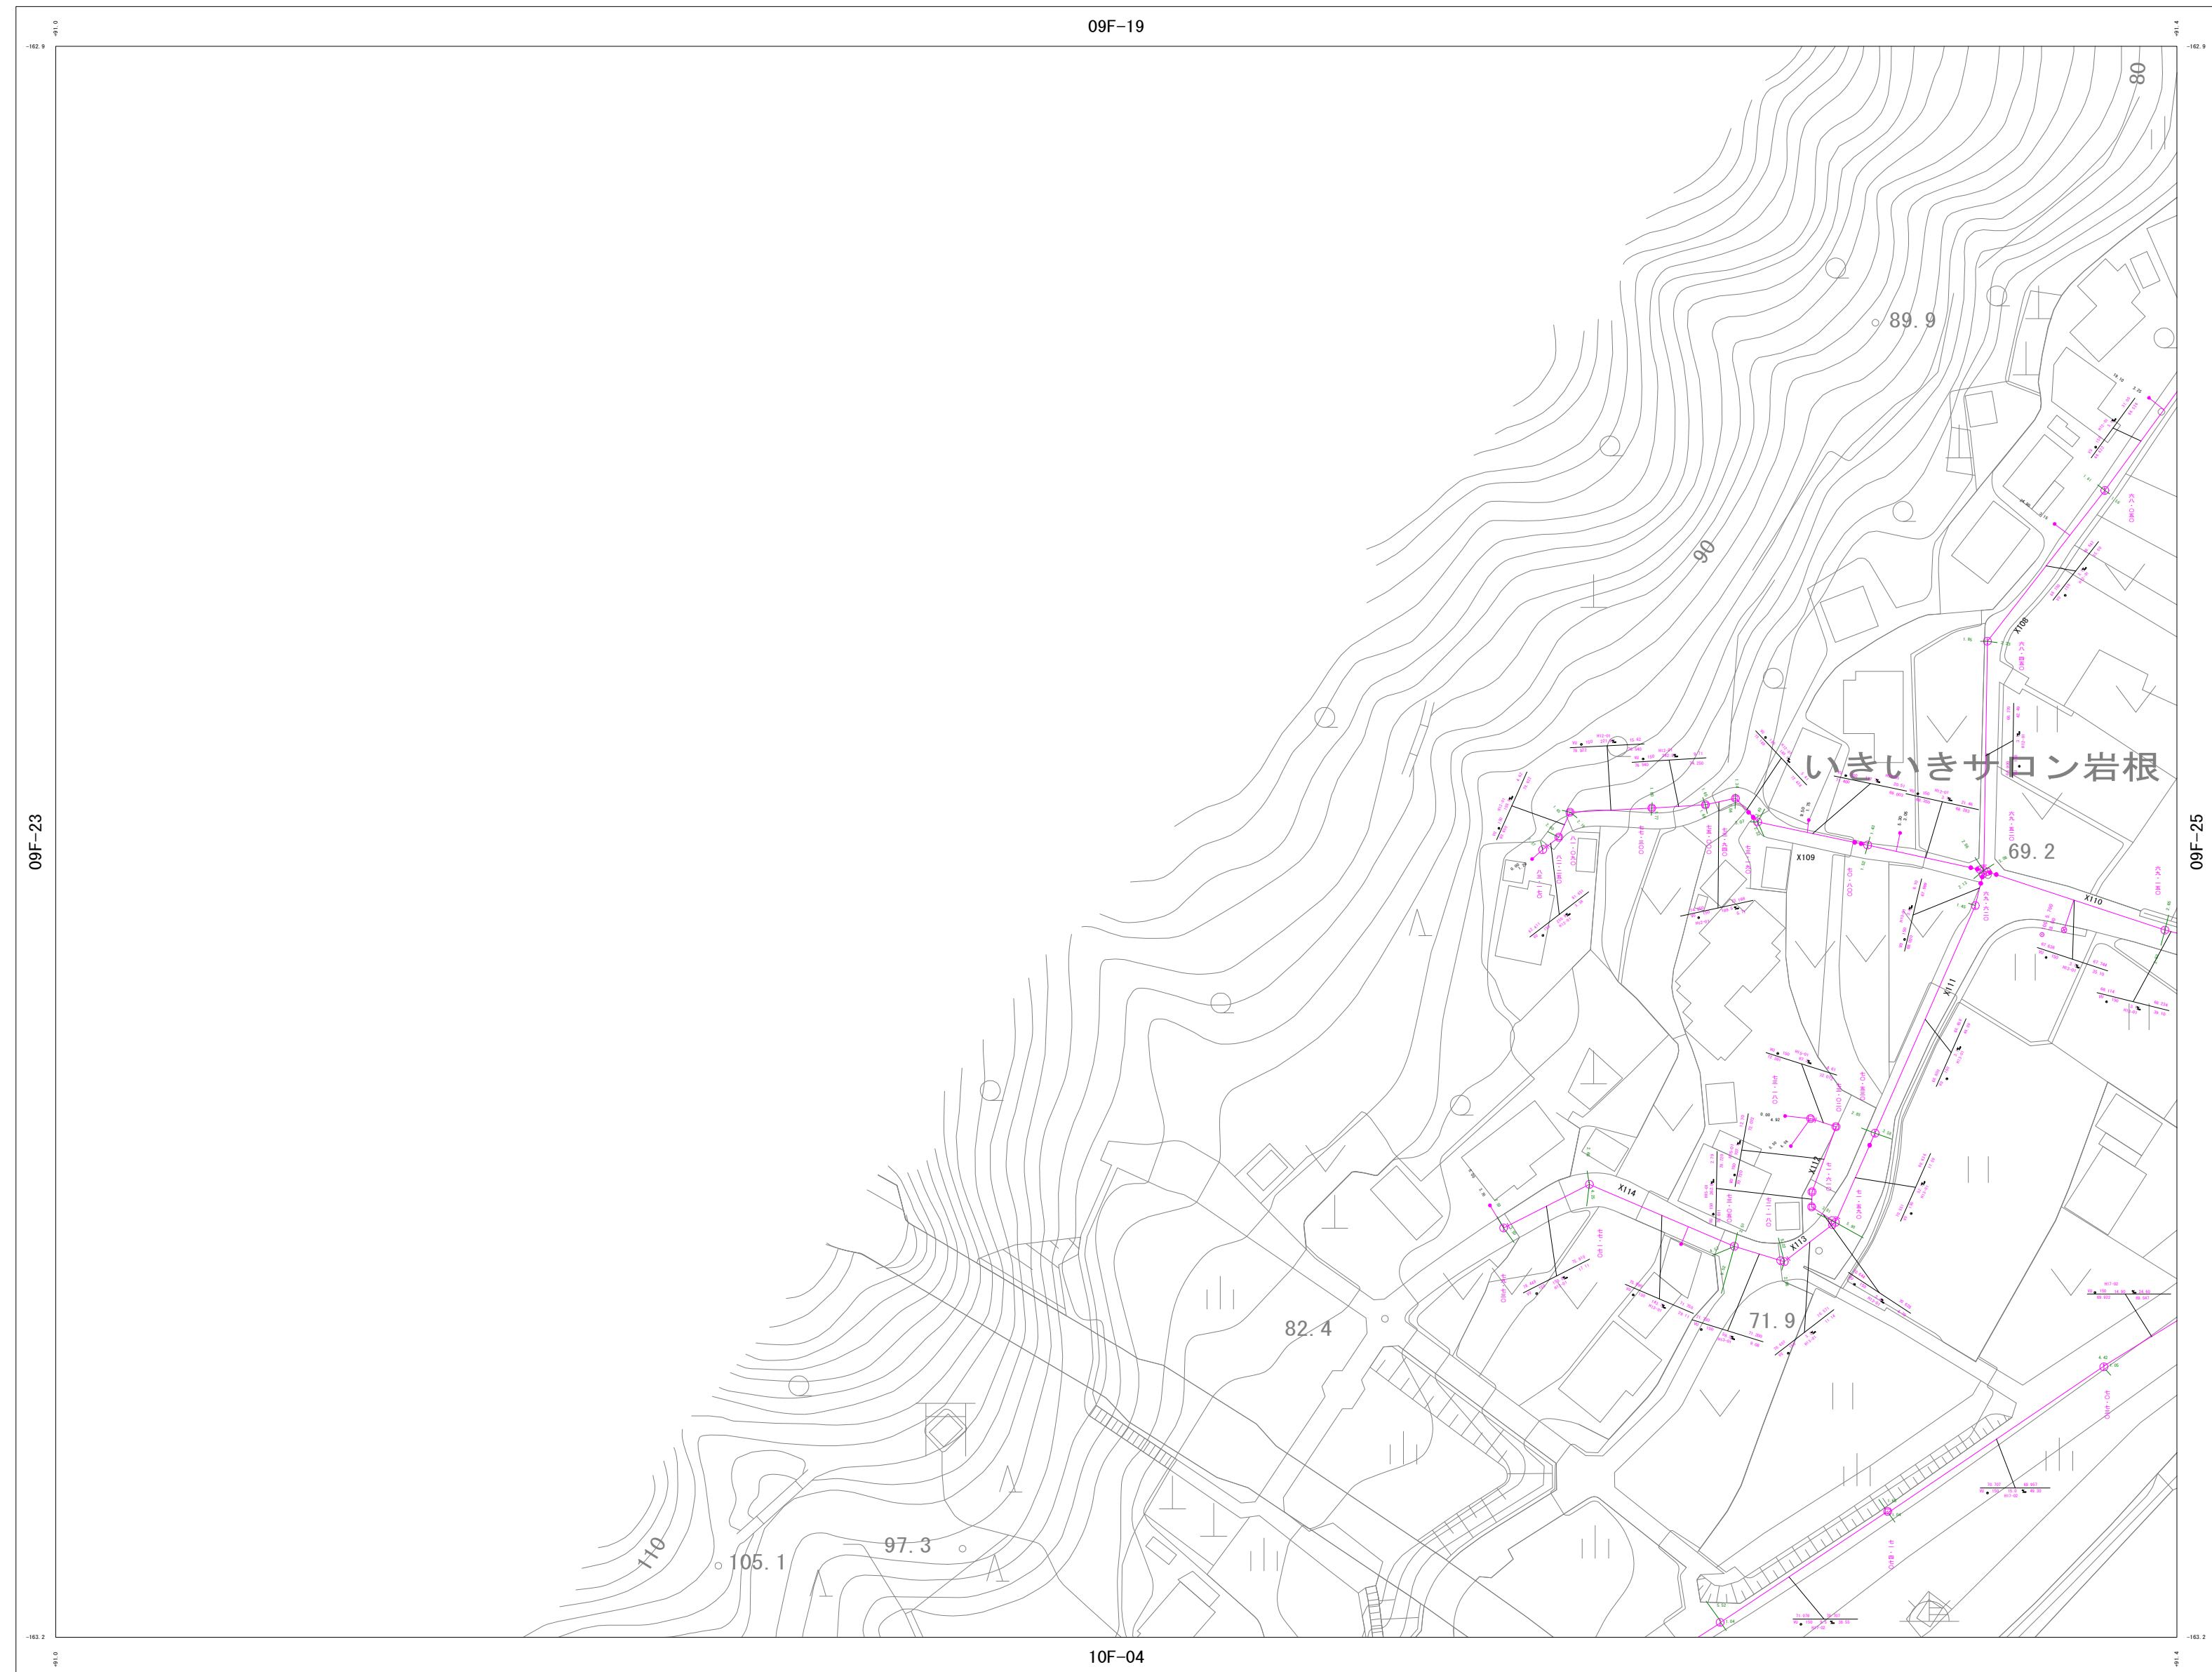

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09F-24

09F-18	09F-19	09F-20
09F-23	09F-24	09F-25
10F-03	10F-04	10F-05

凡 例

管

自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

竣工年度

管径

管形状

管径 (mm)

弯型 (%)

区间延长 (m)

副管

(195) WU 250 3109-b-5 5.432

管圈番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

人 孔

①	0号マンホール (内径75cm円形)
②	1号マンホール (内径90cm円形)
③	2号マンホール (内径120cm円形)
④	3号マンホール (内径150cm円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm円形)
⑥	特1号マンホール (内法80cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内法60cm×90cm)
⑧	4号マンホール (内径120cm×120cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口径マンホール (内径20cm円形)
⑫	小口径マンホール (内径30cm円形)

水一斗

地盤高 一五〇

柎

	コンクリート樹 (内径30cm円部)
	コンクリート樹 (内径40cm円部)
	汚水樹 (内径15cm円部 塩ビ)
	キャップ止め



The diagram shows a tree trunk with a measurement point. A horizontal line extends from the trunk to the right, with a circle at its end. From this circle, three lines branch out: one vertical line going up to the label '取水管管径 (mm)', one vertical line going down to the label '取水管水平距離 (m)', and one diagonal line going down and to the right to the label '添加距離 (m)'. Below the tree trunk, there are two labels: '樹' (Tree) and '樹深さ (m)' (Tree depth (m)).

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 09F-25

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

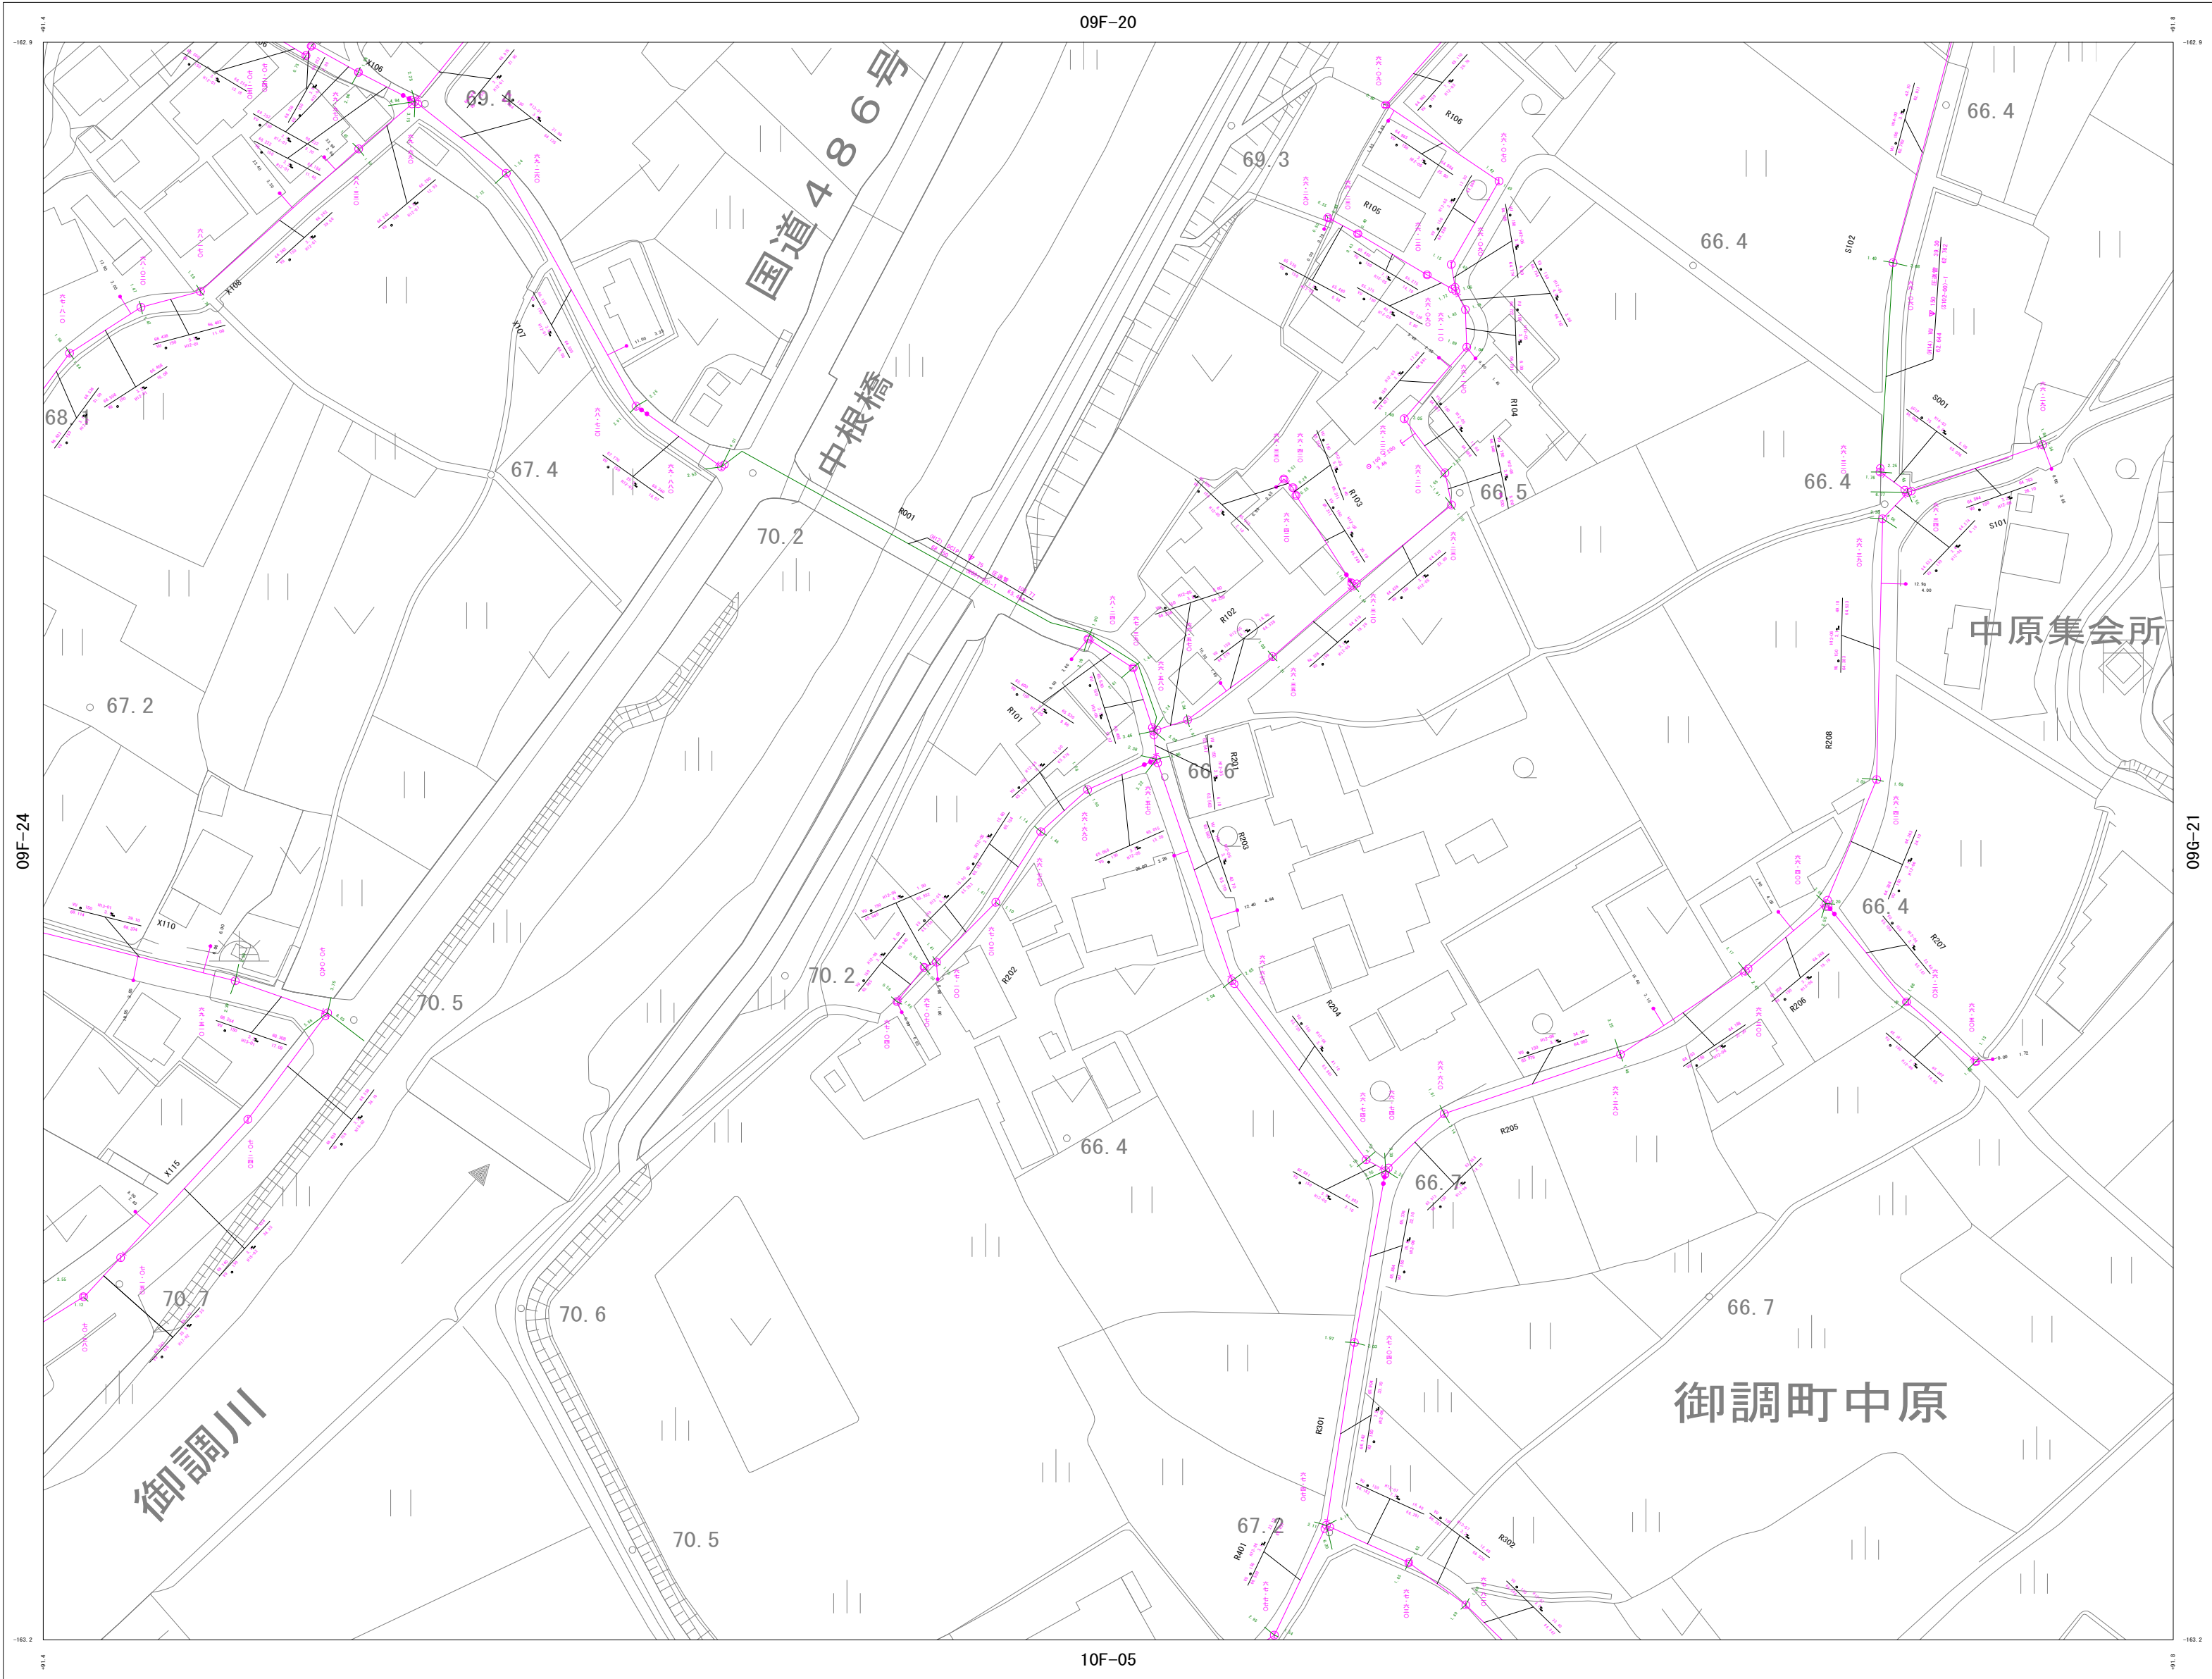

詳細図
09F-25

09F-19	09F-20	09G-16
09F-24	09F-25	09G-21
10F-04	10F-05	10G-01

凡 例

管 渠

自然流下管
圧送管
放流管
廃止管
雨水管渠

竣工年度
管種
管径 (mm)
管長 (m)
設置経年 (年)
管位 (m)
上流管管位 (m)
下流管管位 (m)

人 孔

① 0号マンホール
(内径750mm)
② 1号マンホール
(内径900mm)
③ 2号マンホール
(内径1200mm)
④ 3号マンホール
(内径1500mm)
⑤ 4号マンホール
(内径1800mm)
⑥ 特1号マンホール
(内径2100mm)
⑦ 特2号マンホール
(内径2400mm)
⑧ 特3号マンホール
(内径2700mm)
⑨ 特4号マンホール
(内径3000mm)
⑩ 特5号マンホール
(内径3300mm)
⑪ 特6号マンホール
(内径3600mm)
⑫ 特7号マンホール
(内径3900mm)
⑬ 特8号マンホール
(内径4200mm)
⑭ 特9号マンホール
(内径4500mm)
⑮ 特10号マンホール
(内径4800mm)
⑯ 特11号マンホール
(内径5100mm)
⑰ 特12号マンホール
(内径5400mm)
⑱ 特13号マンホール
(内径5700mm)
⑲ 特14号マンホール
(内径6000mm)
⑳ 特15号マンホール
(内径6300mm)
㉑ 特16号マンホール
(内径6600mm)
㉒ 特17号マンホール
(内径6900mm)
㉓ 特18号マンホール
(内径7200mm)
㉔ 特19号マンホール
(内径7500mm)
㉕ 特20号マンホール
(内径7800mm)
㉖ 特21号マンホール
(内径8100mm)
㉗ 特22号マンホール
(内径8400mm)
㉘ 特23号マンホール
(内径8700mm)
㉙ 特24号マンホール
(内径9000mm)
㉚ 特25号マンホール
(内径9300mm)
㉛ 特26号マンホール
(内径9600mm)
㉜ 特27号マンホール
(内径9900mm)
㉝ 特28号マンホール
(内径10200mm)
㉞ 特29号マンホール
(内径10500mm)
㉟ 特30号マンホール
(内径10800mm)
㊱ 特31号マンホール
(内径11100mm)
㊲ 特32号マンホール
(内径11400mm)
㊳ 特33号マンホール
(内径11700mm)
㊴ 特34号マンホール
(内径12000mm)
㊵ 特35号マンホール
(内径12300mm)
㊶ 特36号マンホール
(内径12600mm)
㊷ 特37号マンホール
(内径12900mm)
㊸ 特38号マンホール
(内径13200mm)
㊹ 特39号マンホール
(内径13500mm)
㊺ 特40号マンホール
(内径13800mm)
㊻ 特41号マンホール
(内径14100mm)
㊼ 特42号マンホール
(内径14400mm)
㊽ 特43号マンホール
(内径14700mm)
㊾ 特44号マンホール
(内径15000mm)
㊿ 特45号マンホール
(内径15300mm)
㉀ 特46号マンホール
(内径15600mm)
㉁ 特47号マンホール
(内径15900mm)
㉂ 特48号マンホール
(内径16200mm)
㉃ 特49号マンホール
(内径16500mm)
㉄ 特50号マンホール
(内径16800mm)
㉅ 特51号マンホール
(内径17100mm)
㉆ 特52号マンホール
(内径17400mm)
㉇ 特53号マンホール
(内径17700mm)
㉈ 特54号マンホール
(内径18000mm)
㉉ 特55号マンホール
(内径18300mm)
㊰ 特56号マンホール
(内径18600mm)
㊱ 特57号マンホール
(内径18900mm)
㊲ 特58号マンホール
(内径19200mm)
㊳ 特59号マンホール
(内径19500mm)
㊴ 特60号マンホール
(内径19800mm)
㊵ 特61号マンホール
(内径20100mm)
㊶ 特62号マンホール
(内径20400mm)
㊷ 特63号マンホール
(内径20700mm)
㊸ 特64号マンホール
(内径21000mm)
㊹ 特65号マンホール
(内径21300mm)
㊺ 特66号マンホール
(内径21600mm)
㊻ 特67号マンホール
(内径21900mm)
㊼ 特68号マンホール
(内径22200mm)
㊽ 特69号マンホール
(内径22500mm)
㊾ 特70号マンホール
(内径22800mm)
㊿ 特71号マンホール
(内径23100mm)
㉀ 特72号マンホール
(内径23400mm)
㉁ 特73号マンホール
(内径23700mm)
㉂ 特74号マンホール
(内径24000mm)
㉃ 特75号マンホール
(内径24300mm)
㉄ 特76号マンホール
(内径24600mm)
㉅ 特77号マンホール
(内径24900mm)
㉆ 特78号マンホール
(内径25200mm)
㉇ 特79号マンホール
(内径25500mm)
㉈ 特80号マンホール
(内径25800mm)
㉉ 特81号マンホール
(内径26100mm)
㊰ 特82号マンホール
(内径26400mm)
㊱ 特83号マンホール
(内径26700mm)
㊲ 特84号マンホール
(内径27000mm)
㊳ 特85号マンホール
(内径27300mm)
㊴ 特86号マンホール
(内径27600mm)
㊵ 特87号マンホール
(内径27900mm)
㊶ 特88号マンホール
(内径28200mm)
㊷ 特89号マンホール
(内径28500mm)
㊸ 特90号マンホール
(内径28800mm)
㊹ 特91号マンホール
(内径29100mm)
㊺ 特92号マンホール
(内径29400mm)
㊻ 特93号マンホール
(内径29700mm)
㊼ 特94号マンホール
(内径30000mm)
㊽ 特95号マンホール
(内径30300mm)
㊾ 特96号マンホール
(内径30600mm)
㊿ 特97号マンホール
(内径30900mm)
㉀ 特98号マンホール
(内径31200mm)
㉁ 特99号マンホール
(内径31500mm)
㉂ 特100号マンホール
(内径31800mm)

マンホール

地盤高

樹

コンクリート管
(内径300mm)
コンクリート管
(内径400mm)
汚水管
(内径150mm)
キャップ止め

取付管管径 (mm)
取付管水平距離 (m)
通距離 (m)
例

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09G-03

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成



1 : 1000



A horizontal scale bar with major tick marks every 10 units, labeled from 0 to 100. The units are kilometers (km) as indicated by the label '0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 km'.

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09G-03

08G-22	08G-23	08G-24
09G-02	09G-03	09G-04
09G-07	09G-08	09G-09

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
②	1号マンホール (内径900mm円形)
③	2号マンホール (内径1200mm円形)
④	3号マンホール (内径1500mm円形)
⑤	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径800mm×900mm角形)
楕	楕円マンホール (内径800mm×900mm)
楕	楕円マンホール (内径700mm×700mm角形)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
小	小口径マンホール (内径200mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)

ルール

地盤高 二五〇

榭

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

取水管管径 (mm)

取水管水平距離 (m)

追加距離 (m)

200

2.30

4.50

0.80

樹

樹深さ (m)

1 : 1000 地形図

詳細図

09G-04

凡 例

人 孔

榑


尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 09G-06

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

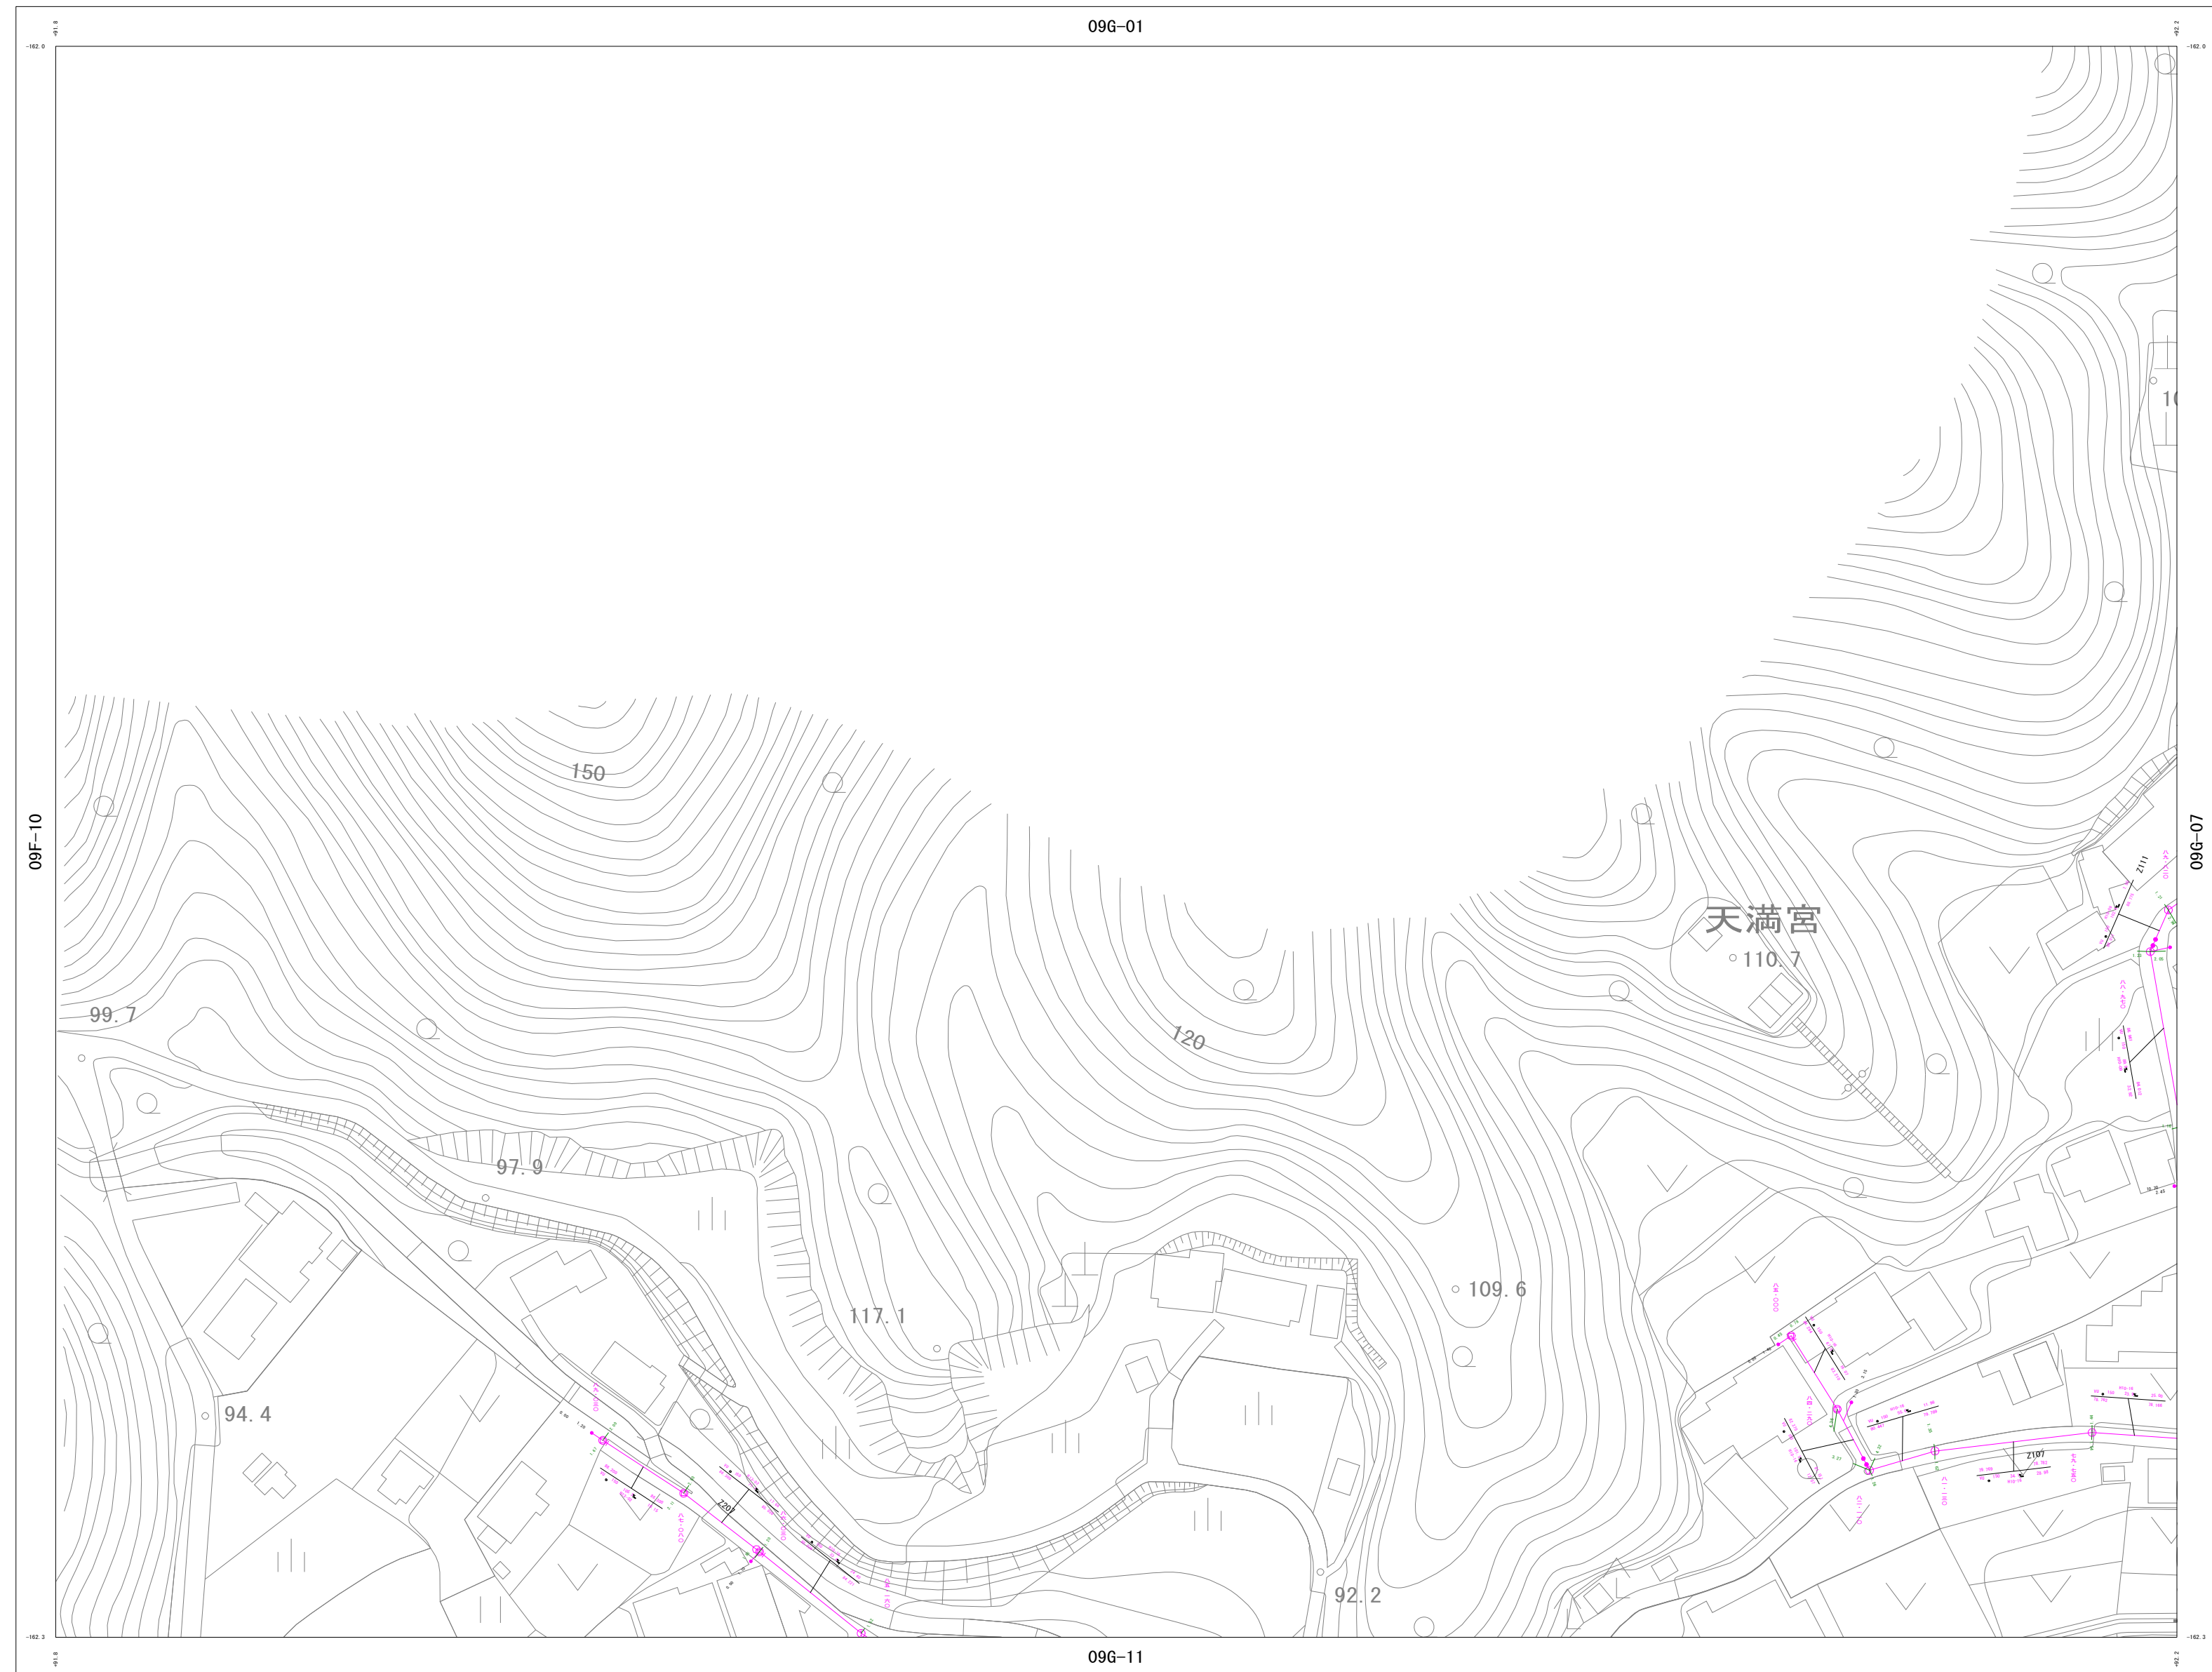

1 : 1000


尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09G-06

09F-05	09G-01	09G-02
09F-10	09G-06	09G-07
09F-15	09G-11	09G-12


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75cm円形)
②	1号マンホール (内径90cm円形)
③	2号マンホール (内径120cm円形)
④	3号マンホール (内径150cm円形)
特	4号マンホール (内径180cm円形)
特	特1号マンホール (内法80cm×90cm角型)
特	楕円マンホール (内法60cm×90cm)
特	角型マンホール (内法75cm×90cm角型)
Y	Yマンホール (内径60cm円形)
S	S号マンホール (内径50cm円形)
小	小口径マンホール (内径20cm円形)
小	小口径マンホール (内径30cm円形)



榭

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09G-07

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

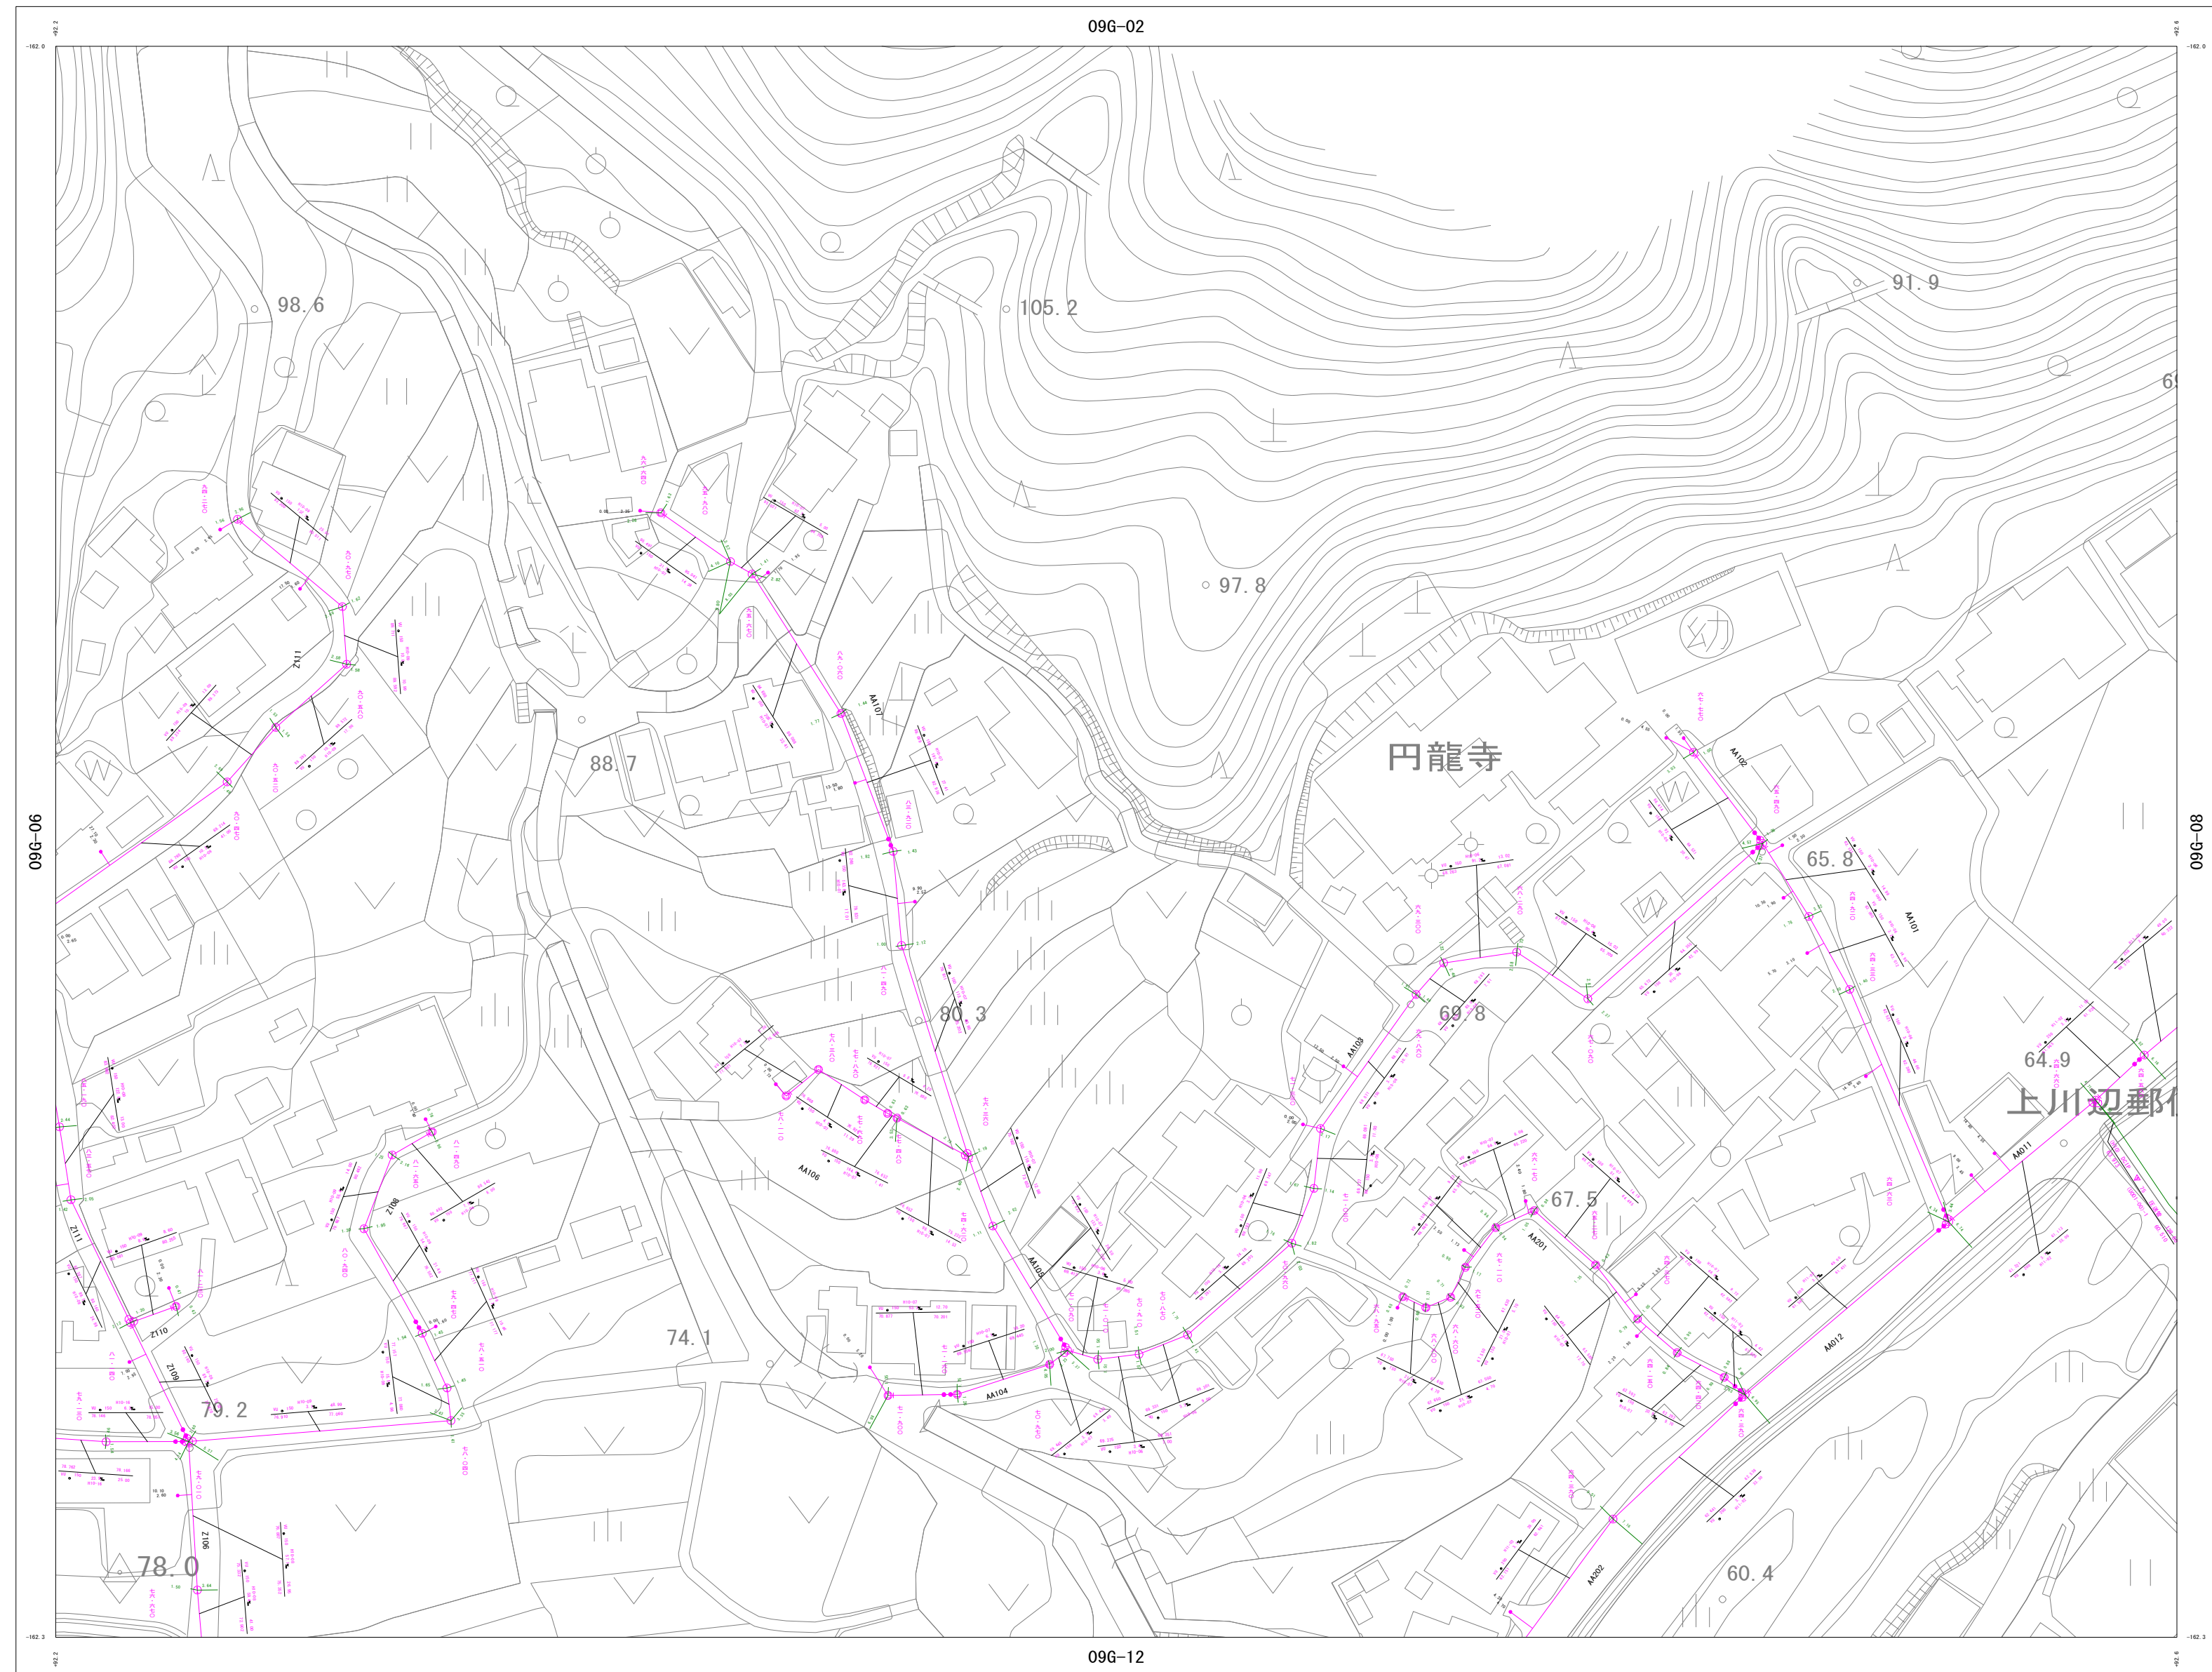

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09G-07

09G-01	09G-02	09G-03
09G-06	09G-07	09G-08
09G-11	09G-12	09G-13


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75cm円形)
①	1号マンホール (内径90cm円形)
②	2号マンホール (内径120cm円形)
③	3号マンホール (内径150cm円形)
④	4号マンホール (内径180cm円形)
⑤	特1号マンホール (内法80×90cm角型)
⑥	楕円マンホール (内法80×90cm)
⑦	角型マンホール (内法80×90cm角型)
⑧	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑨	S号マンホール (内径50cm円形)
⑩	小口径マンホール (内径20cm円形)
⑪	小口径マンホール (内径30cm円形)



榑

	コンクリート柵 (内径30cm円形)
	コンクリート柵 (内径40cm円形)
	汚水柵 (内径15cm円形 塩ビ)
	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 09G-08

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

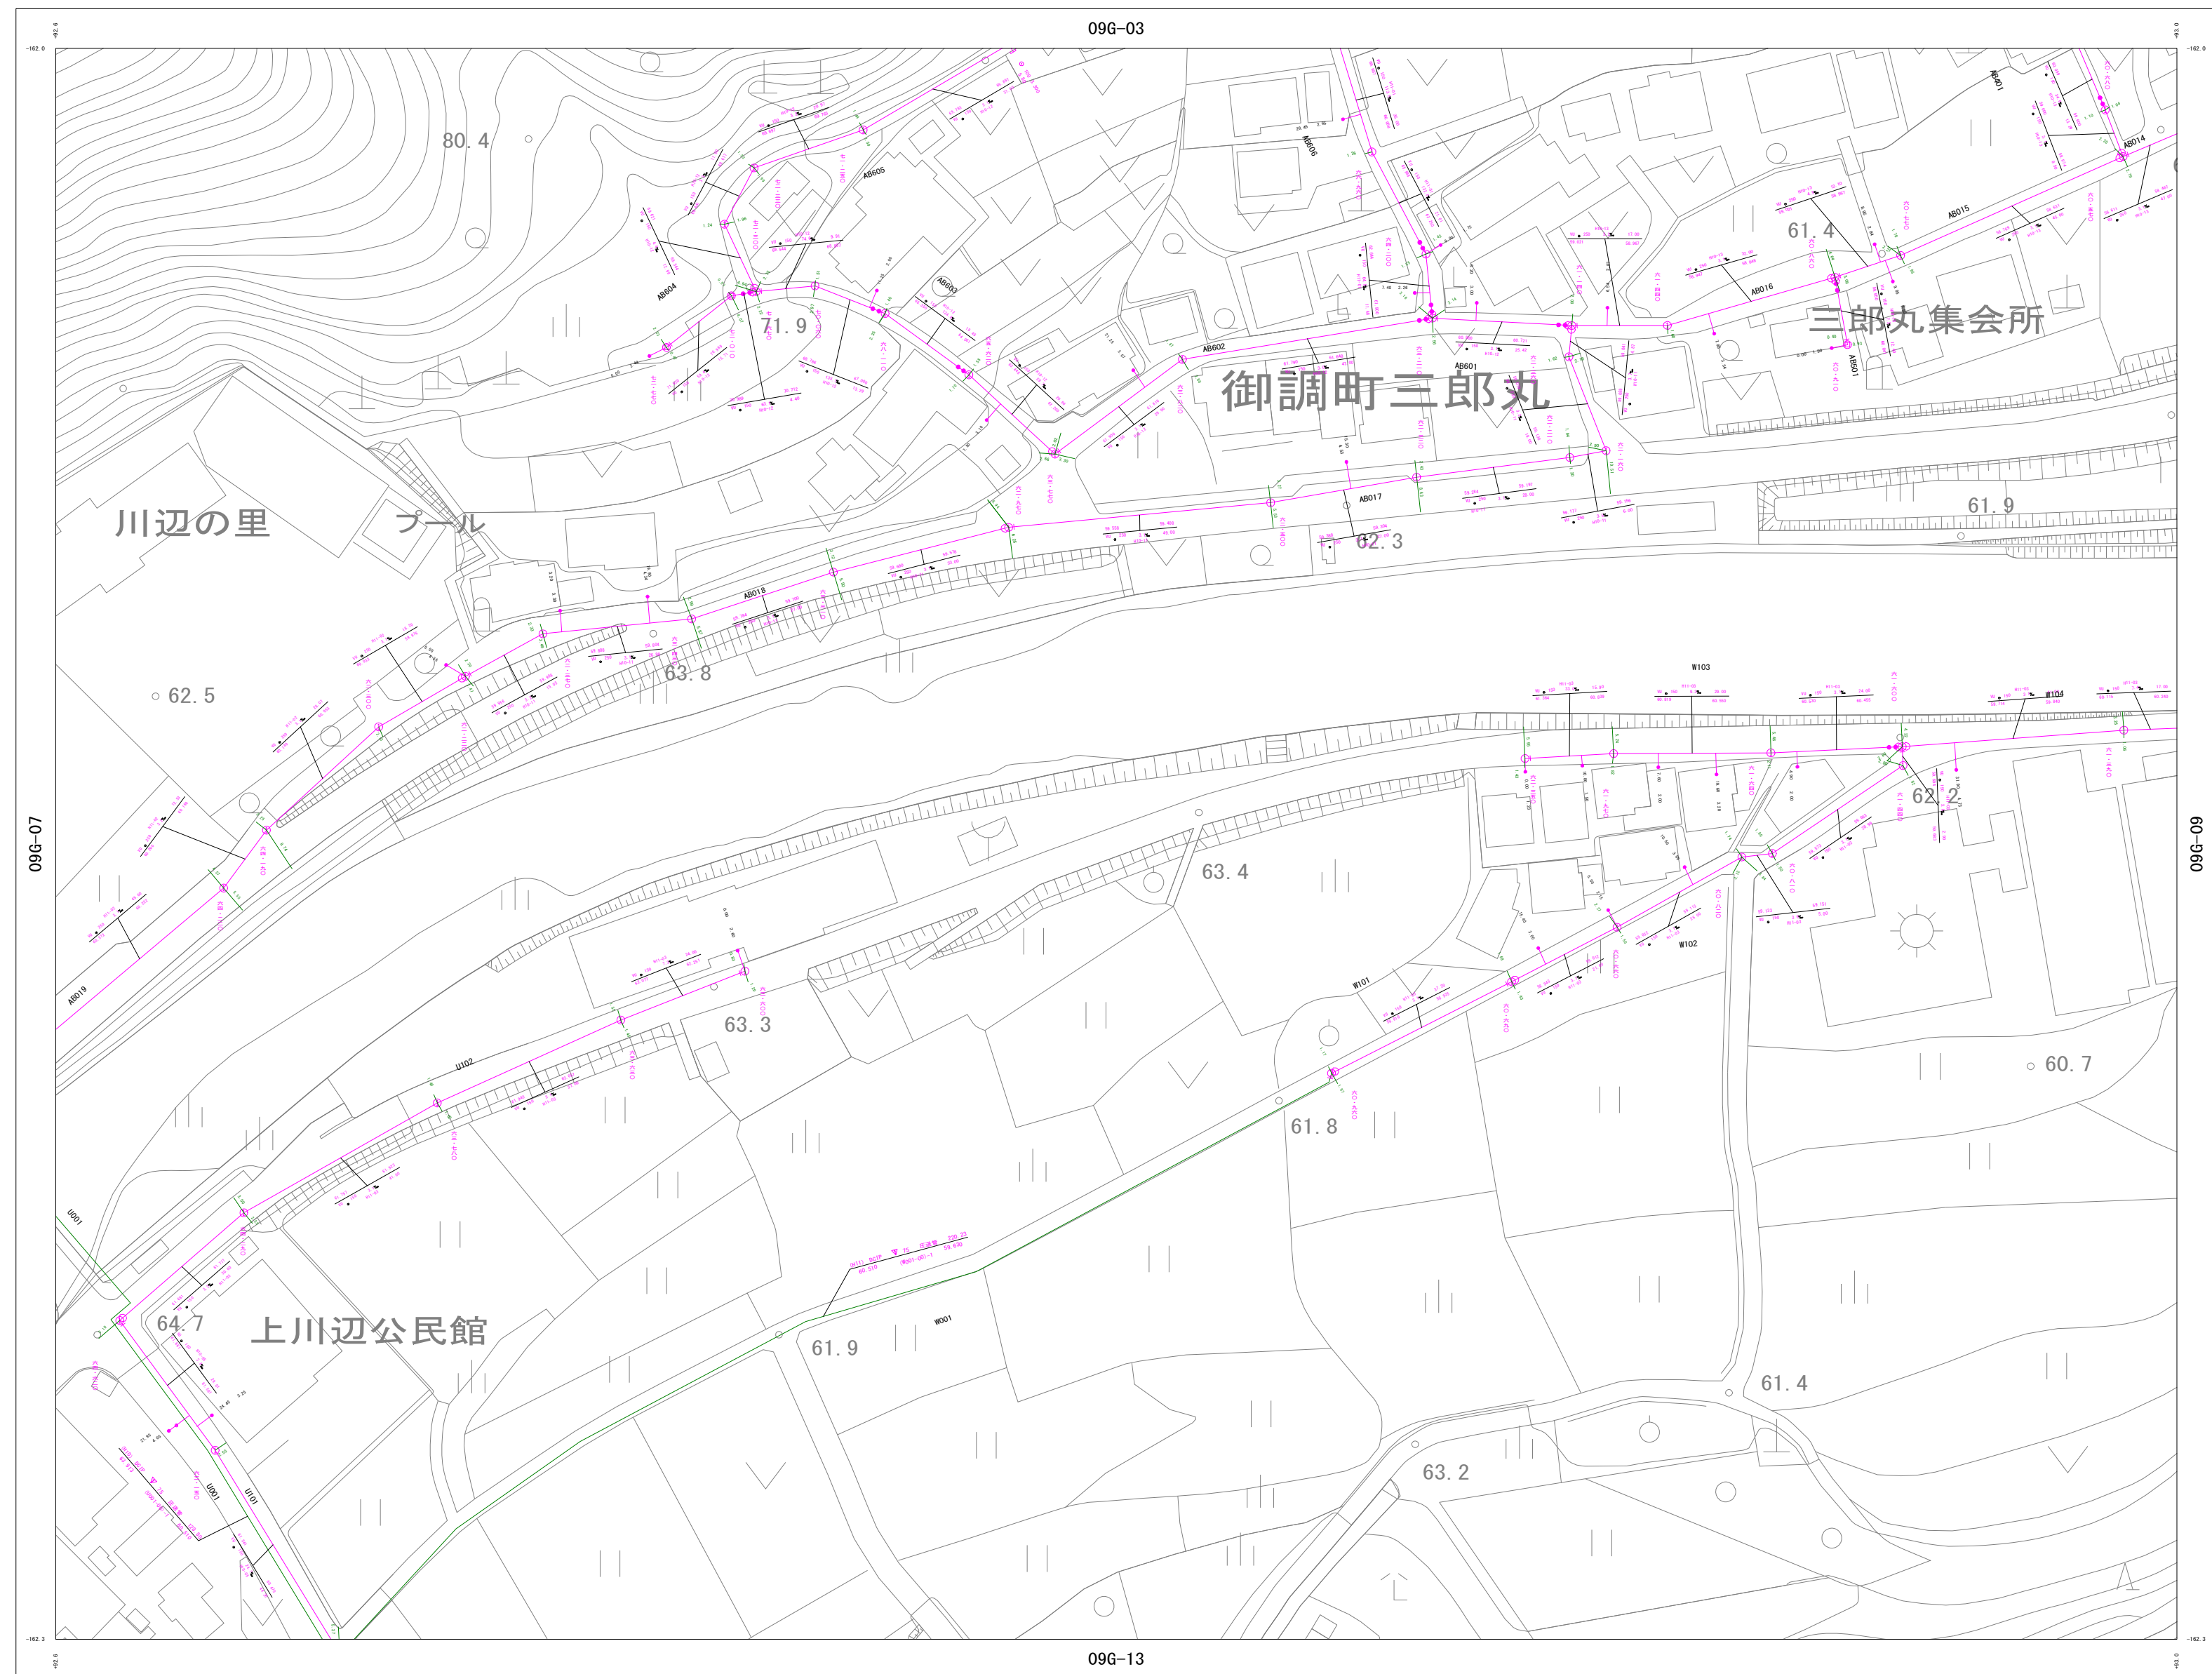

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

尾道市上下水道局 下水道課


詳細図
09G-08

09G-02	09G-03	09G-04
09G-07	09G-08	09G-09
09G-12	09G-13	09G-14

凡 例


管渠

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径90cm×90cm角形)
⑦	楕円マンホール (内径20cm×9.0cm)
⑧	角型マンホール (内径22cm×22cm角形)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小径マンホール (内径2.0cm円形)
⑫	小径マンホール (内径3.0cm円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径 30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径 40cm円形)
○	汚水樹 (内径 15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09G-09

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

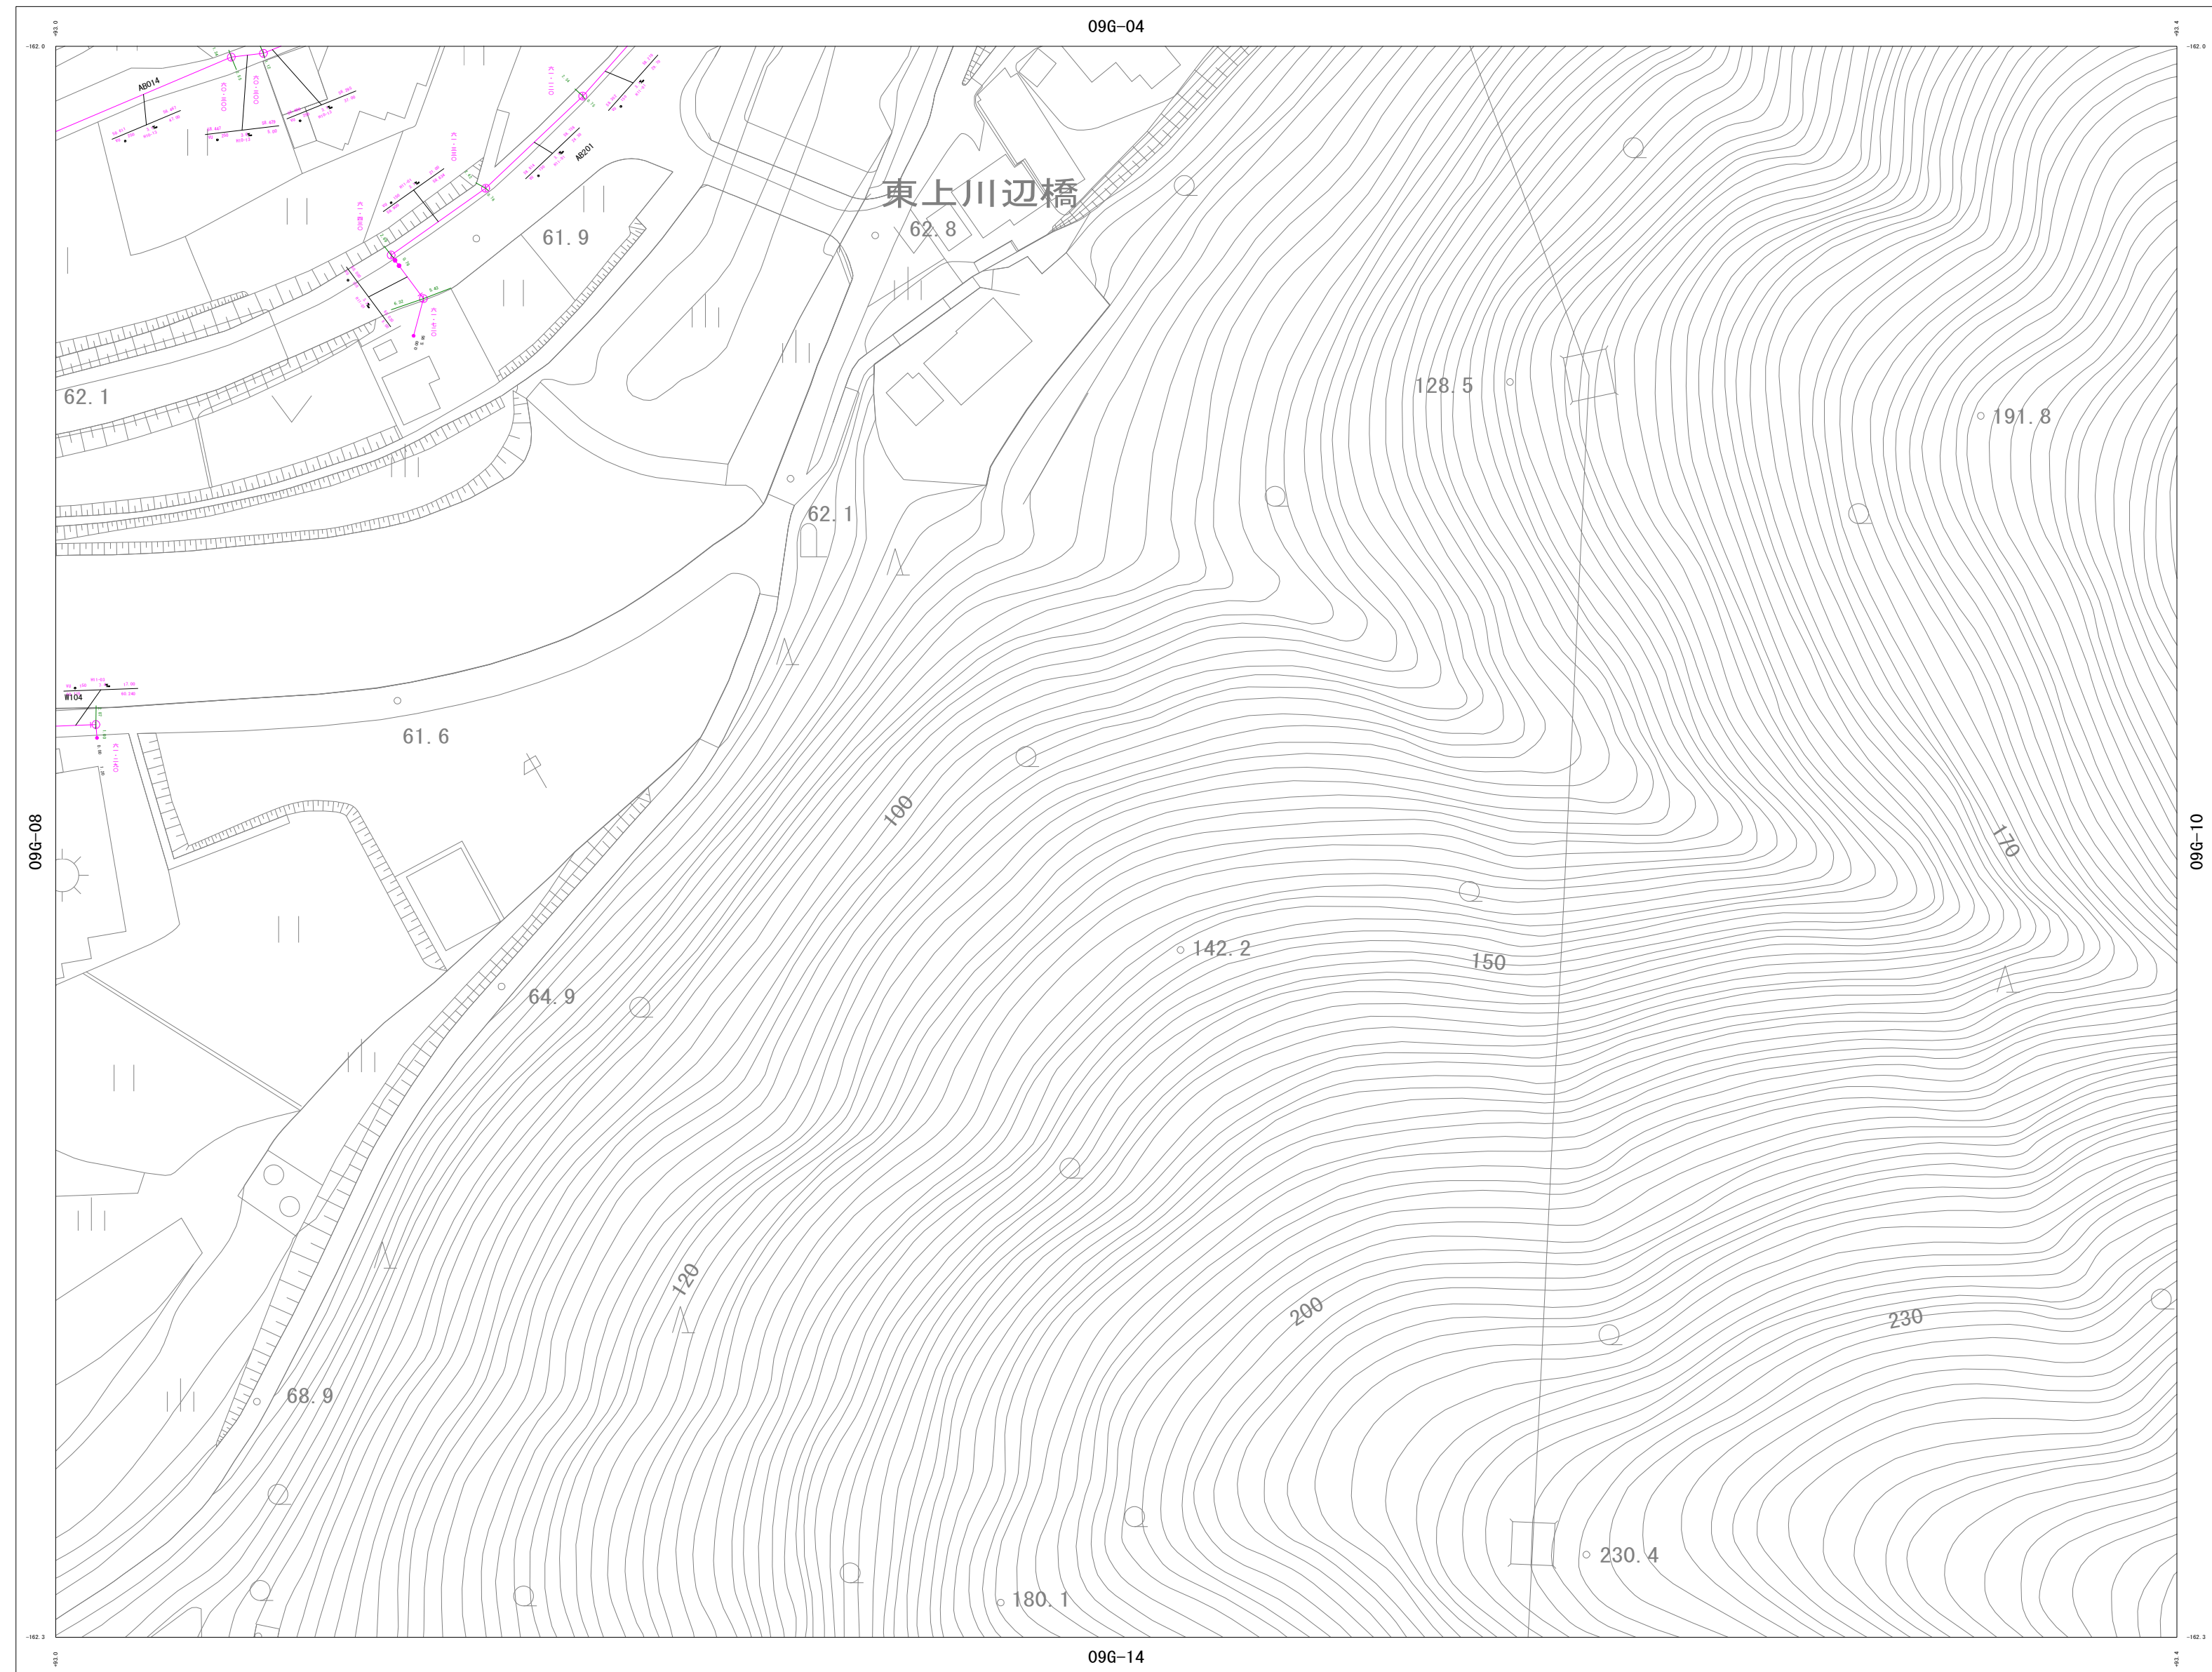

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09G-09

09G-03	09G-04	09G-05
09G-08	09G-09	09G-10
09G-13	09G-14	09G-15


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.0cm円部)
①	1号マンホール (内径9.0cm円部)
②	2号マンホール (内径12.0cm円部)
③	3号マンホール (内径15.0cm円部)
④	4号マンホール (内径18.0cm円部)
特	特1号マンホール (内径60cm×90cm角部)
枠	枠型マンホール (内径60cm×90cm角部)
角	角型マンホール (内径75cm×75cm角部)
Y	Y号マンホール (内径60cm円部)
S	S号マンホール (内径40cm円部)
小	小径マンホール (内径2.0cm円部)
小	小径マンホール (内径3.0cm円部)



柵

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09G-11

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

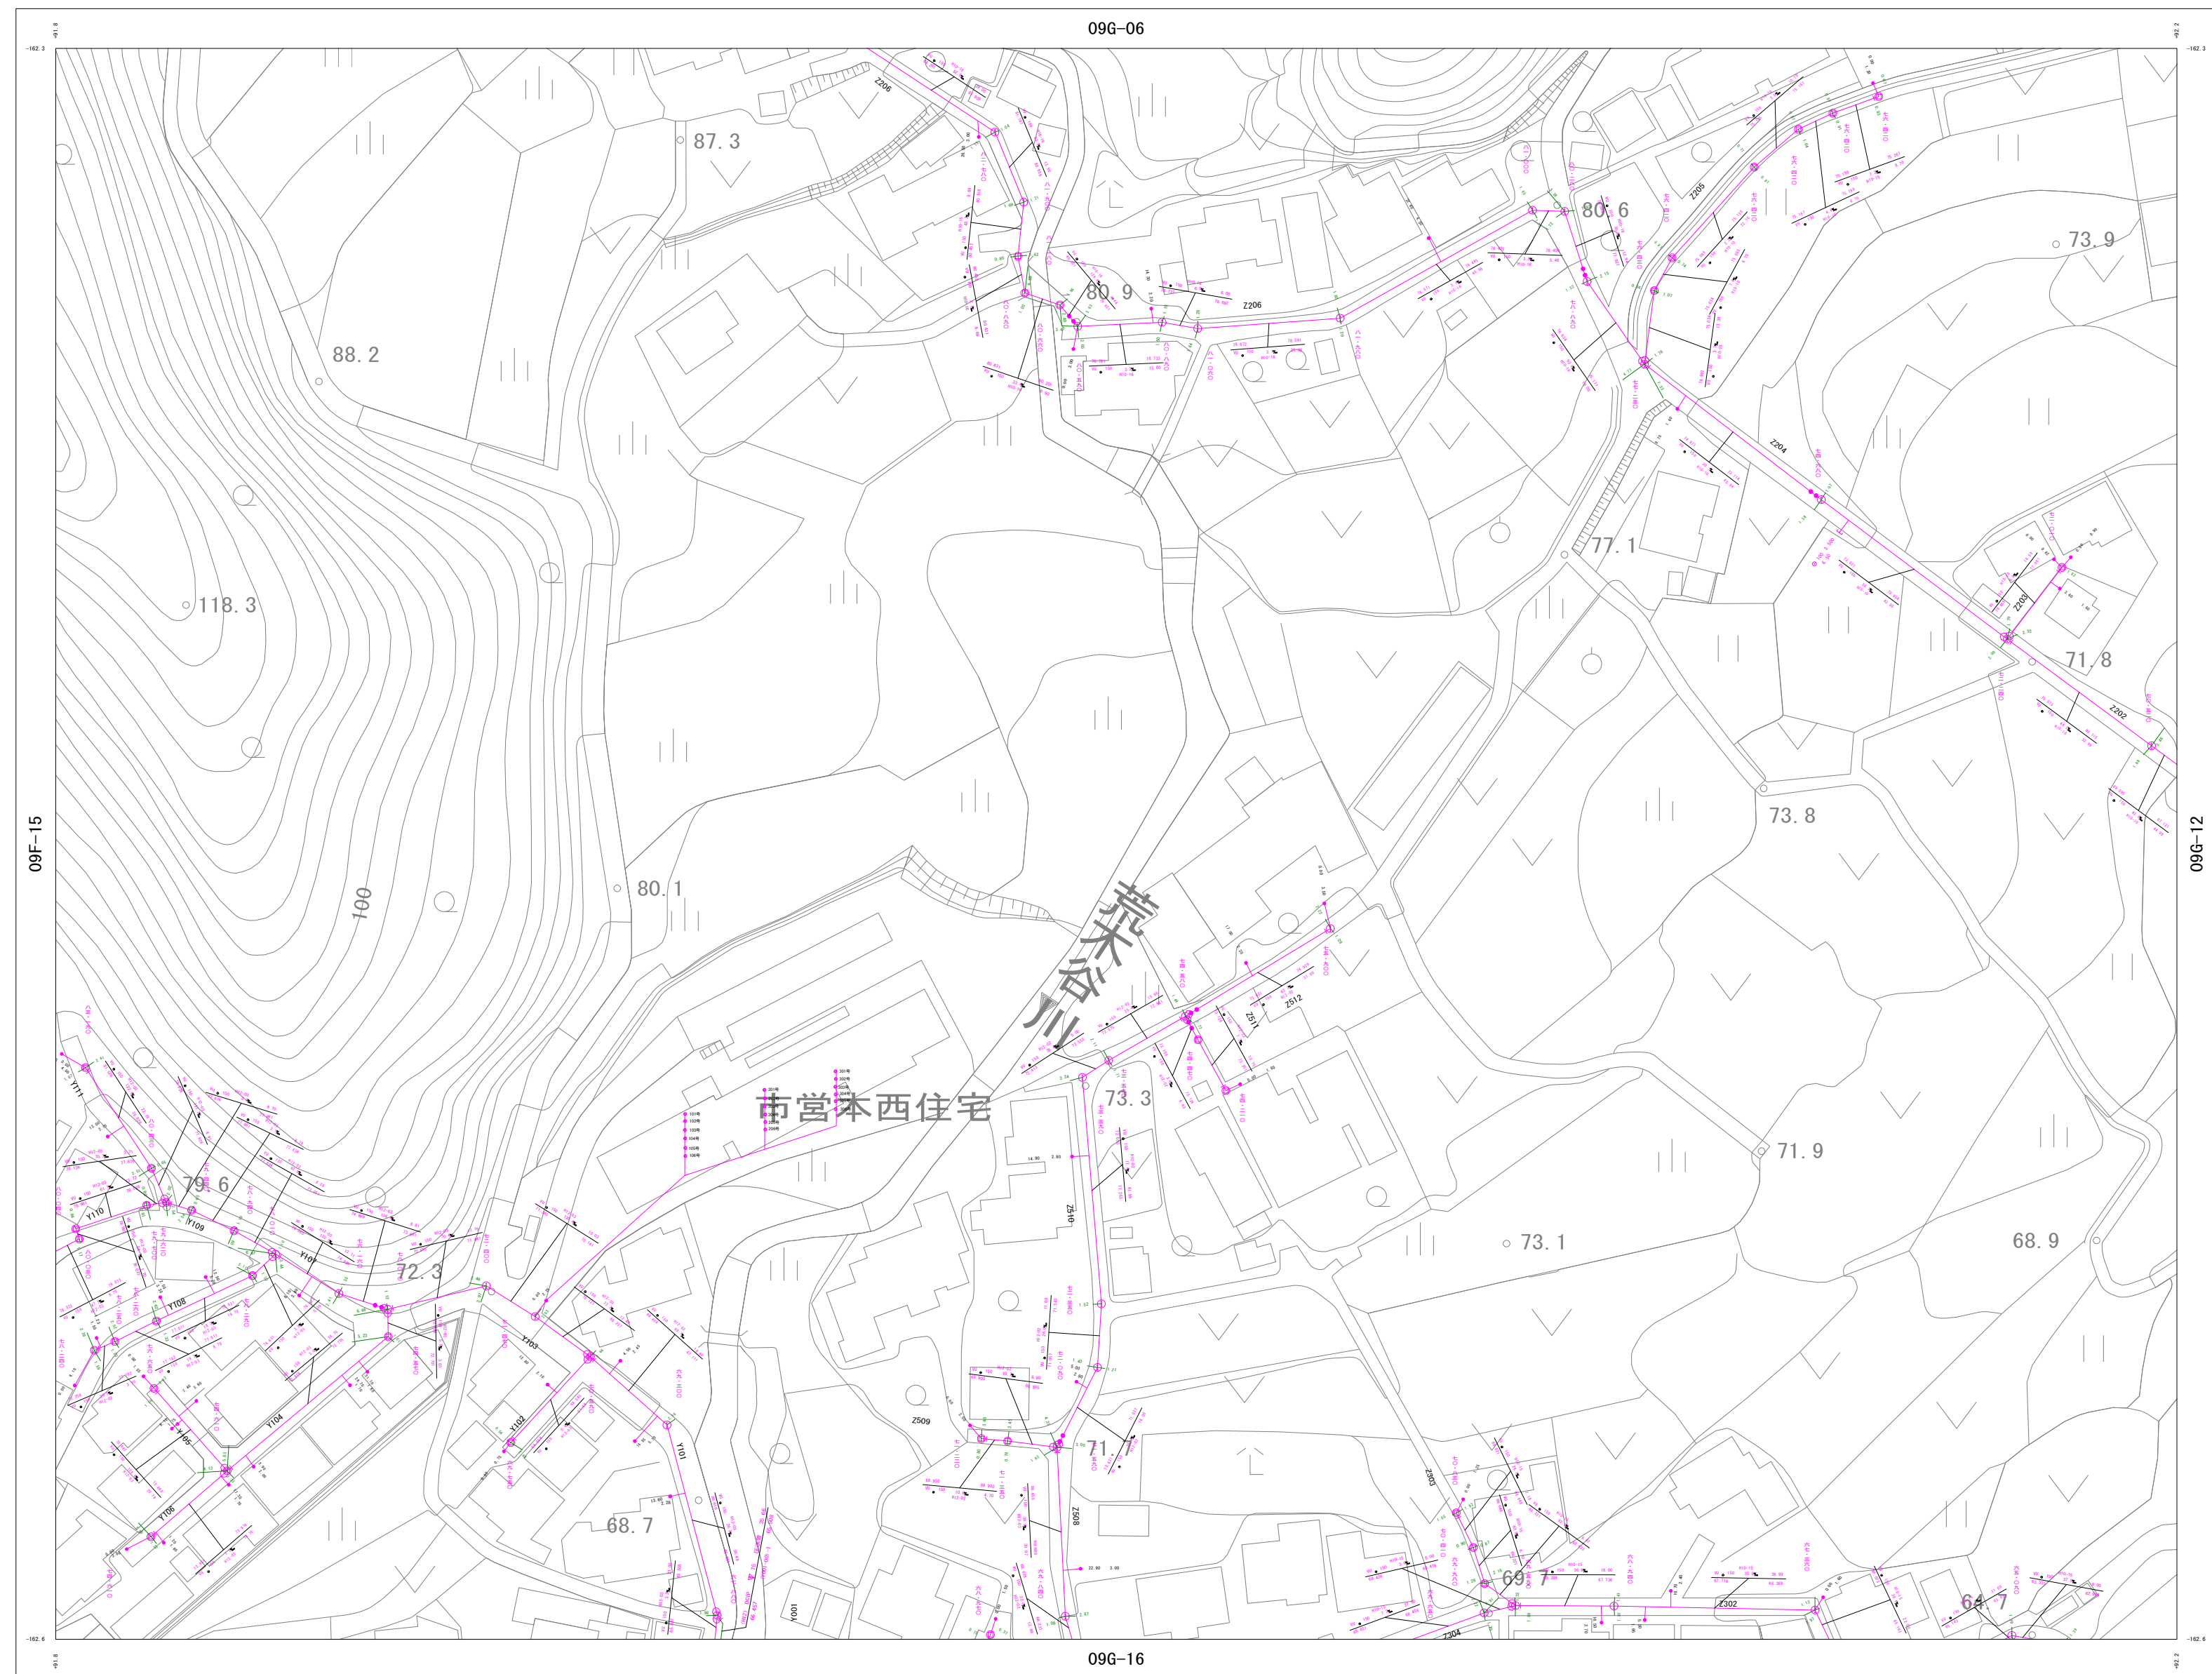

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課

詳細図

09F-10	09G-06	09G-07
09F-15	09G-11	09G-12
09F-20	09G-16	09G-17

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

勾配 (‰)

区間延長 (m)

管番

管間番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

RS WU 250 2.4 28.69 5.432

(3109-b)-5

人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
①	1号マンホール (内径9.0cm円形)
②	2号マンホール (内径12.0cm円形)
③	3号マンホール (内径15.0cm円形)
④	4号マンホール (内径18.0cm円形)
特	特1号マンホール (法面80cm×90cm角型)
植	植根マンホール (法面60cm×90cm)
植	角型マンホール (法面180cm×30cm角型)
Y	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑤	5号マンホール (内径50cm円形)
植	小口径マンホール (内径20cm円形)
植	小口径マンホール (内径30cm円形)

マンホール

三二五〇

地盤高

榘

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

Diagram illustrating the measurement points for a tree:


- 取付管径 (mm) (Attachment pipe diameter (mm))
- 取付管水平距離 (m) (Attachment pipe horizontal distance (m))
- 追加距離 (m) (Additional distance (m))
- 樹 (Tree)
- 樹深さ (m) (Tree depth (m))

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09G-12

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

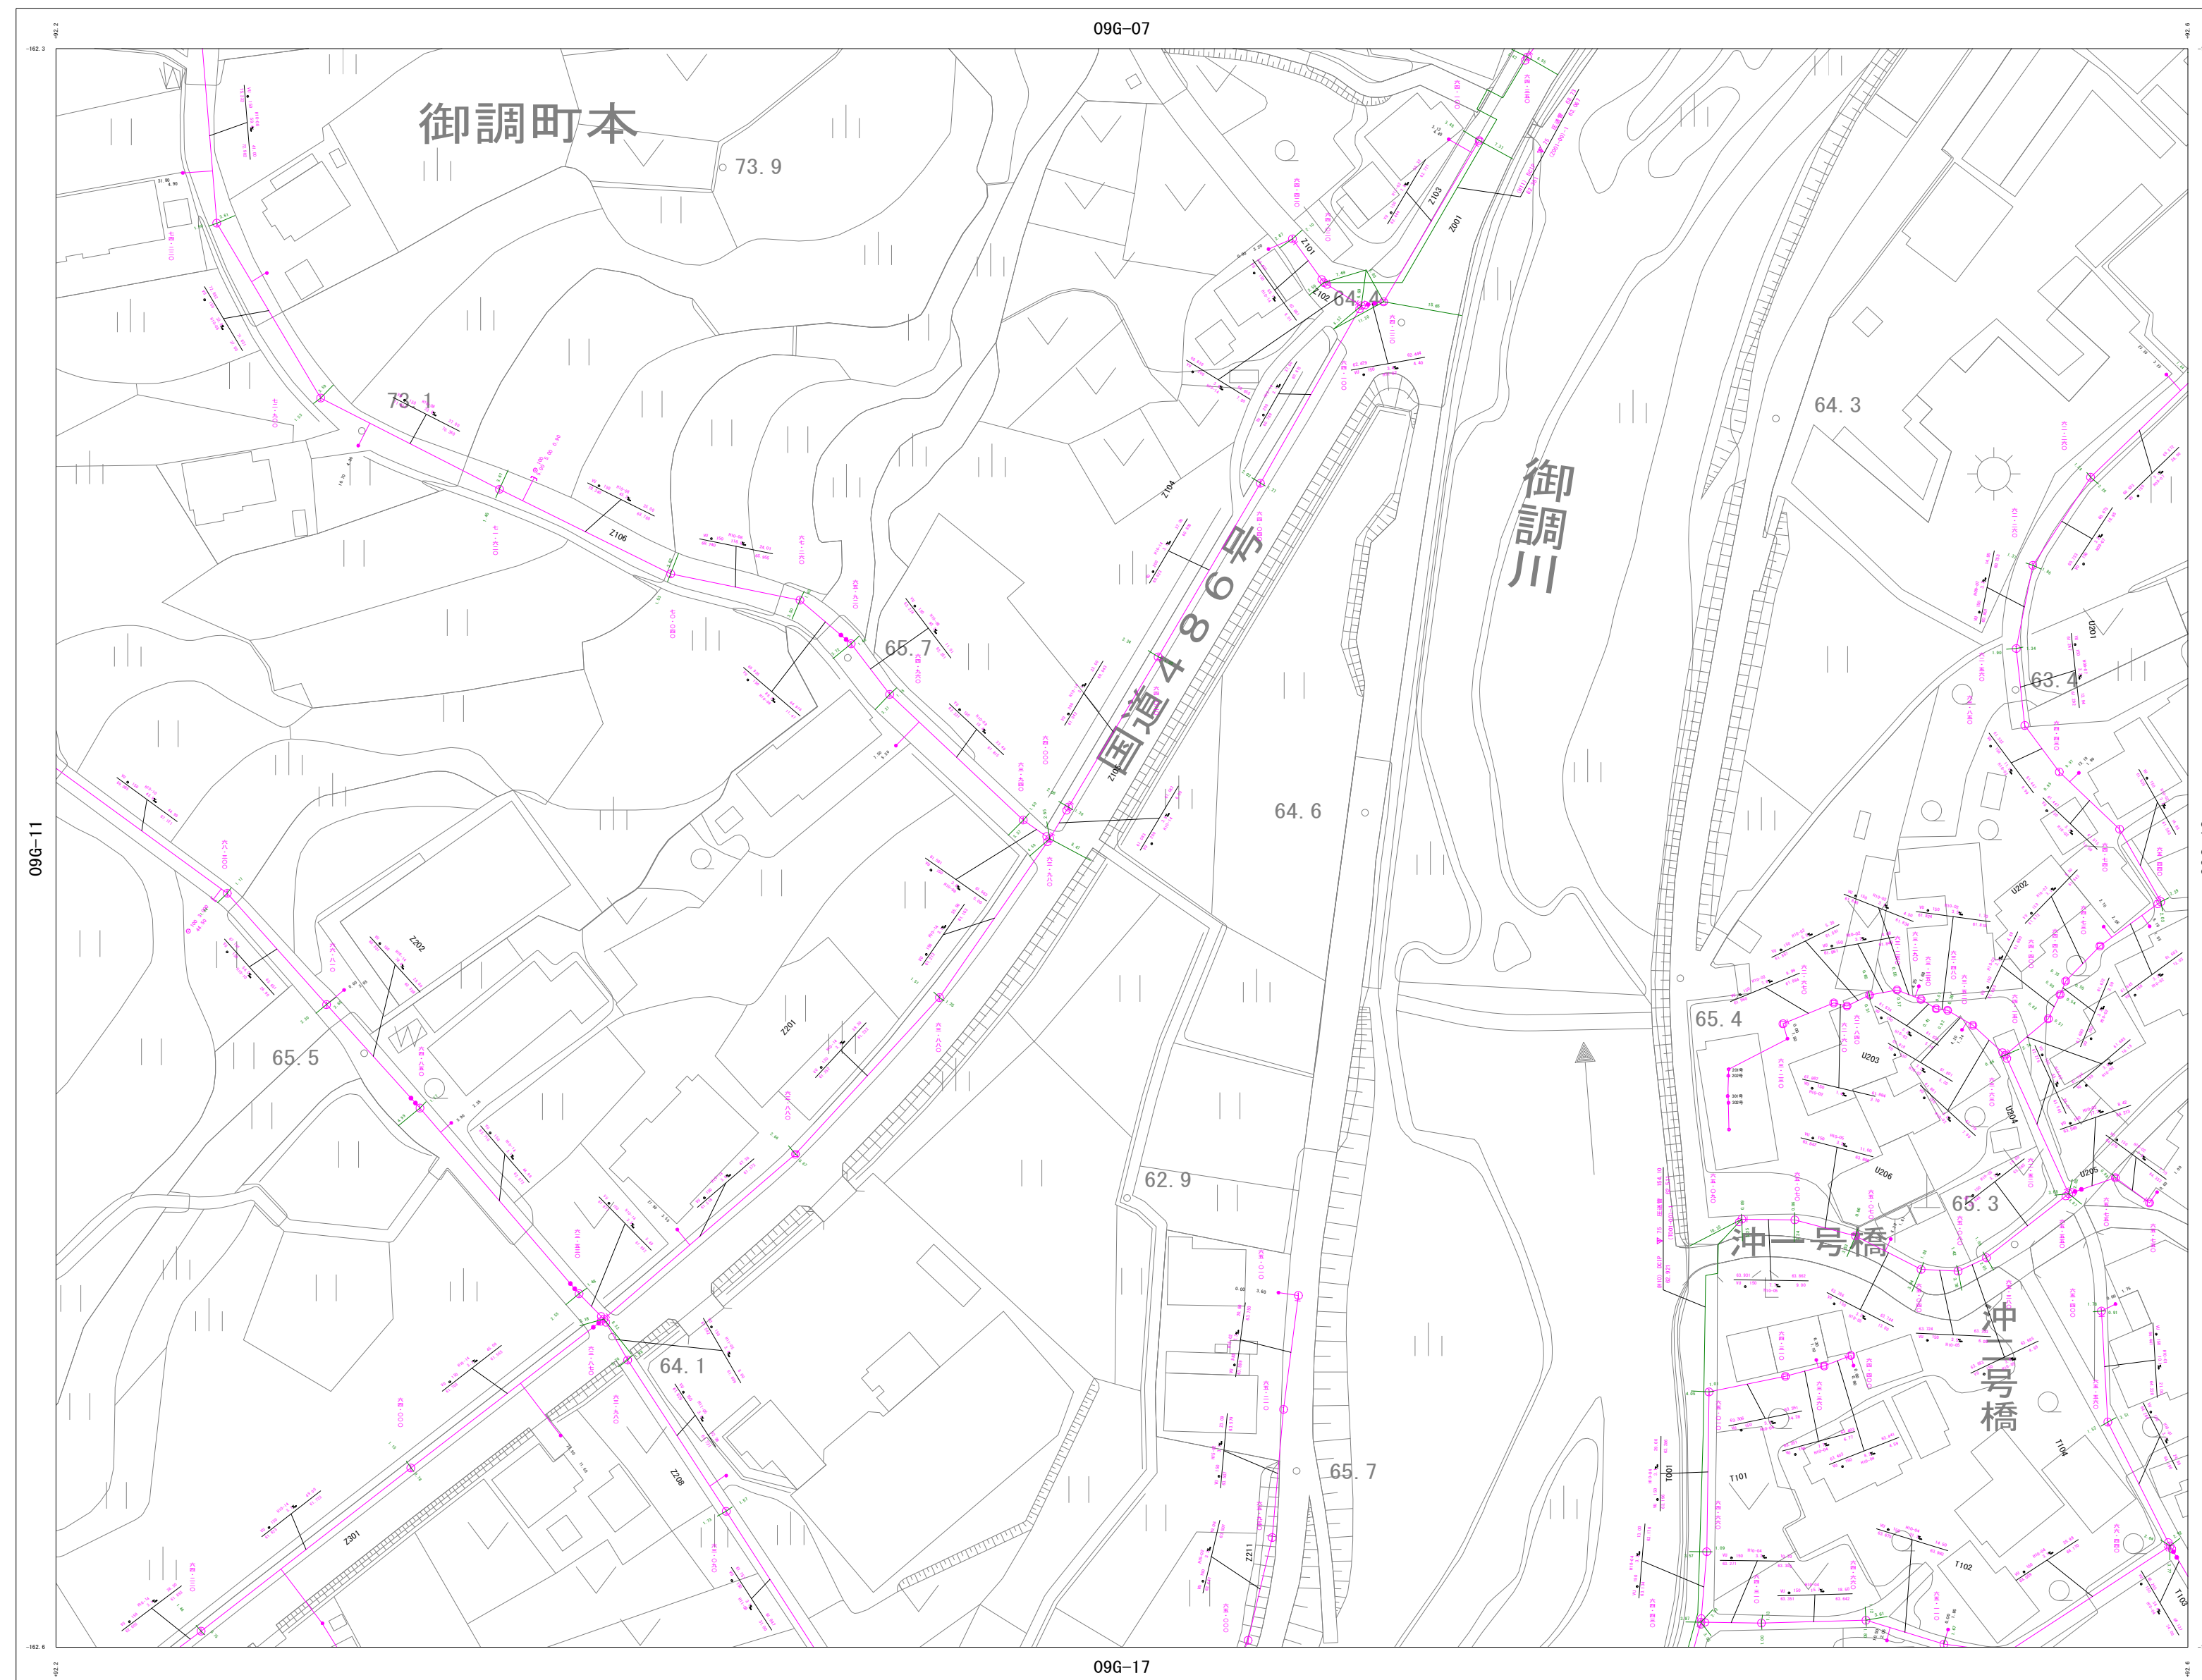

1 : 1000



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図

09G-12

09G-06	09G-07	09G-08
09G-11	09G-12	09G-13
09G-16	09G-17	09G-18

凡 例

管

自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

人 孔

①	0号マンホール (内径75cm円形)
②	1号マンホール (内径90cm円形)
③	2号マンホール (内径120cm円形)
④	3号マンホール (内径150cm円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm円形)
⑥	特1号マンホール (内法90cm×90cm角型)
⑦	横溝マンホール (内法60cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内法90cm×90cm角型)
⑨	Yマンホール (径60cm円形)
⑩	Sマンホール (径50cm円形)
⑪	小口マンホール (内径20cm円形)
⑫	小口マンホール (内径30cm円形)

コンホール

地盤高 三・五〇

榑


□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09G-13

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

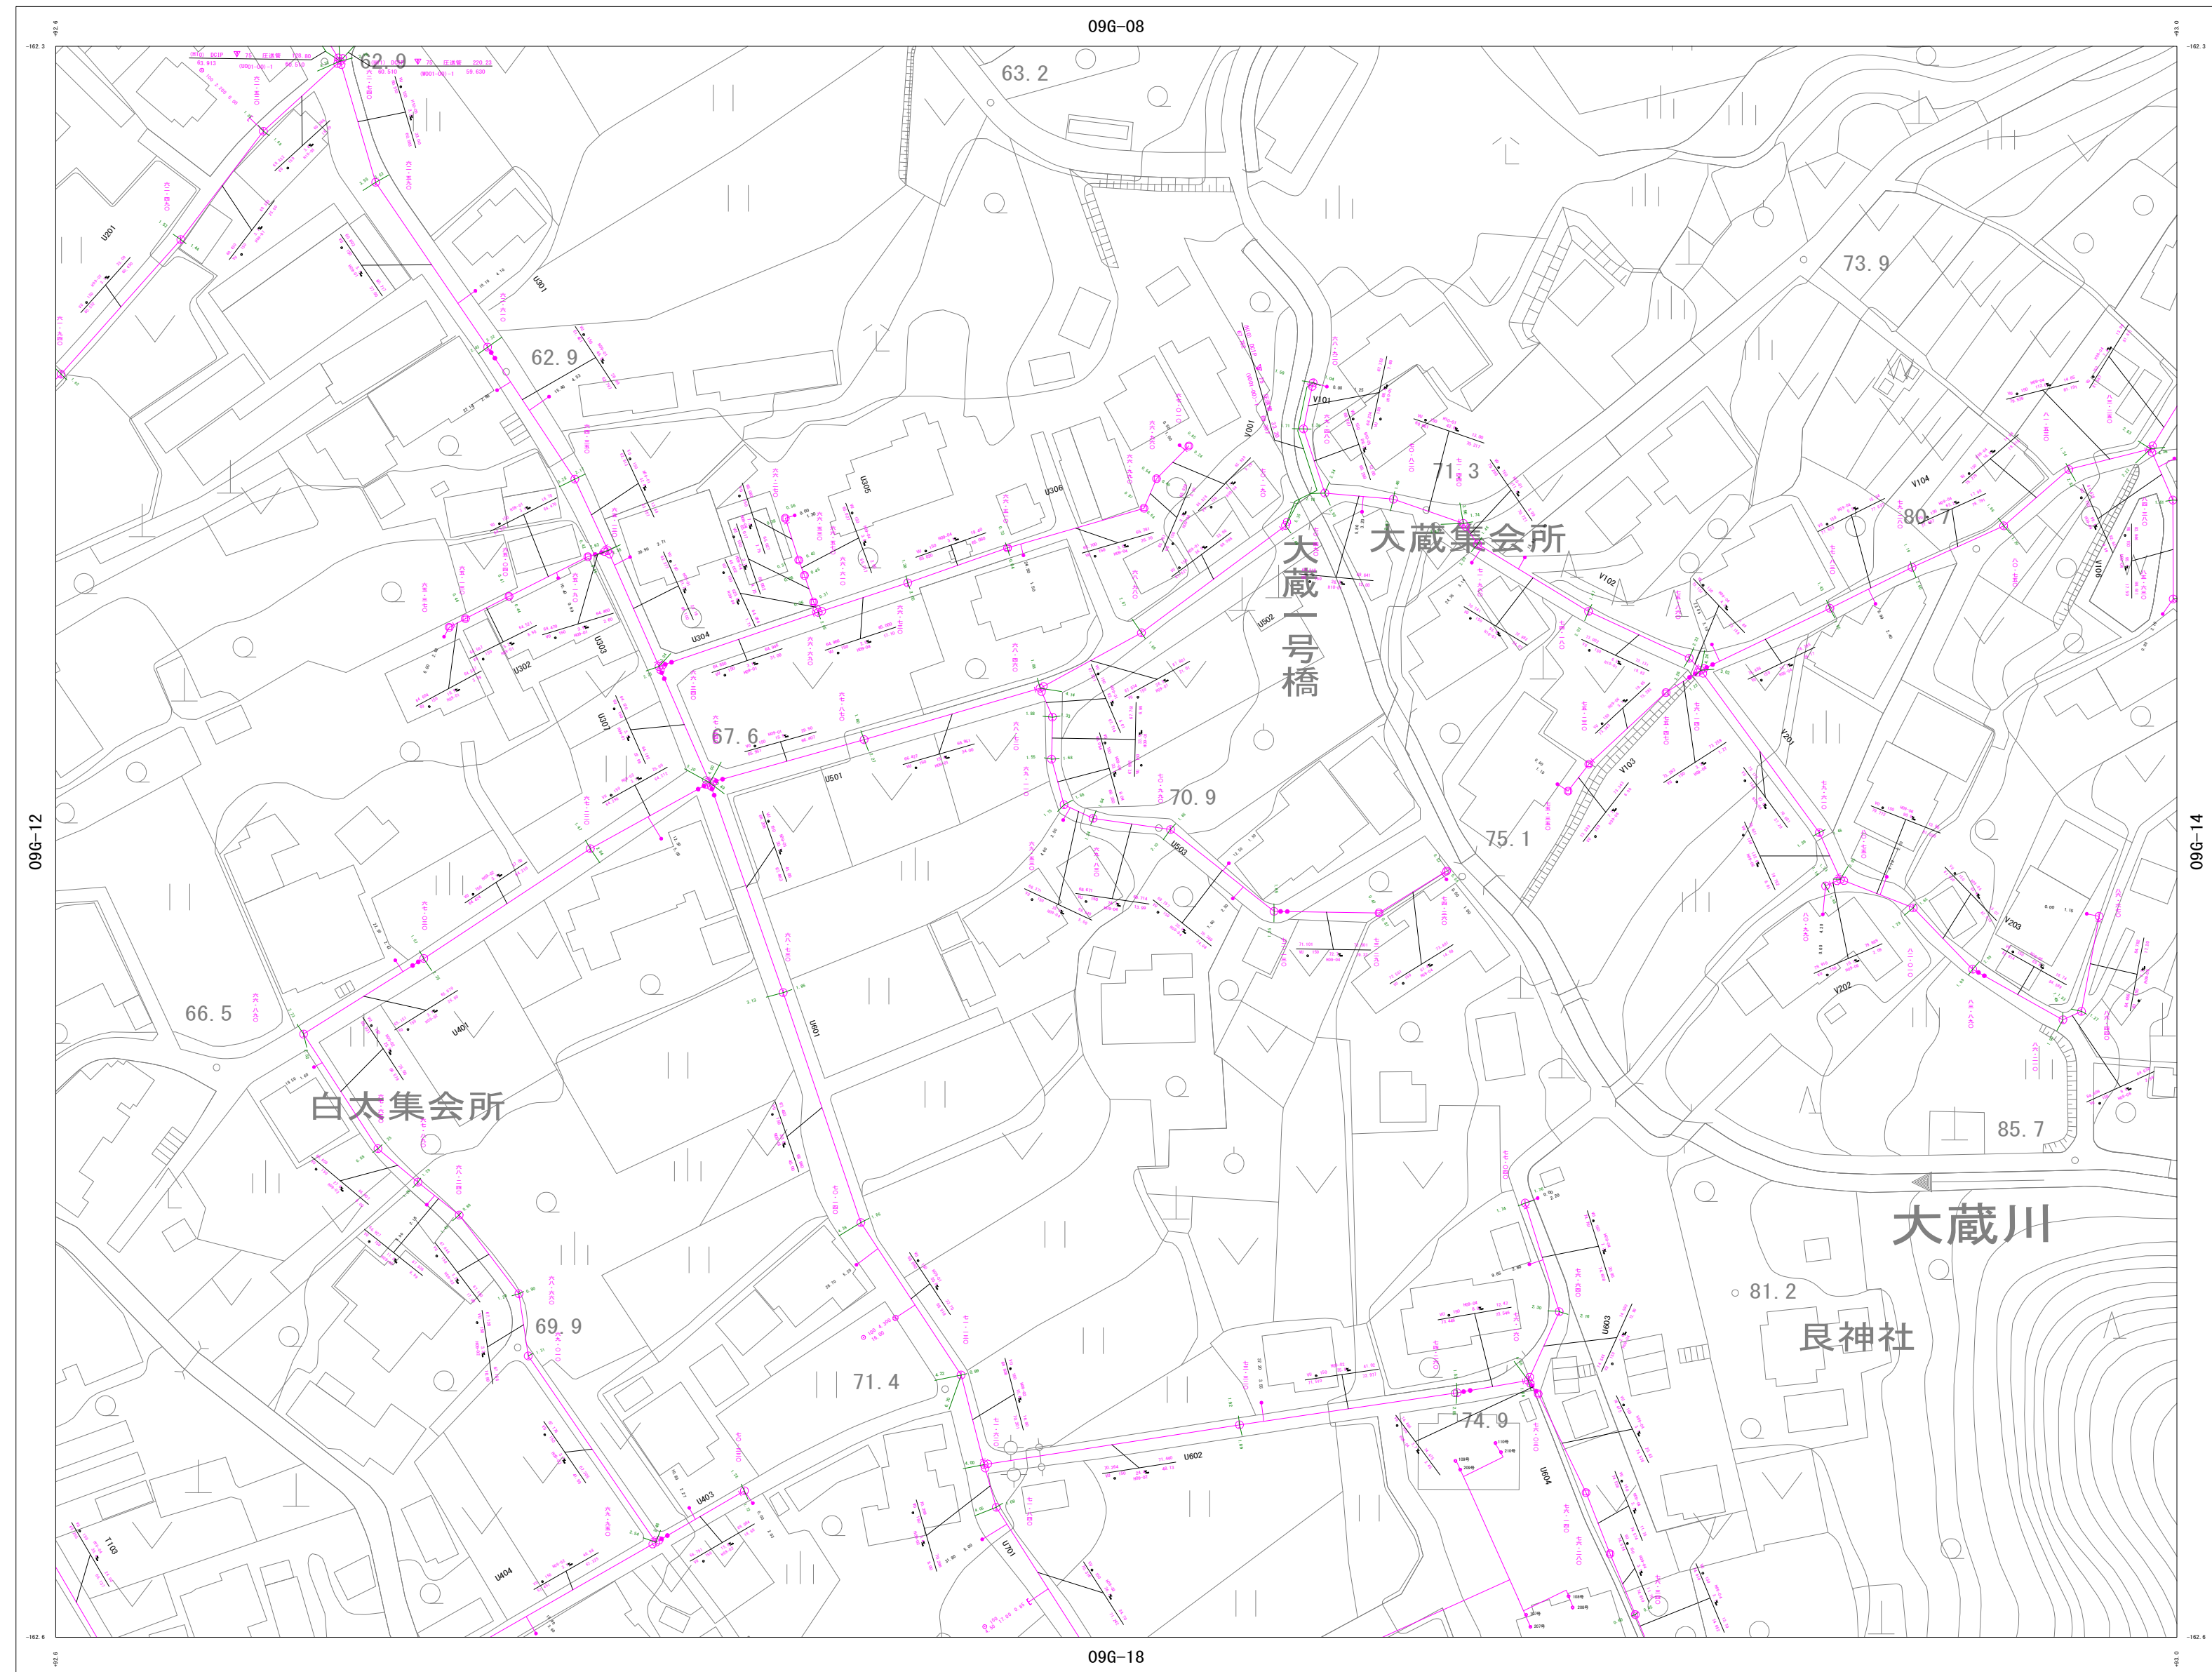

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課


詳細図
09G-13

09G-07	09G-08	09G-09
09G-12	09G-13	09G-14
09G-17	09G-18	09G-19

凡 例


管渠

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.6cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径80cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内径9.0cm×9.0cm)
⑧	角型マンホール (内径16cm×26cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	小口徑マンホール (内径2.0cm円形)
⑪	小口徑マンホール (内径3.0cm円形)



榭

□	コンクリート樹 (内径 30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径 40cm円形)
○	汚水樹 (内径 15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（汚水）


NO. 09G-14

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

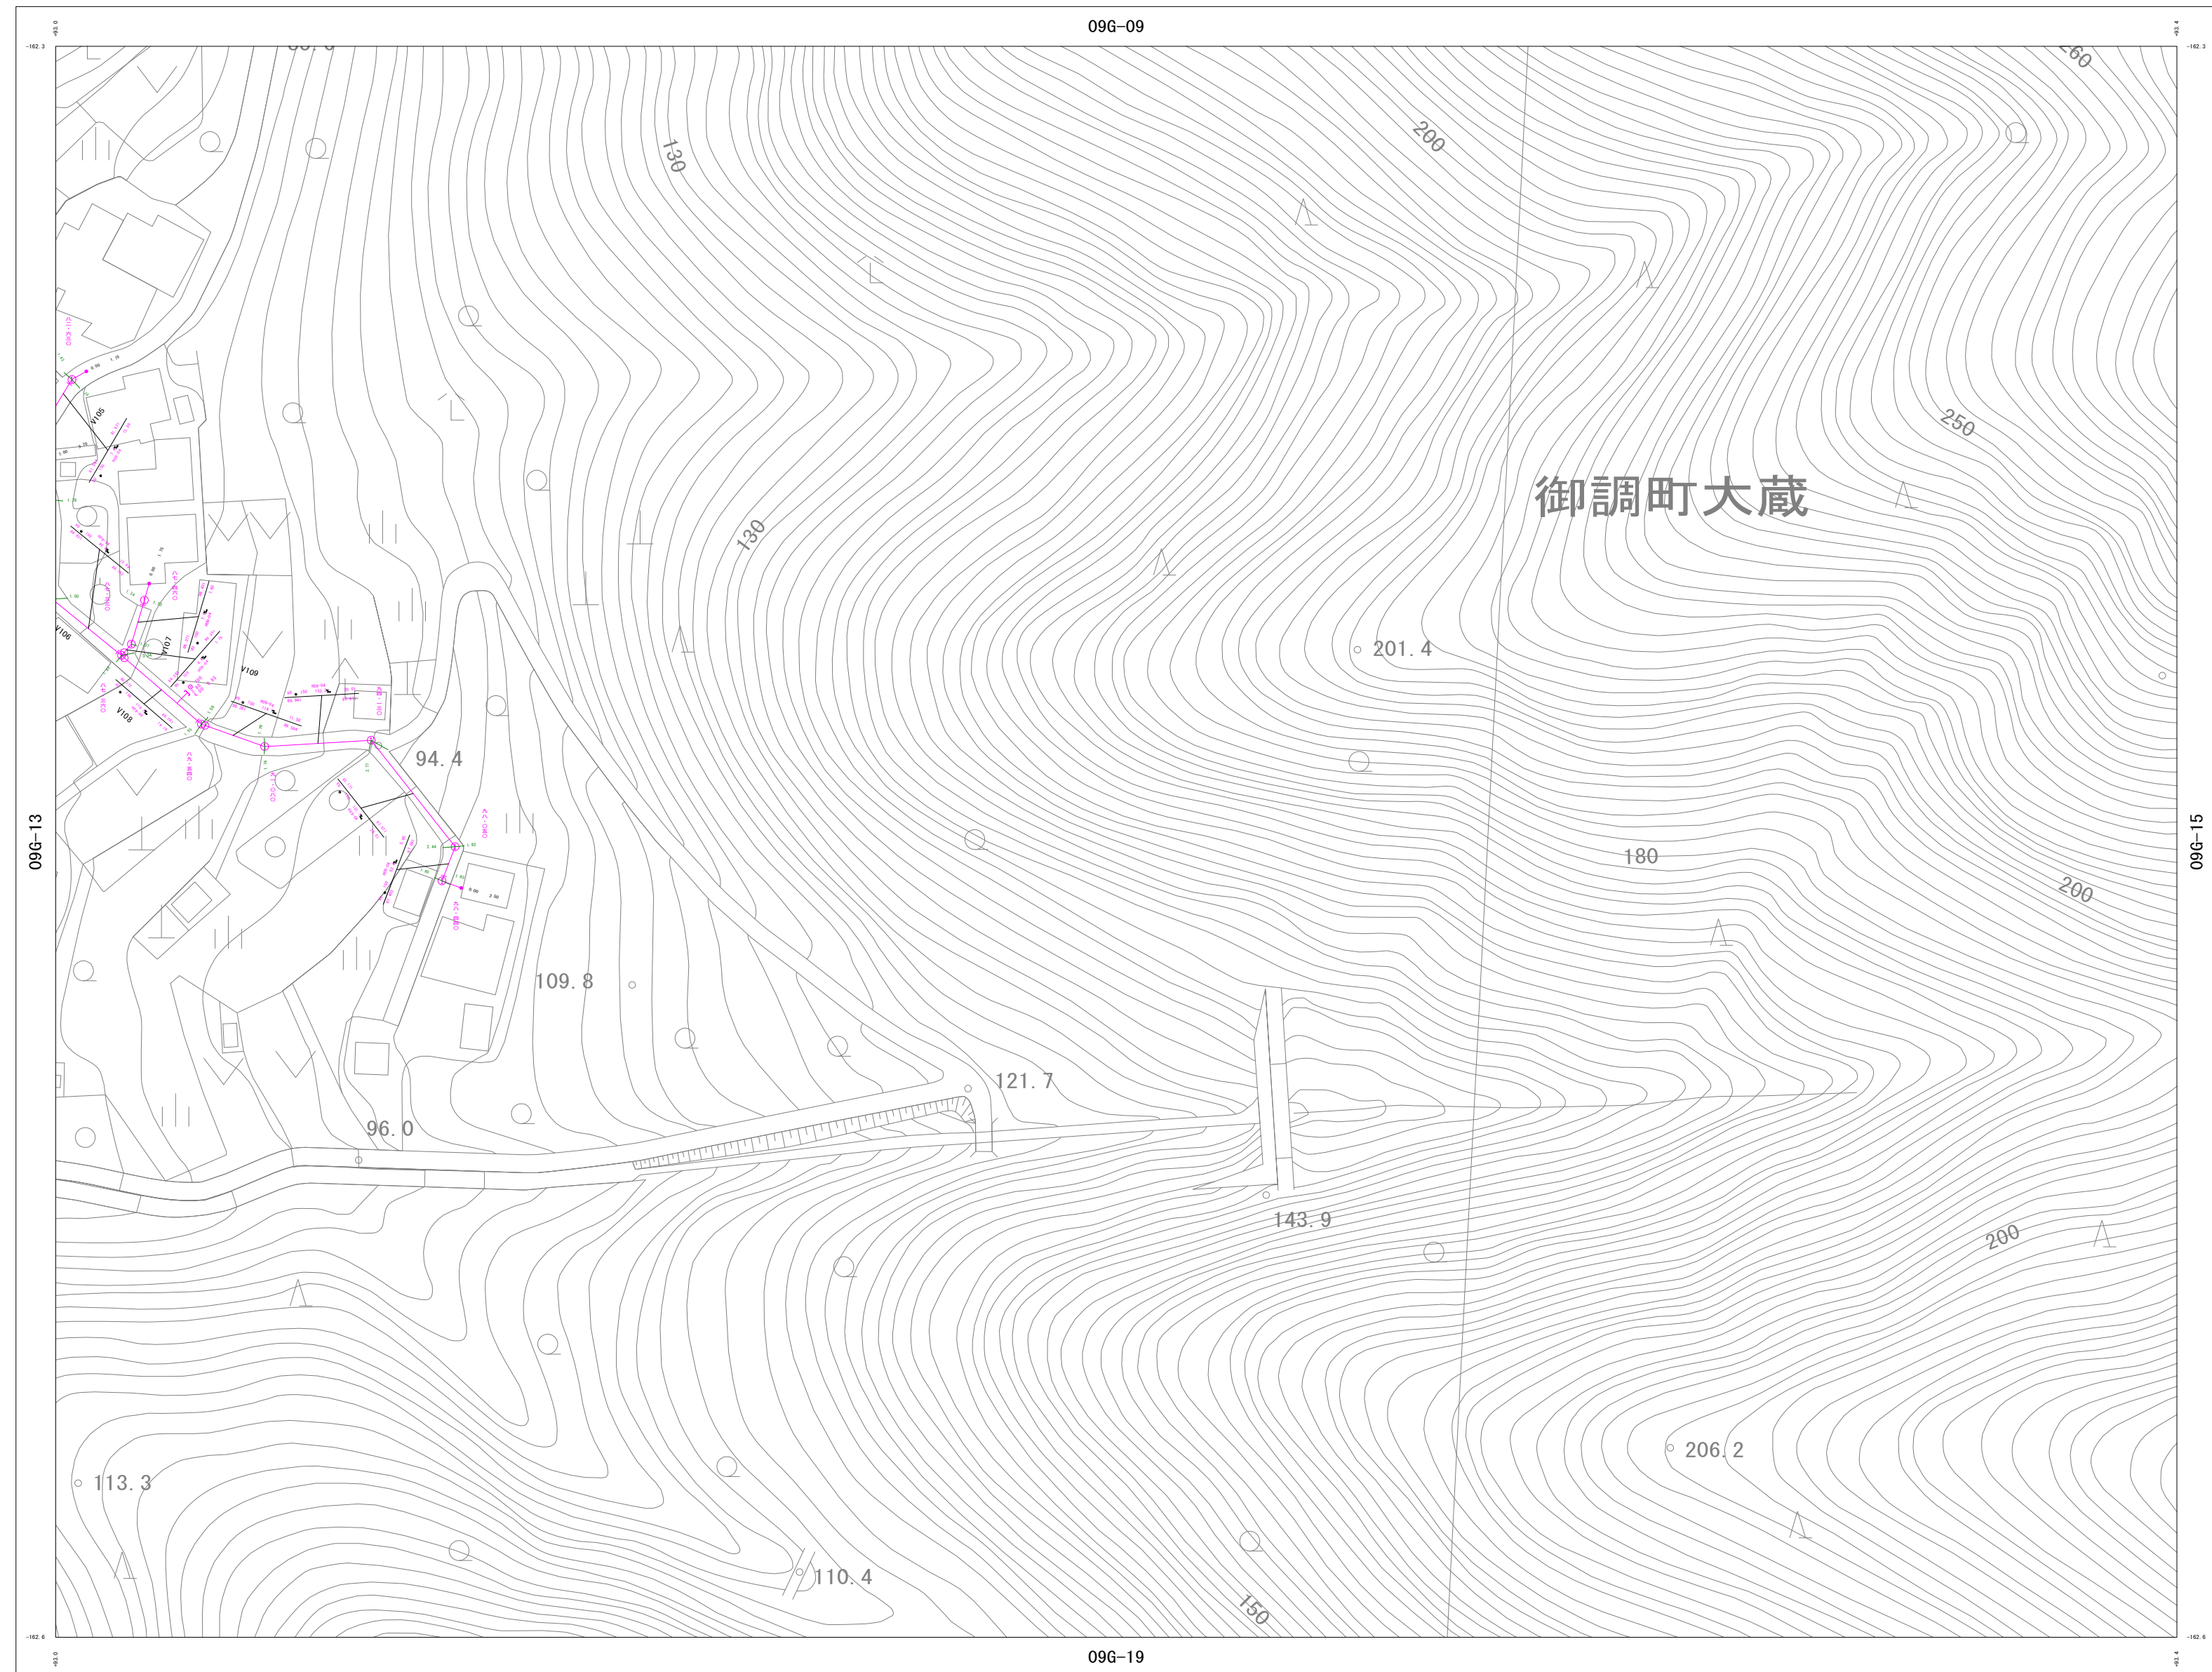

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09G-14

09G-08	09G-09	09G-10
09G-13	09G-14	09G-15
09G-18	09G-19	09G-20

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

The diagram illustrates a pipe segment with the following parameters:

- 竣工年度**: Construction Year
- 管種**: Pipe Type
- 管形状**: Pipe Shape
- 管径 (mm)**: Pipe Diameter (mm)
- 窠口 (mm)**: Manhole Diameter (mm)
- 区間延長 (m)**: Section Length (m)
- 管渠番号**: Pipe Material / Identification Number
- 上流管底高 (m)**: Upstream Water Level (m)
- 下流管底高 (m)**: Downstream Water Level (m)

The diagram shows a horizontal pipe segment with two circular manholes at each end. The distance between the manholes is labeled as 290. The diameter of the pipe is labeled as 250. The diameter of the manhole opening is labeled as 2.4. The distance from the left manhole to the right manhole is labeled as 28.69. The total length of the pipe segment is labeled as 5.432. The upstream water level is labeled as 5.503 and the downstream water level is labeled as 5.432.

人	孔
---	---

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径90cm×90cm角形)
⑦	楕円マンホール (内径20cm×9.0cm)
⑧	角型マンホール (内径22cm×22cm角形)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小径マンホール (内径2.0cm円形)
⑫	小径マンホール (内径3.0cm円形)

マンホール

三
一
五
〇

地盤高

柵

□	コンクリート樹 (内径 30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径 40cm円形)
○	汚水樹 (内径 15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

取付管径 (mm)

取付管水平距離 (m)

通加距離 (m)

200 2.30 4.50 0.80

樹



樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 09G-16

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

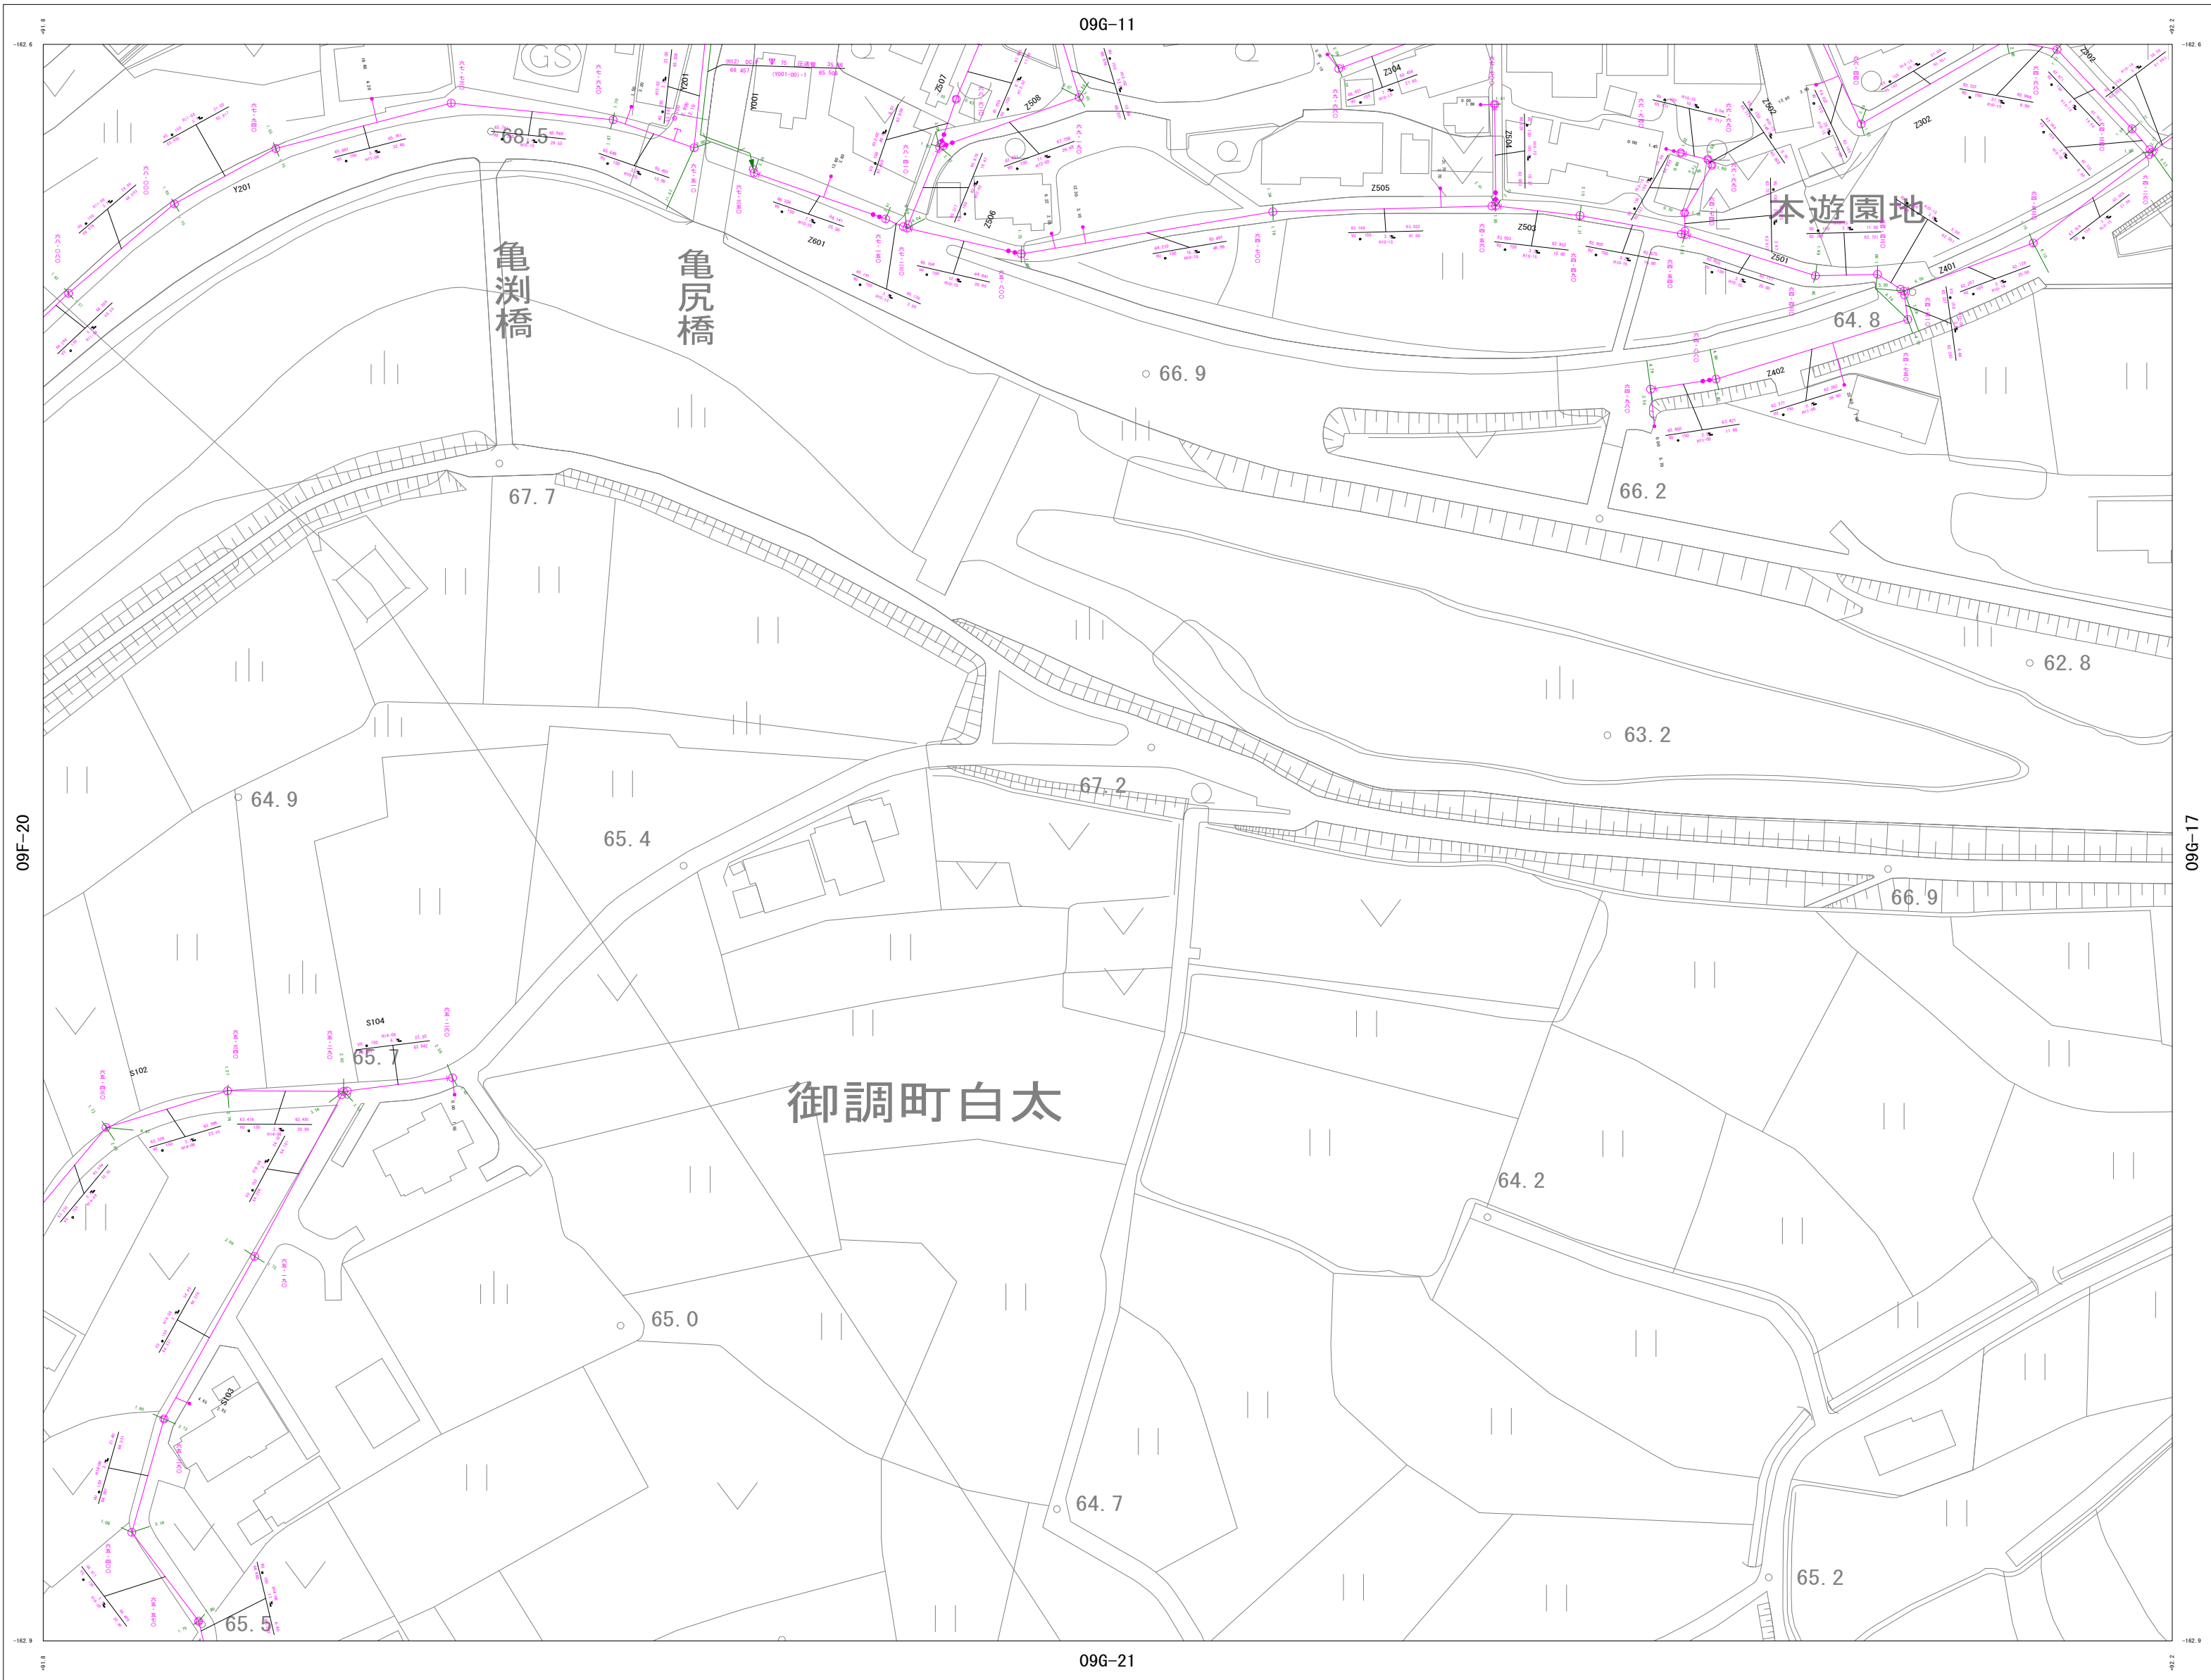

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09G-16

09F-15	09G-11	09G-12
09F-20	09G-16	09G-17
09F-25	09G-21	09G-22

凡 例

管 渠

自然流下管
圧送管
放流管
廃止管
雨水管渠

竣工年度
管種
管径 (mm)
管長 (m)
管深 (m)
管底高 (m)
管頂高 (m)
管底高 (m)
管頂高 (m)

人 孔

① 0号マンホール
(内径750mm)
② 1号マンホール
(内径900mm)
③ 2号マンホール
(内径1200mm)
④ 3号マンホール
(内径1500mm)
⑤ 4号マンホール
(内径1800mm)
⑥ 特1号マンホール
(内径2000mm)
⑦ 横型マンホール
(内径1500mm)
⑧ 縦型マンホール
(内径1500mm)
⑨ 5号マンホール
(内径2000mm)
⑩ 小口径マンホール
(内径1000mm)
⑪ 小口径マンホール
(内径1200mm)

マンホール

地盤高

樹

コンクリート製
コンクリート製
汚水幹
キャップ止め


取付管管径 (mm)
取付管水平距離 (m)
通加距離 (m)
樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 09G-17

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

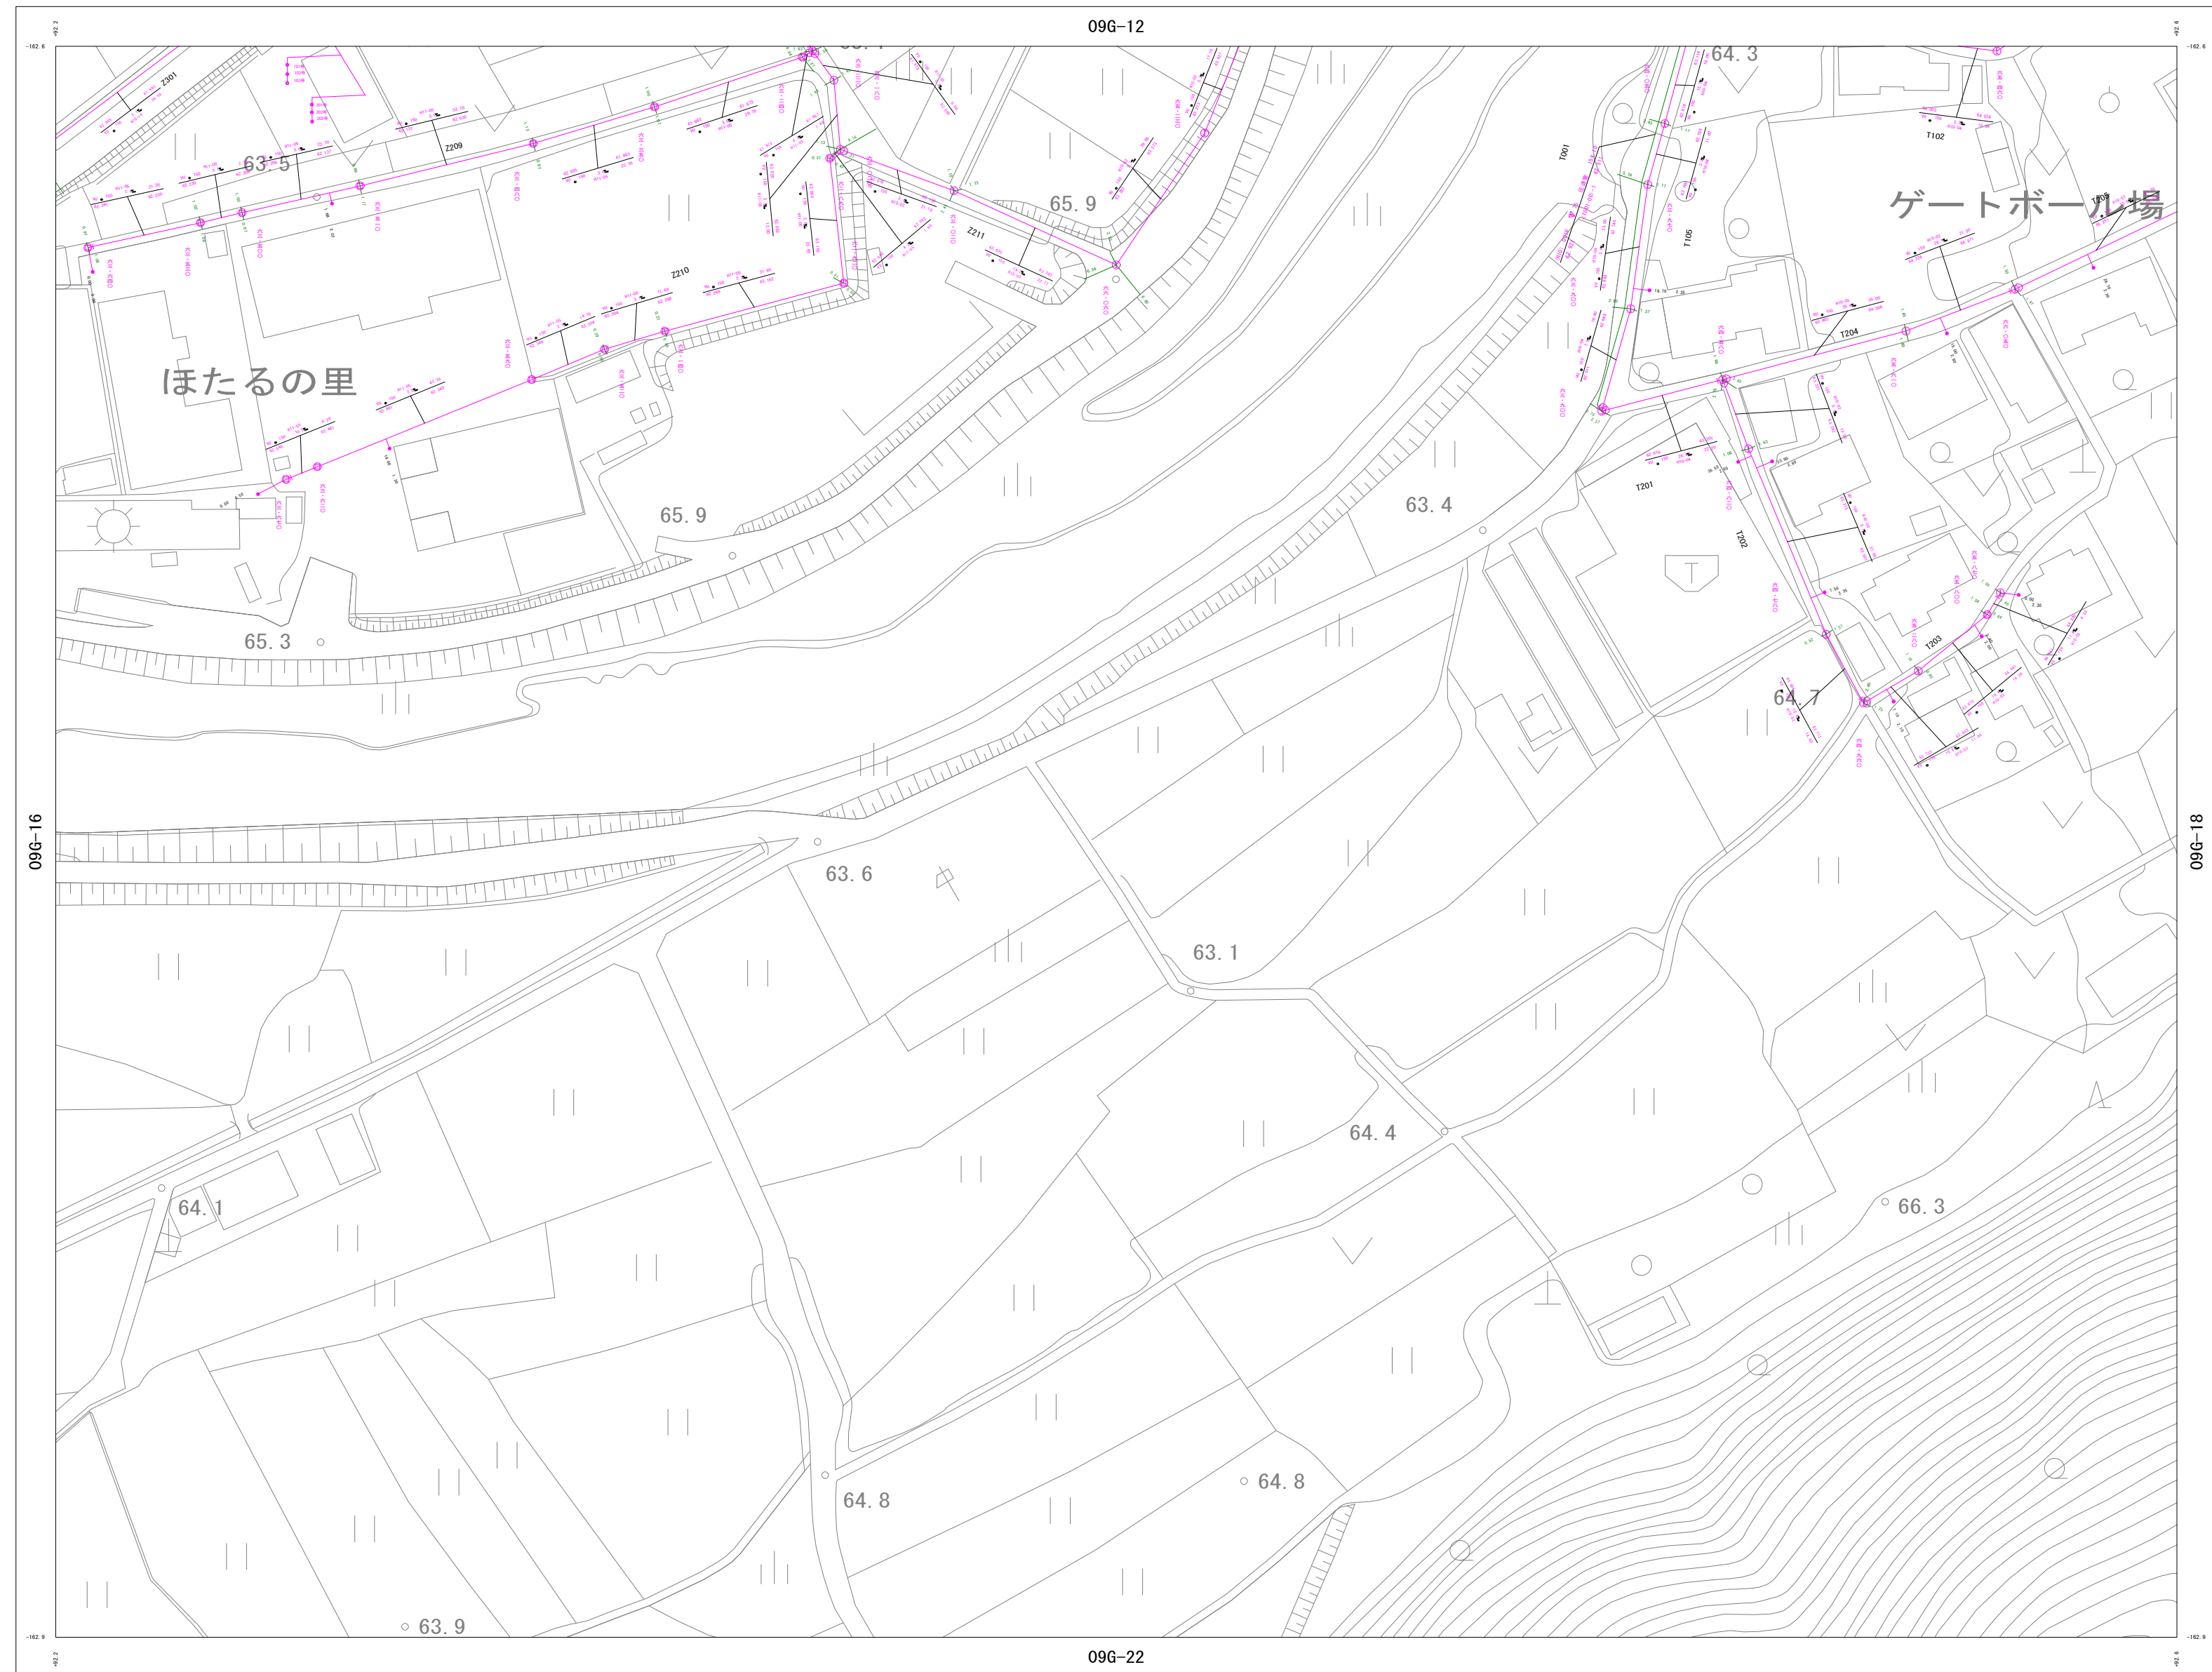


詳細図
09G-17

09G-11	09G-12	09G-13
09G-16	09G-17	09G-18
09G-21	09G-22	09G-23

凡 例


管 渠

自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径90cm×90cm角形)
⑦	楕円マンホール (内径20cm×9.0cm)
⑧	角型マンホール (内径22cm×22cm角形)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小径マンホール (内径2.0cm円形)
⑫	小径マンホール (内径3.0cm円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 09G-18

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

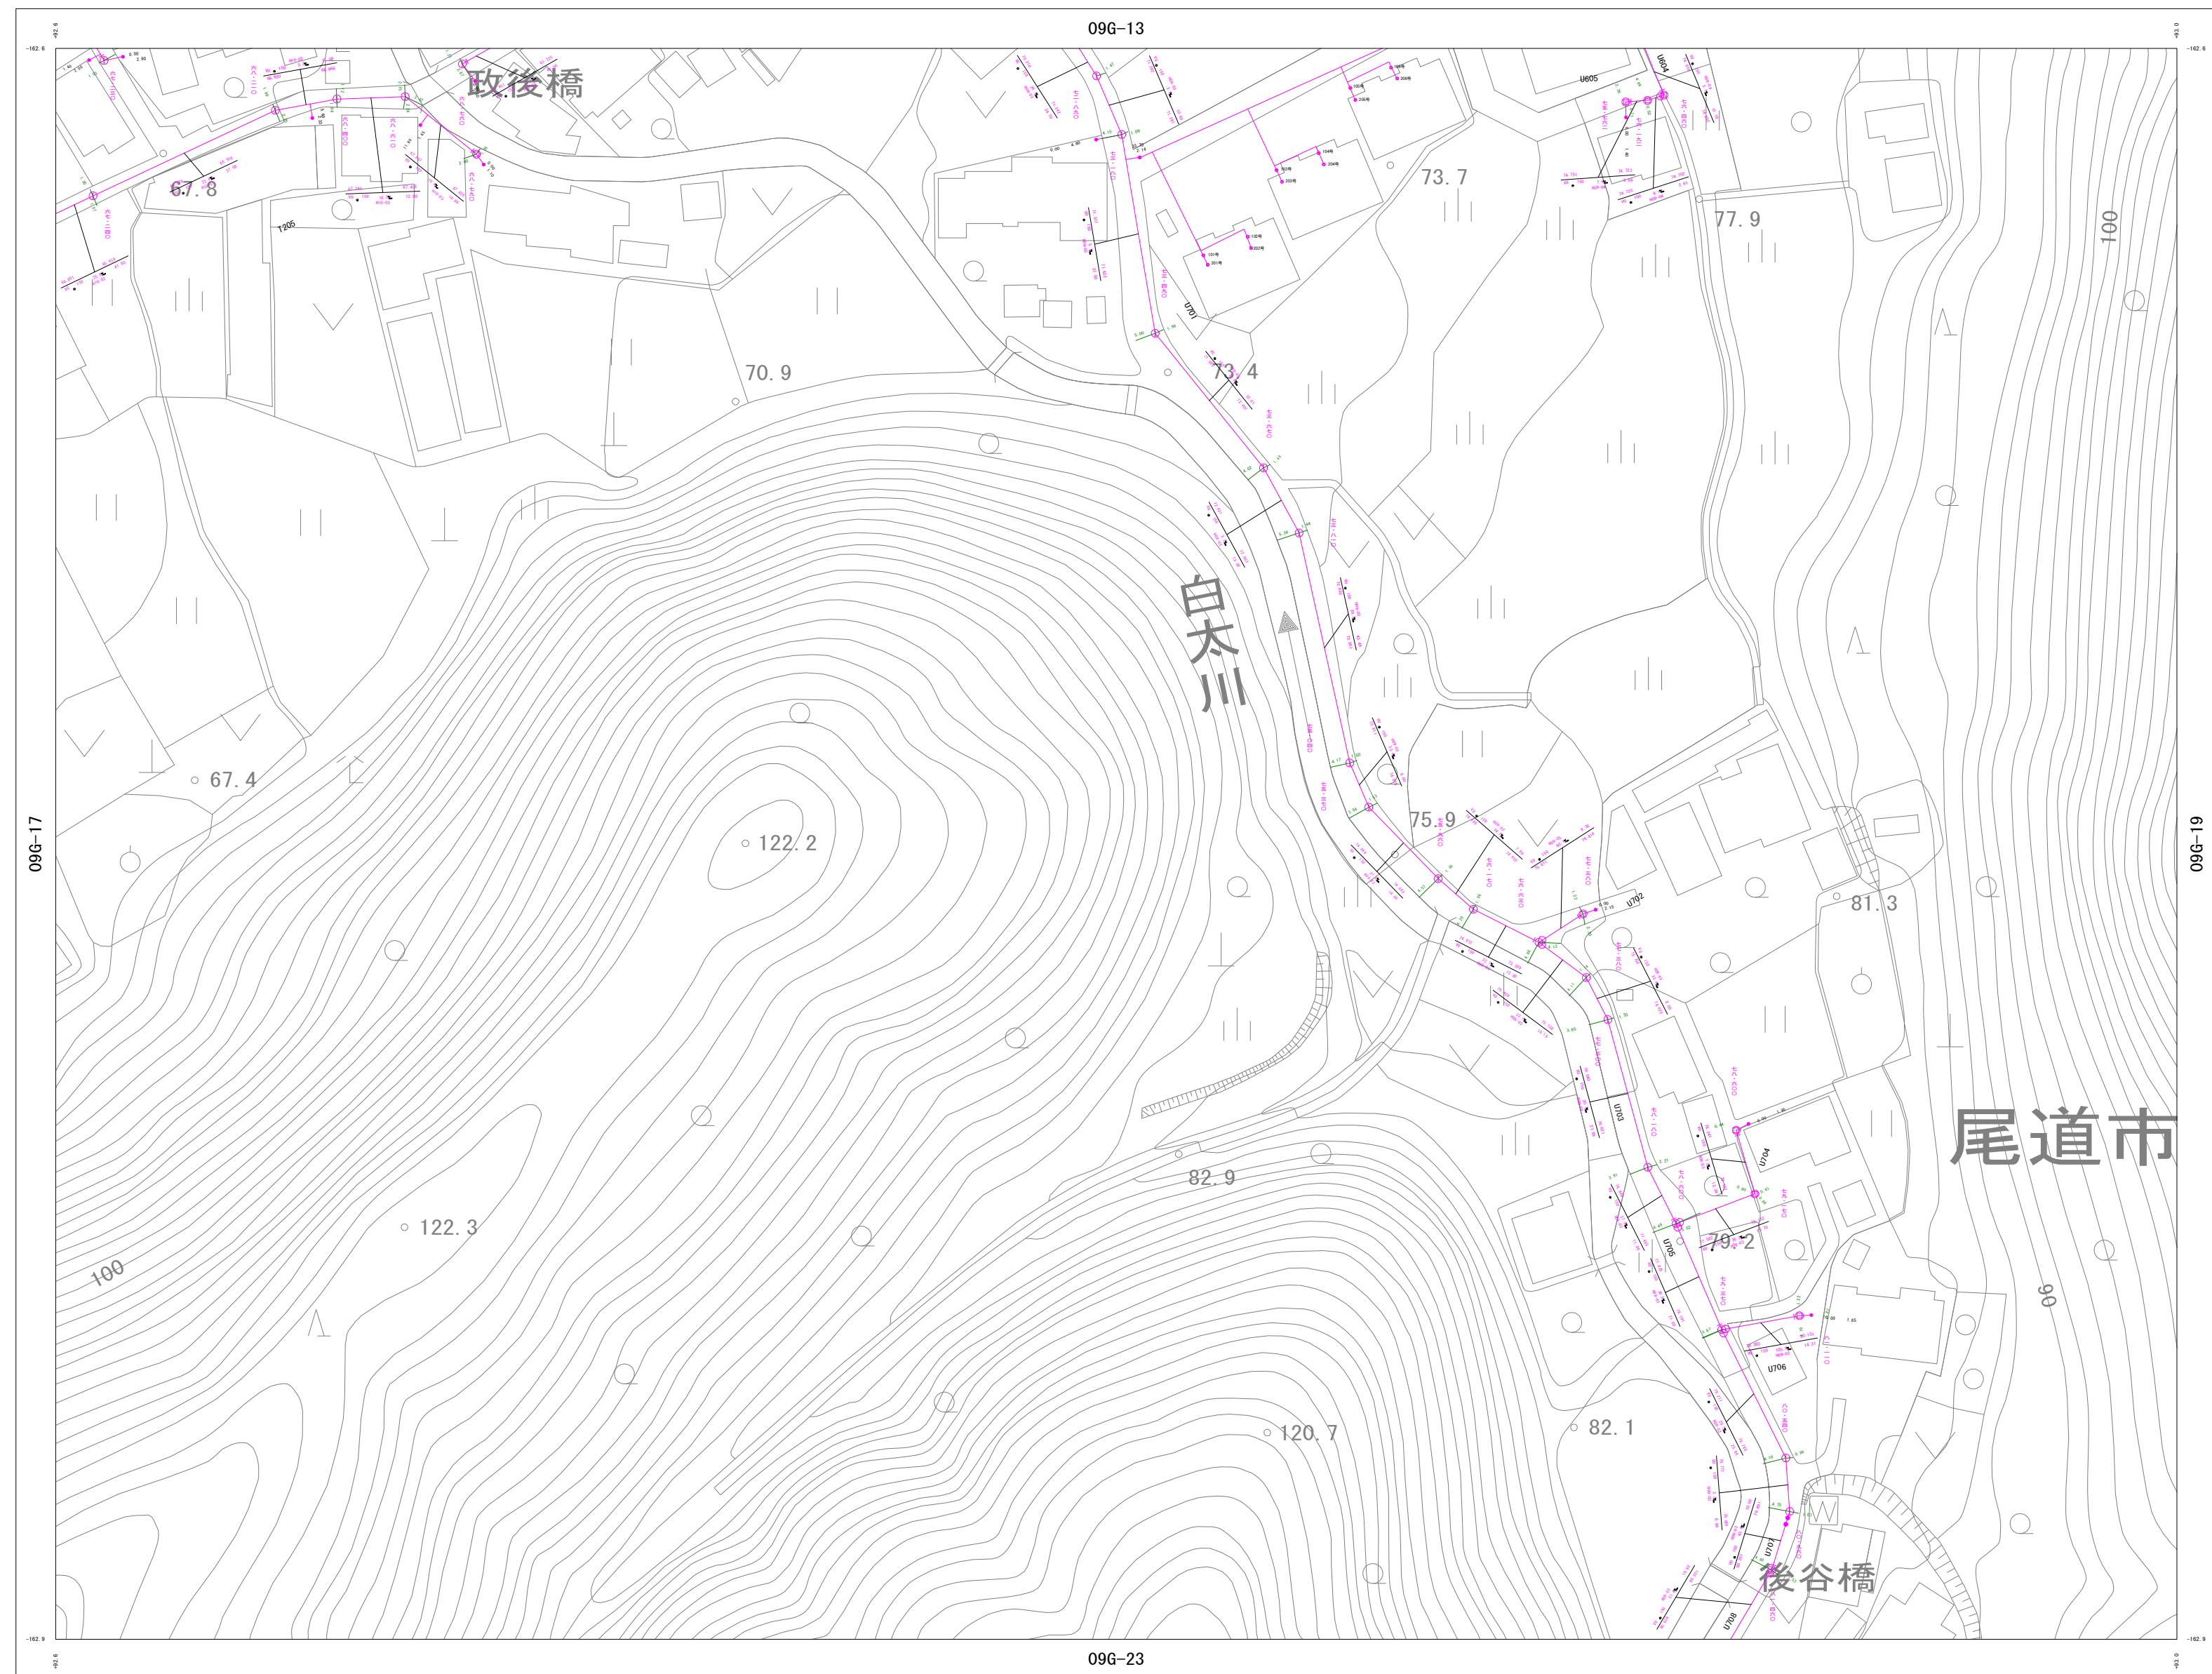


詳細図

09G-18

09G-12	09G-13	09G-14
09G-17	09G-18	09G-19
09G-22	09G-23	09G-24


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75.0cm円形)
①	1号マンホール (内径90.0cm円形)
②	2号マンホール (内径120.0cm円形)
③	3号マンホール (内径150.0cm円形)
④	4号マンホール (内径180.0cm円形)
⑤	特大マンホール (内径80.0×90.0cm角型)
⑥	楕円マンホール (内径60.0×90.0cm)
⑦	角型マンホール (内径70.0×70.0cm角型)
⑧	S号マンホール (内径60.0cm円形)
⑨	S号マンホール (内径50.0cm円形)
⑩	小口径マンホール (内径20.0cm円形)
⑪	小口径マンホール (内径30.0cm円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 09G-21

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

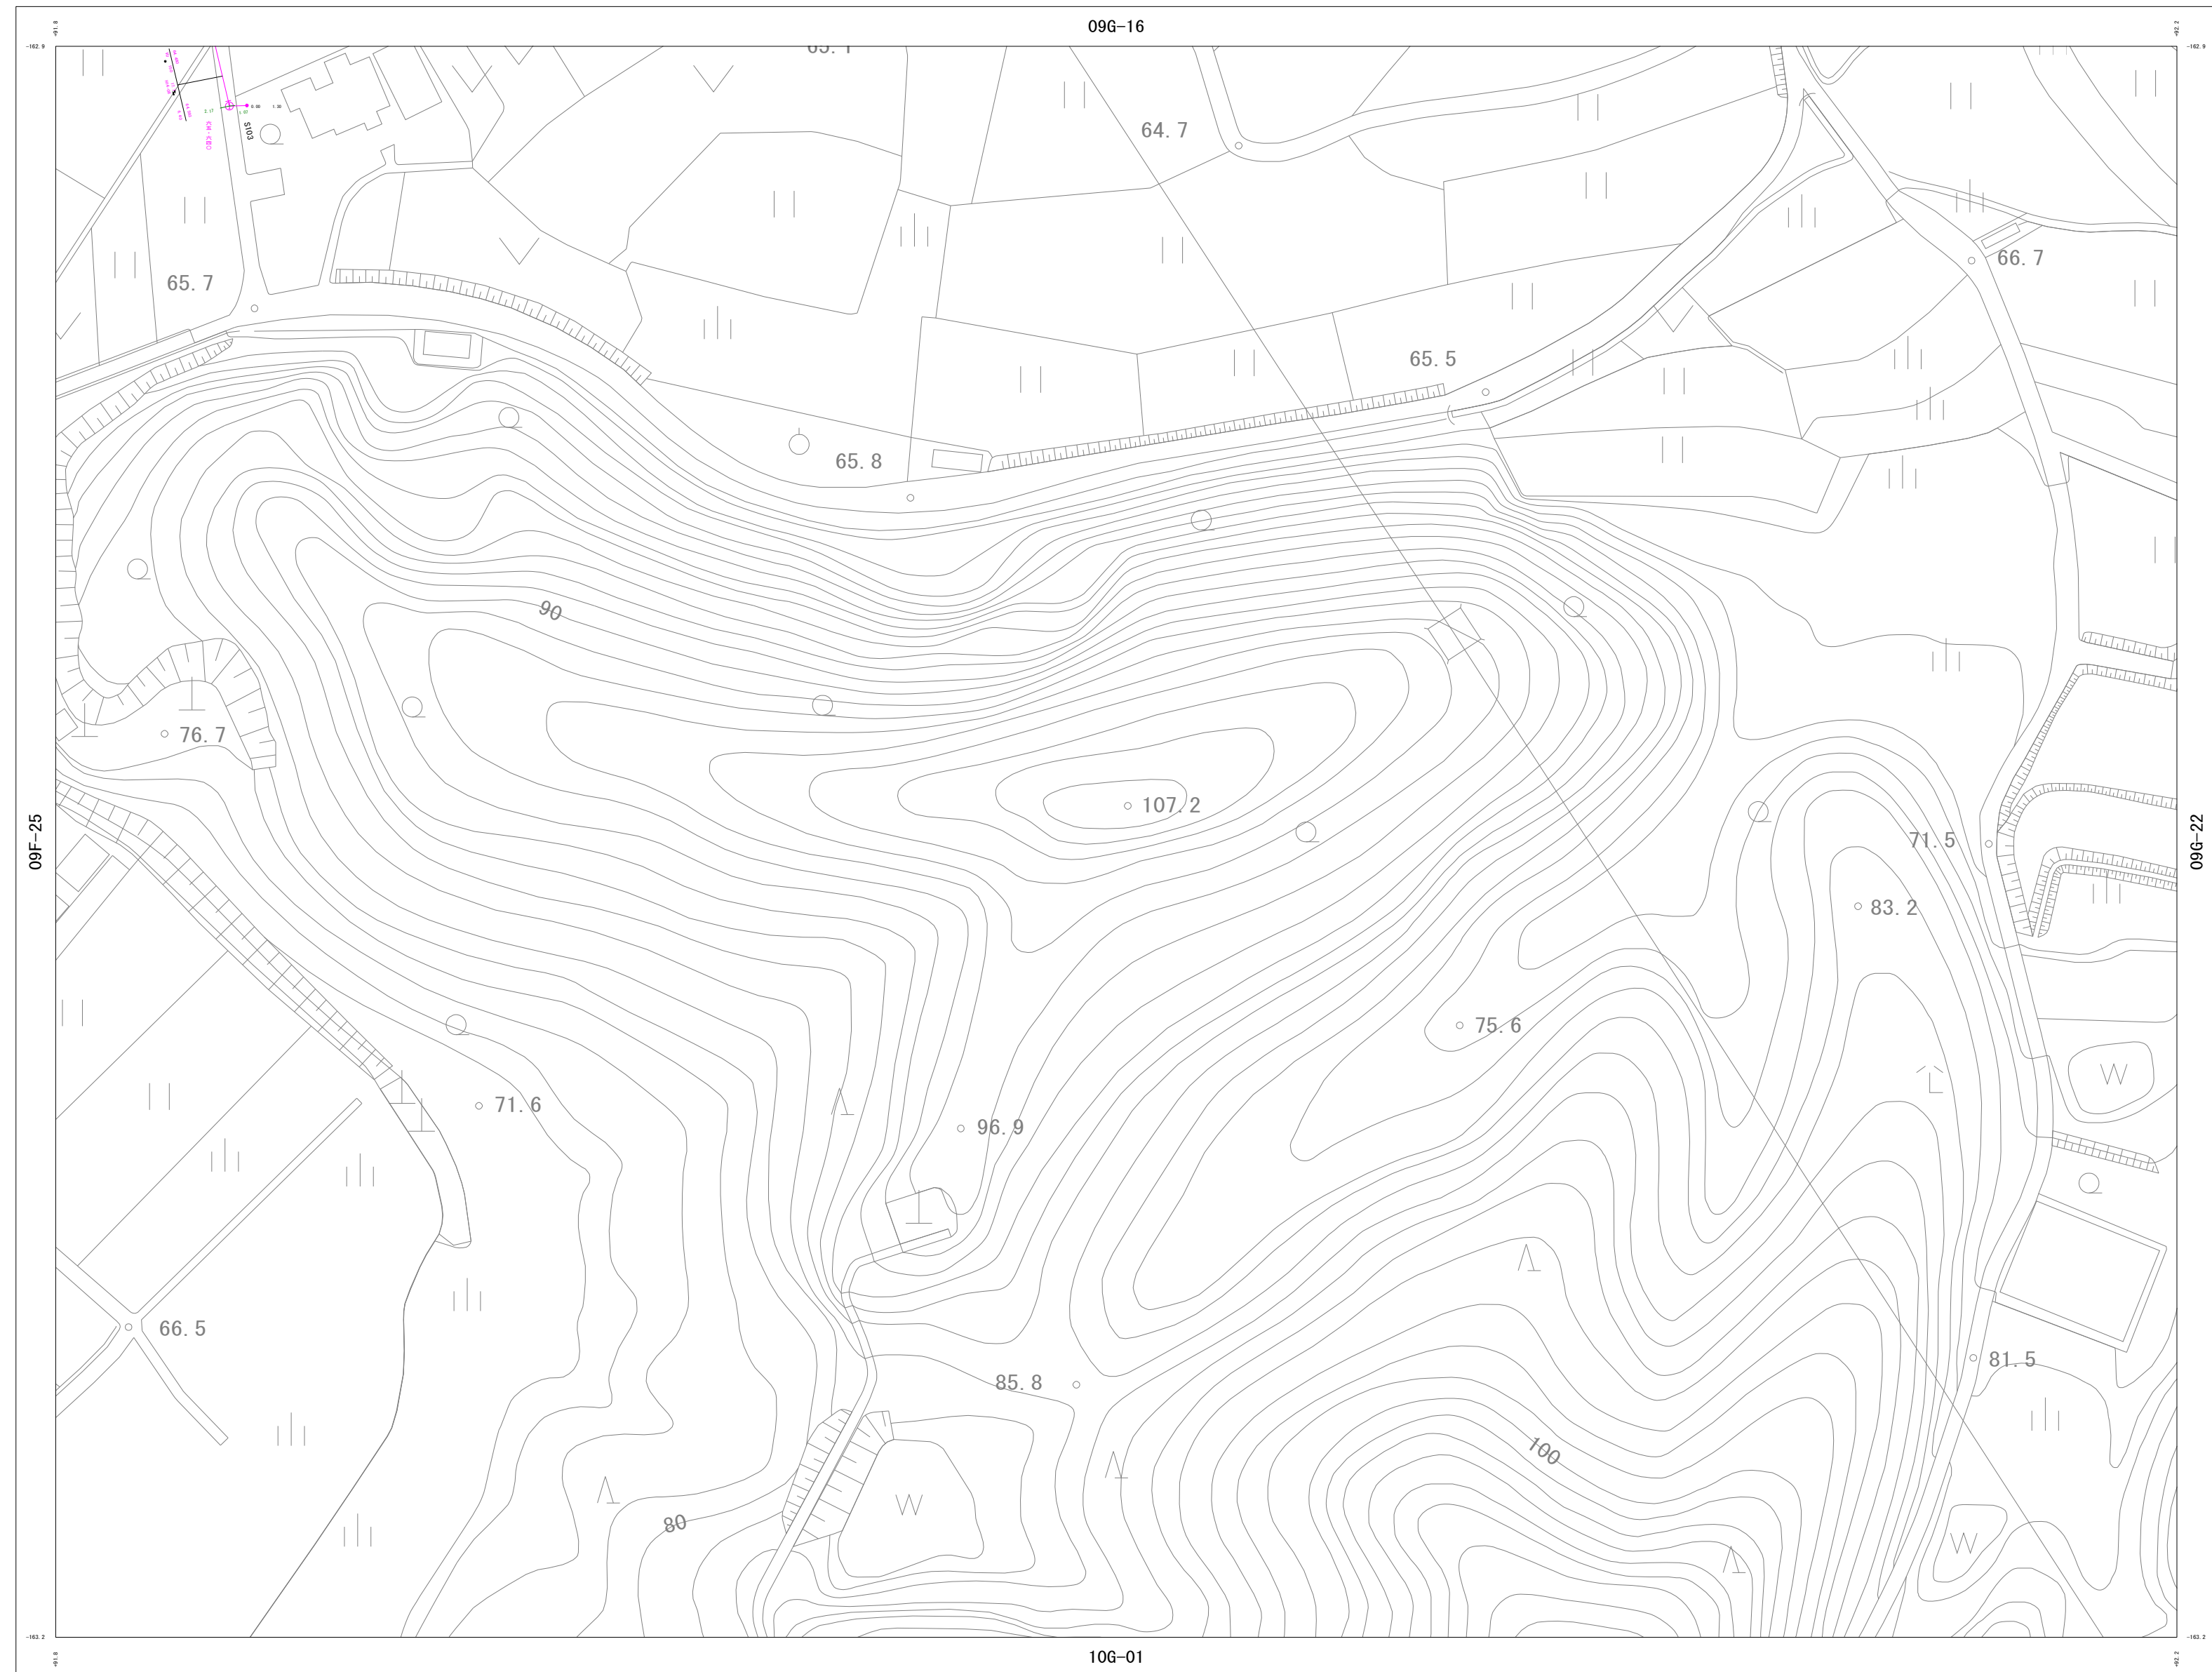

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課

詳細図


09G-21

09F-20	09G-16	09G-17
09F-25	09G-21	09G-22
10F-05	10G-01	10G-02

凡 例


管渠

自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径90cm×90cm角形)
⑦	楕円マンホール (内径20cm×9.0cm)
⑧	角型マンホール (内径22cm×22cm角形)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小径マンホール (内径2.0cm円形)
⑫	小径マンホール (内径3.0cm円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円部)
■	コンクリート樹 (内径40cm円部)
○	汚水樹 (内径15cm円部 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 09G-23

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

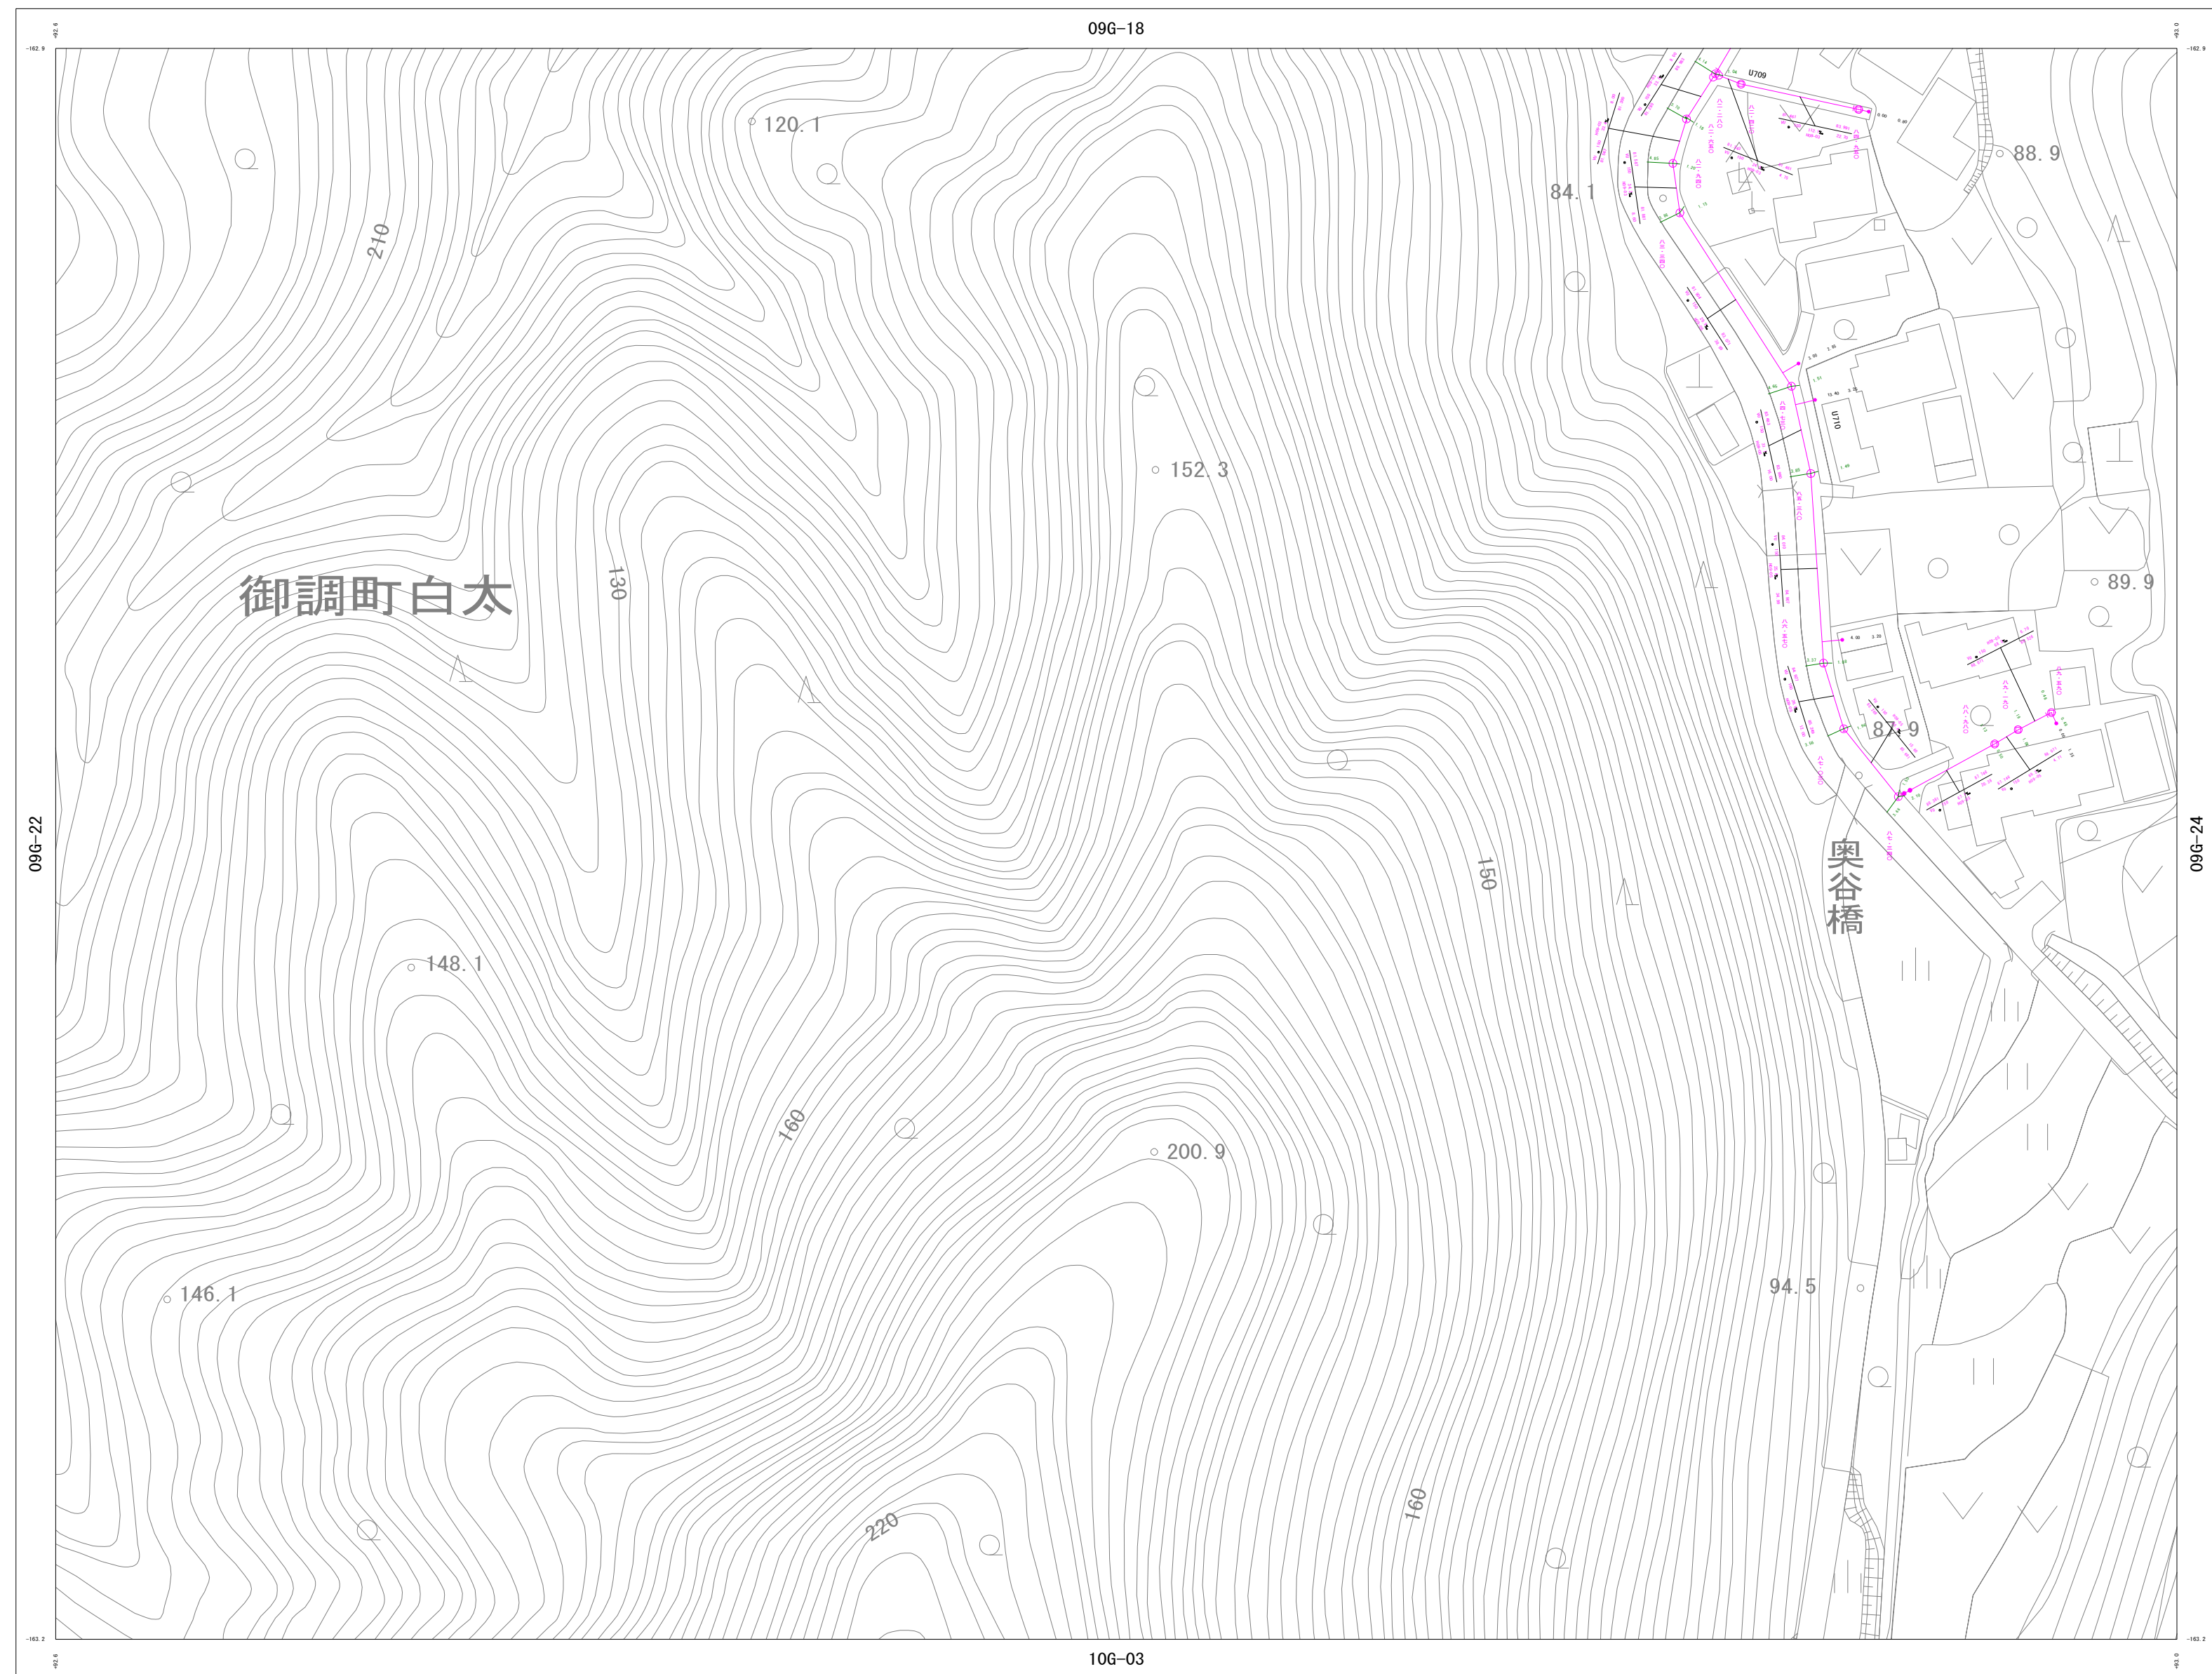

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m


尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
09G-23

09G-17	09G-18	09G-19
09G-22	09G-23	09G-24
10G-02	10G-03	10G-04


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75cm・円形)
②	1号マンホール (内径90cm・円形)
③	2号マンホール (内径120cm・円形)
④	3号マンホール (内径150cm・円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm・円形)
⑥	特1号マンホール (内法90cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内法20cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内法20cm×20cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口楕円マンホール (内径20cm・円形)
⑫	小口楕円マンホール (内径30cm・円形)




柁

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め



NO. 10E-05

令和7年12月作成


[illegible]

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10E-09

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

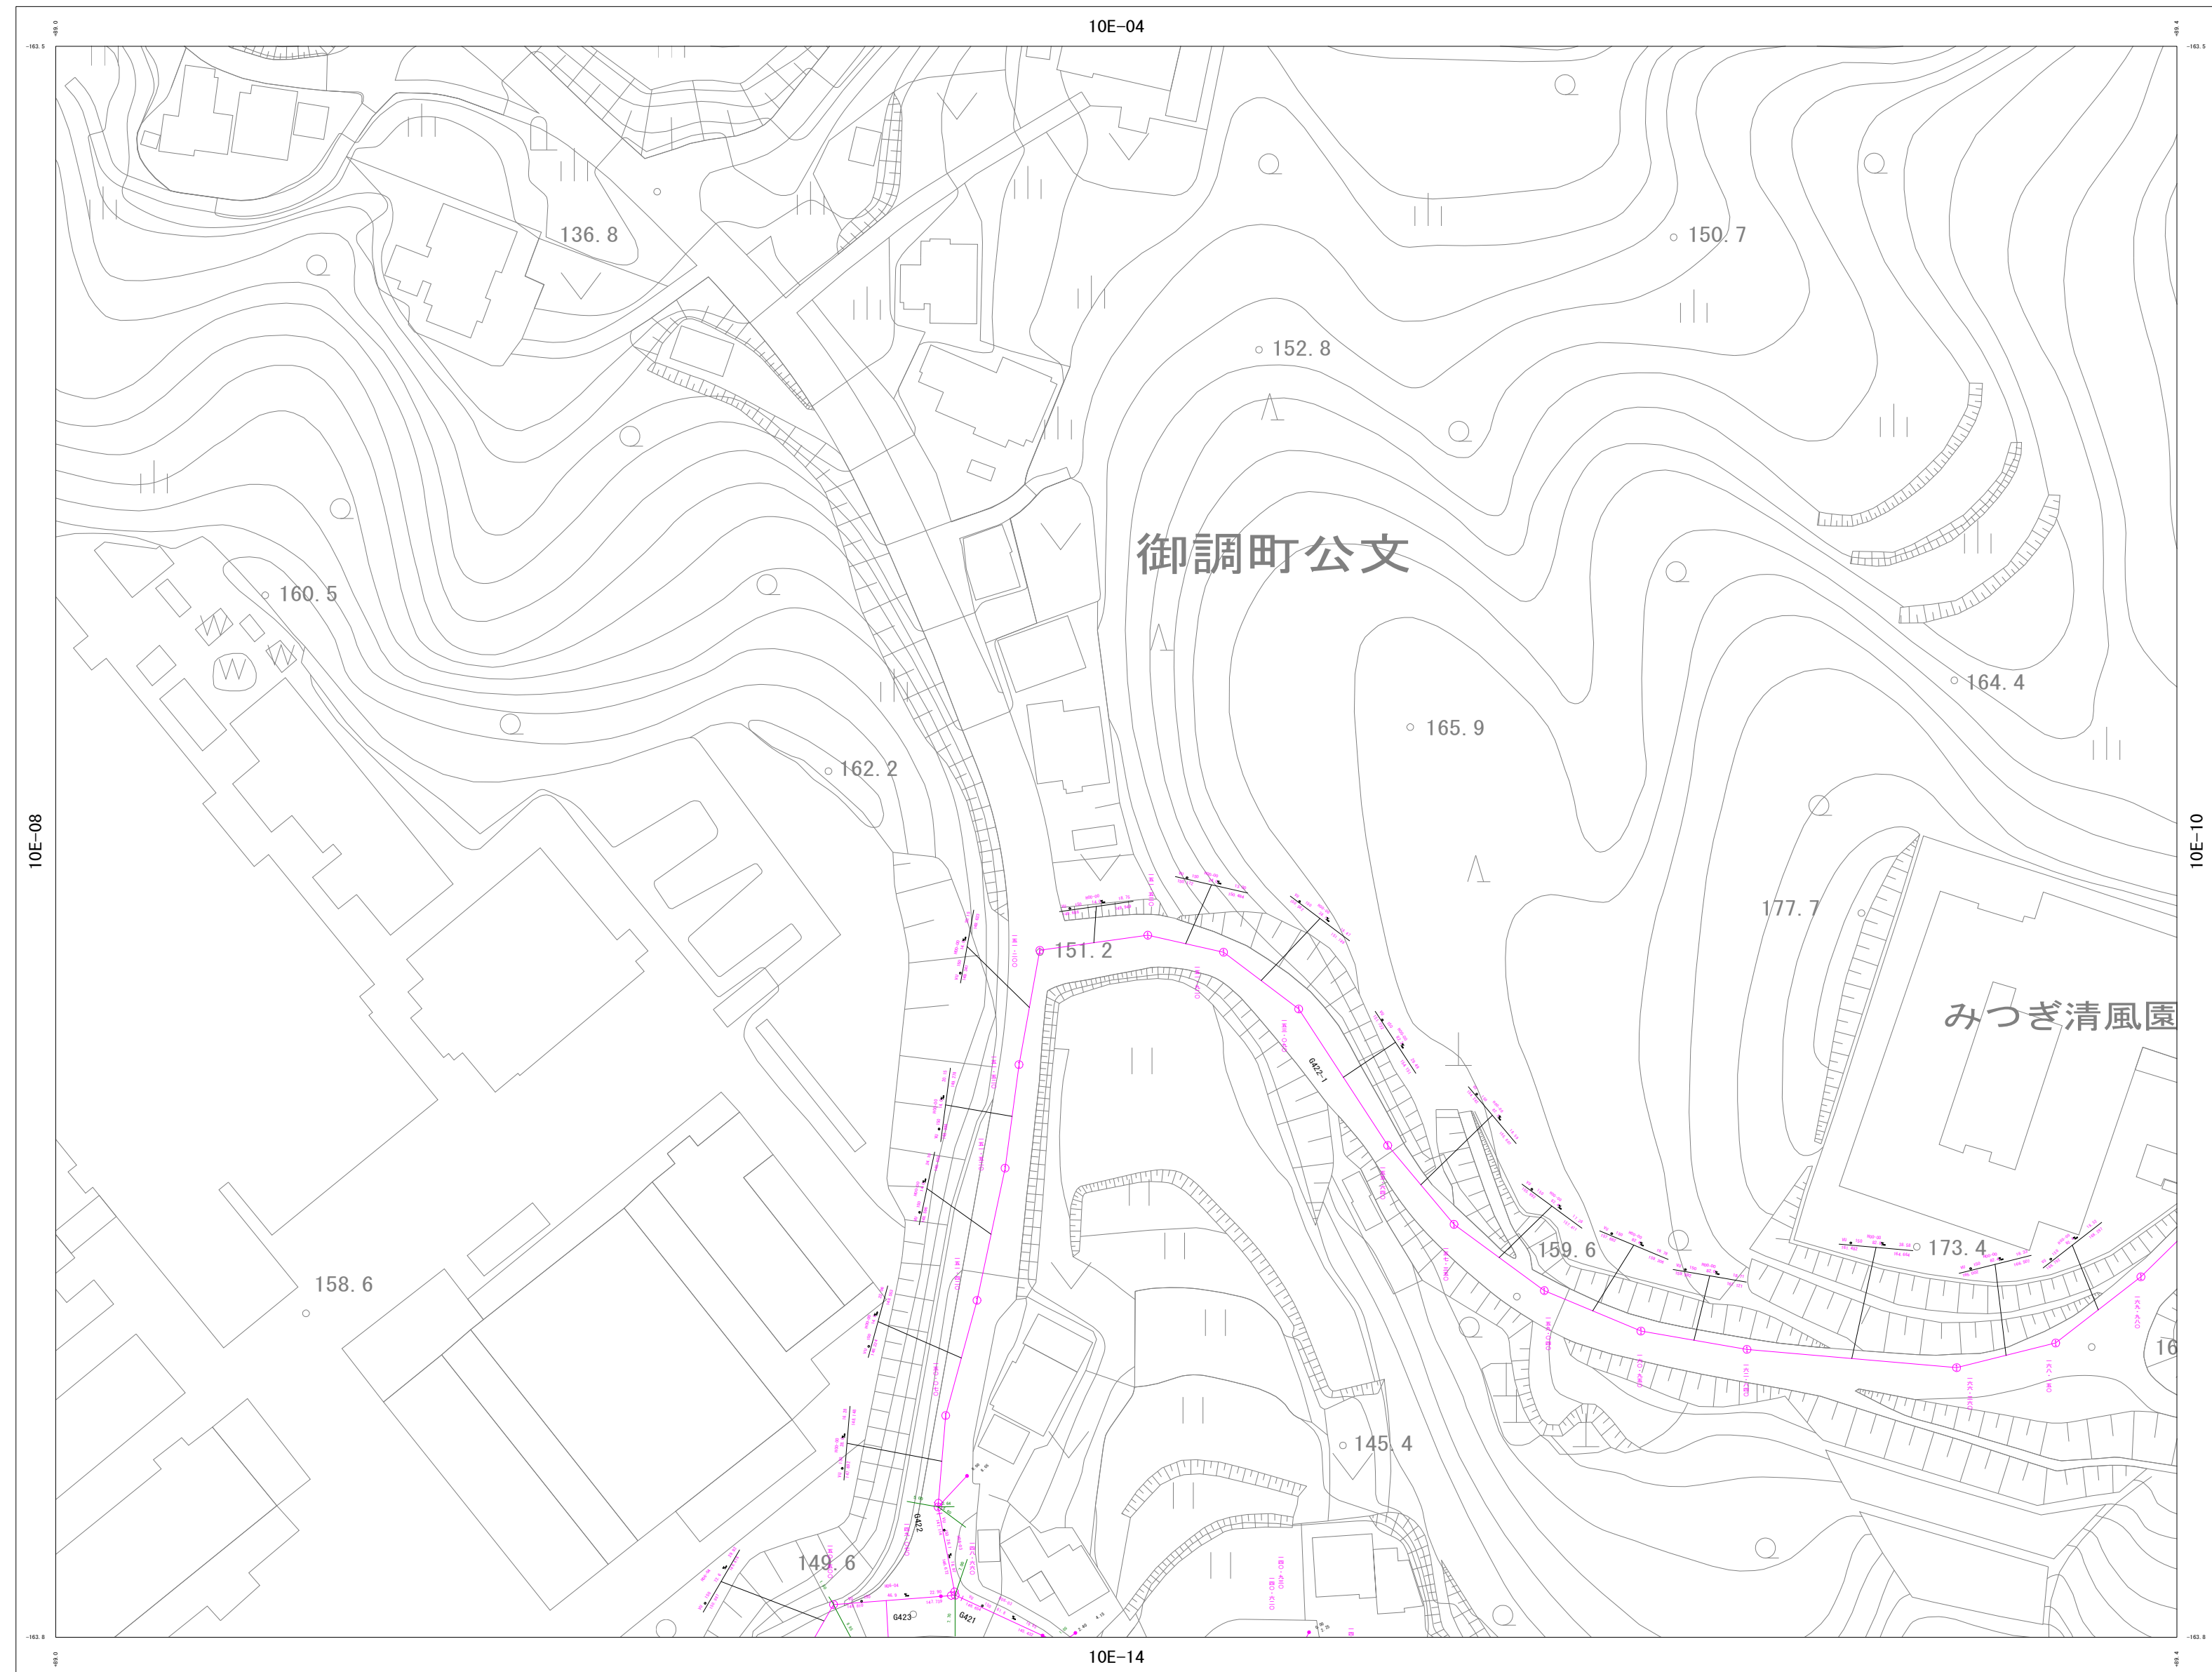

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課


詳細図
10E-09

10E-03	10E-04	10E-05
10E-08	10E-09	10E-10
10E-13	10E-14	10E-15

凡 例


管渠	
----	--

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径80cm×90cm角形)
⑦	楕円マンホール (内径60cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内径30cm×30cm角形)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口型マンホール (内径2.0cm円形)
⑫	大口型マンホール (内径3.0cm円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め





尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10E-10

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

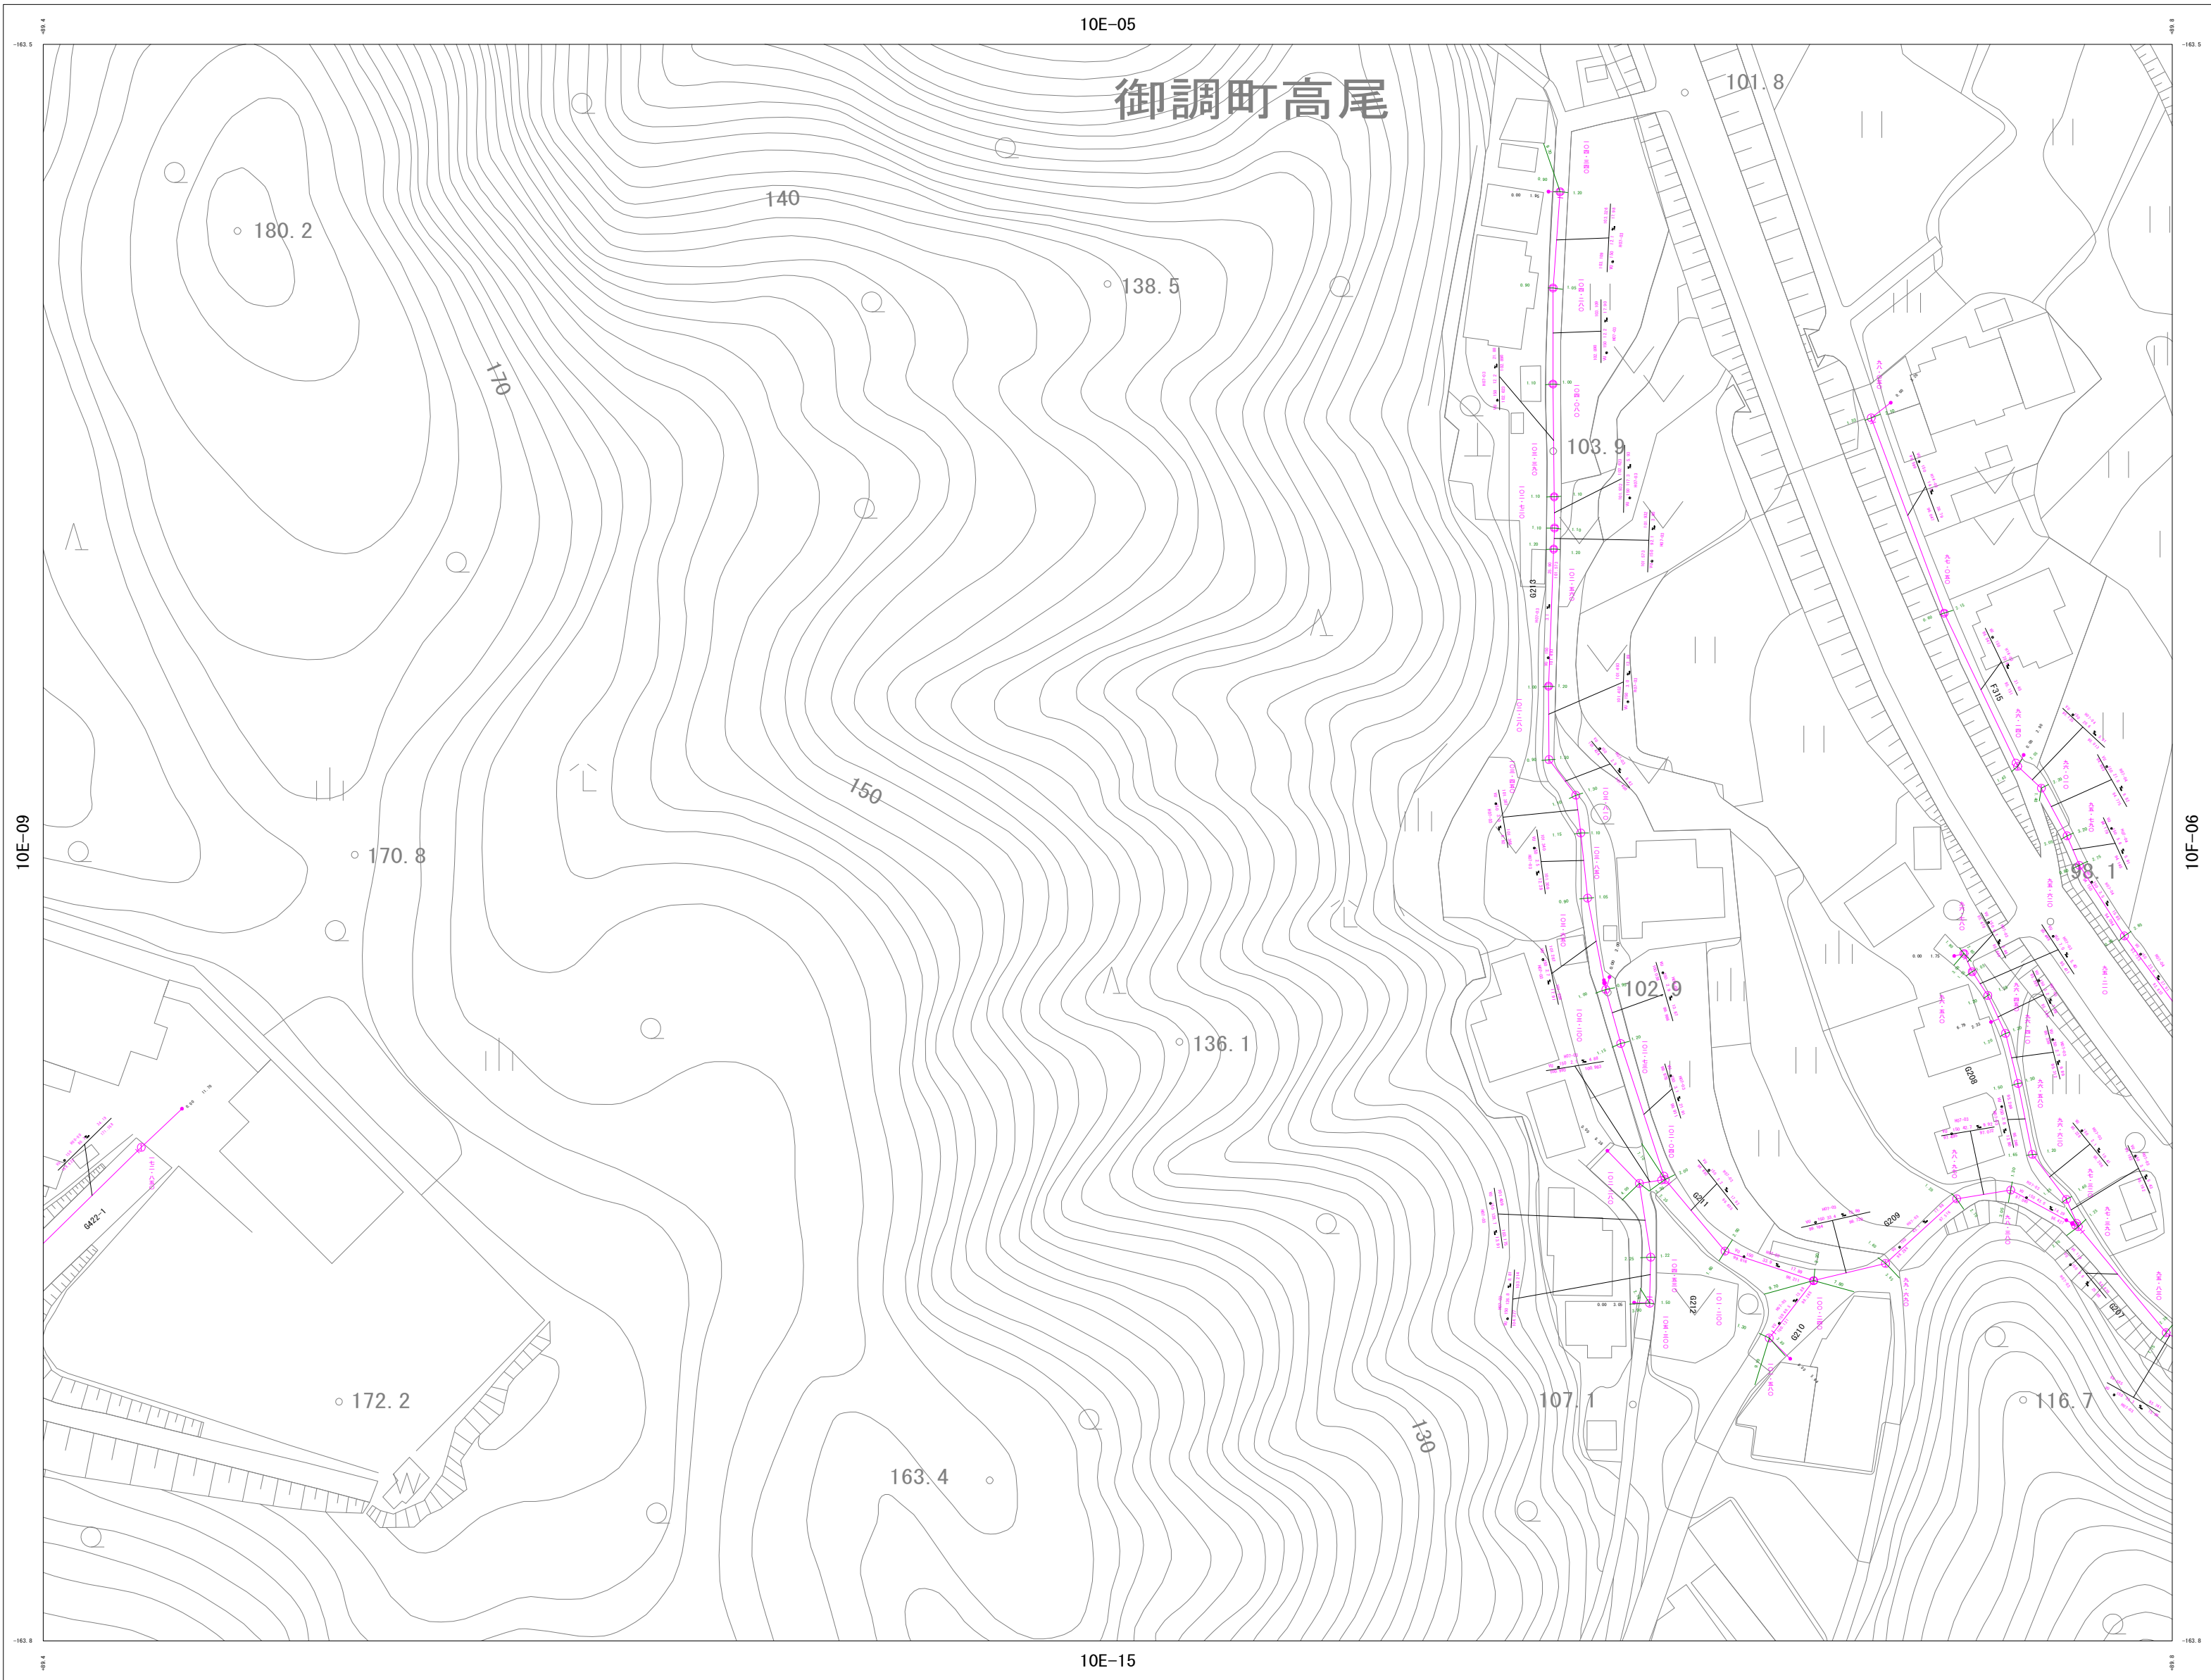

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10E-10

10E-04	10E-05	10E-01
10E-09	10E-10	10E-06
10E-14	10E-15	10E-11

凡 例

管 渠

自然流下管
圧送管
放流管
廃止管
雨水管渠

竣工年度
管種
管径 (mm)
管長 (m)
管深 (m)
管底高 (m)
管頂高 (m)
管底高 (m)
管頂高 (m)

人 孔

① 0号マンホール
(内径750mm)
② 1号マンホール
(内径900mm)
③ 2号マンホール
(内径1200mm)
④ 3号マンホール
(内径1500mm)
⑤ 4号マンホール
(内径1800mm)
⑥ 5号マンホール
(内径2100mm)
⑦ 6号マンホール
(内径2400mm)
⑧ 7号マンホール
(内径2700mm)
⑨ 8号マンホール
(内径3000mm)
⑩ 9号マンホール
(内径3300mm)
⑪ 10号マンホール
(内径3600mm)
⑫ 11号マンホール
(内径3900mm)
⑬ 12号マンホール
(内径4200mm)
⑭ 13号マンホール
(内径4500mm)
⑮ 14号マンホール
(内径4800mm)
⑯ 15号マンホール
(内径5100mm)
⑰ 16号マンホール
(内径5400mm)
⑱ 17号マンホール
(内径5700mm)
⑲ 18号マンホール
(内径6000mm)
⑳ 19号マンホール
(内径6300mm)
㉑ 20号マンホール
(内径6600mm)
㉒ 21号マンホール
(内径6900mm)
㉓ 22号マンホール
(内径7200mm)
㉔ 23号マンホール
(内径7500mm)
㉕ 24号マンホール
(内径7800mm)
㉖ 25号マンホール
(内径8100mm)
㉗ 26号マンホール
(内径8400mm)
㉘ 27号マンホール
(内径8700mm)
㉙ 28号マンホール
(内径9000mm)
㉚ 29号マンホール
(内径9300mm)
㉛ 30号マンホール
(内径9600mm)
㉜ 31号マンホール
(内径9900mm)
㉝ 32号マンホール
(内径10200mm)
㉞ 33号マンホール
(内径10500mm)
㉟ 34号マンホール
(内径10800mm)
㊱ 35号マンホール
(内径11100mm)
㊲ 36号マンホール
(内径11400mm)
㊳ 37号マンホール
(内径11700mm)
㊴ 38号マンホール
(内径12000mm)
㊵ 39号マンホール
(内径12300mm)
㊶ 40号マンホール
(内径12600mm)
㊷ 41号マンホール
(内径12900mm)
㊸ 42号マンホール
(内径13200mm)
㊹ 43号マンホール
(内径13500mm)
㊺ 44号マンホール
(内径13800mm)
㊻ 45号マンホール
(内径14100mm)
㊼ 46号マンホール
(内径14400mm)
㊽ 47号マンホール
(内径14700mm)
㊾ 48号マンホール
(内径15000mm)
㊿ 49号マンホール
(内径15300mm)
㉀ 50号マンホール
(内径15600mm)
㉁ 51号マンホール
(内径15900mm)
㉂ 52号マンホール
(内径16200mm)
㉃ 53号マンホール
(内径16500mm)
㉄ 54号マンホール
(内径16800mm)
㉅ 55号マンホール
(内径17100mm)
㉆ 56号マンホール
(内径17400mm)
㉇ 57号マンホール
(内径17700mm)
㉈ 58号マンホール
(内径18000mm)
㉉ 59号マンホール
(内径18300mm)
㊰ 60号マンホール
(内径18600mm)
㊱ 61号マンホール
(内径18900mm)
㊲ 62号マンホール
(内径19200mm)
㊳ 63号マンホール
(内径19500mm)
㊴ 64号マンホール
(内径19800mm)
㊵ 65号マンホール
(内径20100mm)
㊶ 66号マンホール
(内径20400mm)
㊷ 67号マンホール
(内径20700mm)
㊸ 68号マンホール
(内径21000mm)
㊹ 69号マンホール
(内径21300mm)
㊺ 70号マンホール
(内径21600mm)
㊻ 71号マンホール
(内径21900mm)
㊼ 72号マンホール
(内径22200mm)
㊽ 73号マンホール
(内径22500mm)
㊾ 74号マンホール
(内径22800mm)
㊿ 75号マンホール
(内径23100mm)
㉀ 76号マンホール
(内径23400mm)
㉁ 77号マンホール
(内径23700mm)
㉂ 78号マンホール
(内径24000mm)
㉃ 79号マンホール
(内径24300mm)
㉄ 80号マンホール
(内径24600mm)
㉅ 81号マンホール
(内径24900mm)
㉆ 82号マンホール
(内径25200mm)
㉇ 83号マンホール
(内径25500mm)
㉈ 84号マンホール
(内径25800mm)
㉉ 85号マンホール
(内径26100mm)
㊰ 86号マンホール
(内径26400mm)
㊱ 87号マンホール
(内径26700mm)
㊲ 88号マンホール
(内径27000mm)
㊳ 89号マンホール
(内径27300mm)
㊴ 90号マンホール
(内径27600mm)
㊵ 91号マンホール
(内径27900mm)
㊶ 92号マンホール
(内径28200mm)
㊷ 93号マンホール
(内径28500mm)
㊸ 94号マンホール
(内径28800mm)
㊹ 95号マンホール
(内径29100mm)
㊺ 96号マンホール
(内径29400mm)
㊻ 97号マンホール
(内径29700mm)
㊼ 98号マンホール
(内径30000mm)
㊽ 99号マンホール
(内径30300mm)
㊾ 100号マンホール
(内径30600mm)
㊿ 101号マンホール
(内径30900mm)
㉀ 102号マンホール
(内径31200mm)
㉁ 103号マンホール
(内径31500mm)
㉂ 104号マンホール
(内径31800mm)
㉃ 105号マンホール
(内径32100mm)
㉄ 106号マンホール
(内径32400mm)
㉅ 107号マンホール
(内径32700mm)
㉆ 108号マンホール
(内径33000mm)
㉇ 109号マンホール
(内径33300mm)
㉈ 110号マンホール
(内径33600mm)
㉉ 111号マンホール
(内径33900mm)
㊰ 112号マンホール
(内径34200mm)
㊱ 113号マンホール
(内径34500mm)
㊲ 114号マンホール
(内径34800mm)
㊳ 115号マンホール
(内径35100mm)
㊴ 116号マンホール
(内径35400mm)
㊵ 117号マンホール
(内径35700mm)
㊶ 118号マンホール
(内径36000mm)
㊷ 119号マンホール
(内径36300mm)
㊸ 120号マンホール
(内径36600mm)
㊹ 121号マンホール
(内径36900mm)
㊺ 122号マンホール
(内径37200mm)
㊻ 123号マンホール
(内径37500mm)
㊼ 124号マンホール
(内径37800mm)
㊽ 125号マンホール
(内径38100mm)
㊾ 126号マンホール
(内径38400mm)
㊿ 127号マンホール
(内径38700mm)
㉀ 128号マンホール
(内径39000mm)
㉁ 129号マンホール
(内径39300mm)
㉂ 130号マンホール
(内径39600mm)
㉃ 131号マンホール
(内径39900mm)
㉄ 132号マンホール
(内径40200mm)
㉅ 133号マンホール
(内径40500mm)
㉆ 134号マンホール
(内径40800mm)
㉇ 135号マンホール
(内径41100mm)
㉈ 136号マンホール
(内径41400mm)
㉉ 137号マンホール
(内径41700mm)
㊰ 138号マンホール
(内径42000mm)
㊱ 139号マンホール
(内径42300mm)
㊲ 140号マンホール
(内径42600mm)
㊳ 141号マンホール
(内径42900mm)
㊴ 142号マンホール
(内径43200mm)
㊵ 143号マンホール
(内径43500mm)
㊶ 144号マンホール
(内径43800mm)
㊷ 145号マンホール
(内径44100mm)
㊸ 146号マンホール
(内径44400mm)
㊹ 147号マンホール
(内径44700mm)
㊺ 148号マンホール
(内径45000mm)
㊻ 149号マンホール
(内径45300mm)
㊼ 150号マンホール
(内径45600mm)
㊽ 151号マンホール
(内径45900mm)
㊾ 152号マンホール
(内径46200mm)
㊿ 153号マンホール
(内径46500mm)
㉀ 154号マンホール
(内径46800mm)
㉁ 155号マンホール
(内径47100mm)
㉂ 156号マンホール
(内径47400mm)
㉃ 157号マンホール
(内径47700mm)
㉄ 158号マンホール
(内径48000mm)
㉅ 159号マンホール
(内径48300mm)
㉆ 160号マンホール
(内径48600mm)
㉇ 161号マンホール
(内径48900mm)
㉈ 162号マンホール
(内径49200mm)
㉉ 163号マンホール
(内径49500mm)
㊰ 164号マンホール
(内径49800mm)
㊱ 165号マンホール
(内径50100mm)
㊲ 166号マンホール
(内径50400mm)
㊳ 167号マンホール
(内径50700mm)
㊴ 168号マンホール
(内径51000mm)
㊵ 169号マンホール
(内径51300mm)
㊶ 170号マンホール
(内径51600mm)
㊷ 171号マンホール
(内径51900mm)
㊸ 172号マンホール
(内径52200mm)
㊹ 173号マンホール
(内径52500mm)
㊺ 174号マンホール
(内径52800mm)
㊻ 175号マンホール
(内径53100mm)
㊼ 176号マンホール
(内径53400mm)
㊽ 177号マンホール
(内径53700mm)
㊾ 178号マンホール
(内径54000mm)
㊿ 179号マンホール
(内径54300mm)
㉀ 180号マンホール
(内径54600mm)
㉁ 181号マンホール
(内径54900mm)
㉂ 182号マンホール
(内径55200mm)
㉃ 183号マンホール
(内径55500mm)
㉄ 184号マンホール
(内径55800mm)
㉅ 185号マンホール
(内径56100mm)
㉆ 186号マンホール
(内径56400mm)
㉇ 187号マンホール
(内径56700mm)
㉈ 188号マンホール
(内径57000mm)
㉉ 189号マンホール
(内径57300mm)
㊰ 190号マンホール
(内径57600mm)
㊱ 191号マンホール
(内径57900mm)
㊲ 192号マンホール
(内径58200mm)
㊳ 193号マンホール
(内径58500mm)
㊴ 194号マンホール
(内径58800mm)
㊵ 195号マンホール
(内径59100mm)
㊶ 196号マンホール
(内径59400mm)
㊷ 197号マンホール
(内径59700mm)
㊸ 198号マンホール
(内径60000mm)
㊹ 199号マンホール
(内径60300mm)
㊺ 200号マンホール
(内径60600mm)

マンホール

地盤高

樹

コンクリート管
(内径300mm)
コンクリート管
(内径400mm)
汚水管
(内径150mm 造ビ)
キャップ止め


取付管管径 (mm)
取付管水平距離 (m)
通距離 (m)
例

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10E-14

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

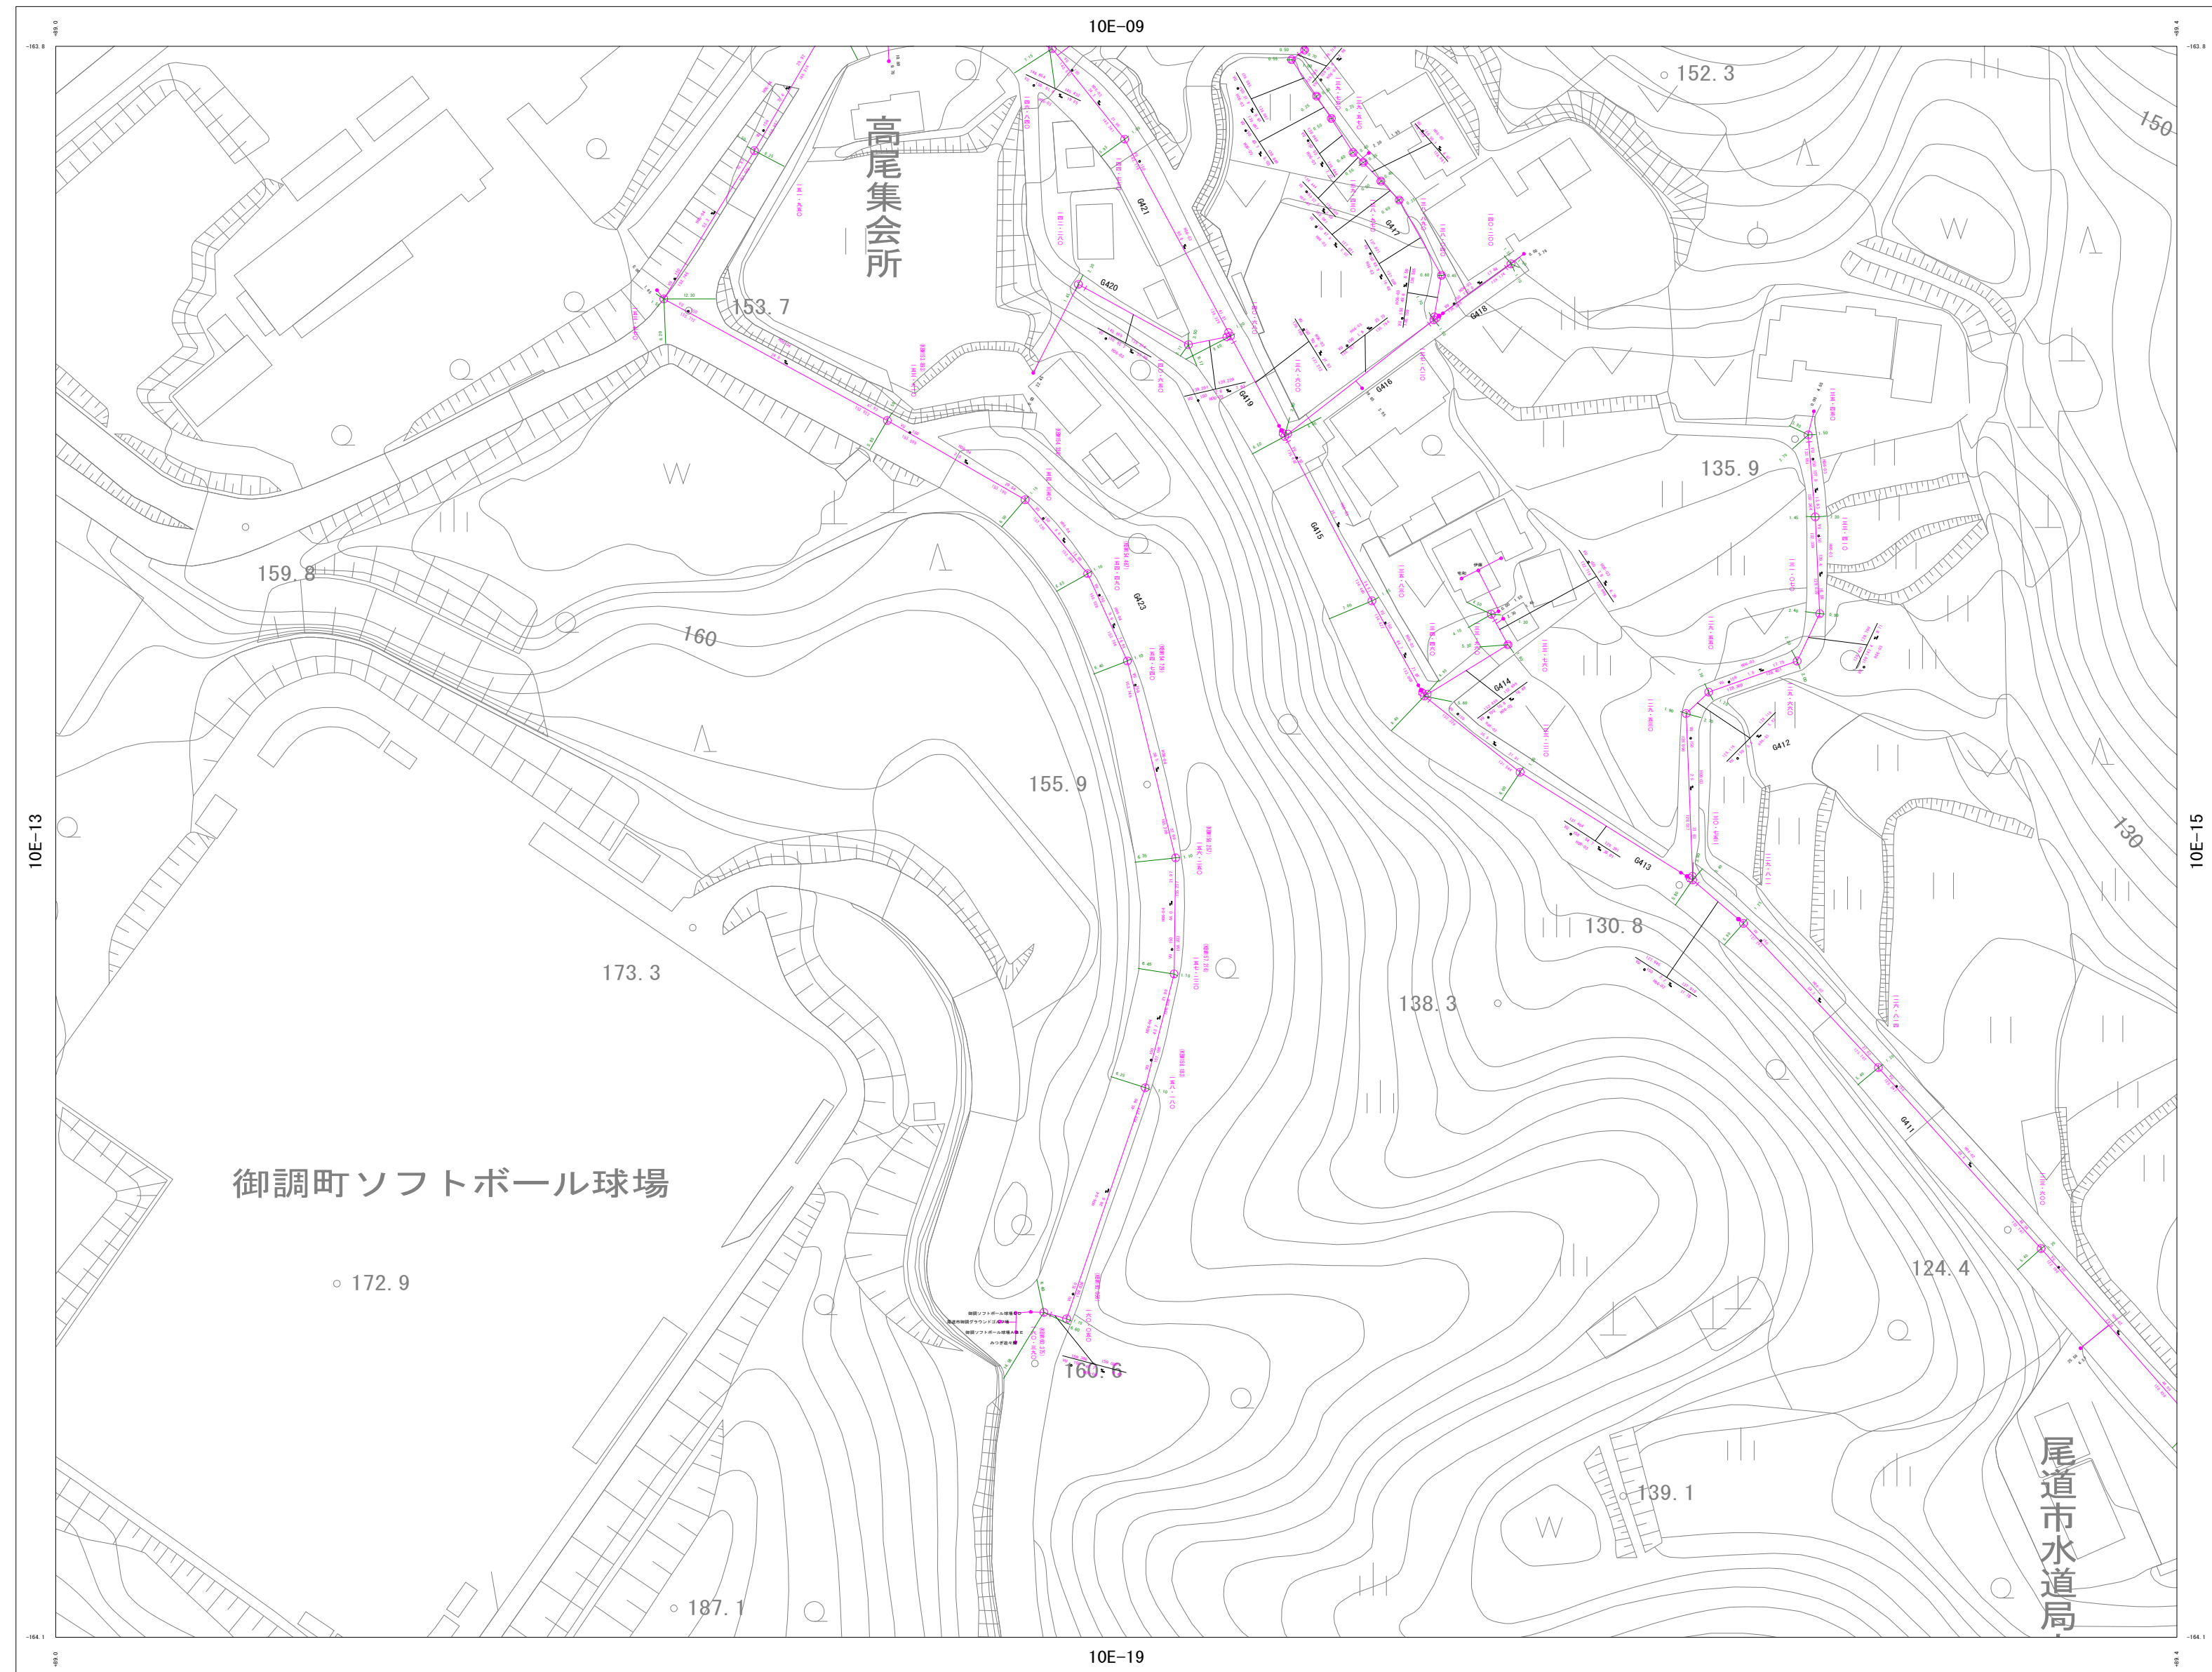

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10E-14

10E-08	10E-09	10E-10
10E-13	10E-14	10E-15
10E-18	10E-19	10E-20


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
②	1号マンホール (内径900mm円形)
③	2号マンホール (内径1200mm円形)
④	3号マンホール (内径1500mm円形)
⑤	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径800mm×900mm角形)
楕	楕円マンホール (内径800mm×900mm)
楕	楕円マンホール (内径700mm×700mm角形)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
小	小口径マンホール (内径200mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)



柁

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
1	木製パイプ




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10E-15

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

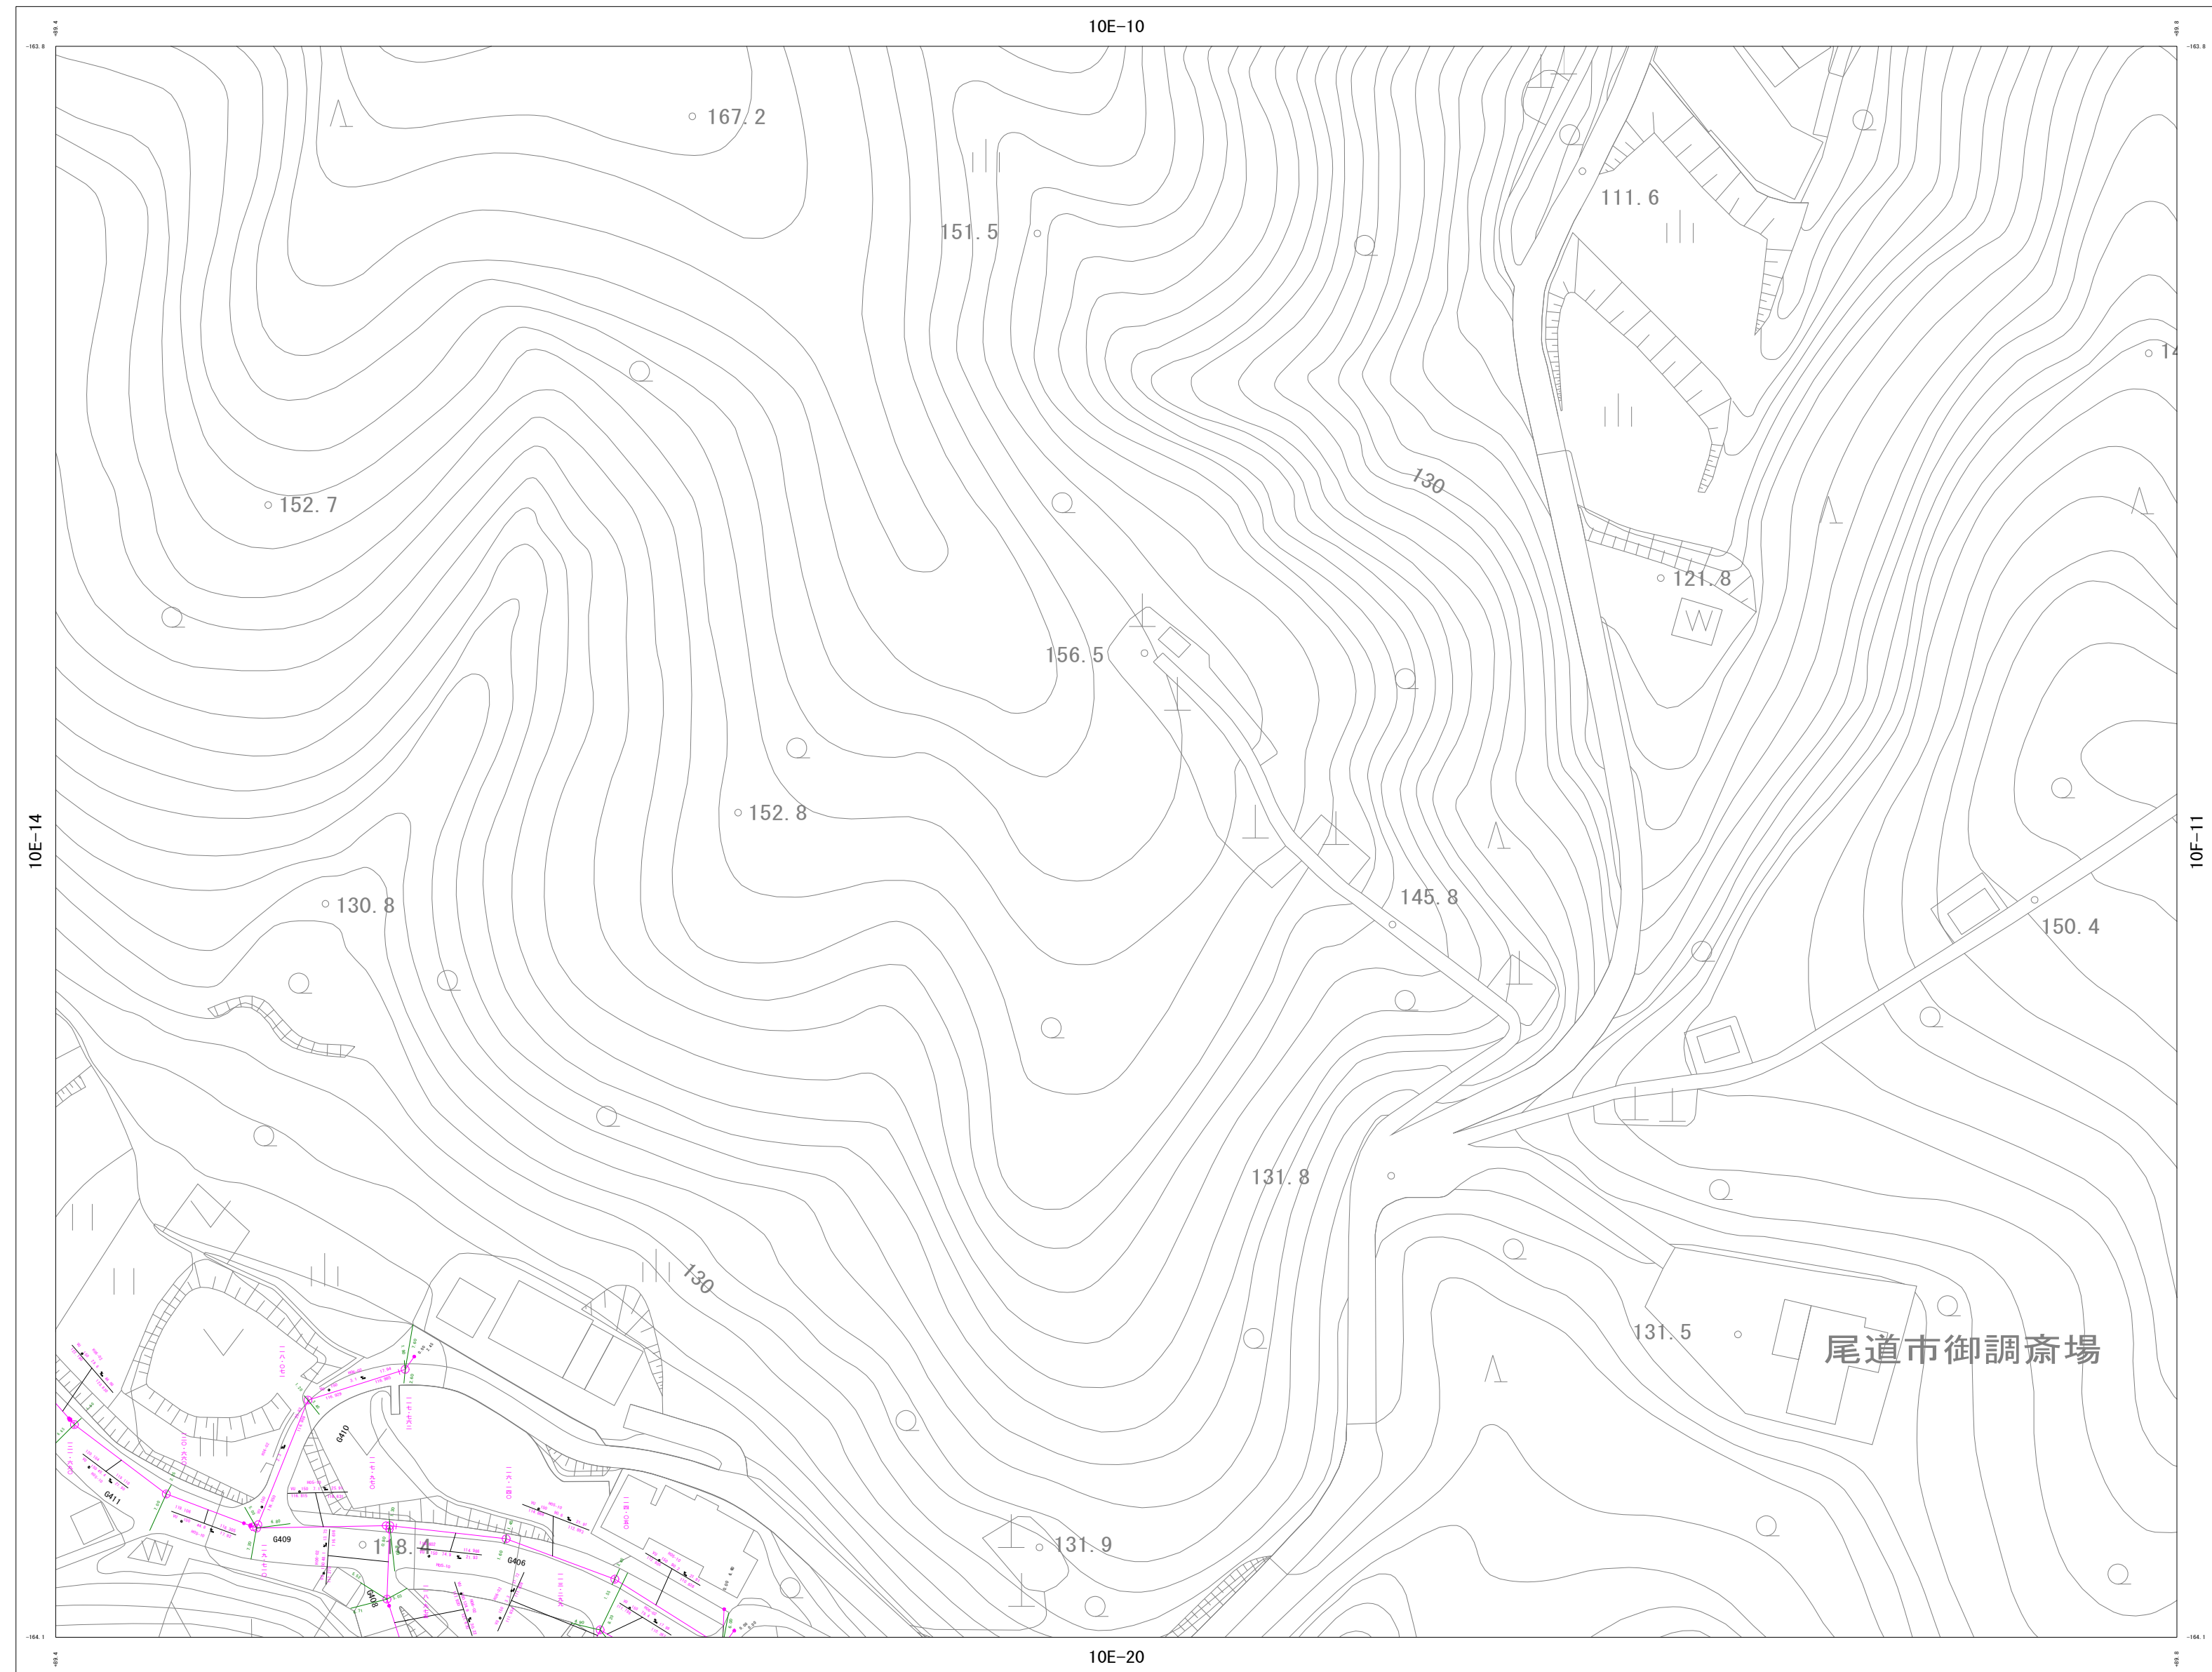

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10E-15

10E-09	10E-10	10F-06
10E-14	10E-15	10F-11
10E-19	10E-20	10F-16


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75cm・円形)
②	1号マンホール (内径90cm・円形)
③	2号マンホール (内径120cm・円形)
④	3号マンホール (内径150cm・円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm・円形)
⑥	特1号マンホール (内法90cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内法20cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内法20cm×20cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口楕円マンホール (内径20cm・円形)
⑫	小口楕円マンホール (内径30cm・円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
1	スチールパイプ




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10E-20

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

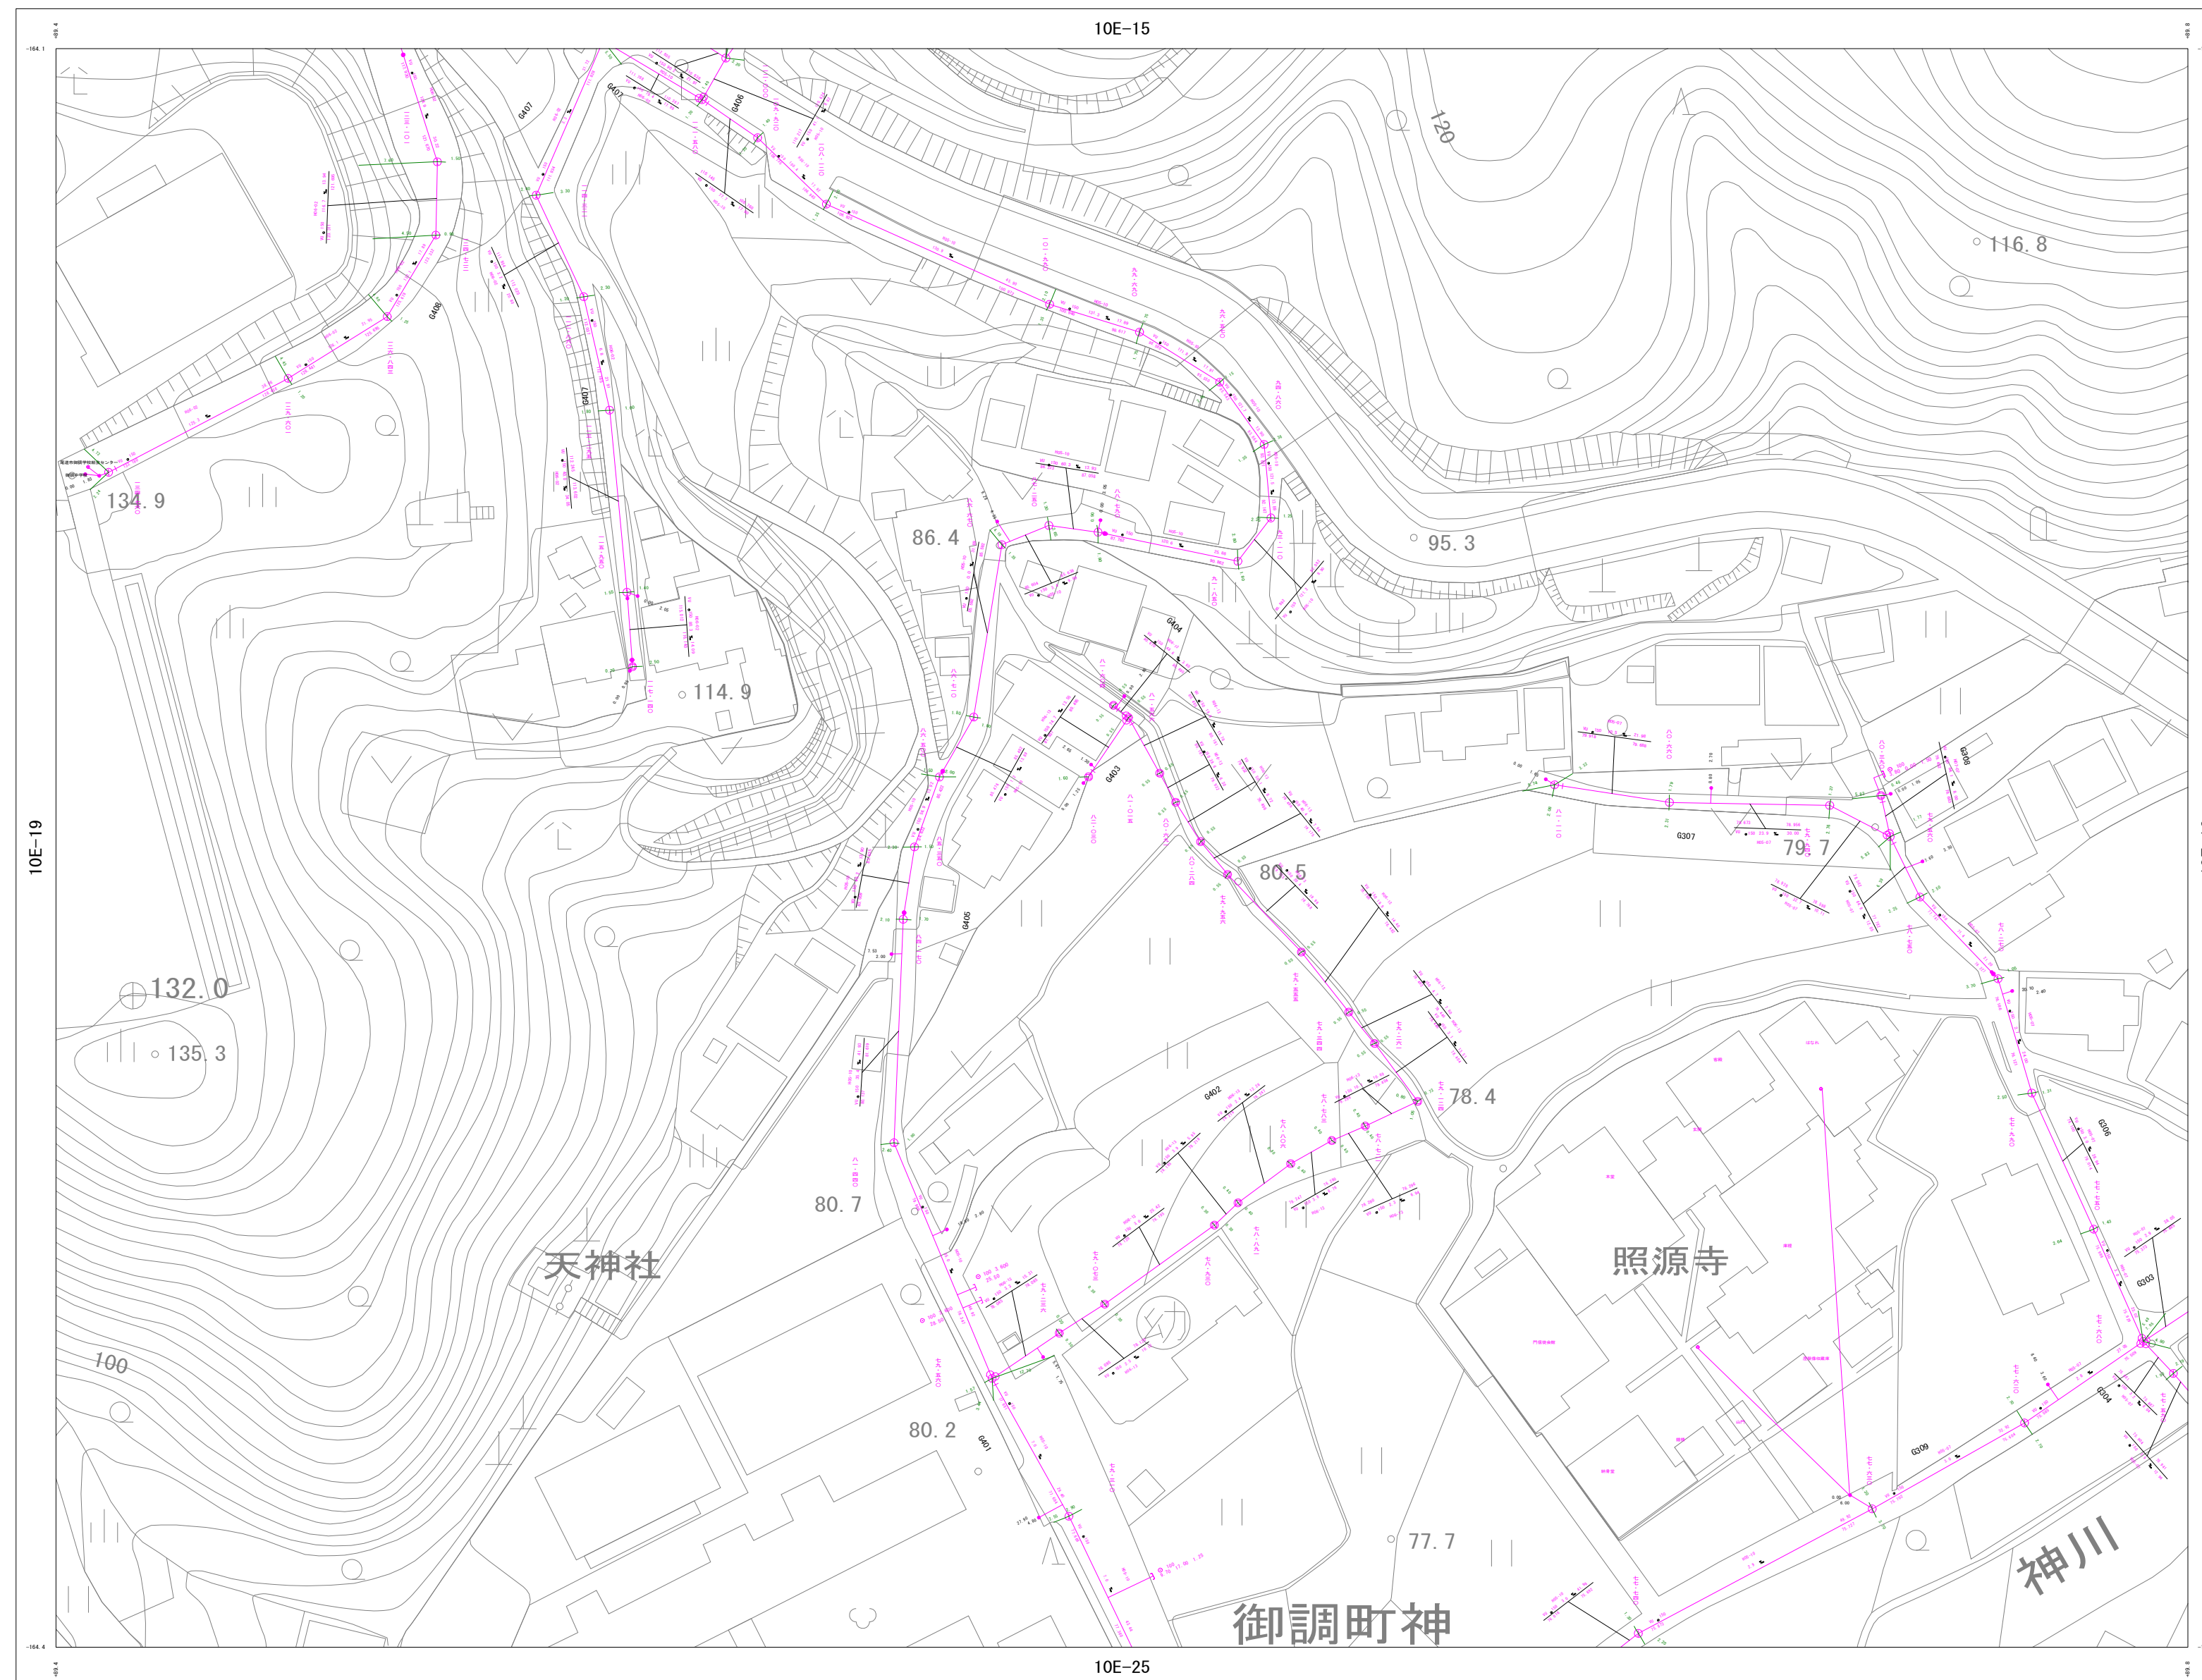

1 : 1000



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10E-20

10E-14	10E-15	10F-11
10E-19	10E-20	10F-16
10E-24	10E-25	10F-21


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压水管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人	孔
---	---

①	0号マンホール (内径75cm円形)
①	1号マンホール (内径90cm円形)
②	2号マンホール (内径120cm円形)
③	3号マンホール (内径150cm円形)
④	4号マンホール (内径180cm円形)
⑤	特1号マンホール (内法60cm×90cm角型)
⑥	楕円マンホール (内法60cm×90cm)
⑦	角型マンホール (内径20cm×20cm角型)
⑧	4号マンホール (内径60cm円形)
⑨	5号マンホール (内径60cm円形)
⑩	小口径マンホール (内径20cm円形)
⑪	小口径マンホール (内径30cm円形)



榑

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10E-24

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

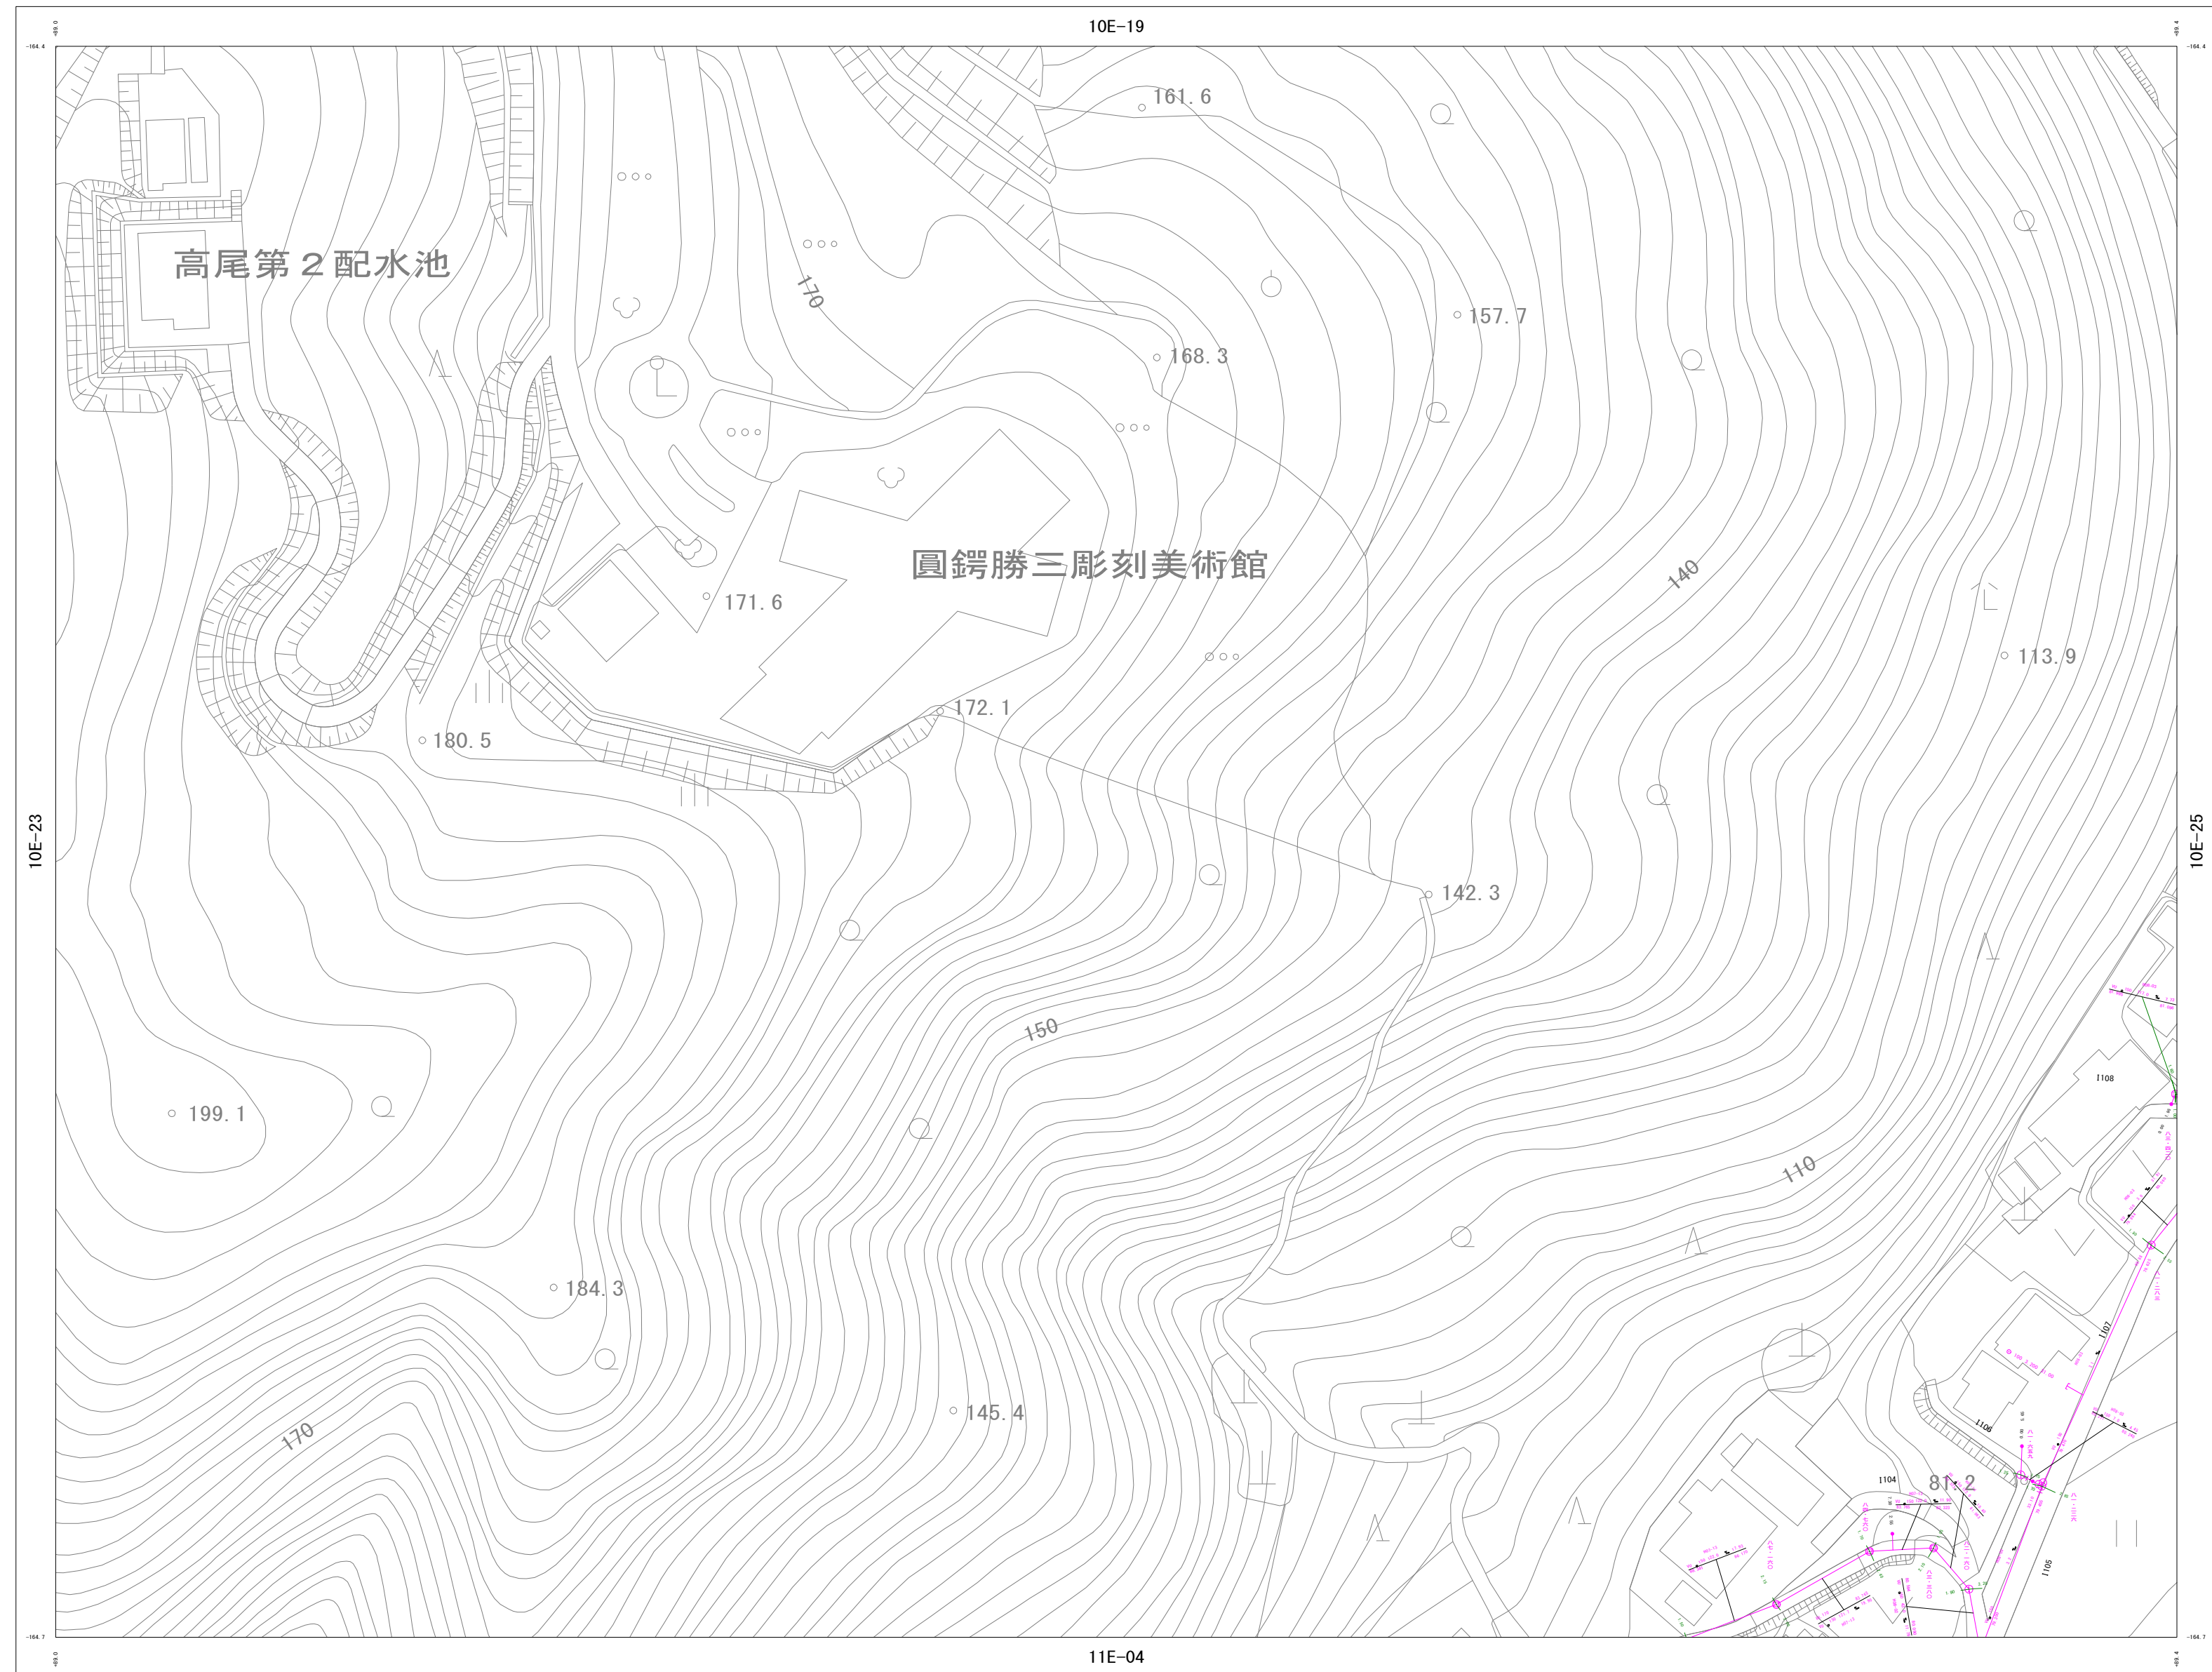

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10E-24

10E-18	10E-19	10E-20
10E-23	10E-24	10E-25
11E-03	11E-04	11E-05


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人	孔
---	---

①	0号マンホール (内径75φmm円形)
②	1号マンホール (内径90φmm円形)
③	2号マンホール (内径120φmm円形)
④	3号マンホール (内径150φmm円形)
⑤	4号マンホール (内径180φmm円形)
特	特1号マンホール (内径80φmm×90φmm角形)
楕	楕円マンホール (内径50φmm×90φmm)
楕	楕円マンホール (内径70φmm×70φmm角形)
Y	Y号マンホール (内径60φmm円形)
S	S号マンホール (内径50φmm円形)
小	小径マンホール (内径40φmm円形)
小	小径マンホール (内径20φmm円形)
小	小径マンホール (内径30φmm円形)



柵

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10E-25

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

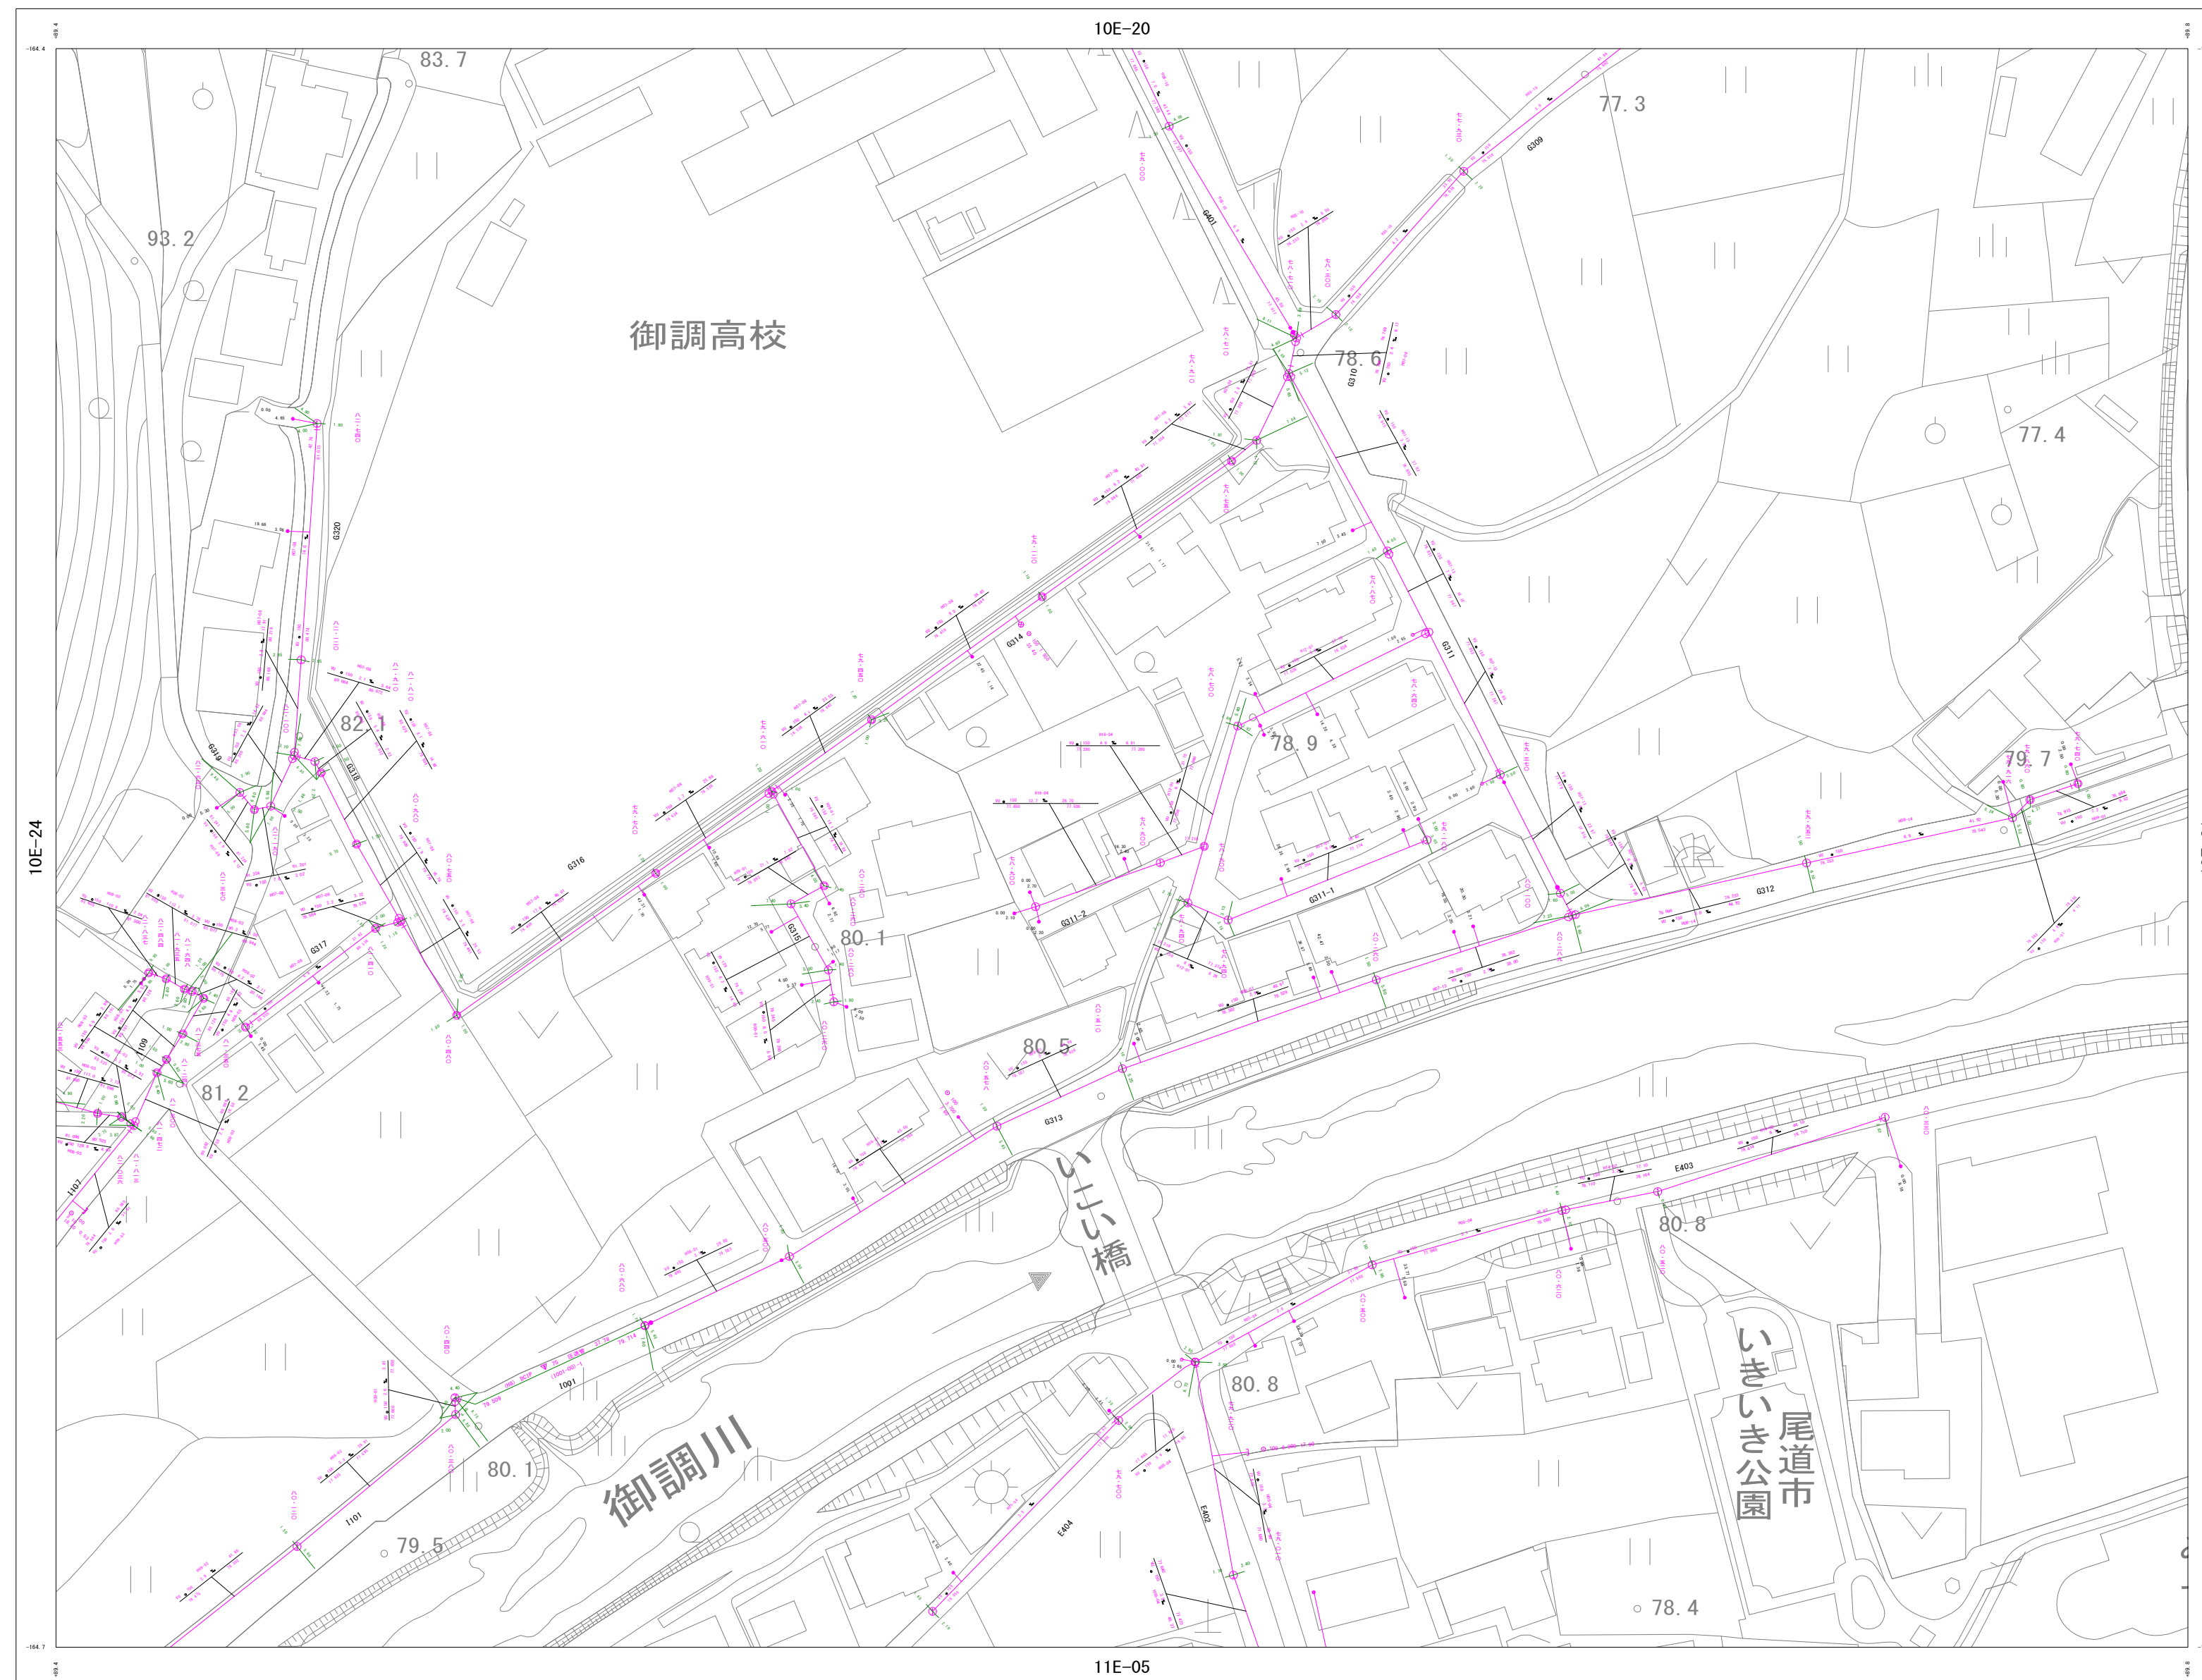

1 : 1000

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10E-25

10E-19	10E-20	10F-16
10E-24	10E-25	10F-21
11E-04	11E-05	11F-01

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

人 孔

①	0号マンホール (内径750×900円形)
①	1号マンホール (内径900×900円形)
②	2号マンホール (内径1200×900円形)
③	3号マンホール (内径1500×900円形)
④	4号マンホール (内径1800×900円形)
特	特1号マンホール (径800×角900×角型)
特	特2号マンホール (内径600×900×角型)
特	特3号マンホール (内径750×900×角型)
特	特4号マンホール (内径900×900×角型)
特	特5号マンホール (内径600×900×角型)
特	特6号マンホール (内径750×900×角型)
特	特7号マンホール (内径900×900×角型)
特	特8号マンホール (内径1200×900×角型)
特	特9号マンホール (内径1500×900×角型)
特	特10号マンホール (内径1800×900×角型)
特	特11号マンホール (内径2100×900×角型)
特	特12号マンホール (内径2400×900×角型)
特	特13号マンホール (内径2700×900×角型)
特	特14号マンホール (内径3000×900×角型)

榑

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

取水管管徑 (mm)

取水管水平距離 (m)

通加距離 (m)

樹深さ (m)

樹


200 2.30 4.50 0.80

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10F-01

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

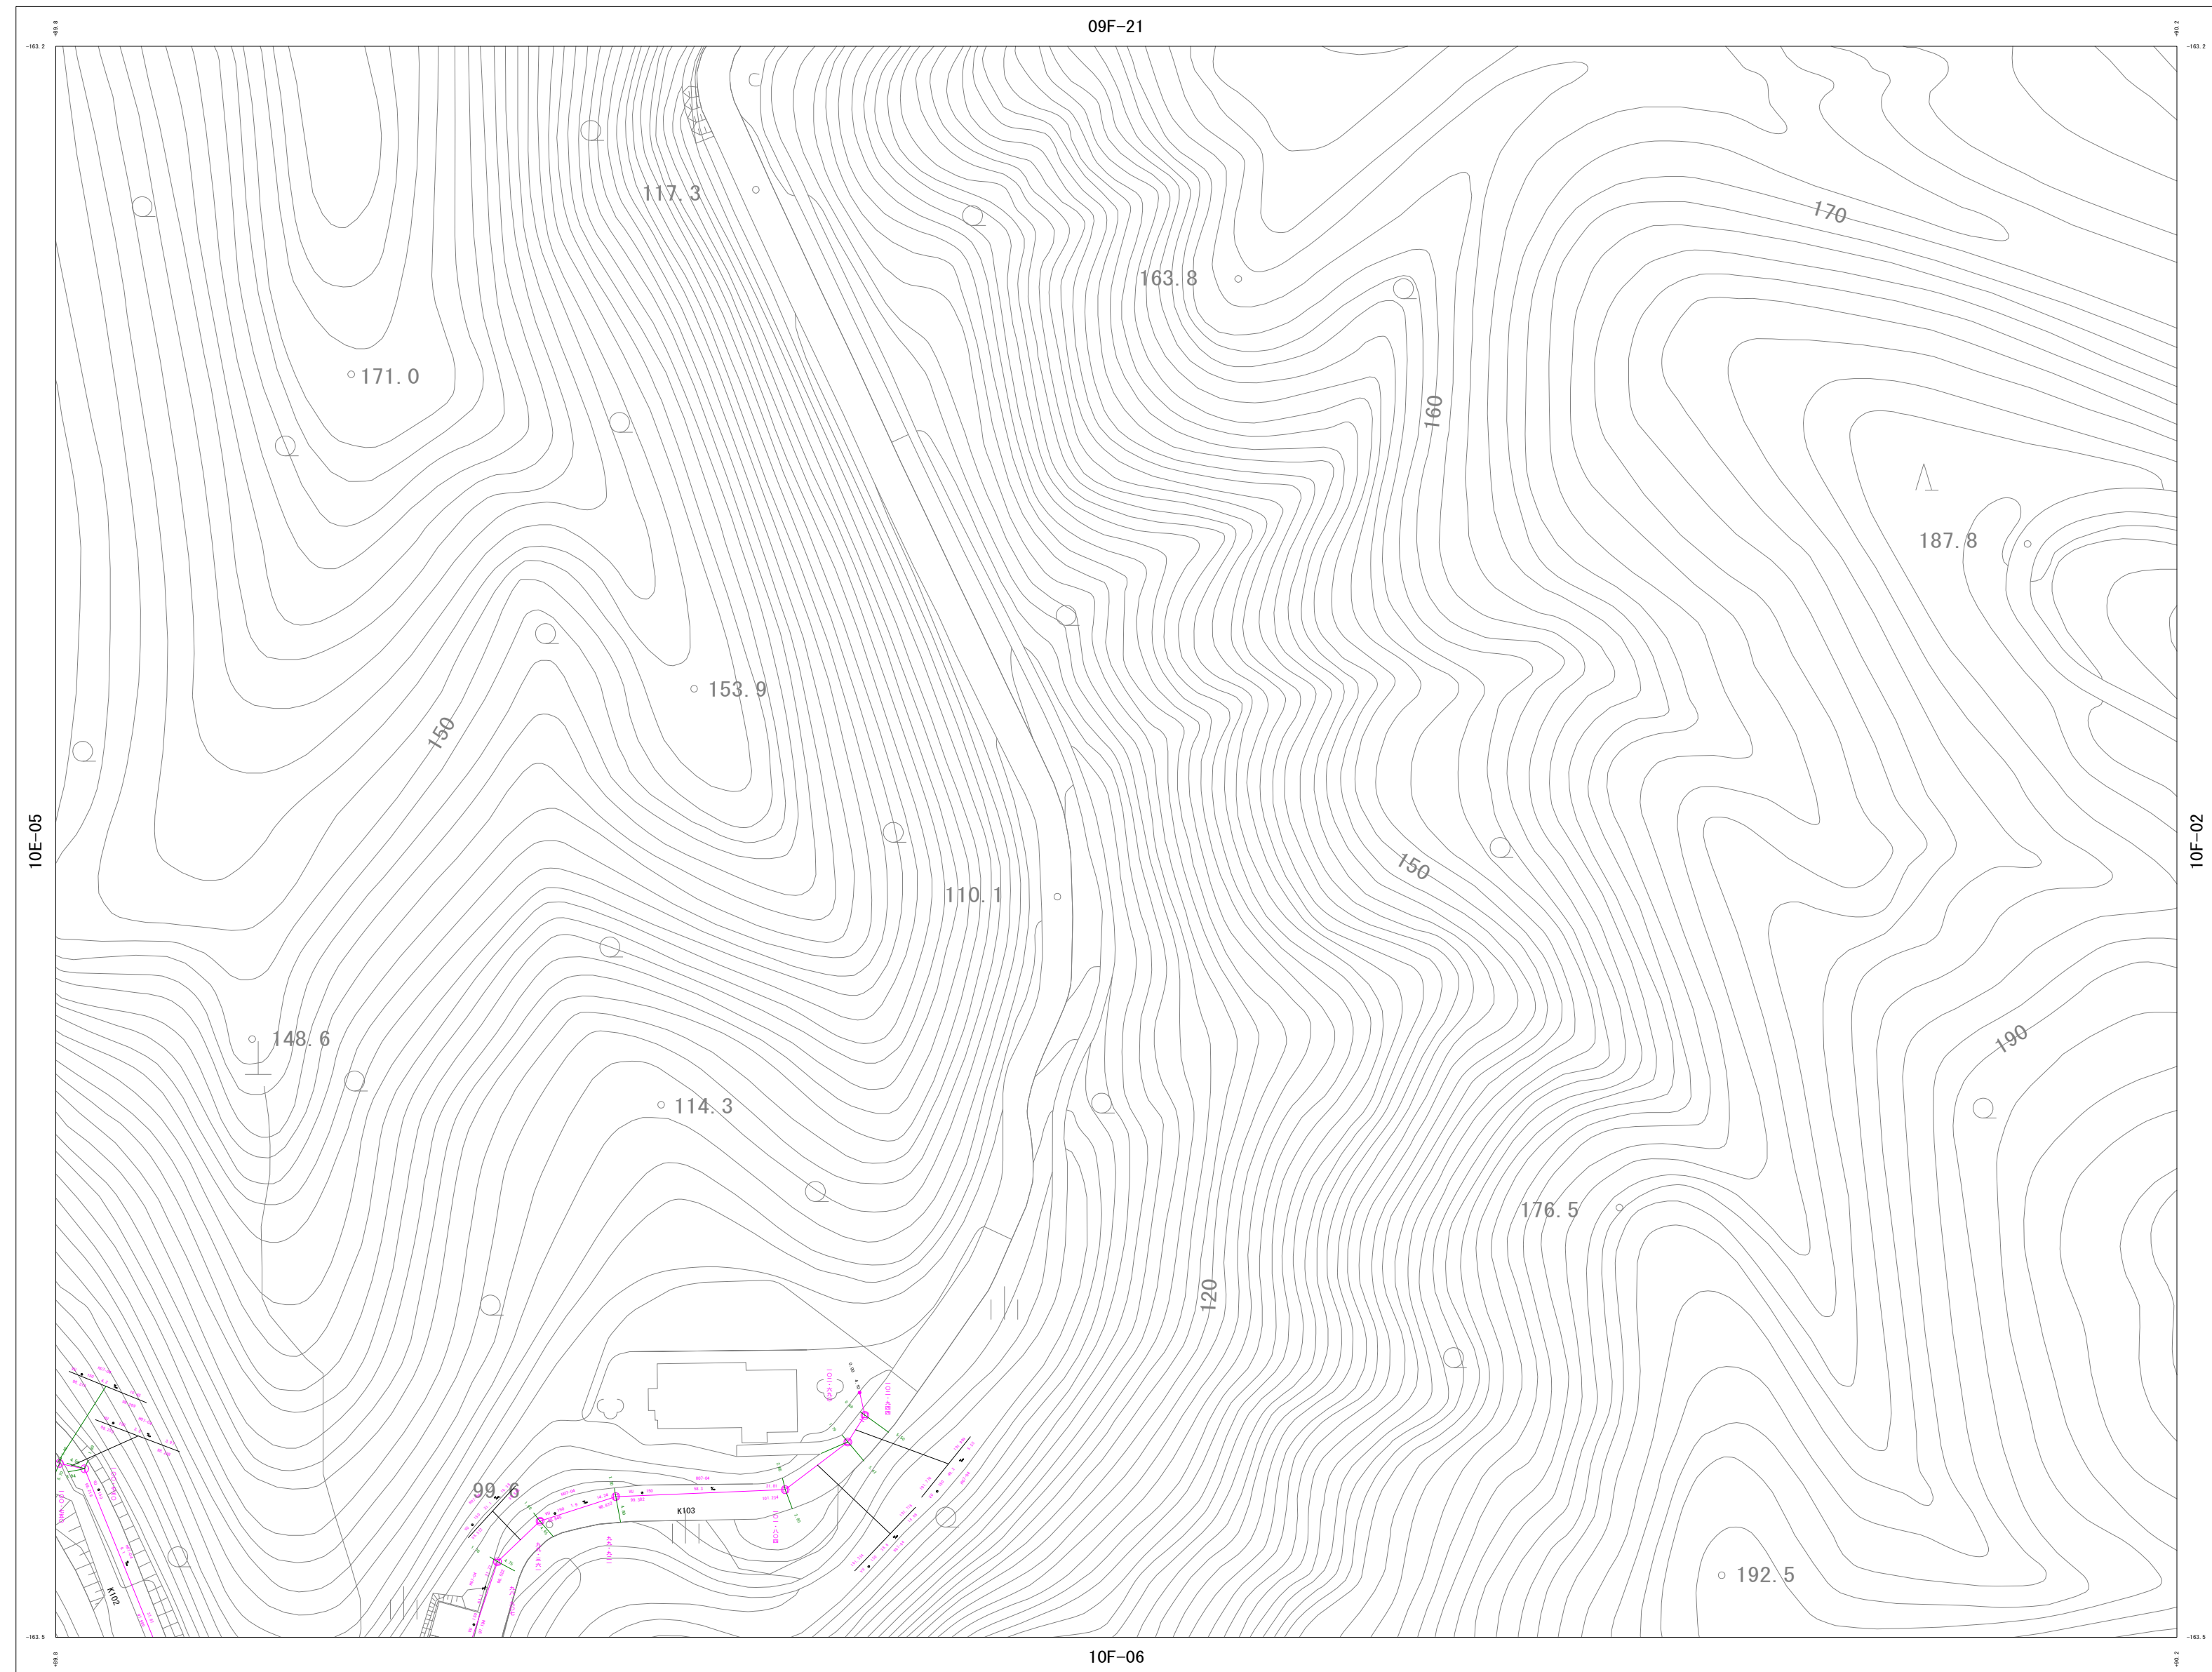

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-01

09E-25	09F-21	09F-22
10E-05	10F-01	10F-02
10E-10	10F-06	10F-07


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75cm・円形)
②	1号マンホール (内径90cm・円形)
③	2号マンホール (内径120cm・円形)
④	3号マンホール (内径150cm・円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm・円形)
⑥	特1号マンホール (内法90cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内法20cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内法20cm×20cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口楕円マンホール (内径20cm・円形)
⑫	小口楕円マンホール (内径30cm・円形)



榭

□	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-04

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

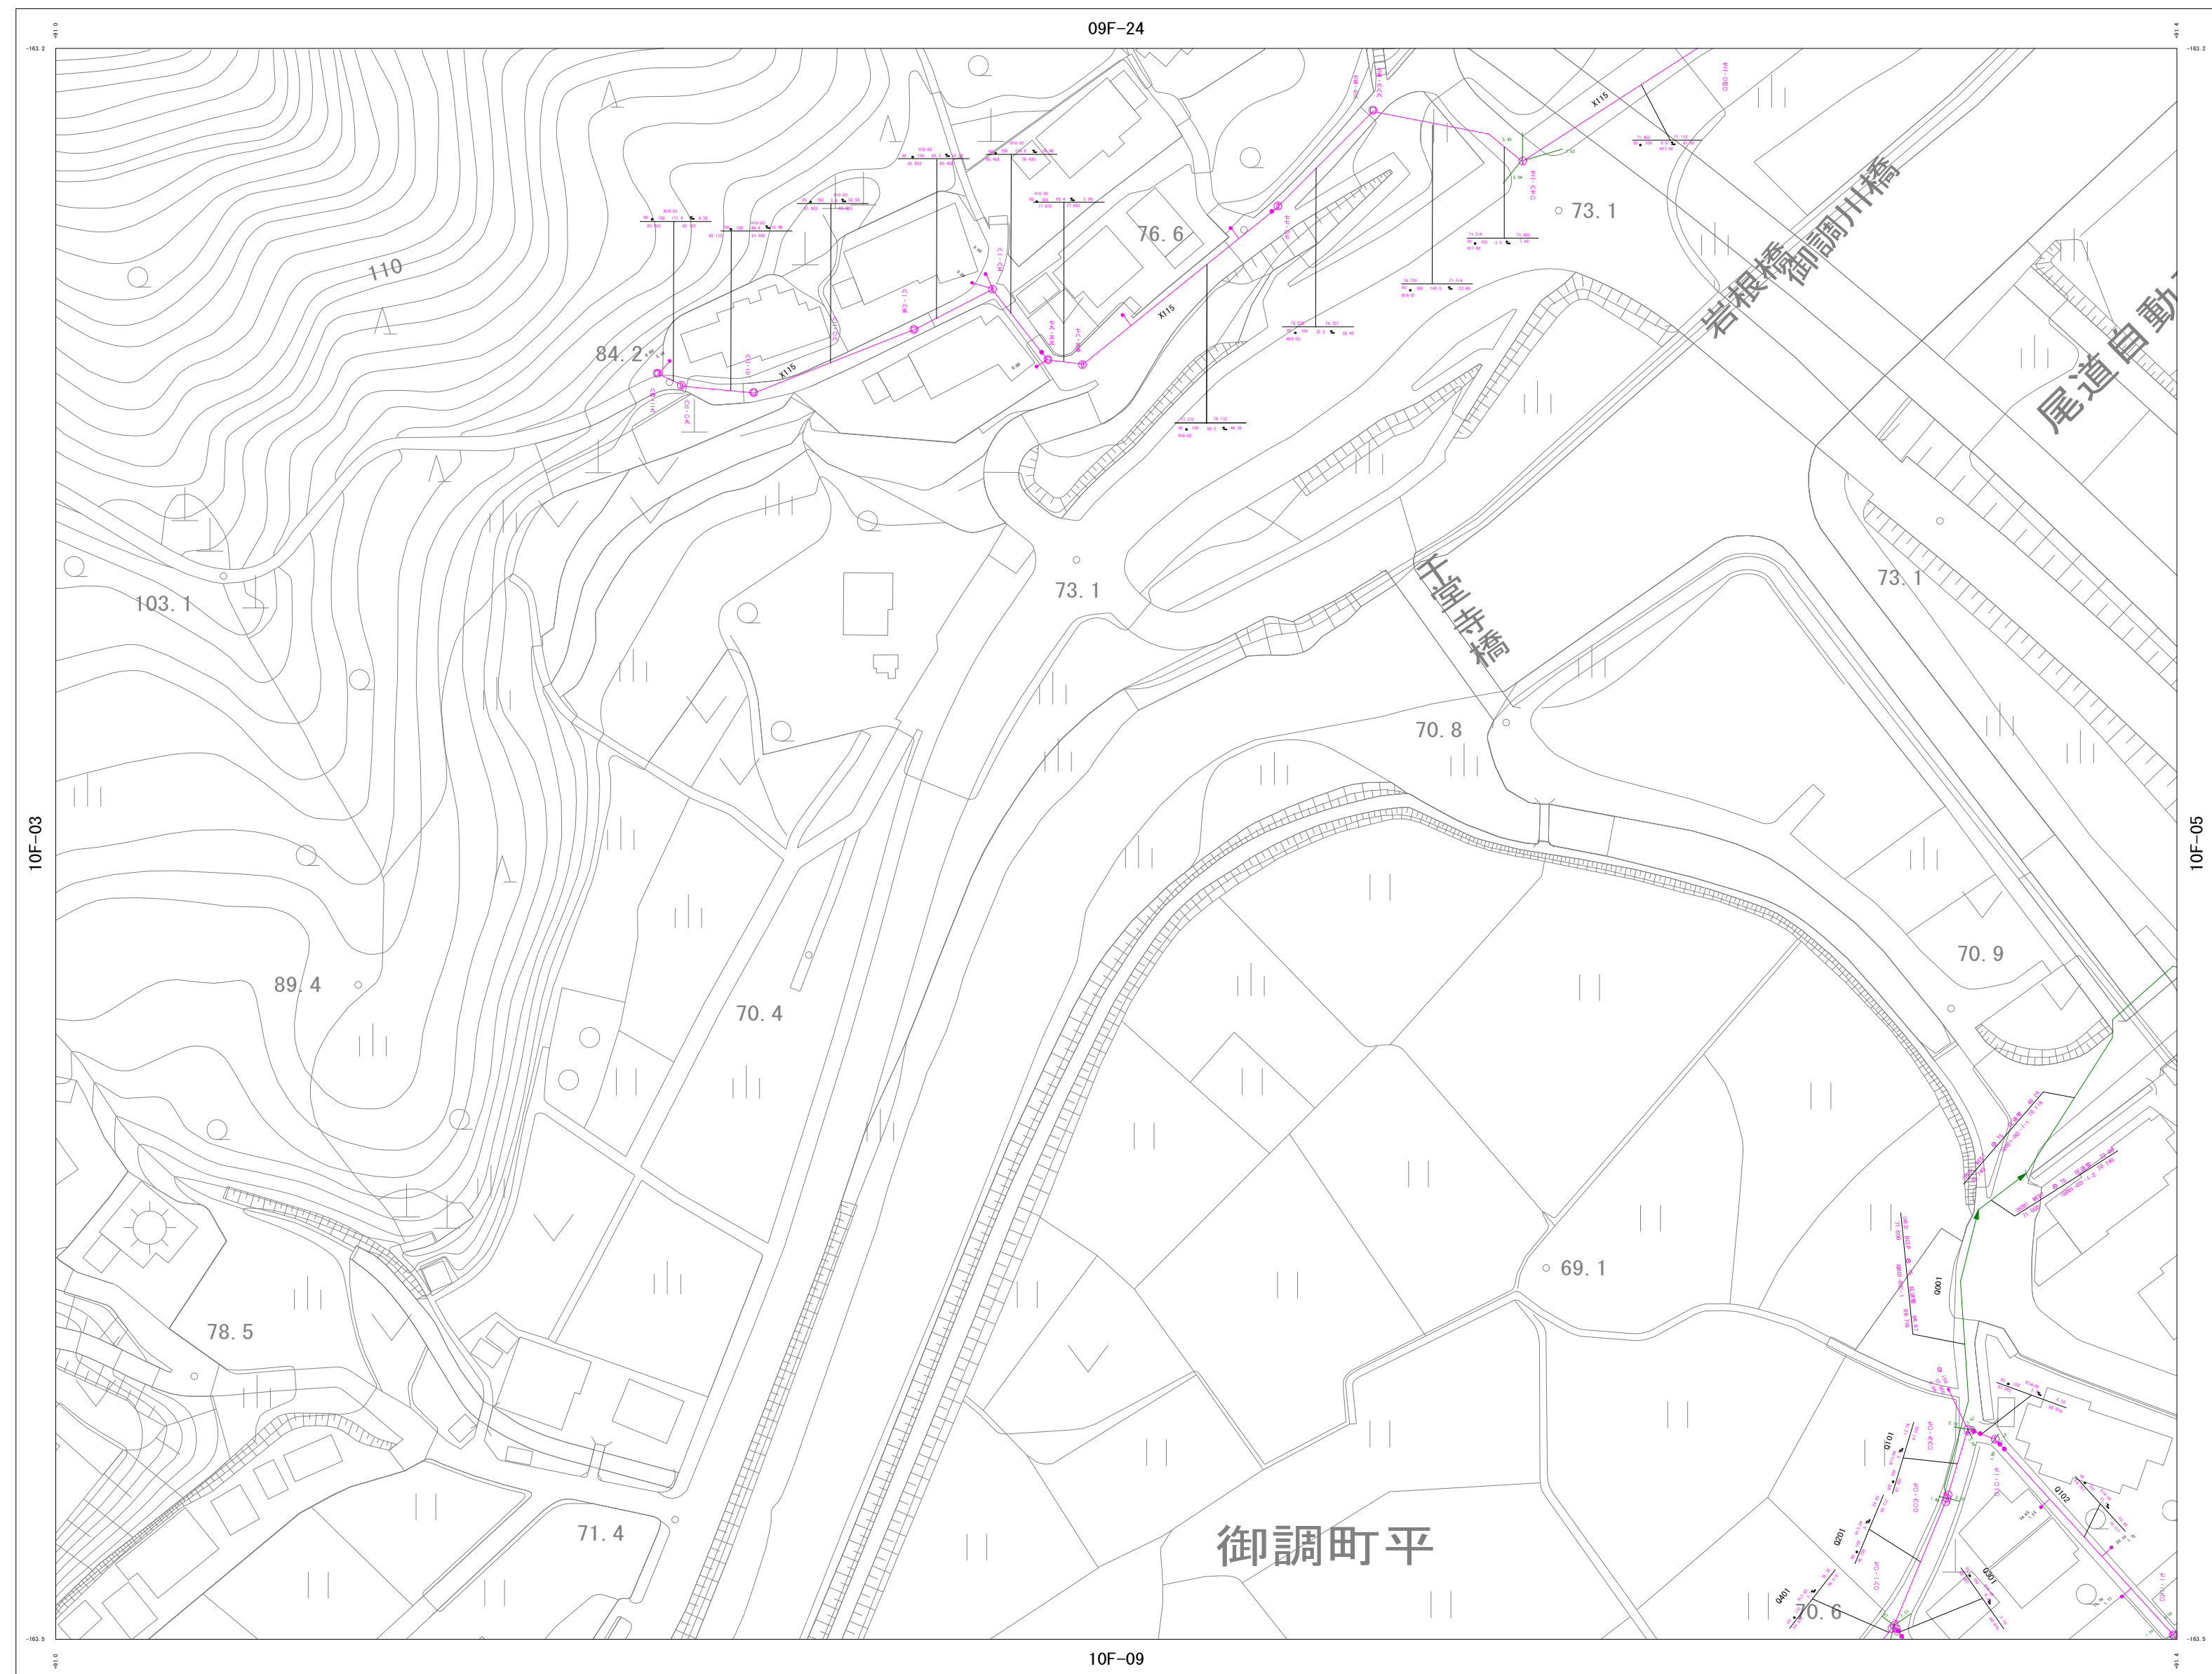

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-04

09F-23	09F-24	09F-25
10F-03	10F-04	10F-05
10F-08	10F-09	10F-10

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

勾配 (%)

区間延長 (m)

副管

(RS)

(LS)

管底番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

φ 250

2.4

5.503

5.432

(3109-b)-5

人 孔

0号マンホール (内径7.0cm円形)
① 1号マンホール (内径9.0cm円形)
② 2号マンホール (内径12.0cm円形)
③ 3号マンホール (内径15.0cm円形)
④ 4号マンホール (内径18.0cm円形)
特1号マンホール (内径80cm×90cm角形)
楕円マンホール (内径6.0cm×9.0cm)
角形マンホール (内径20.0cm×20.0cm角形)
Y型マンホール (内径60cm円形)
S型マンホール (内径50cm円形)
小口型マンホール (内径2.0cm円形)
小口型マンホール (内径3.0cm円形)

榘

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

Diagram illustrating the measurement points for a tree:


- 取付管管径 (mm)**: Measurement point for the diameter of the installation pipe.
- 取付管水平距離 (m)**: Measurement point for the horizontal distance of the installation pipe.
- 通高距離 (m)**: Measurement point for the clear height distance.
- 樹深さ (m)**: Measurement point for the tree depth.
- 樹**: The tree itself.

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-05

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

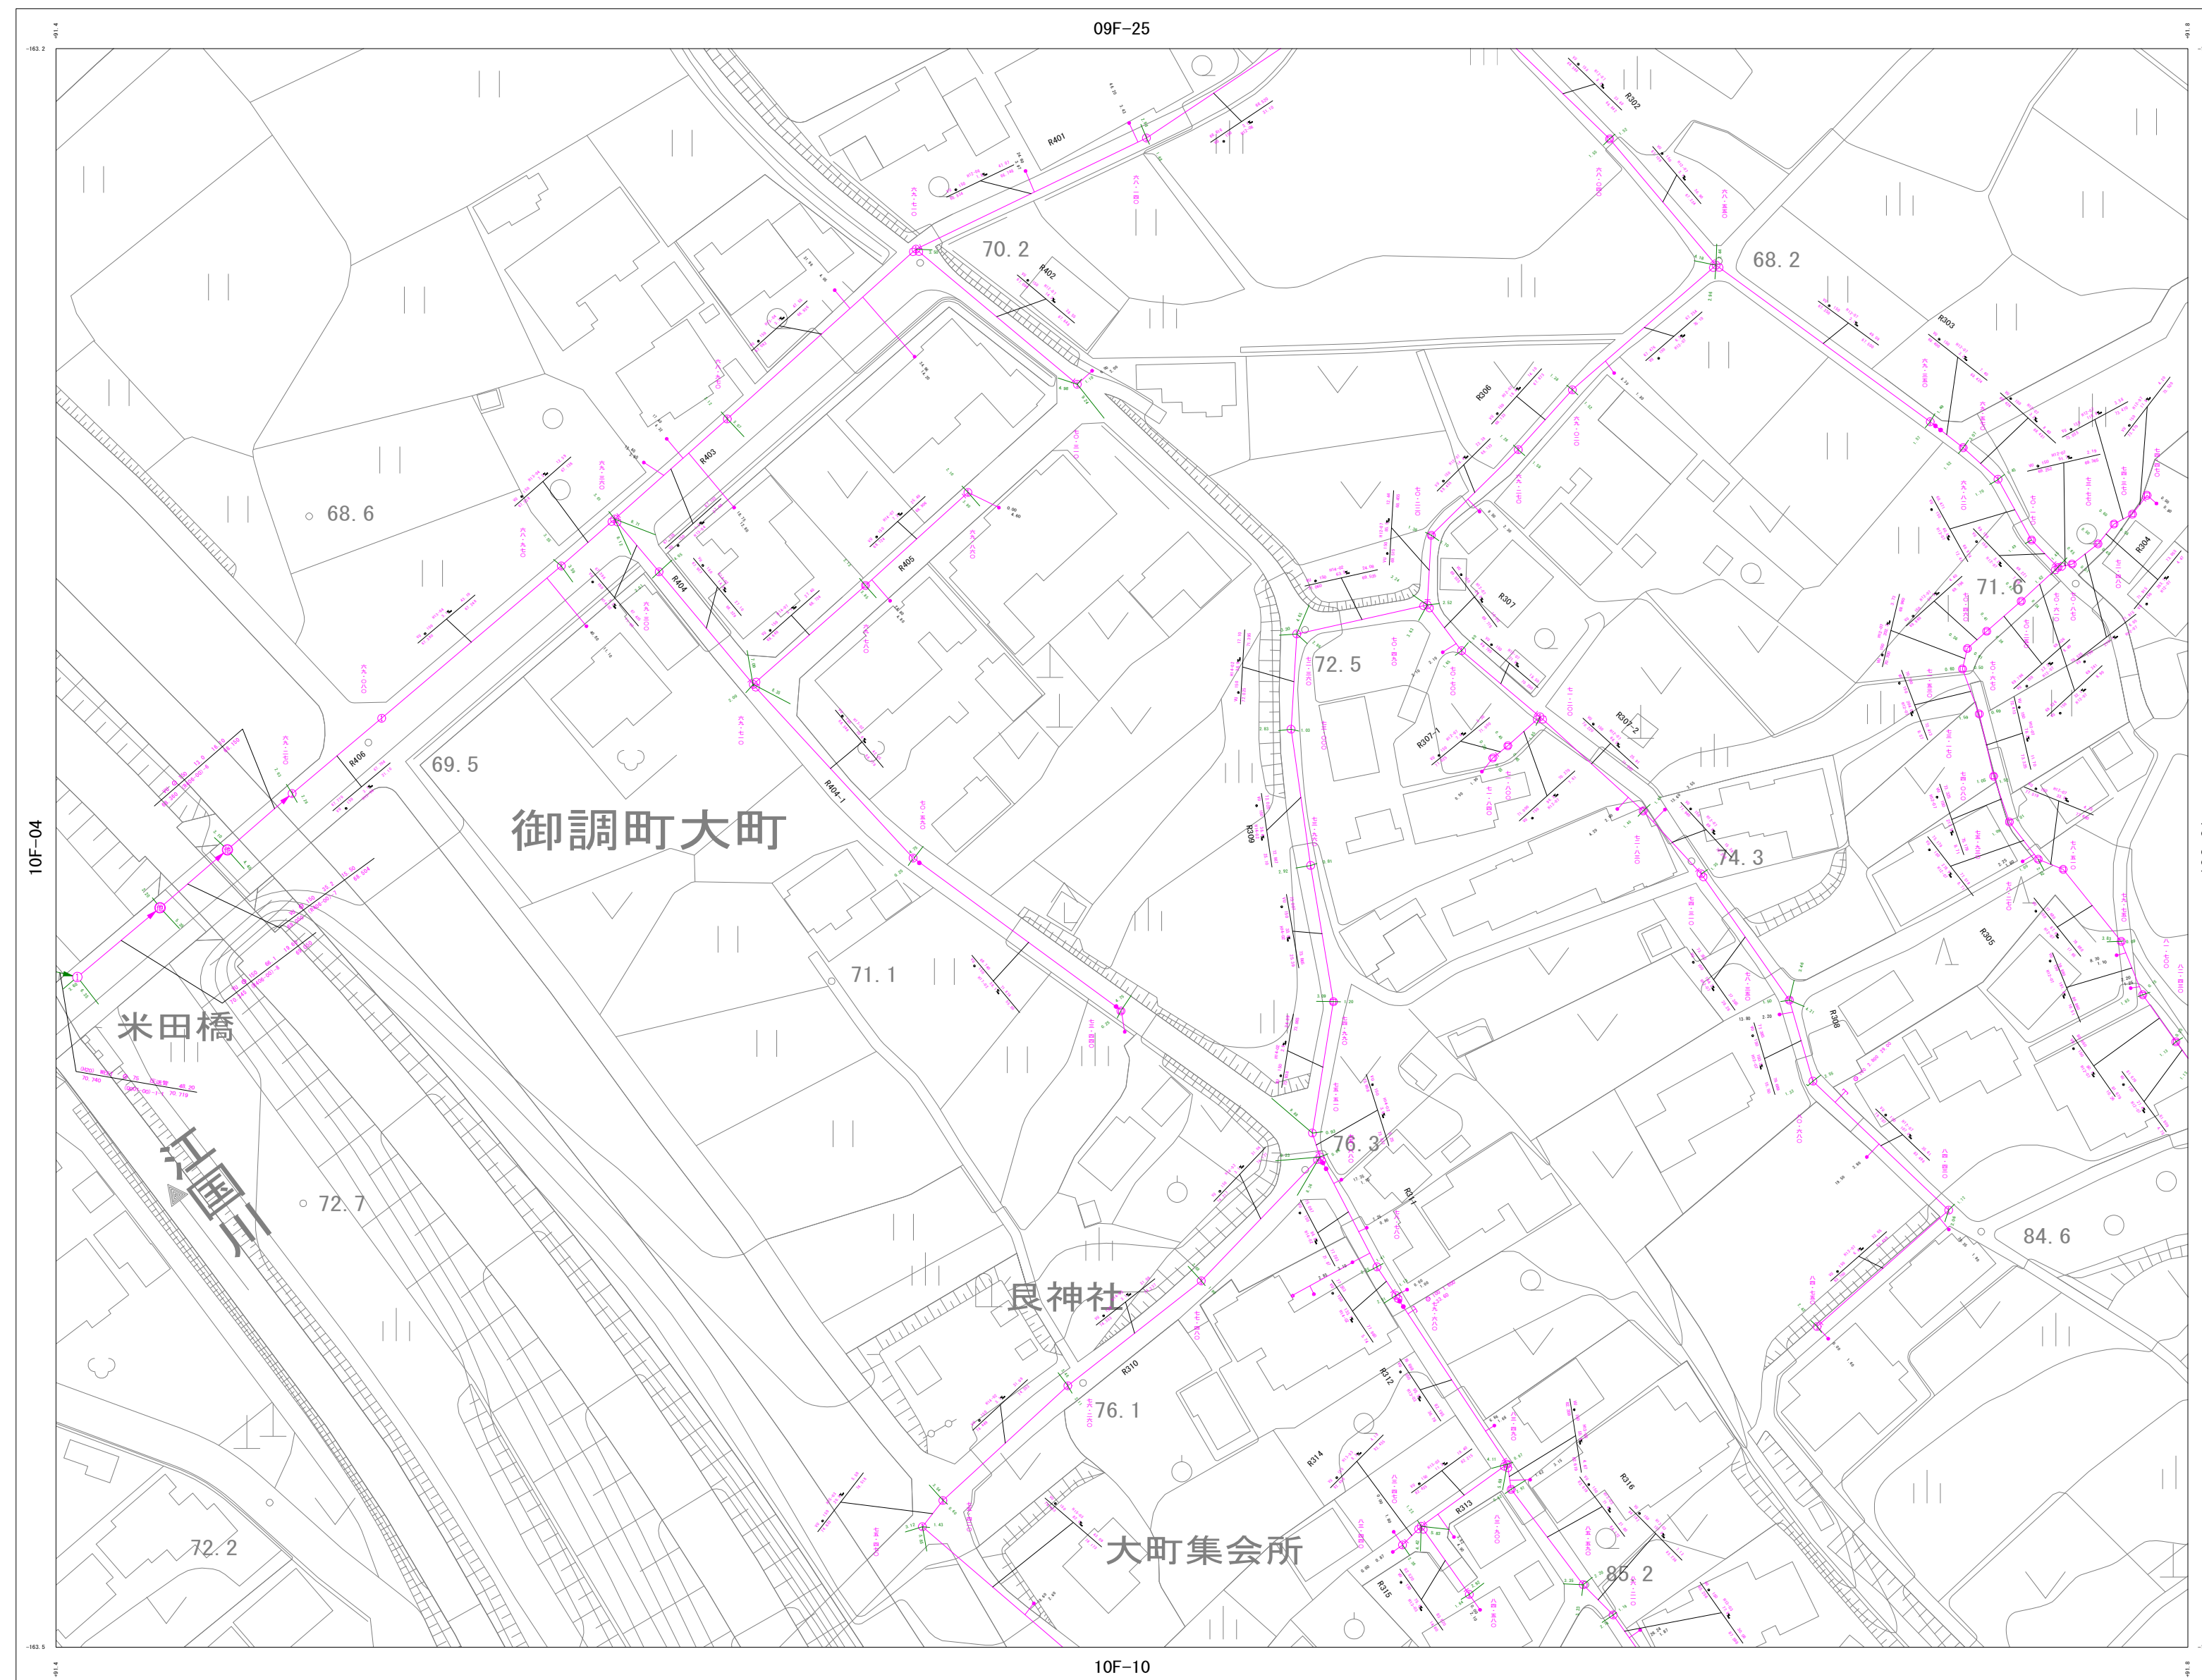

1 : 1000

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-05

09F-24	09F-25	09G-21
10F-04	10F-05	10G-01
10F-09	10F-10	10G-06

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

人 孔

①	0号マンホール (内径750×900円形)
①	1号マンホール (内径900×900円形)
②	2号マンホール (内径1200×900円形)
③	3号マンホール (内径1500×900円形)
④	4号マンホール (内径1800×900円形)
特	特1号マンホール (径800×径600×角型)
特	特2号マンホール (内径600×900円形)
特	特3号マンホール (内径750×900円形)
特	特4号マンホール (内径900×900円形)
特	特5号マンホール (内径1050×900円形)
特	特6号マンホール (内径1200×900円形)
特	特7号マンホール (内径1350×900円形)
特	特8号マンホール (内径1500×900円形)
特	特9号マンホール (内径1650×900円形)
特	特10号マンホール (内径1800×900円形)
特	特11号マンホール (内径2000×900円形)
特	特12号マンホール (内径2200×900円形)
特	特13号マンホール (内径2400×900円形)
特	特14号マンホール (内径2600×900円形)
特	特15号マンホール (内径2800×900円形)
特	特16号マンホール (内径3000×900円形)

榭

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め


The diagram shows a tree trunk with a measurement point for trunk diameter (樹幹径) at a distance of 200 mm from the buttress base. The buttress base is marked with a pink circle. The distance from the buttress base to the measurement point is 200 mm. The distance from the buttress base to the measurement point is 2.30 m. The distance from the buttress base to the measurement point is 4.50 m. The distance from the buttress base to the measurement point is 0.80 m.

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-06

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

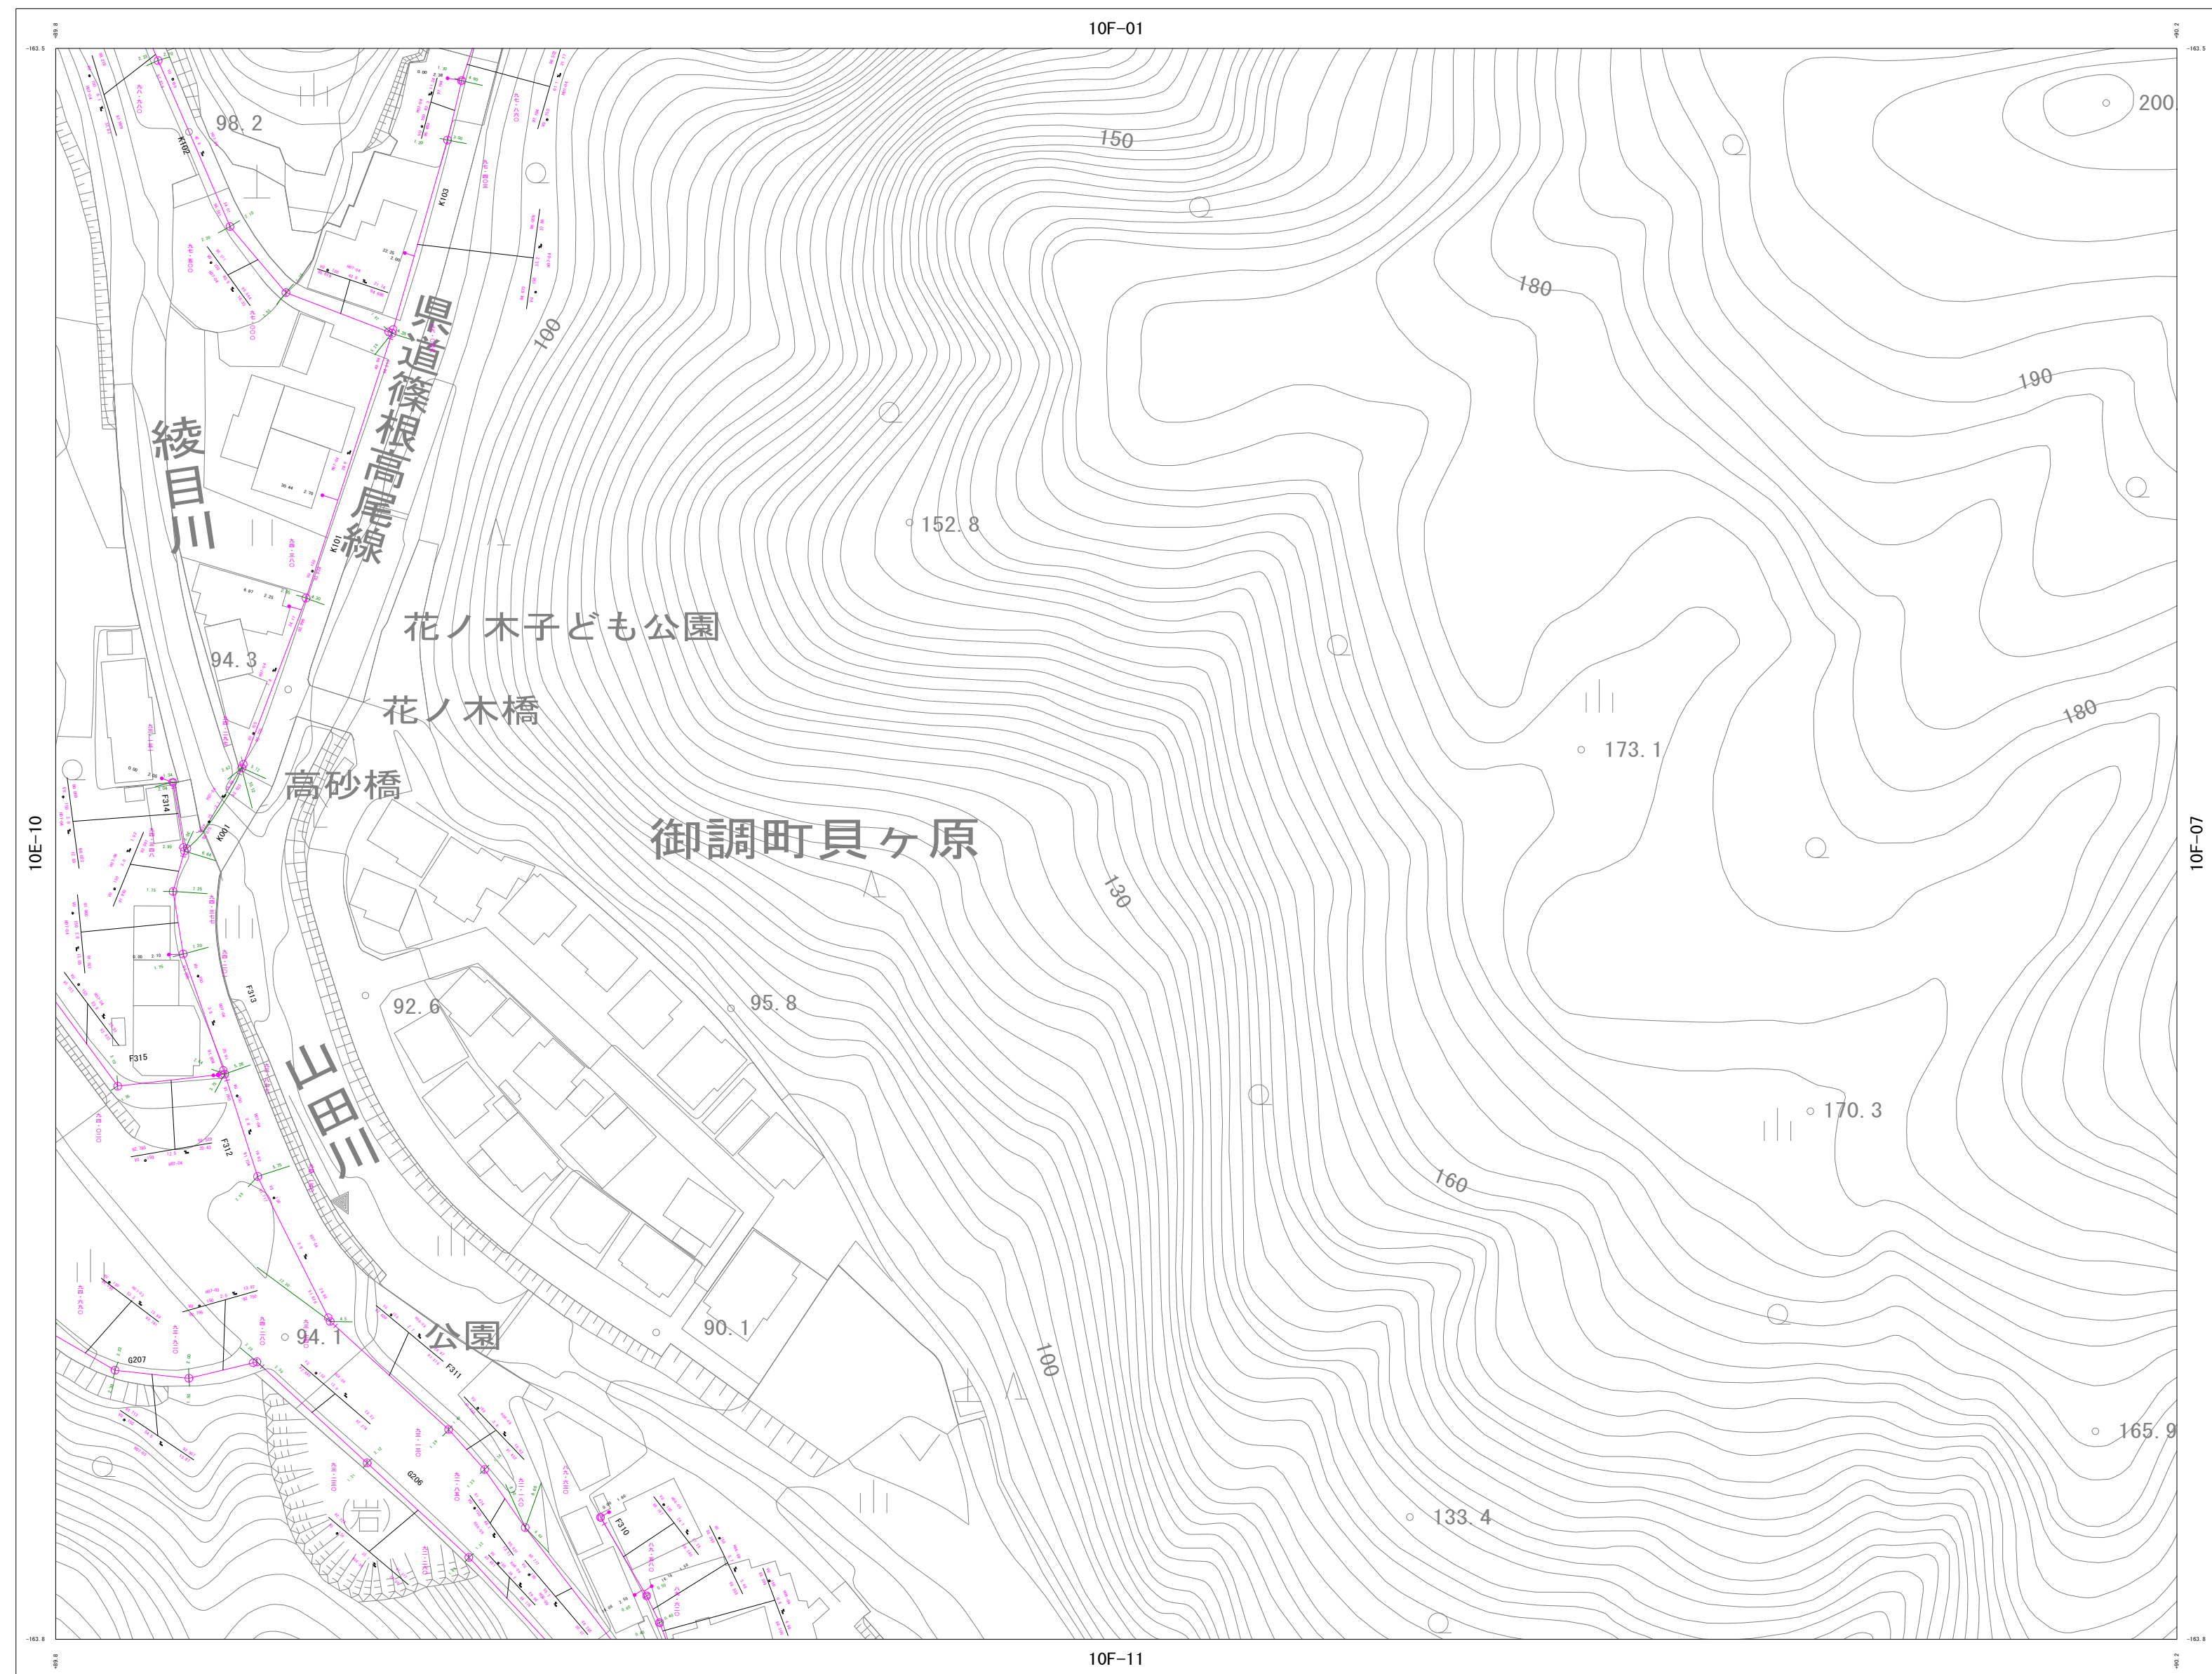

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-06

10E-05	10F-01	10F-02
10E-10	10F-06	10F-07
10E-15	10F-11	10F-12

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
①	1号マンホール (内径900mm円形)
②	2号マンホール (内径1200mm円形)
③	3号マンホール (内径1500mm円形)
④	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内法800mm×900mm角型)
特	楕円マンホール (内法600mm×900mm)
特	角型マンホール (内法750mm×750mm角型)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
特	0号マンホール (内径200mm円形)
特	小口楕マンホール (内径300mm円形)

マンホール

地盤高 一五〇

榭

□	コンクリート樹 (内径30cm円部)
■	コンクリート樹 (内径40cm円部)
○	汚水樹 (内径15cm円部 塩ビ)
]	キャップ止め

Diagram illustrating the measurement points for a tree:


- 取付管径 (mm) (Attachment pipe diameter (mm))
- 取付管水平距離 (m) (Attachment pipe horizontal distance (m))
- 追加距離 (m) (Additional distance (m))
- 樹 (Tree)
- 樹深さ (m) (Tree depth (m))

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-07

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

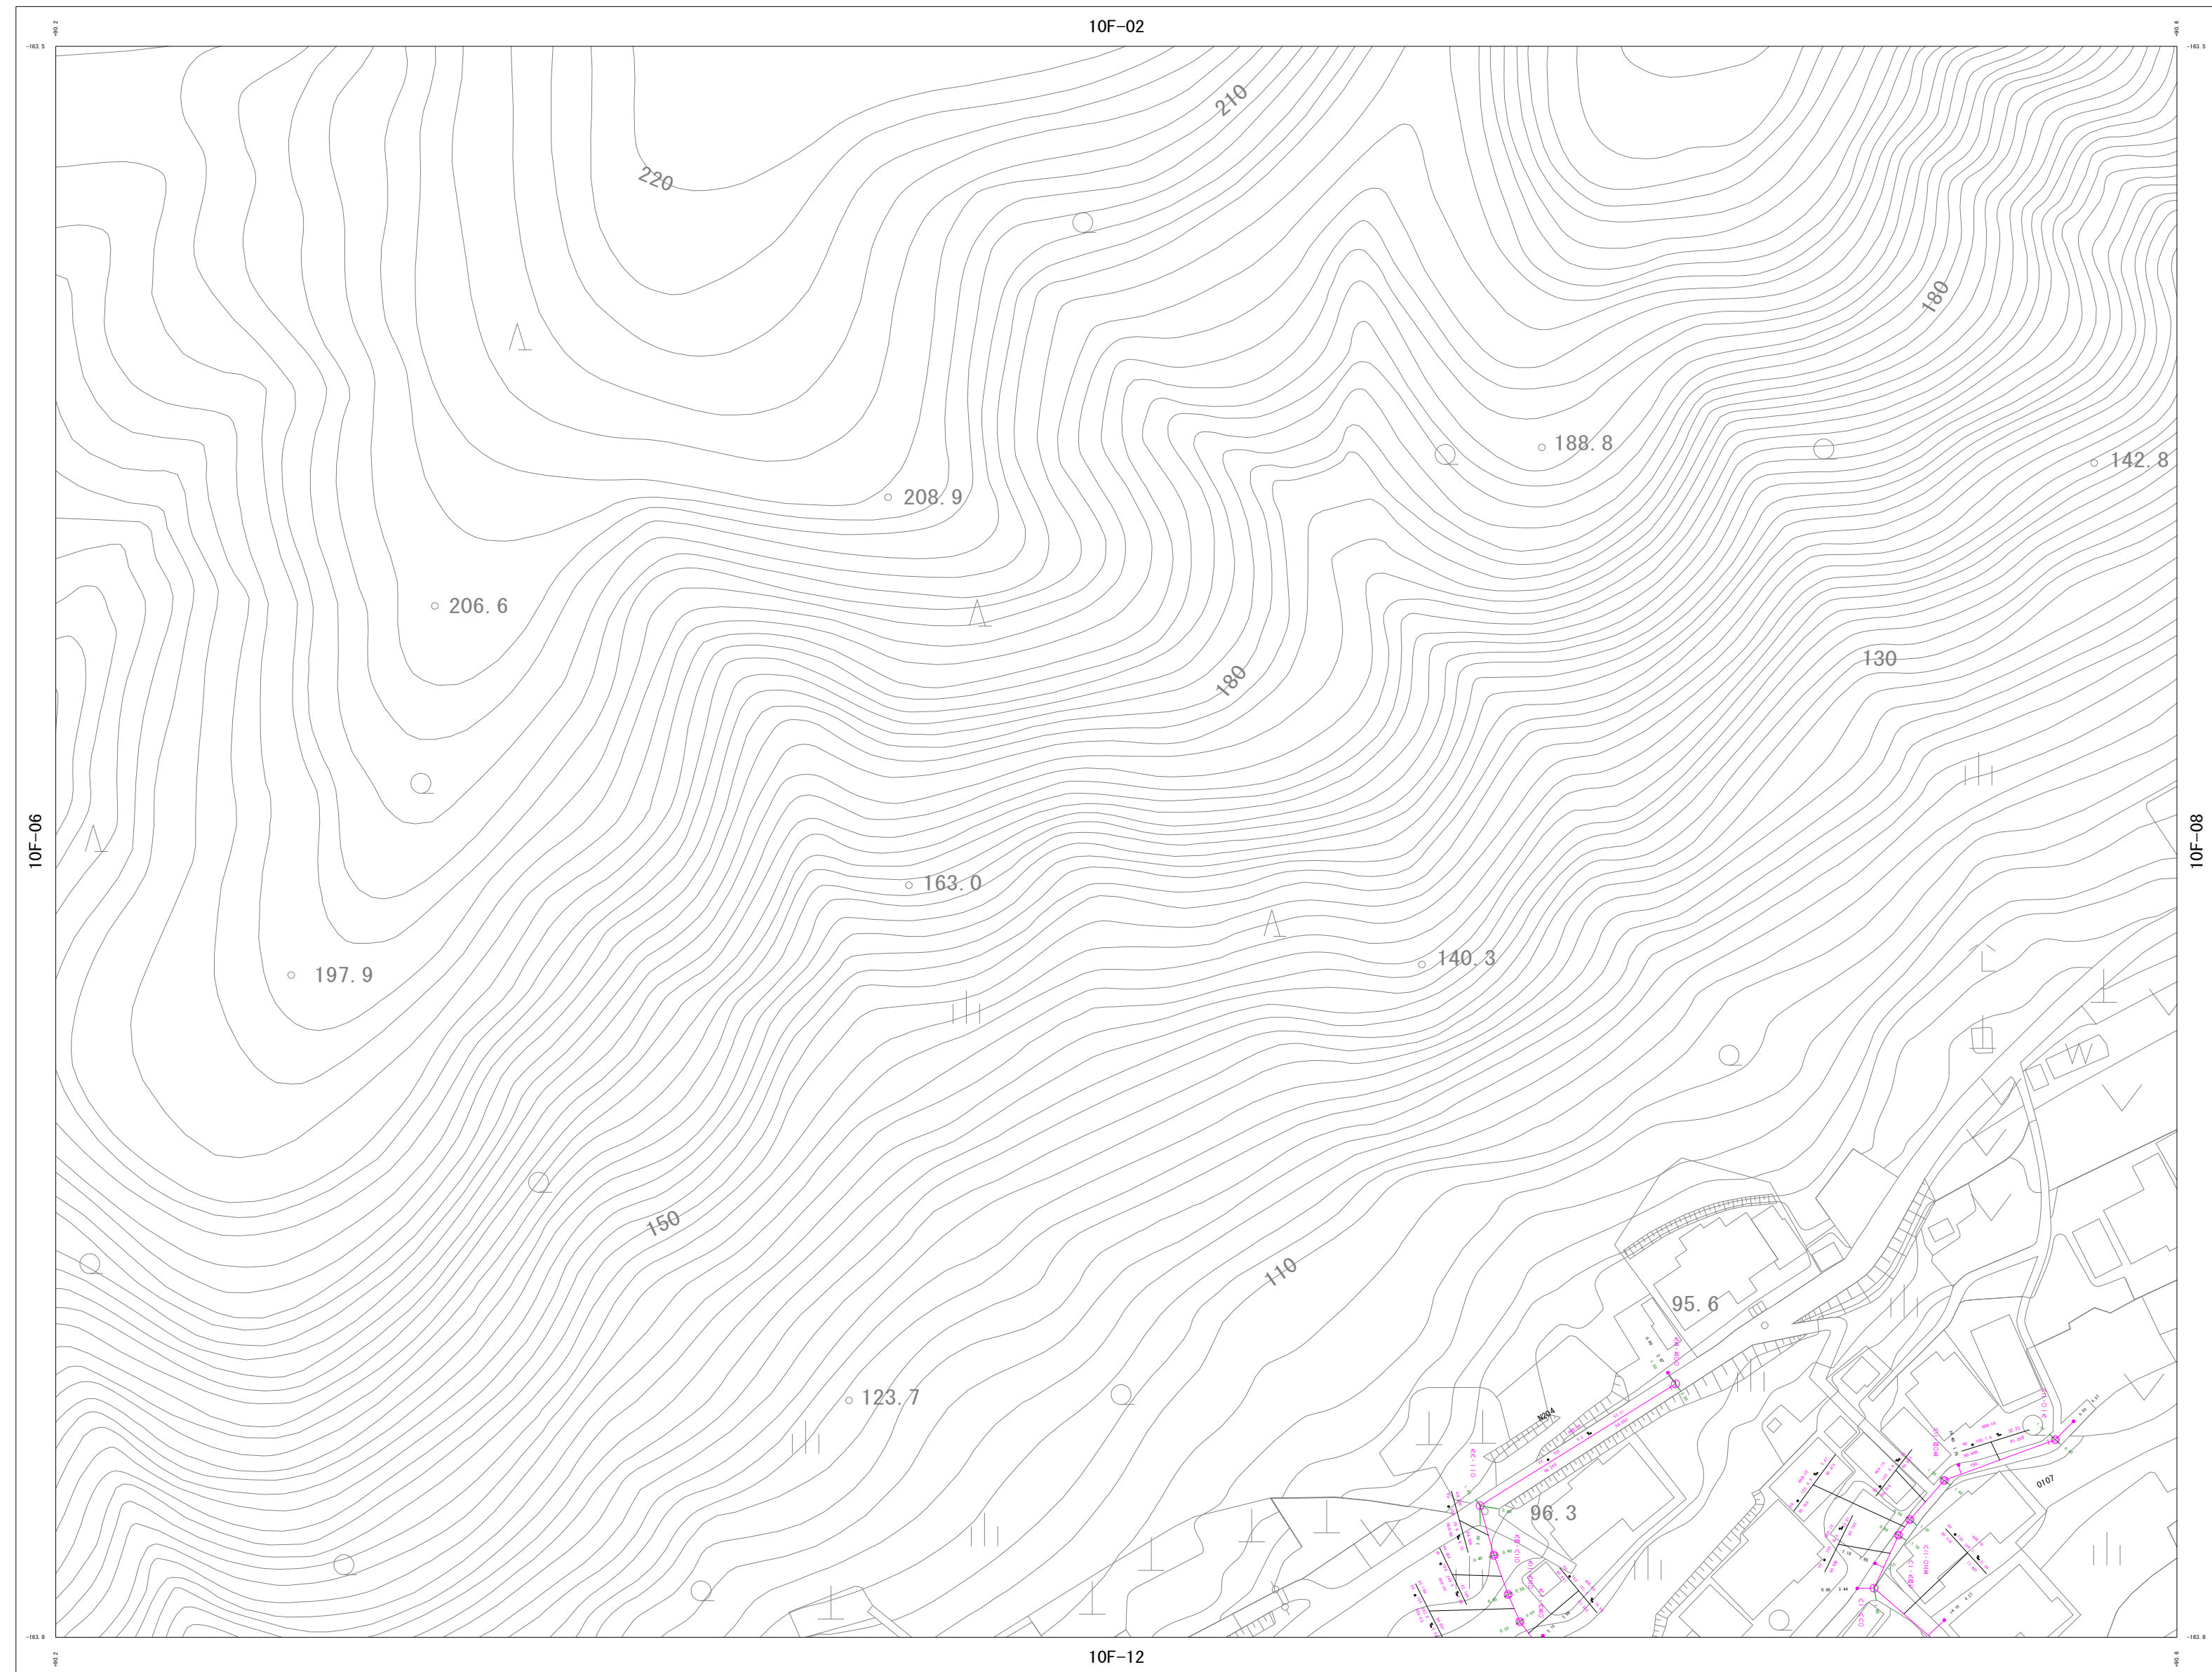


詳細図
10F-07

10F-01	10F-02	10F-03
10F-06	10F-07	10F-08
10F-11	10F-12	10F-13


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径700×600円形)
②	1号マンホール (内径900×600円形)
③	2号マンホール (内径1200×600円形)
④	3号マンホール (内径1500×600円形)
⑤	4号マンホール (内径1800×600円形)
特	特1号マンホール (内径800×600×90°角型)
特	特4号マンホール (内径3000×600×90°角型)
角	角型マンホール (内径700×600×70°角型)
Y	Y号マンホール (内径600×600円形)
S	S号マンホール (内径500×600円形)
小	小口型マンホール (内径200×600円形)
小	小口型マンホール (内径300×600円形)



榭

	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
	キャップ止め




尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10F-08

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

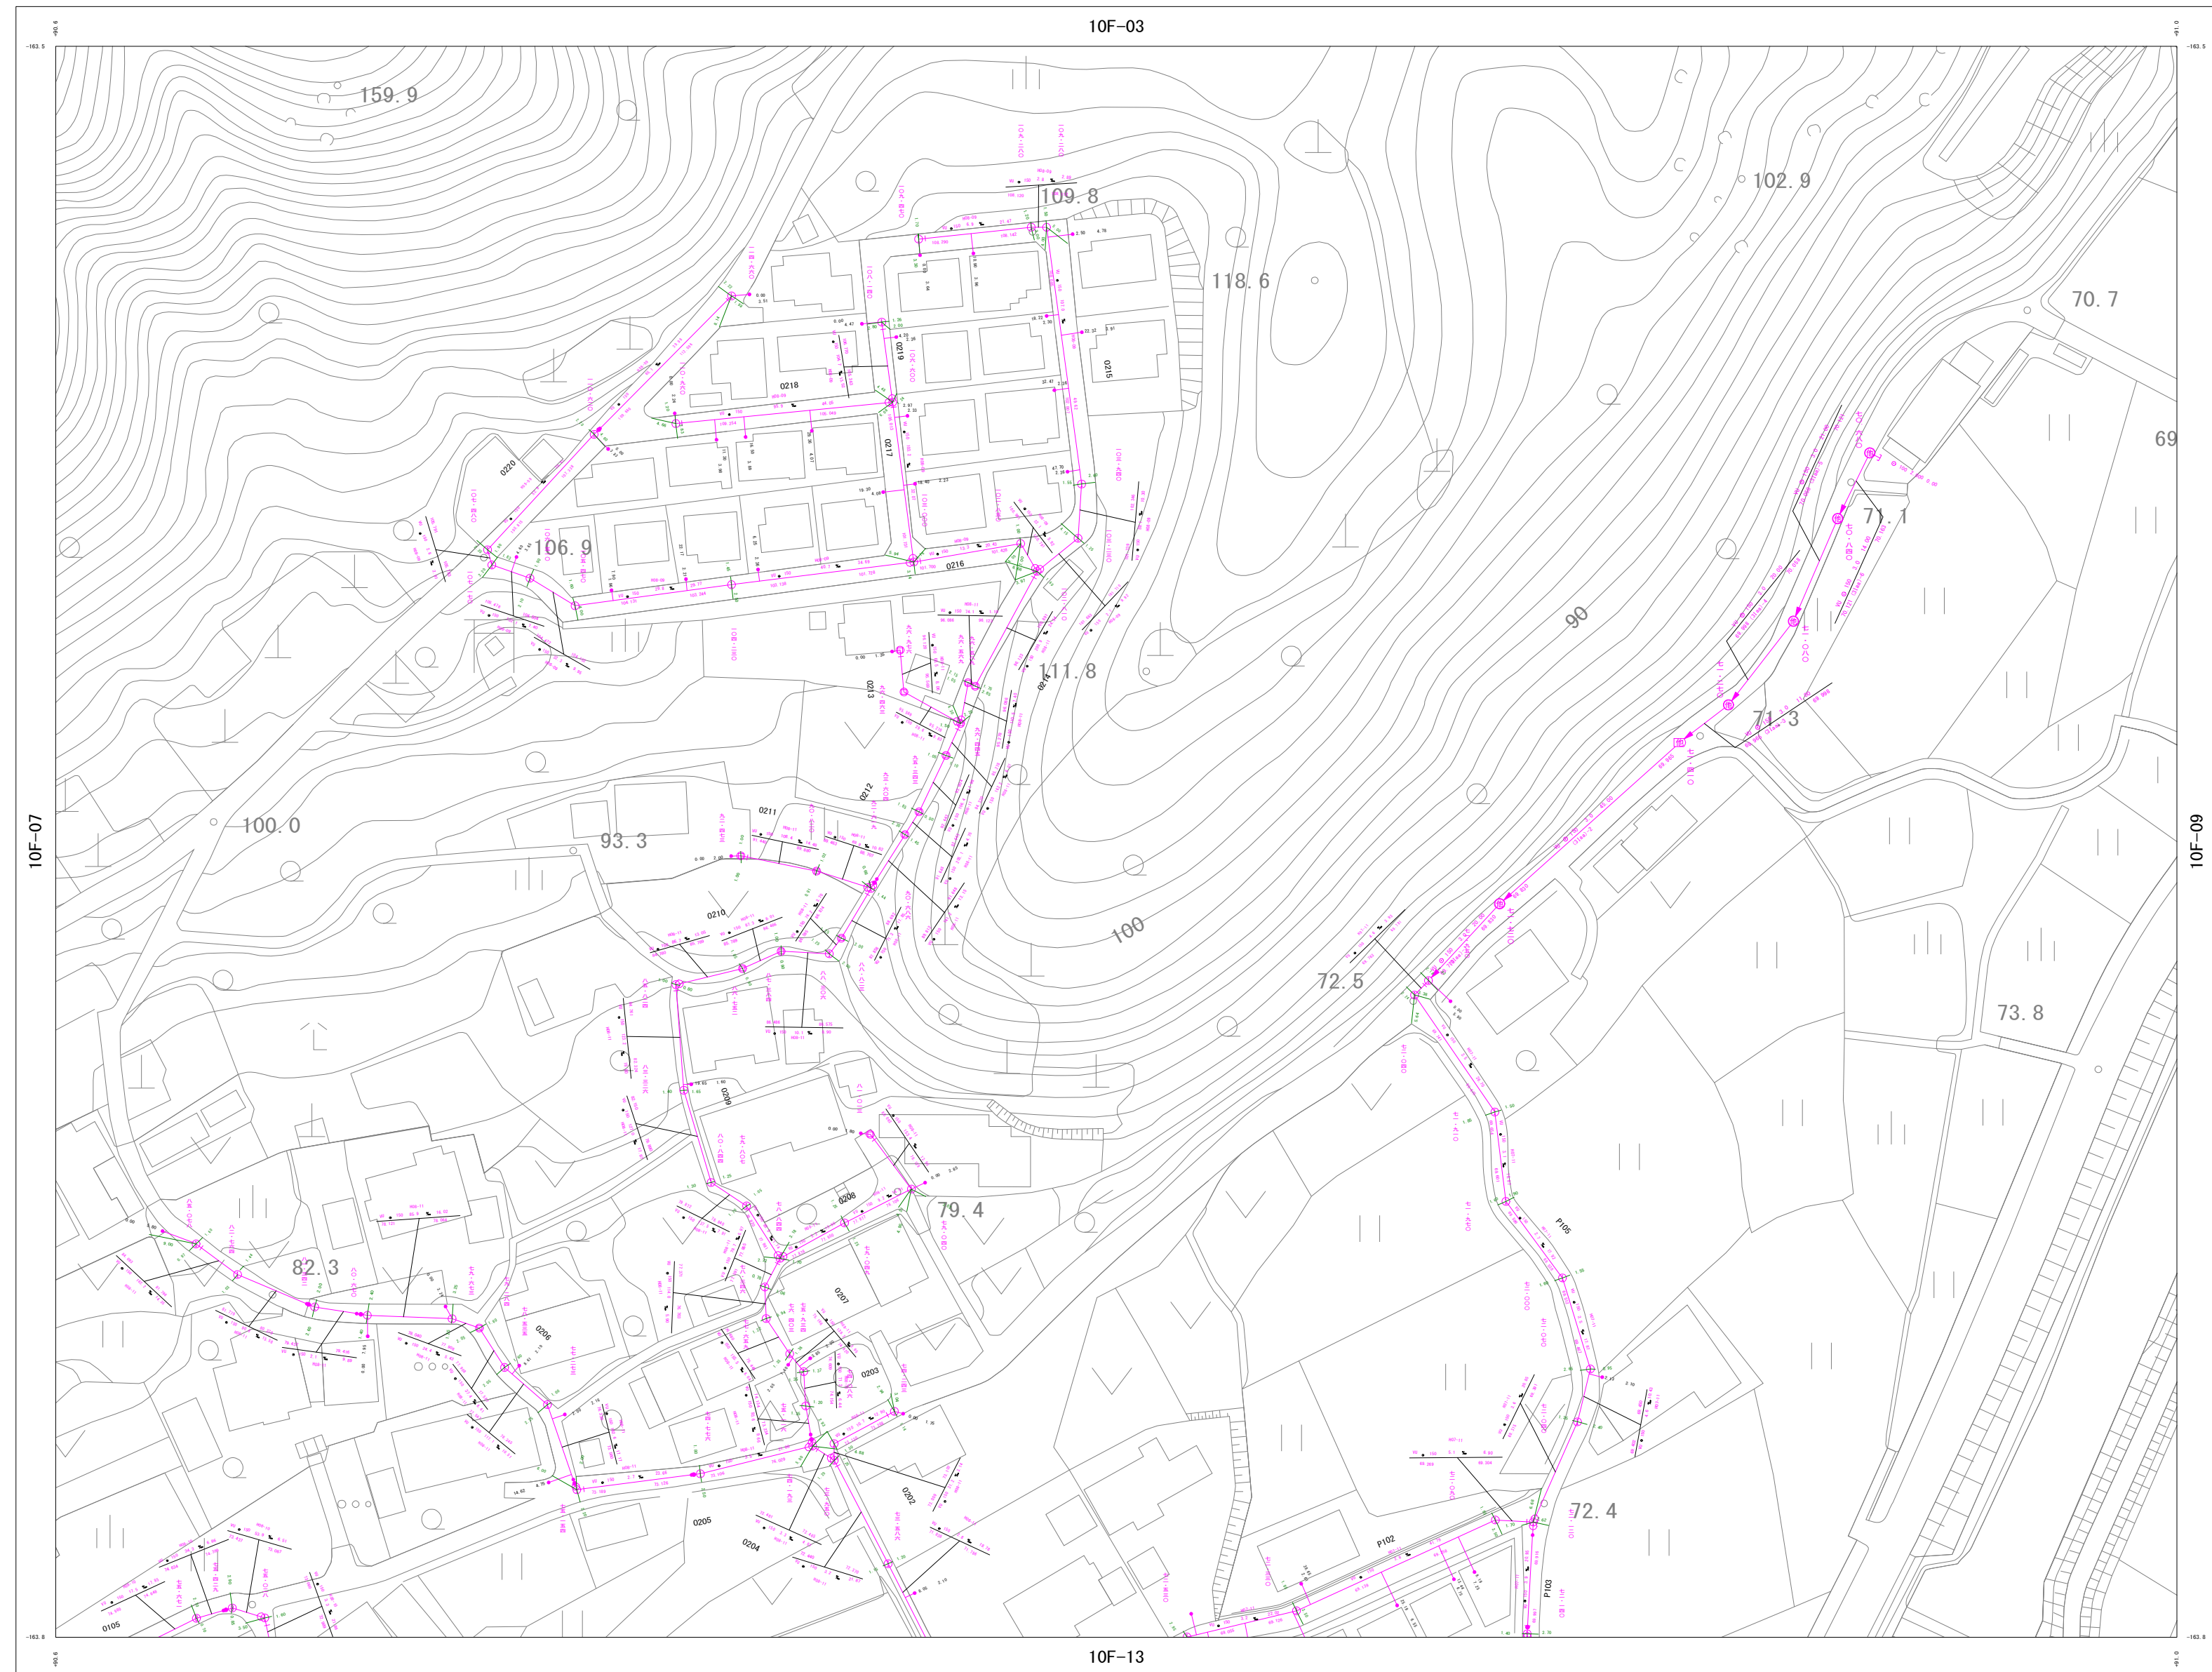

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課


詳細図
10F-08

10F-02	10F-03	10F-04
10F-07	10F-08	10F-09
10F-12	10F-13	10F-14

凡 例


管渠

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
①	1号マンホール (内径900mm円形)
②	2号マンホール (内径1200mm円形)
③	3号マンホール (内径1500mm円形)
④	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径800mm×900mm角形)
楕	楕円マンホール (内径800mm×900mm)
角	角型マンホール (内径800mm×800mm角形)
Y	Yマンホール (内径600mm円形)
S	Sマンホール (内径500mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-09

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

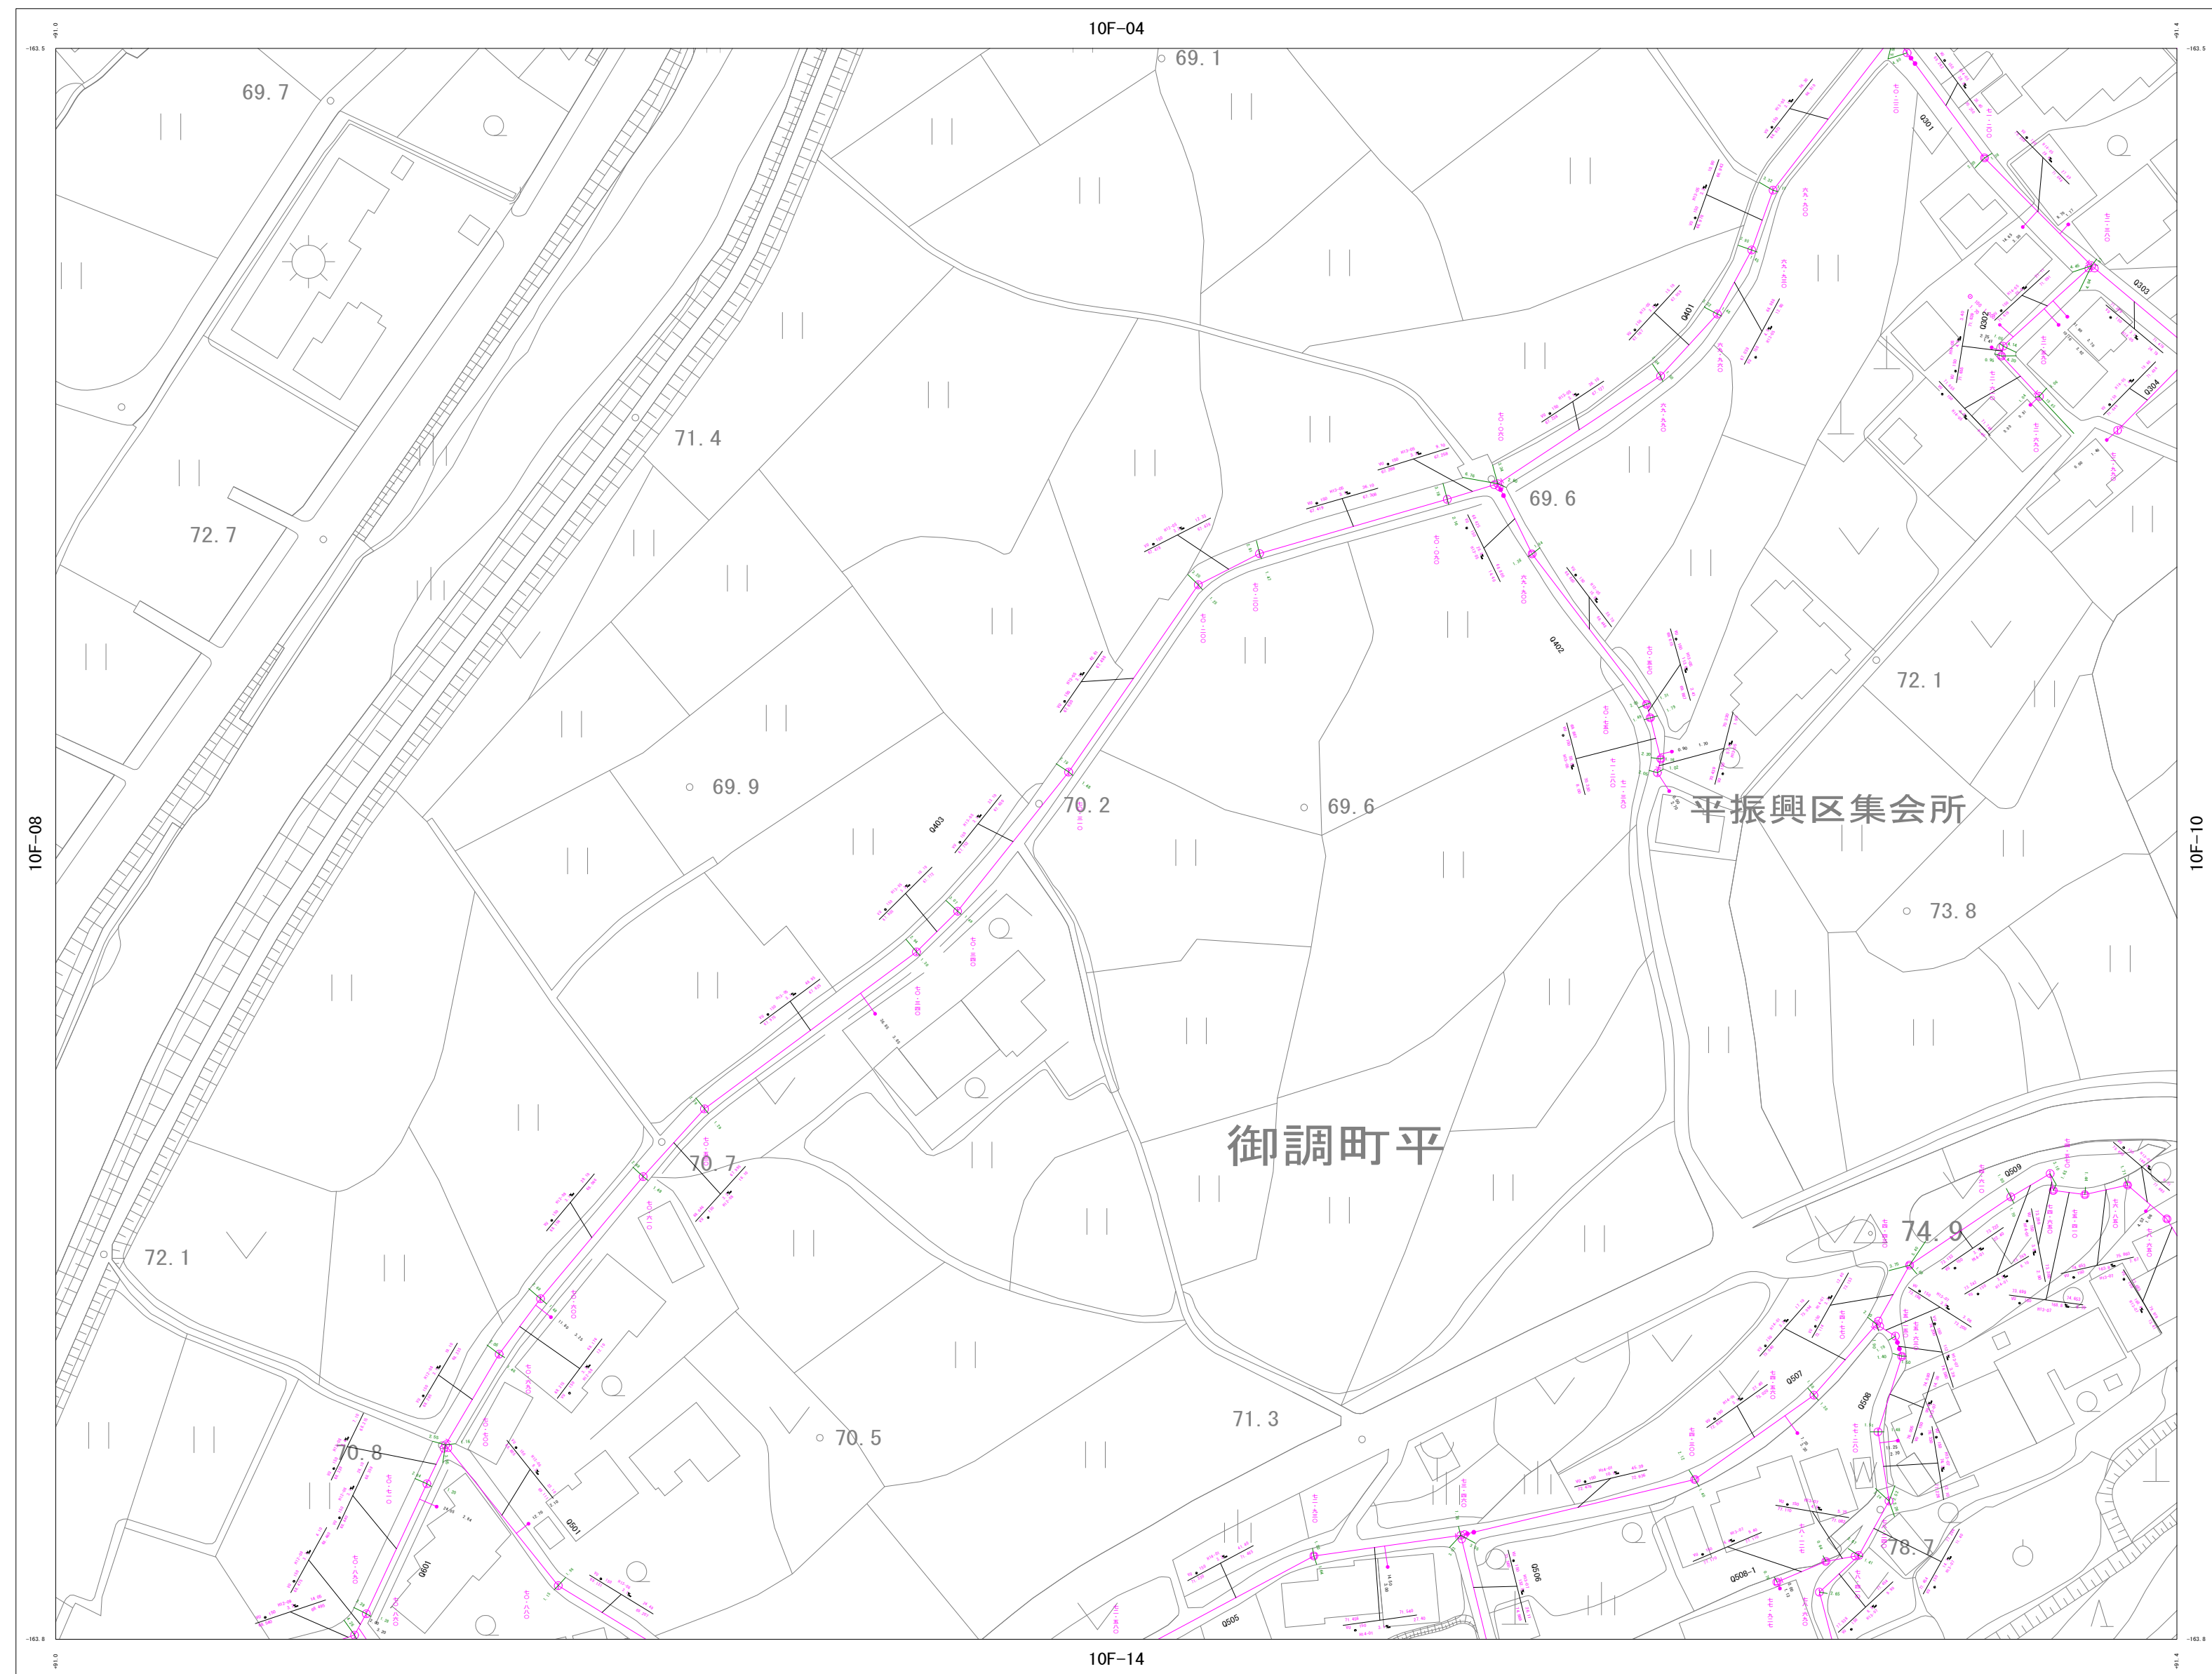

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-09

10F-03	10F-04	10F-05
10F-08	10F-09	10F-10
10F-13	10F-14	10F-15

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

勾配 (‰)

区間延長 (m)

管番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

RS

WU

250

2.4

28.69

5.503

5.432

副管

人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
①	1号マンホール (内径800mm円形)
②	2号マンホール (内径1200mm円形)
③	3号マンホール (内径1500mm円形)
④	4号マンホール (内径1500mm円形)
特	特1号マンホール (内法800mm×900mm角)
他	楕円マンホール (内法600mm×900mm)
他	角型マンホール (内法1000mm×1000mm角)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
他	小口径マンホール (内径200mm円形)
他	小口径マンホール (内径300mm円形)

マンホール

三十五

地盤高

榭

	コンクリート樹 (内径30cm円部)
	コンクリート樹 (内径40cm円部)
	汚水樹 (内径15cm円部 塩ビ)
	キャップ止め

取付管管径 (mm)

取付管水平距離 (m)

追加距離 (m)

200 2.30 4.50 0.80


樹 樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10F-10

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

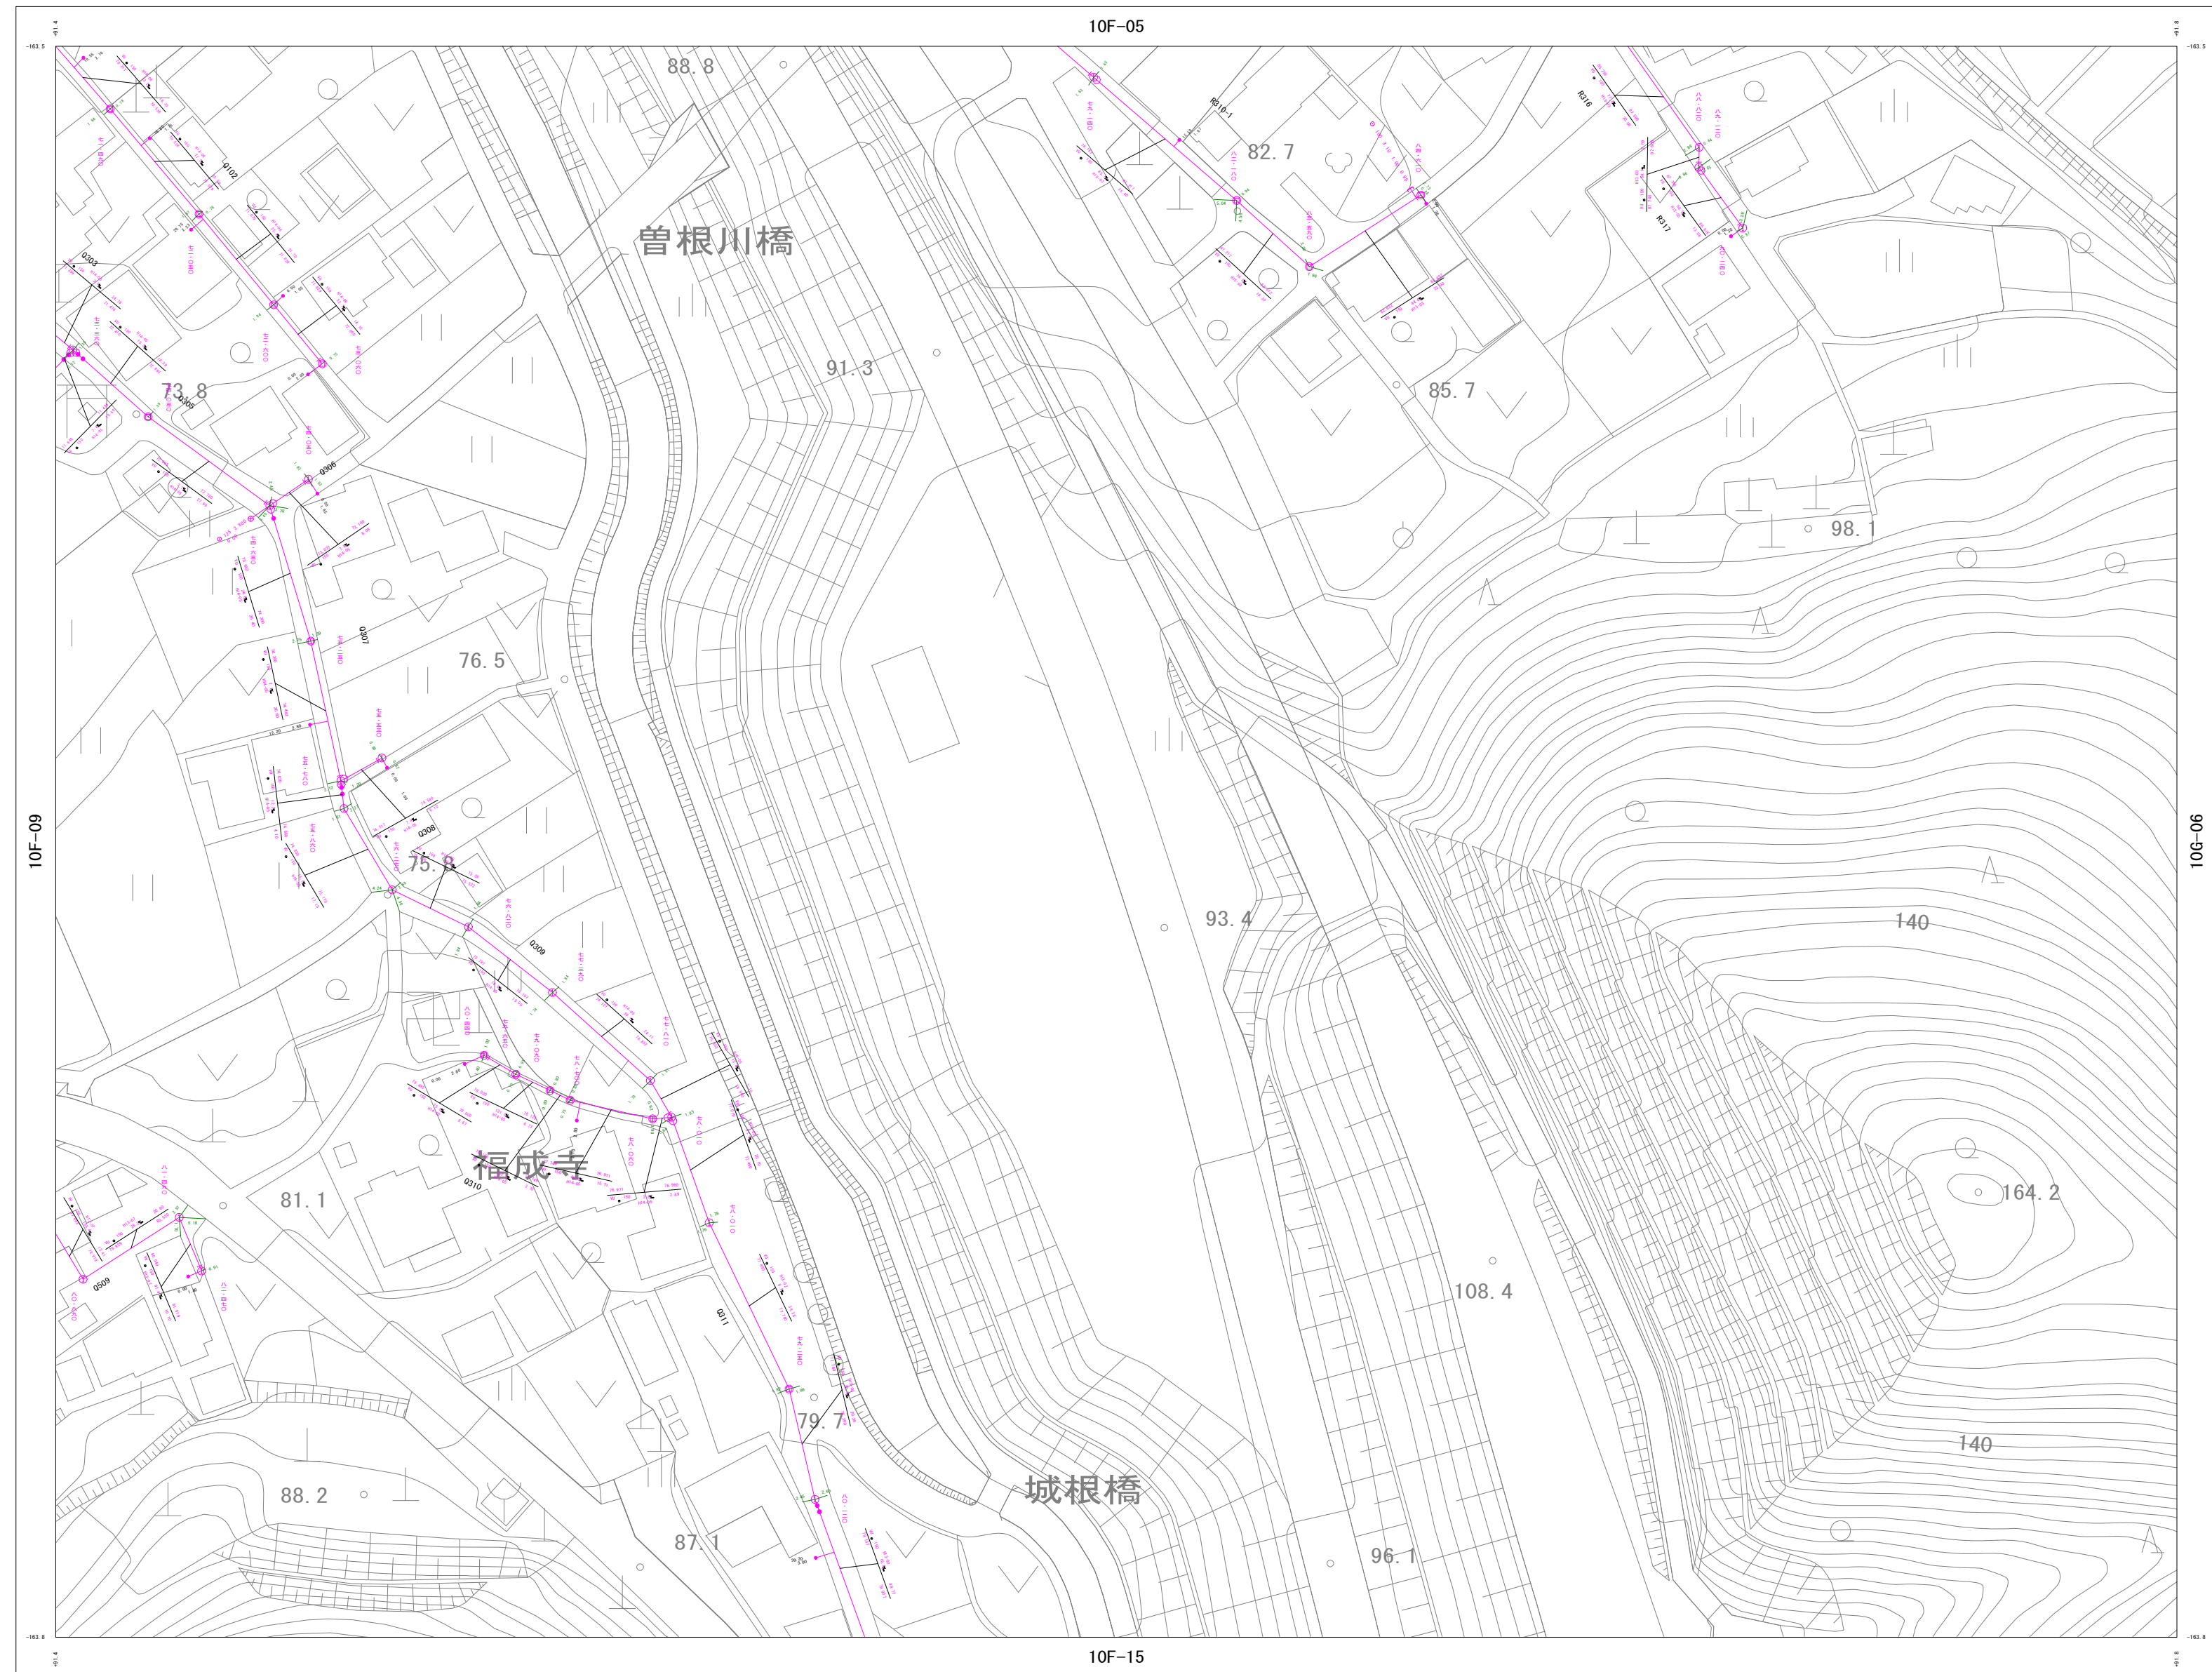

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-10

10F-04	10F-05	10G-01
10F-09	10F-10	10G-06
10F-14	10F-15	10G-11

凡 例

管渠

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

人 孔

①	0号マンホール (内径75cm・円形)
②	1号マンホール (内径90cm・円形)
③	2号マンホール (内径120cm・円形)
④	3号マンホール (内径150cm・円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm・円形)
⑥	特1号マンホール (内法90cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内法20cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内法20cm×20cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口楕円マンホール (内径20cm・円形)
⑫	小口楕円マンホール (内径30cm・円形)

ルール

地盤高 三・一五〇

榭

□	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め


Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup. The diagram shows a tree on the left, connected to a horizontal line representing the trunk. A vertical line represents the trunk's axis. A horizontal line extends from the trunk to the right, with a pink circle at its end. From this circle, a vertical line goes down to the ground, labeled '樹' (Tree). A horizontal line goes right from the circle, labeled '取付管管径 (mm)' (Attachment pipe diameter). A vertical line goes down from the horizontal line, labeled '取付管水平距離 (m)' (Attachment pipe horizontal distance). A horizontal line goes right from the vertical line, labeled '追加距離 (m)' (Additional distance). A vertical line goes down from the horizontal line, labeled '樹深さ (m)' (Tree depth). The values 200, 2.50, 4.50, and 0.80 are shown in pink text, corresponding to the dimensions.

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-11

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

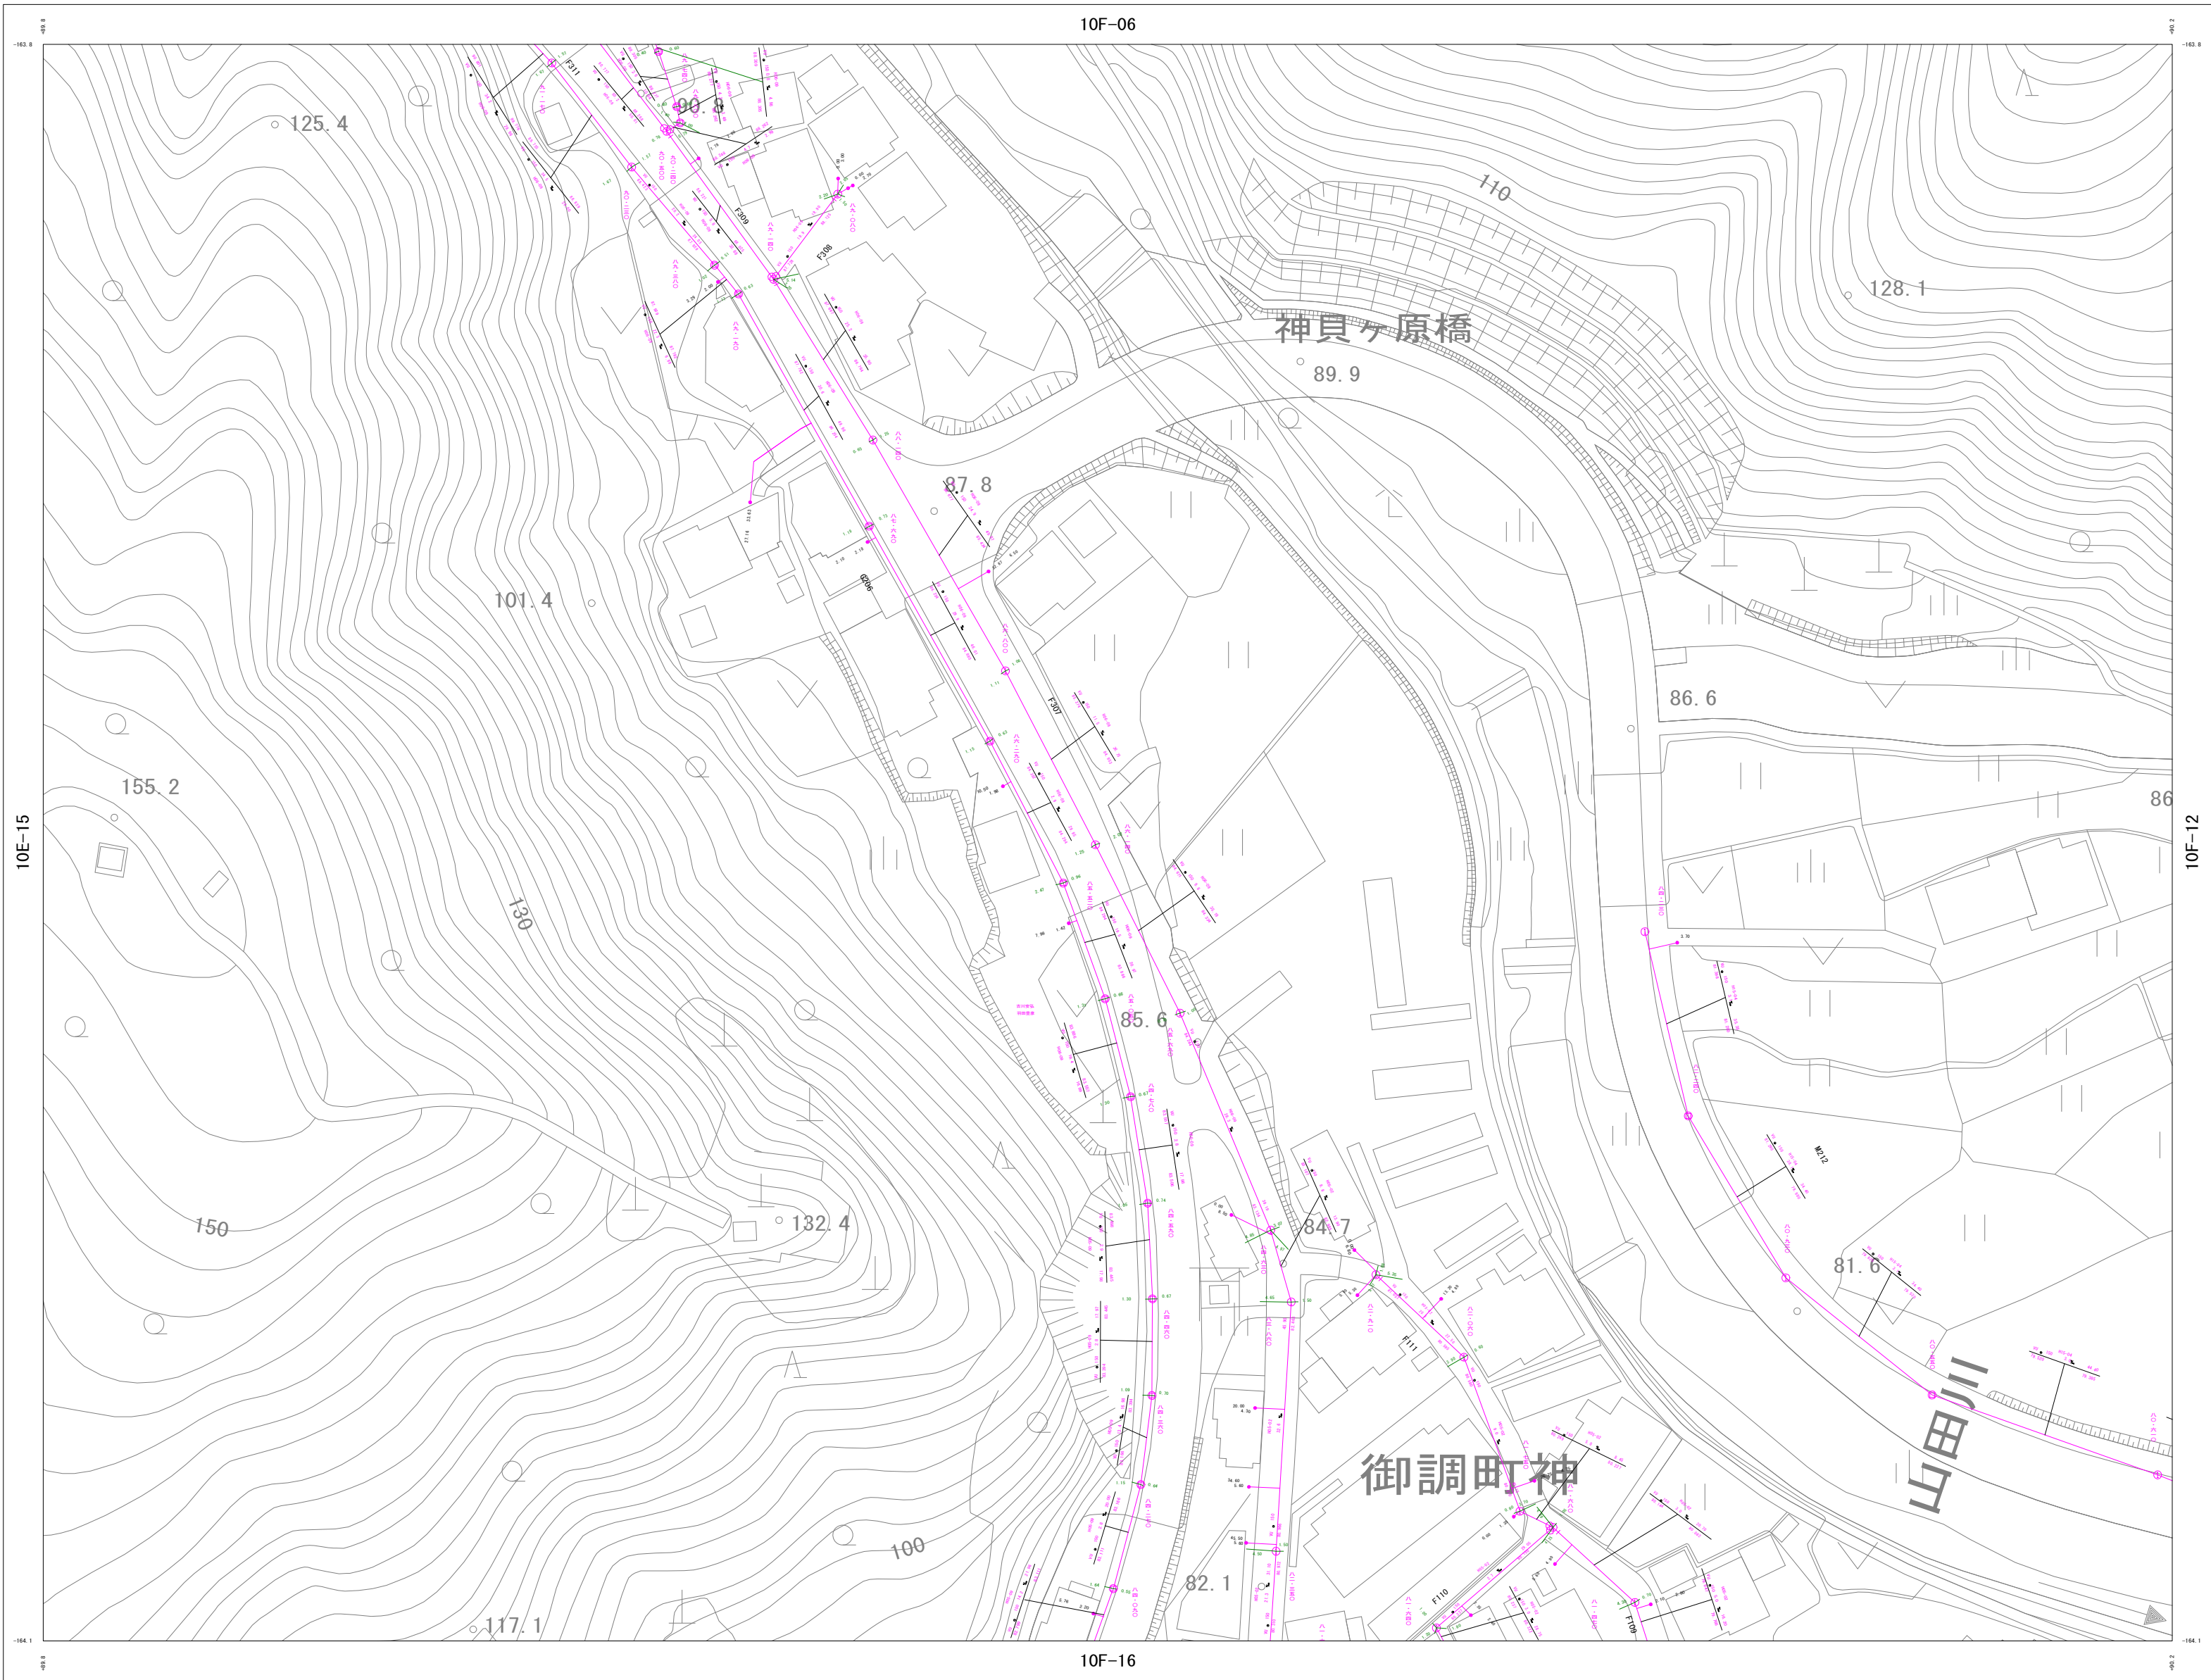

詳細図
10F-11

10E-10	10F-06	10F-07
10E-15	10F-11	10F-12
10E-20	10F-16	10F-17

凡 例

管 渠

自然流下管
圧送管
放流管
廃止管
雨水管渠

竣工年度
管種
管径 (mm)
管長 (m)
設置経緯 (m)
設置
管渠番号
上流管管径 (mm)
下流管管径 (mm)

人 孔

① 0号マンホール
(内径750mm円形)
② 1号マンホール
(内径900mm円形)
③ 2号マンホール
(内径1200mm円形)
④ 3号マンホール
(内径1500mm円形)
⑤ 4号マンホール
(内径1800mm円形)
⑥ 特1号マンホール
(内径2000mm円形)
⑦ 横内マンホール
(内径2000mm円形)
⑧ 角型マンホール
(内径2000mm円形)
⑨ V型マンホール
(内径2000mm円形)
⑩ 5号マンホール
(内径2400mm円形)
⑪ 小口径マンホール
(内径2000mm円形)
⑫ 小口径マンホール
(内径2400mm円形)

マンホール

地盤高

樹

コンクリート樹
(内径2000mm円形)
コンクリート樹
(内径2400mm円形)
汚水樹
(内径1500mm円形 造ビ)
キャップ止め


取付管管径 (mm)
取付管水平距離 (m)
通距離 (m)
樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10F-12

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

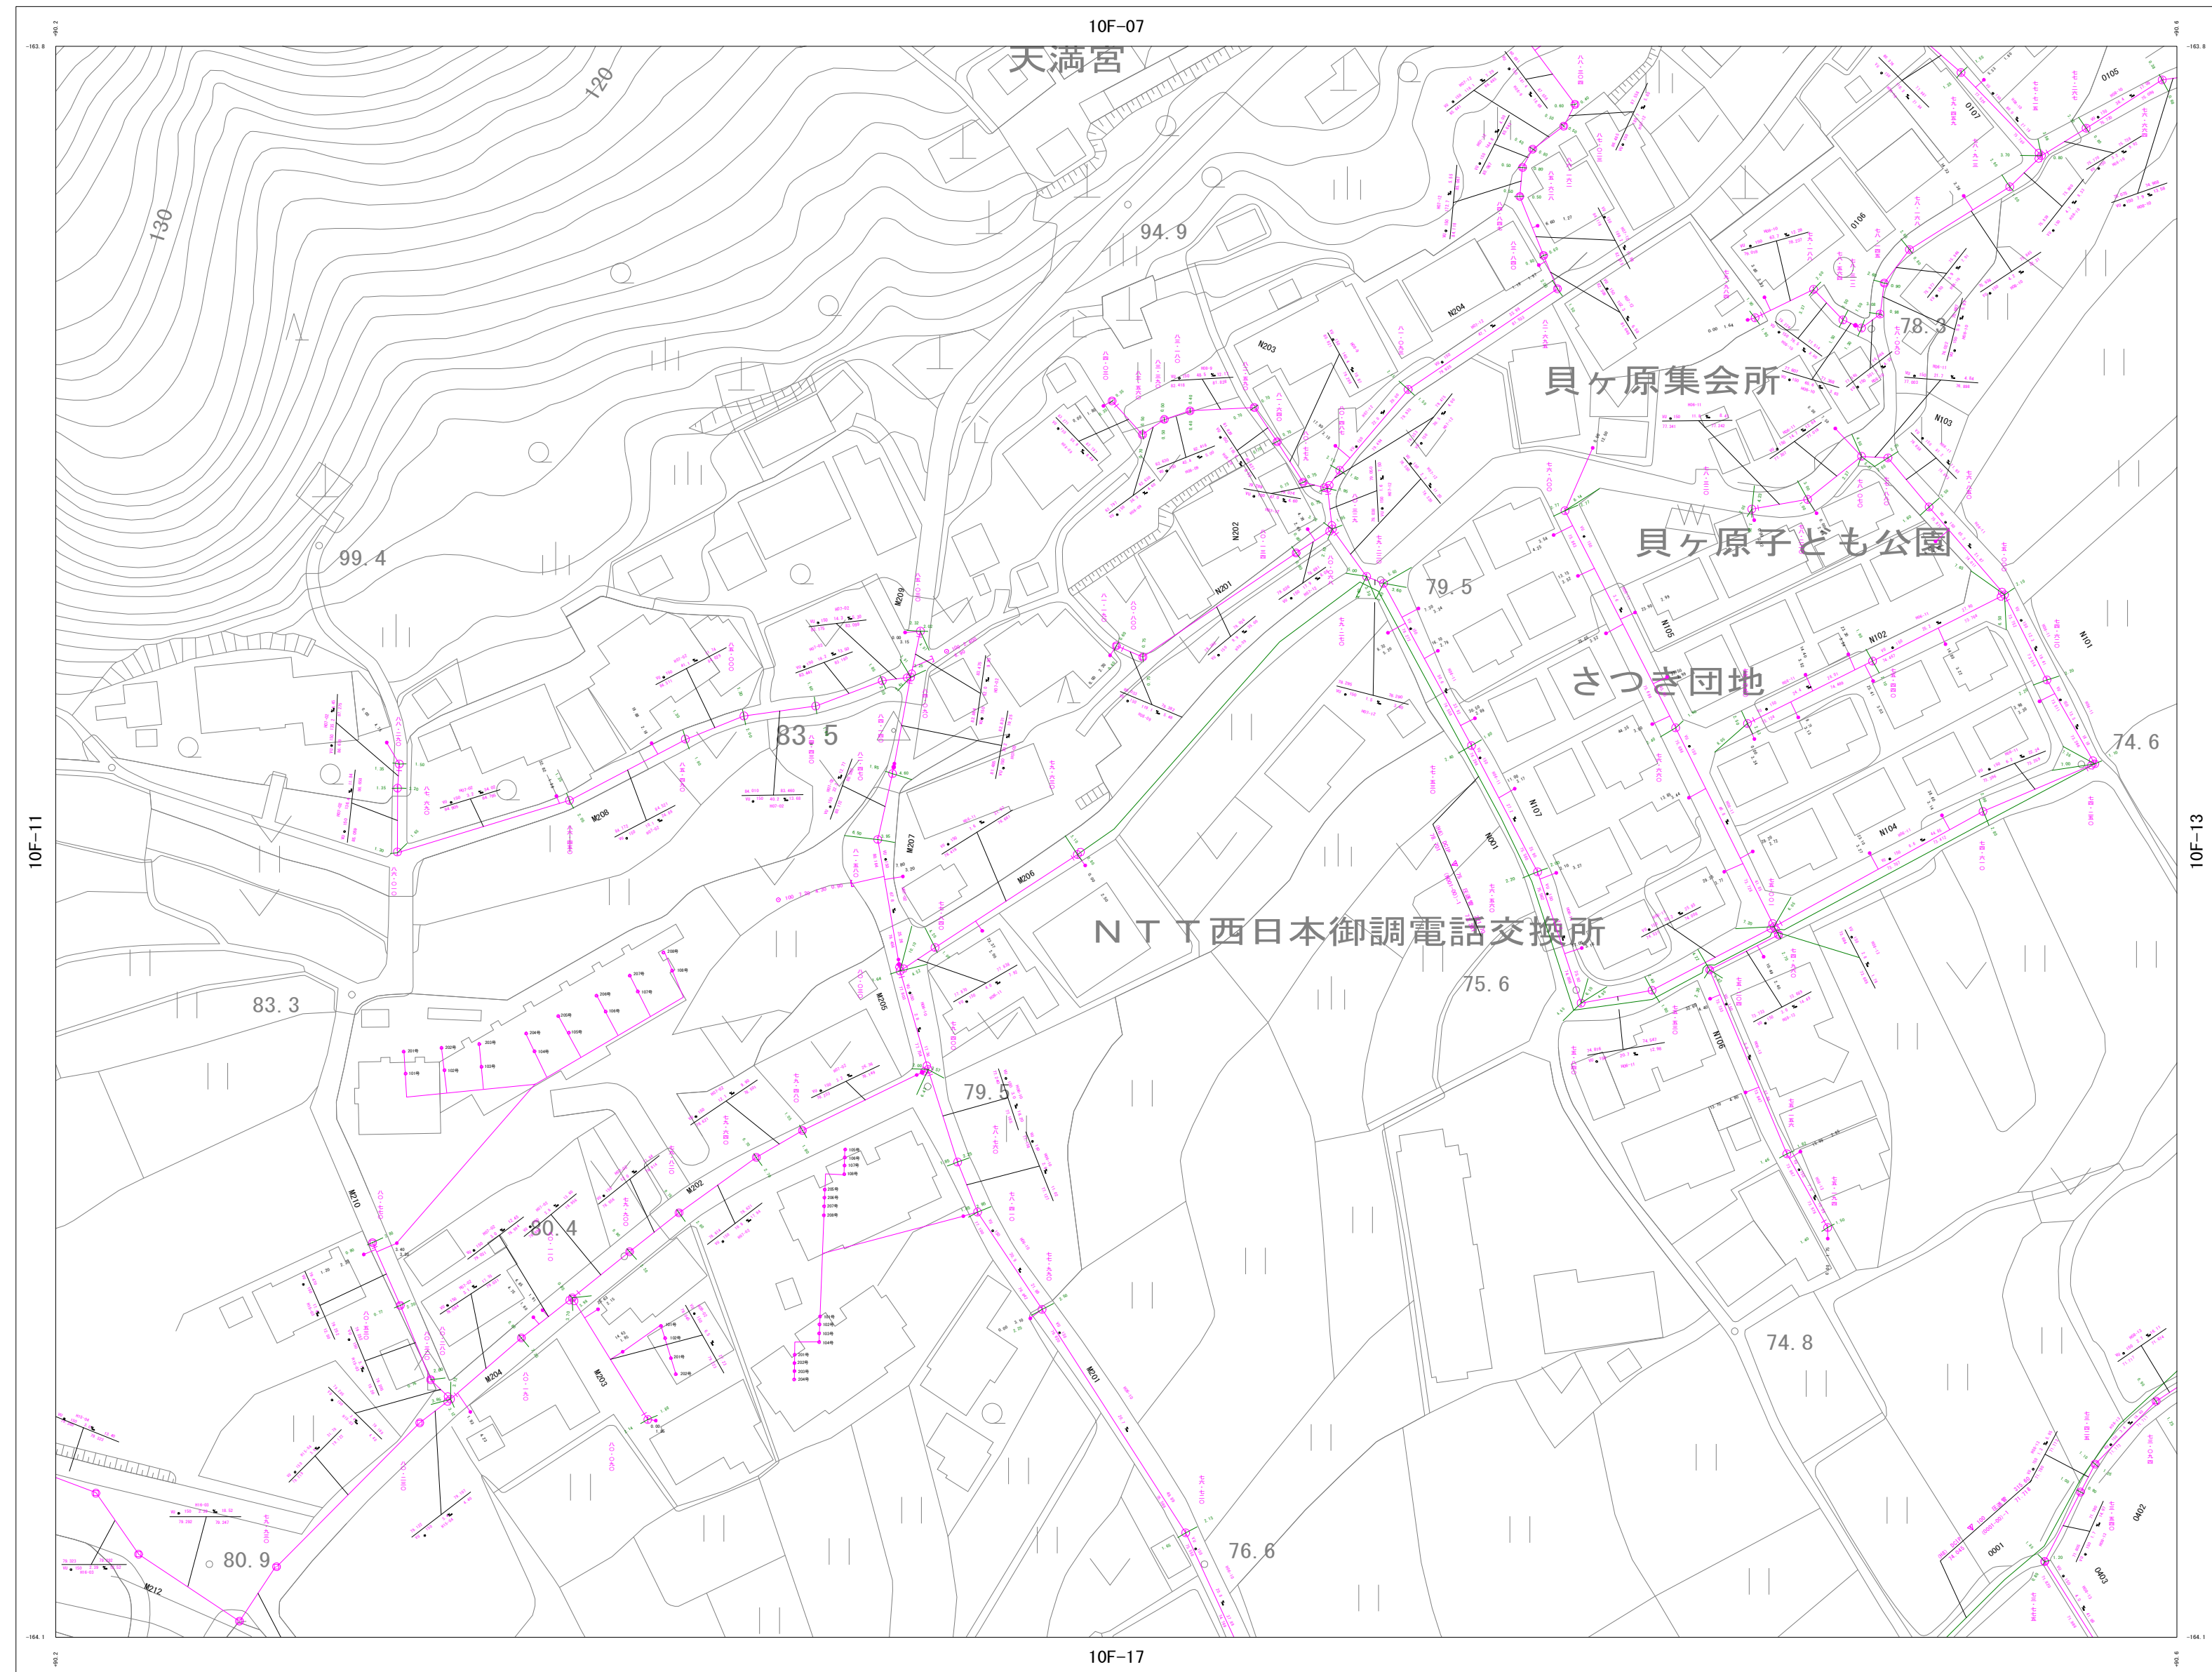

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-12

10F-06	10F-07	10F-08
10F-11	10F-12	10F-13
10F-16	10F-17	10F-18

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

勾配 (‰)

区間延長 (m)

副管

R5 WU 5.503

250 2.4 28.69

勾配 (‰)

R5 WU 5.432

管番番号

(109-b)-5

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
②	1号マンホール (内径900mm円形)
③	2号マンホール (内径1200mm円形)
④	3号マンホール (内径1500mm円形)
⑤	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径600mm×900mm角形)
楕	楕円マンホール (内径450mm×900mm)
楕	楕円マンホール (内径750mm×750mm角形)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径900mm円形)
小	小口径マンホール (内径200mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)

榭

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め


The diagram shows a tree trunk with a measurement point labeled '樹' (tree) and a measurement point labeled '樹深さ (m)' (tree depth (m)). A branch is shown with measurement points labeled '取付管管径 (mm)' (attachment pipe diameter (mm)), '取付管水平距離 (m)' (attachment pipe horizontal distance (m)), and '追加距離 (m)' (additional distance (m)). The values for these measurements are 200, 2.30, 4.50, and 0.80 respectively.

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10F-13

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

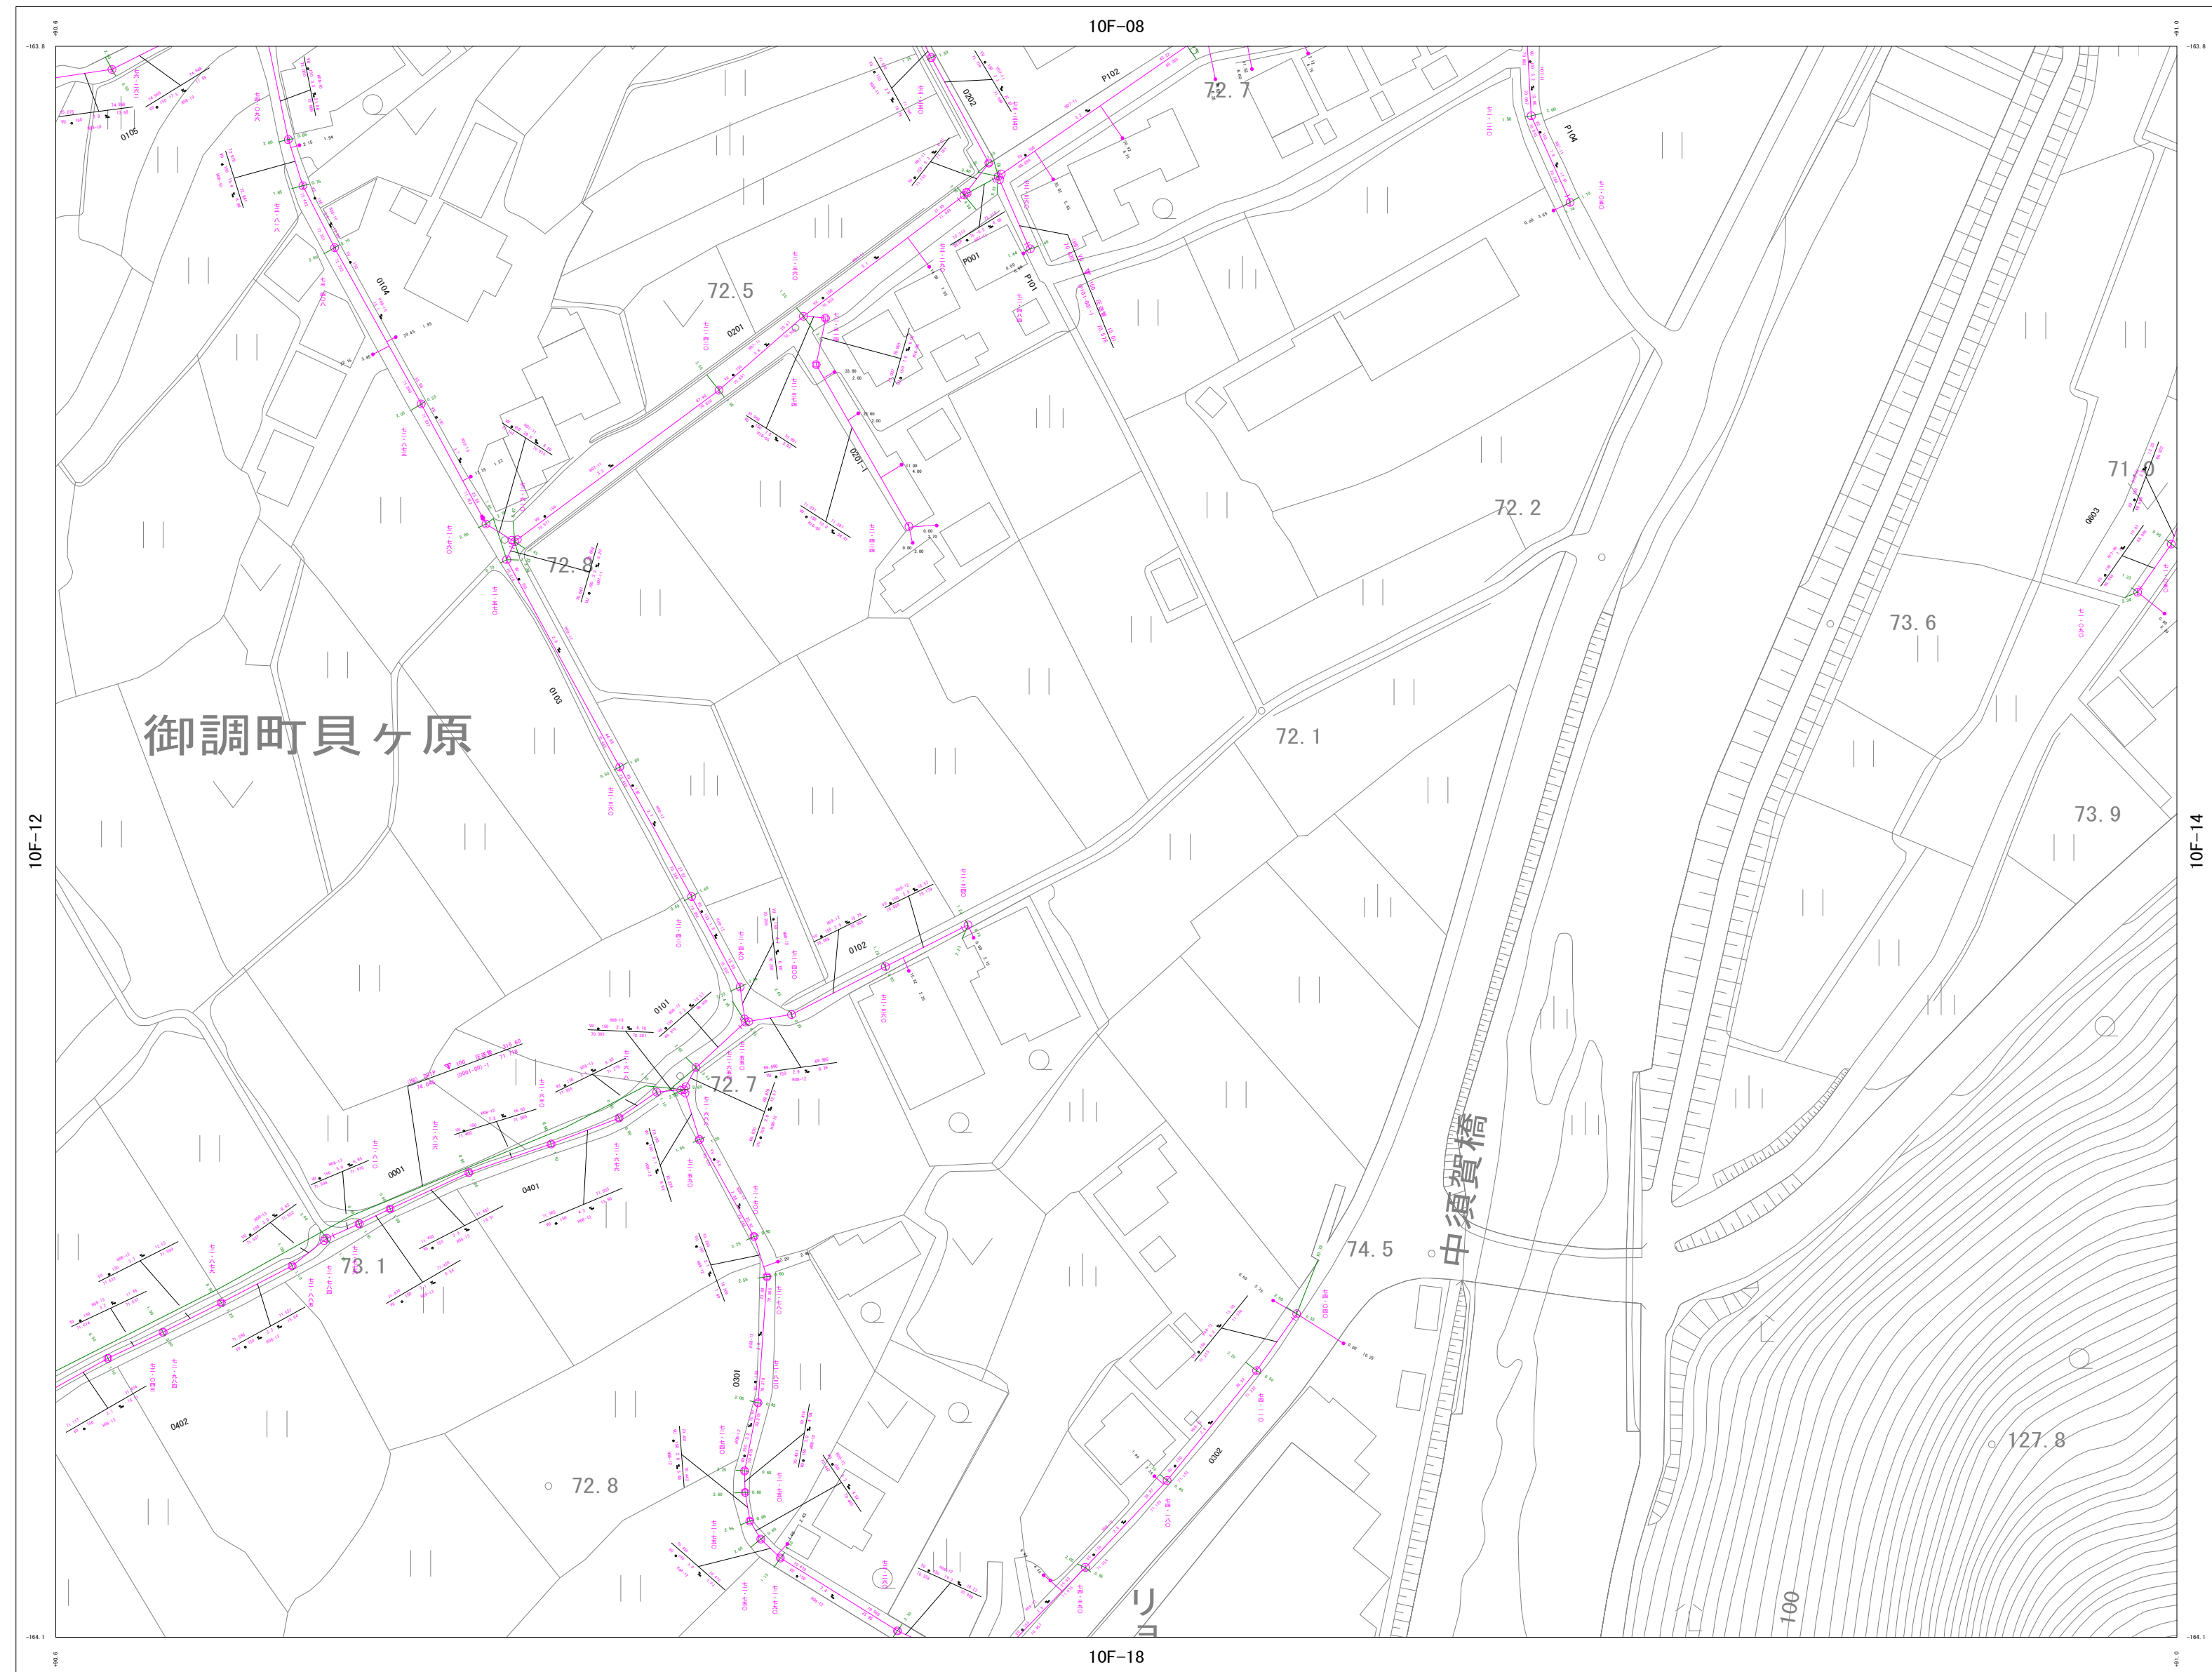

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-13

10F-07	10F-08	10F-09
10F-12	10F-13	10F-14
10F-17	10F-18	10F-19

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

[illegible]

人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
②	1号マンホール (内径900mm円形)
③	2号マンホール (内径1200mm円形)
④	3号マンホール (内径1500mm円形)
⑤	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径600mm×900mm角形)
楕	楕円マンホール (内径450mm×900mm)
楕	楕円マンホール (内径750mm×750mm角形)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径900mm円形)
小	小口径マンホール (内径200mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)

マンホール
地盤高 150

樹

□	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め


The diagram shows a tree trunk with a measurement point labeled '樹' (tree) and a measurement point labeled '樹深さ (m)' (tree depth (m)). A branch is shown with measurement points labeled '取付管管径 (mm)' (attachment pipe diameter (mm)), '取付管水平距離 (m)' (attachment pipe horizontal distance (m)), and '通加距離 (m)' (through distance (m)). The values for these measurements are 200, 2.30, 4.50, and 0.80 respectively.

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-14

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

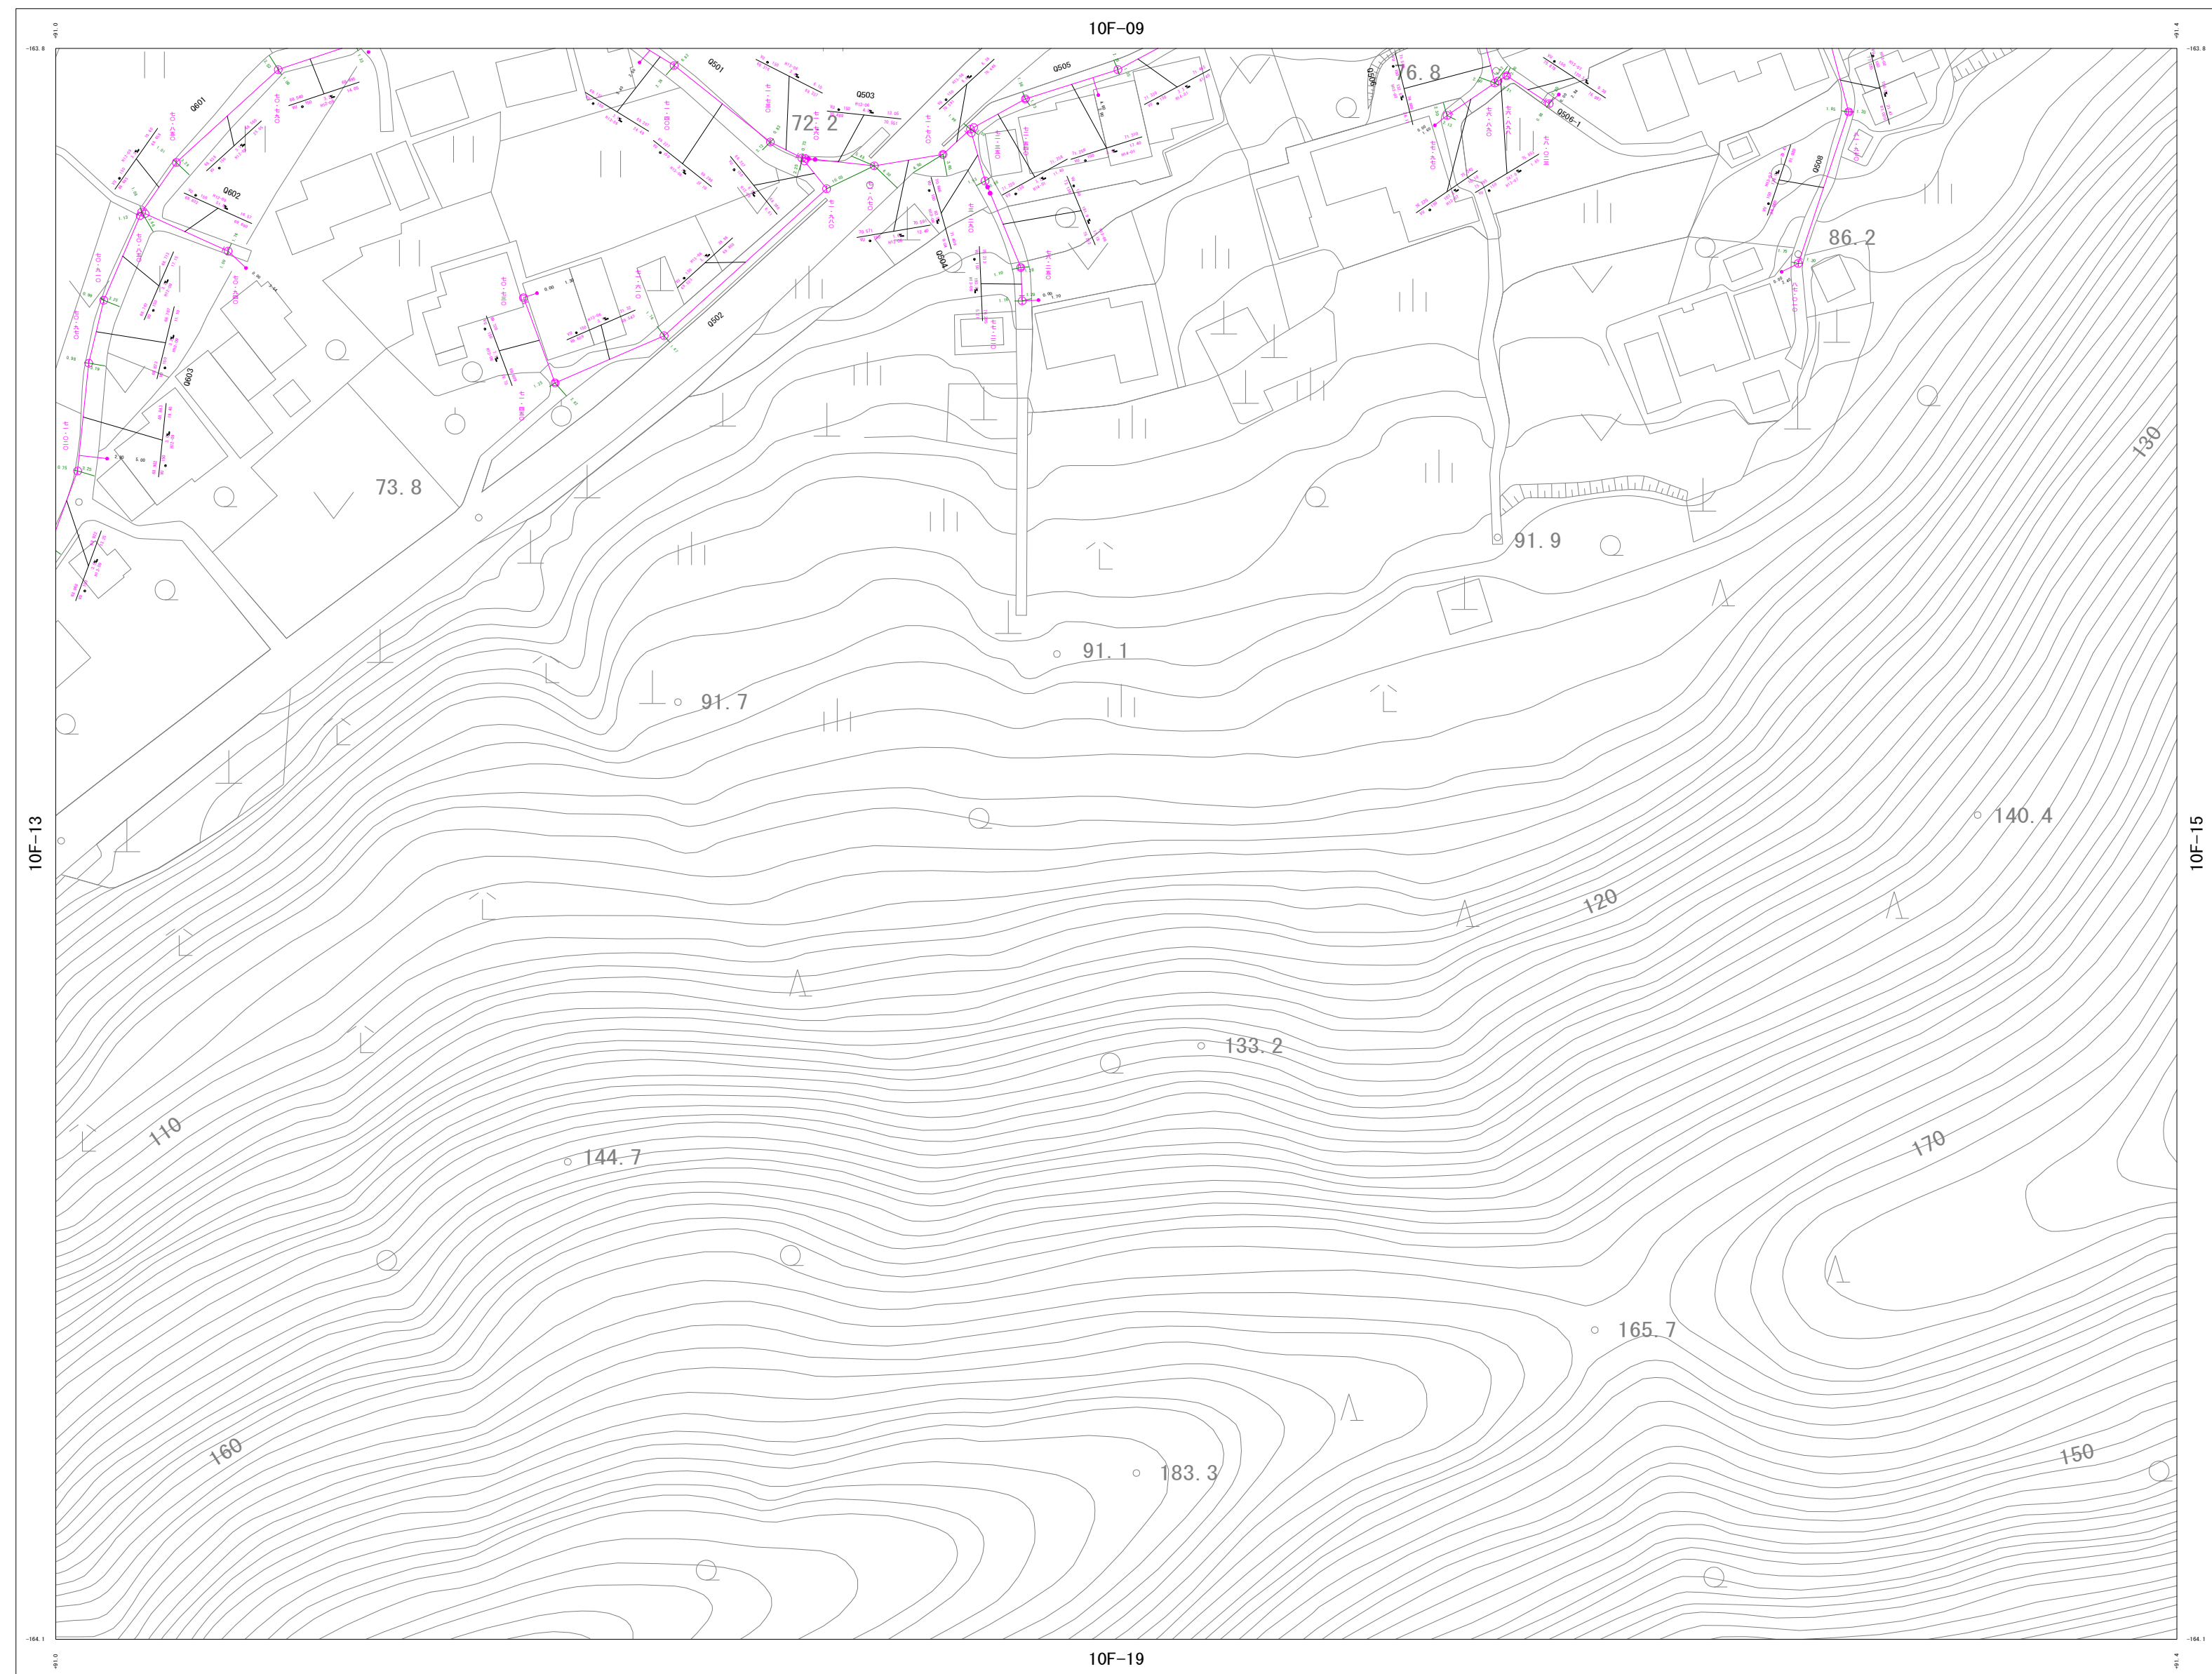

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-14

10F-08	10F-09	10F-10
10F-13	10F-14	10F-15
10F-18	10F-19	10F-20

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

人 孔	
①	0号マンホール (内径750mm円形)
①	1号マンホール (内径900mm円形)
②	2号マンホール (内径1200mm円形)
③	3号マンホール (内径1500mm円形)
④	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内法600mm×900mm角型)
特	楕円マンホール (内法600mm×900mm)
	角型マンホール (内法300mm×300mm角型)
⑤	Y号マンホール (内径600mm形)
S	S号マンホール (径500mm円形)
楕	小径マンホール (内径200mm円形)
	小径楕マンホール (内径300mm円形)

樹	
□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

取付管管径 (mm)

取付管水平距離 (m)

追加距離 (m)

樹

樹深さ (m)

200

2.30

4.50


0.80

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10F-15

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

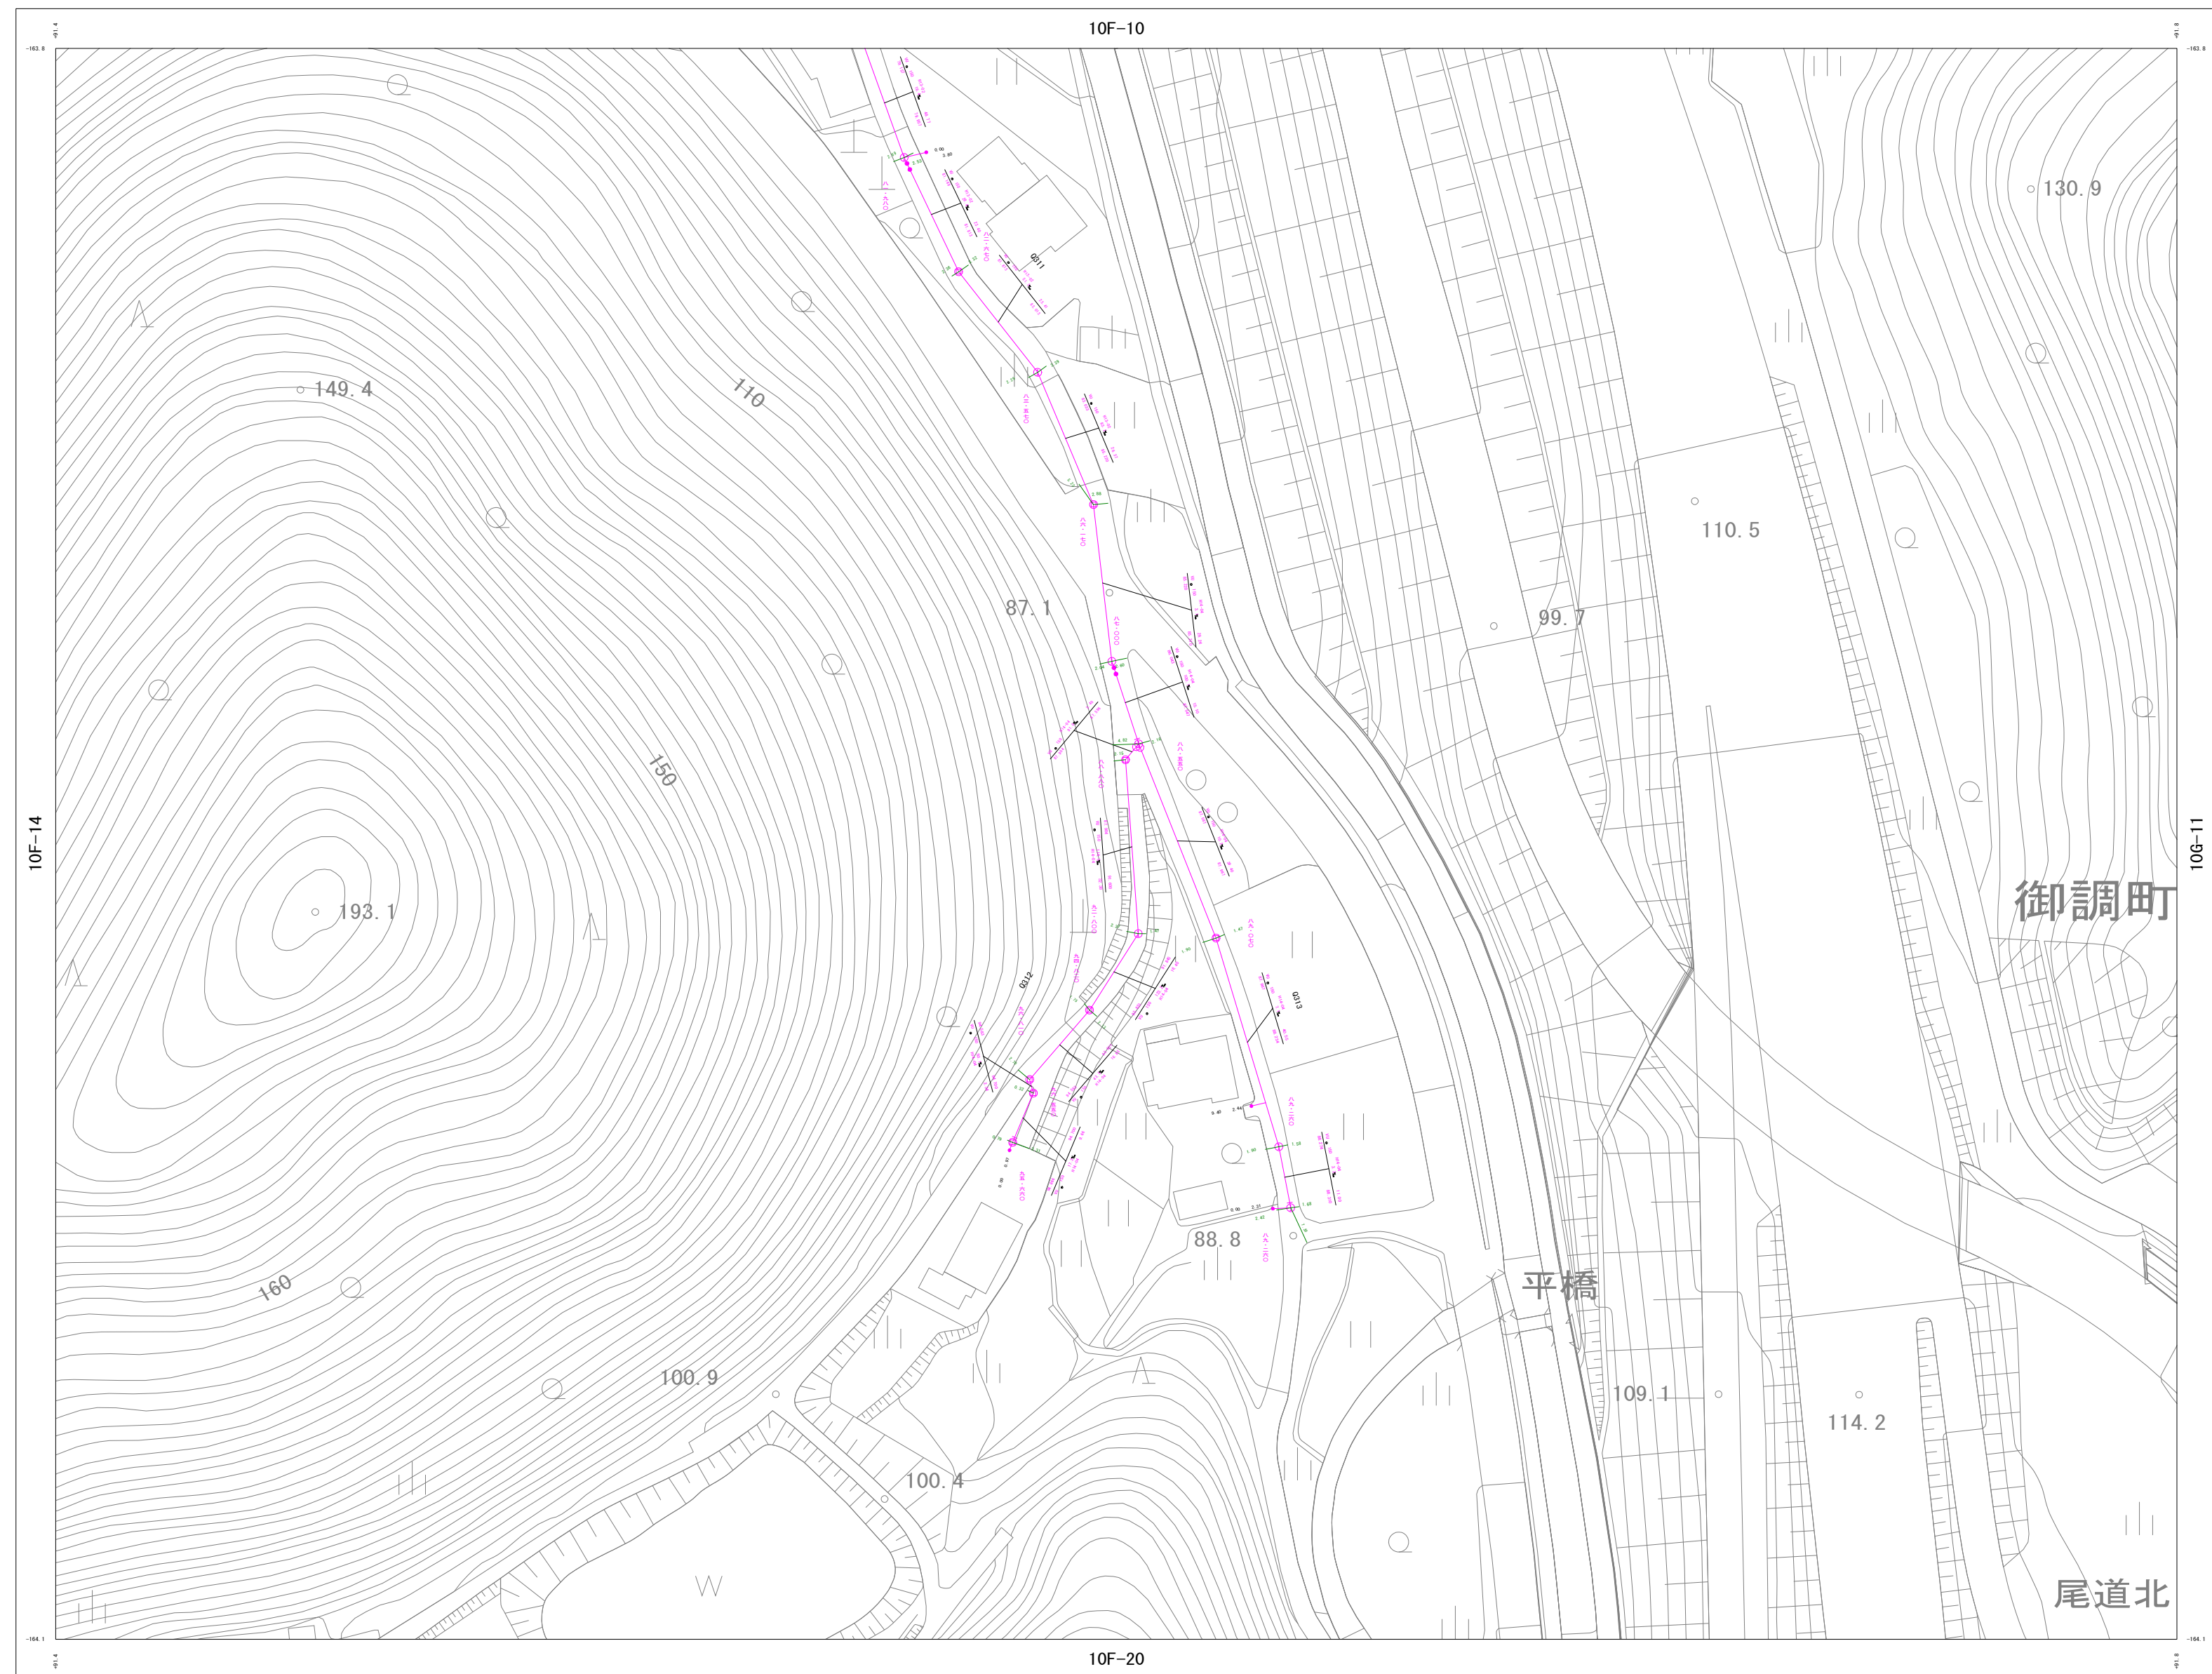

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-15

10F-09	10F-10	10G-06
10F-14	10F-15	10G-11
10F-19	10F-20	10G-16


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
①	1号マンホール (内径9.0cm円形)
②	2号マンホール (内径12.0cm円形)
③	3号マンホール (内径15.0cm円形)
④	4号マンホール (内径18.0cm円形)
特	特1号マンホール (法道8.0cm×90.0cm角型)
特	特4号マンホール (内法6.0cm×90.0cm)
特	角型マンホール (内法18.0cm×90.0cm角型)
⑤	5号マンホール (内径60.0cm円形)
S	S号マンホール (内径50.0cm円形)
⑥	小口径マンホール (内径20.0cm円形)
	小口径マンホール (内径30.0cm円形)



榑

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-16

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

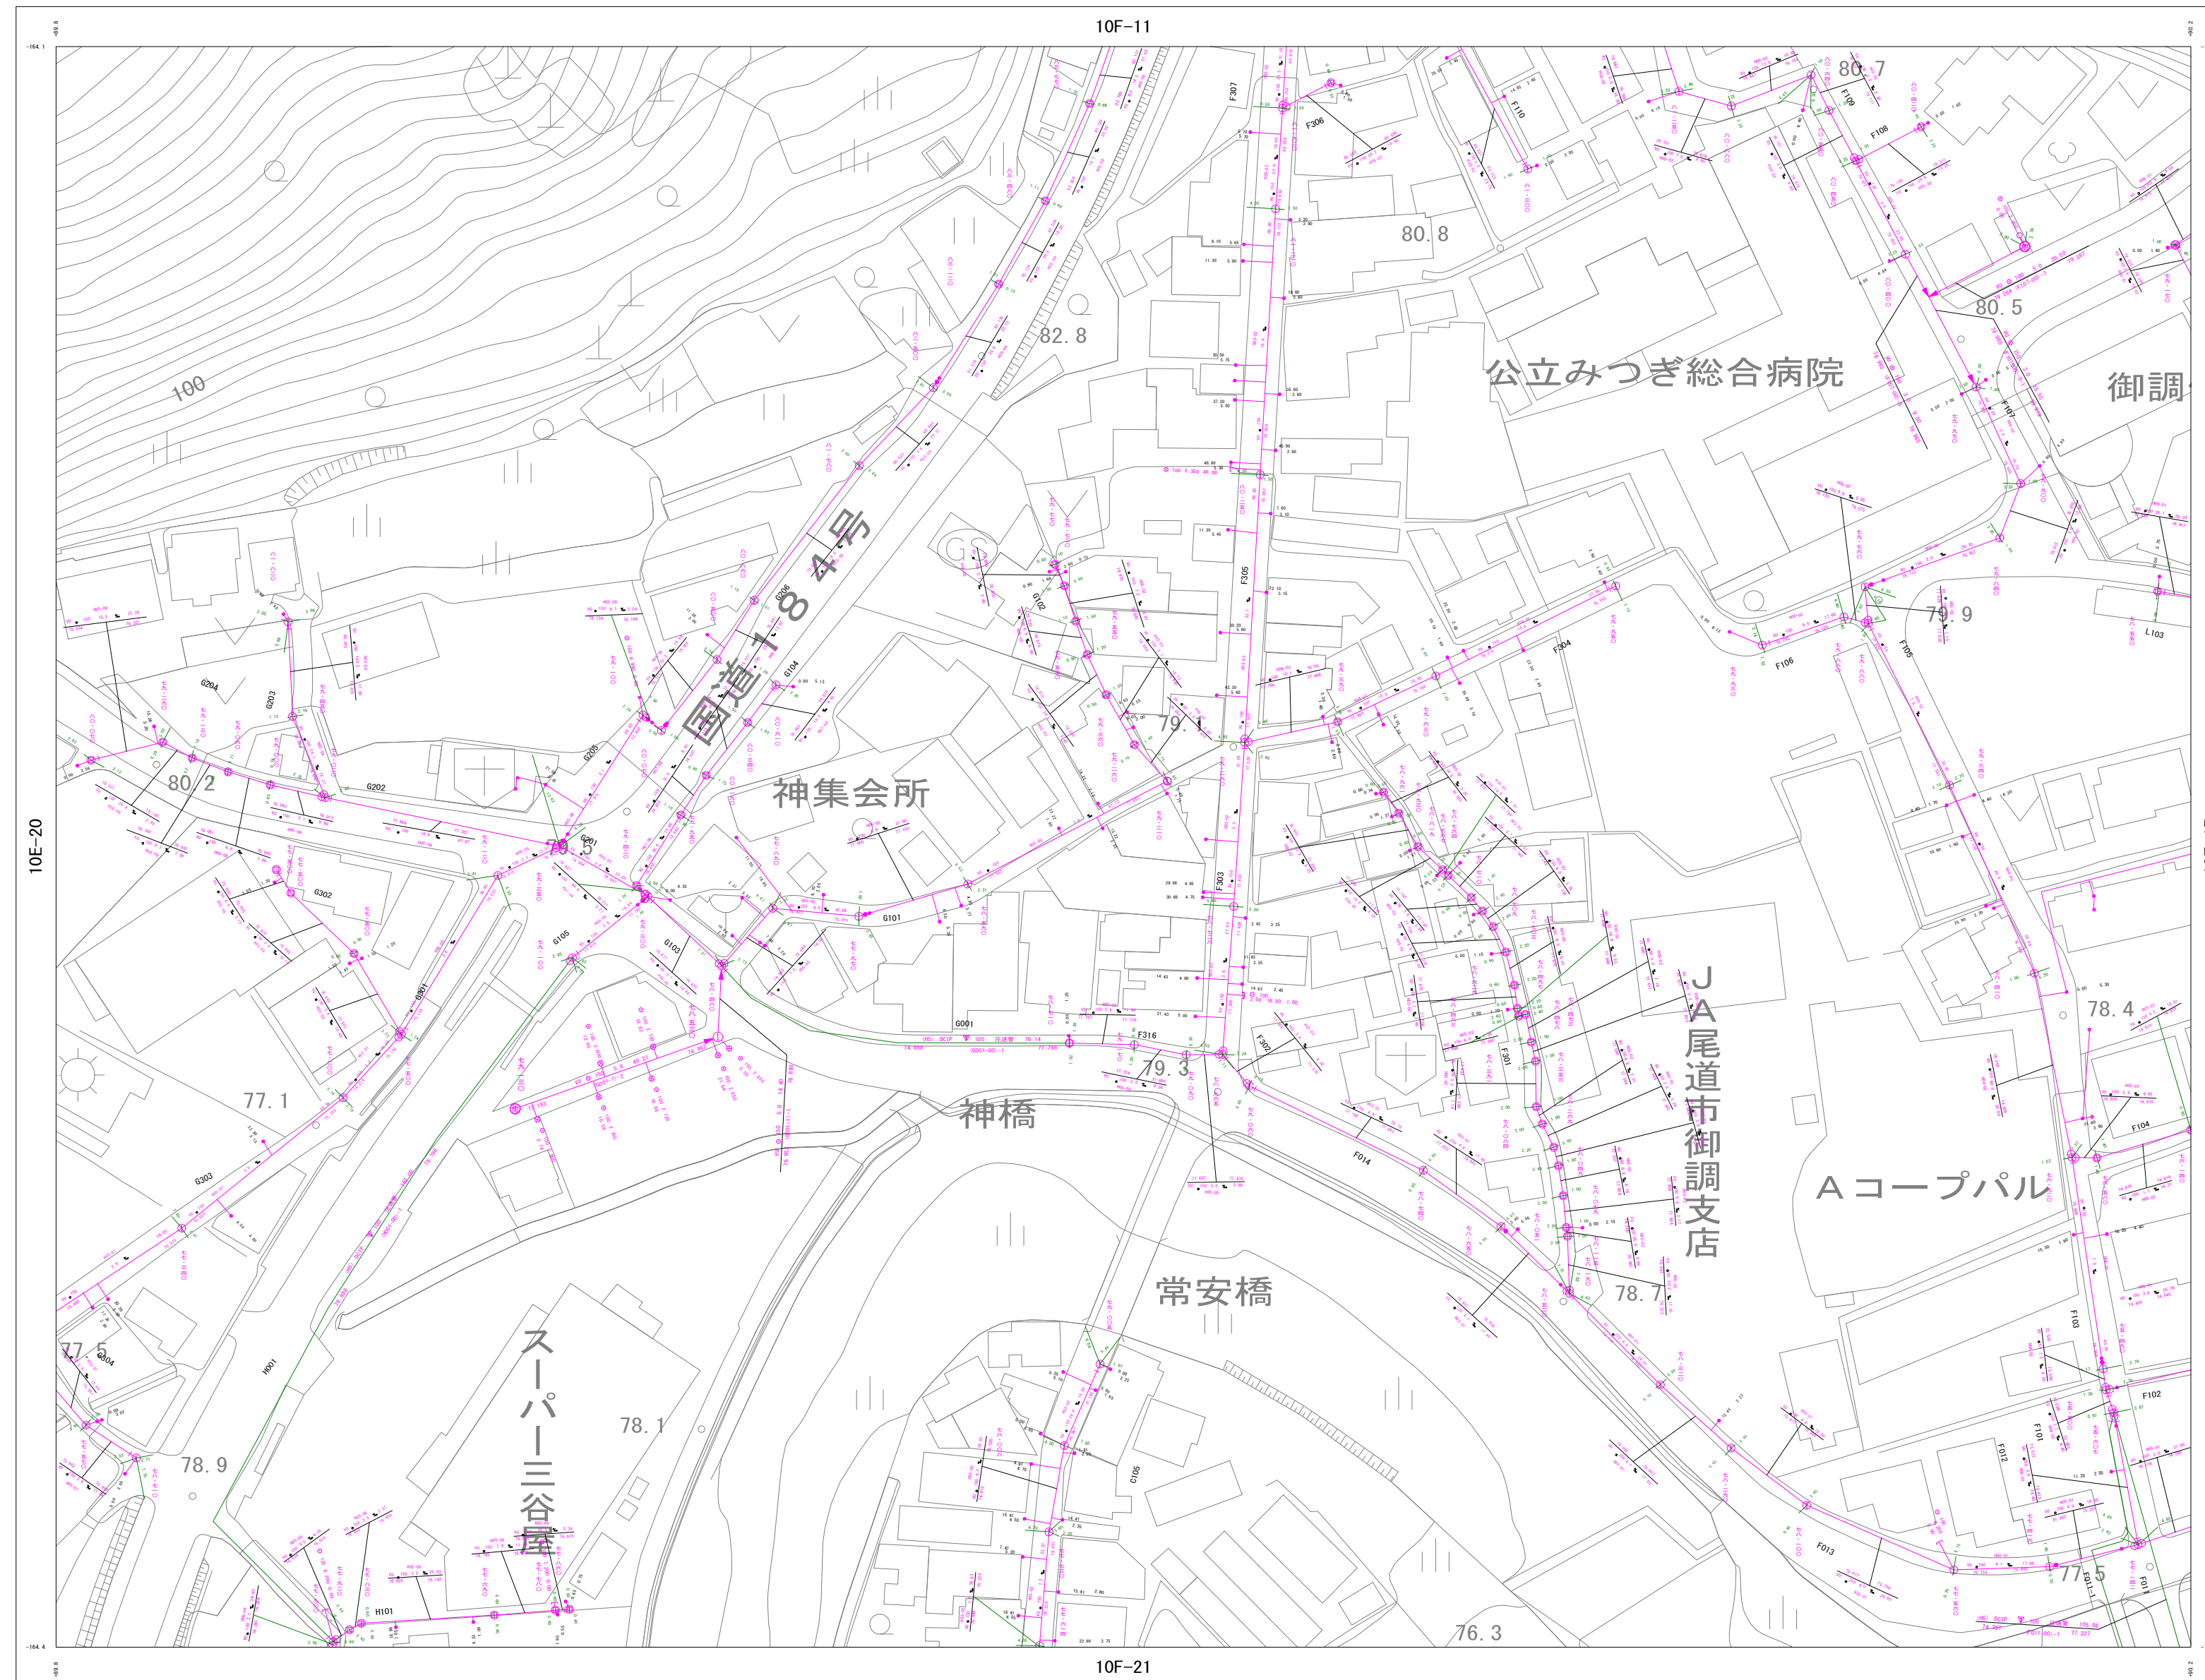

詳細図
10F-16

10E-15	10F-11	10F-12
10E-20	10F-16	10F-17
10E-25	10F-21	10F-22

凡 例

管 渠

自然流下管 →

圧送管 →

放水管 →

雨水管 →

下水管渠 →


尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-17

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

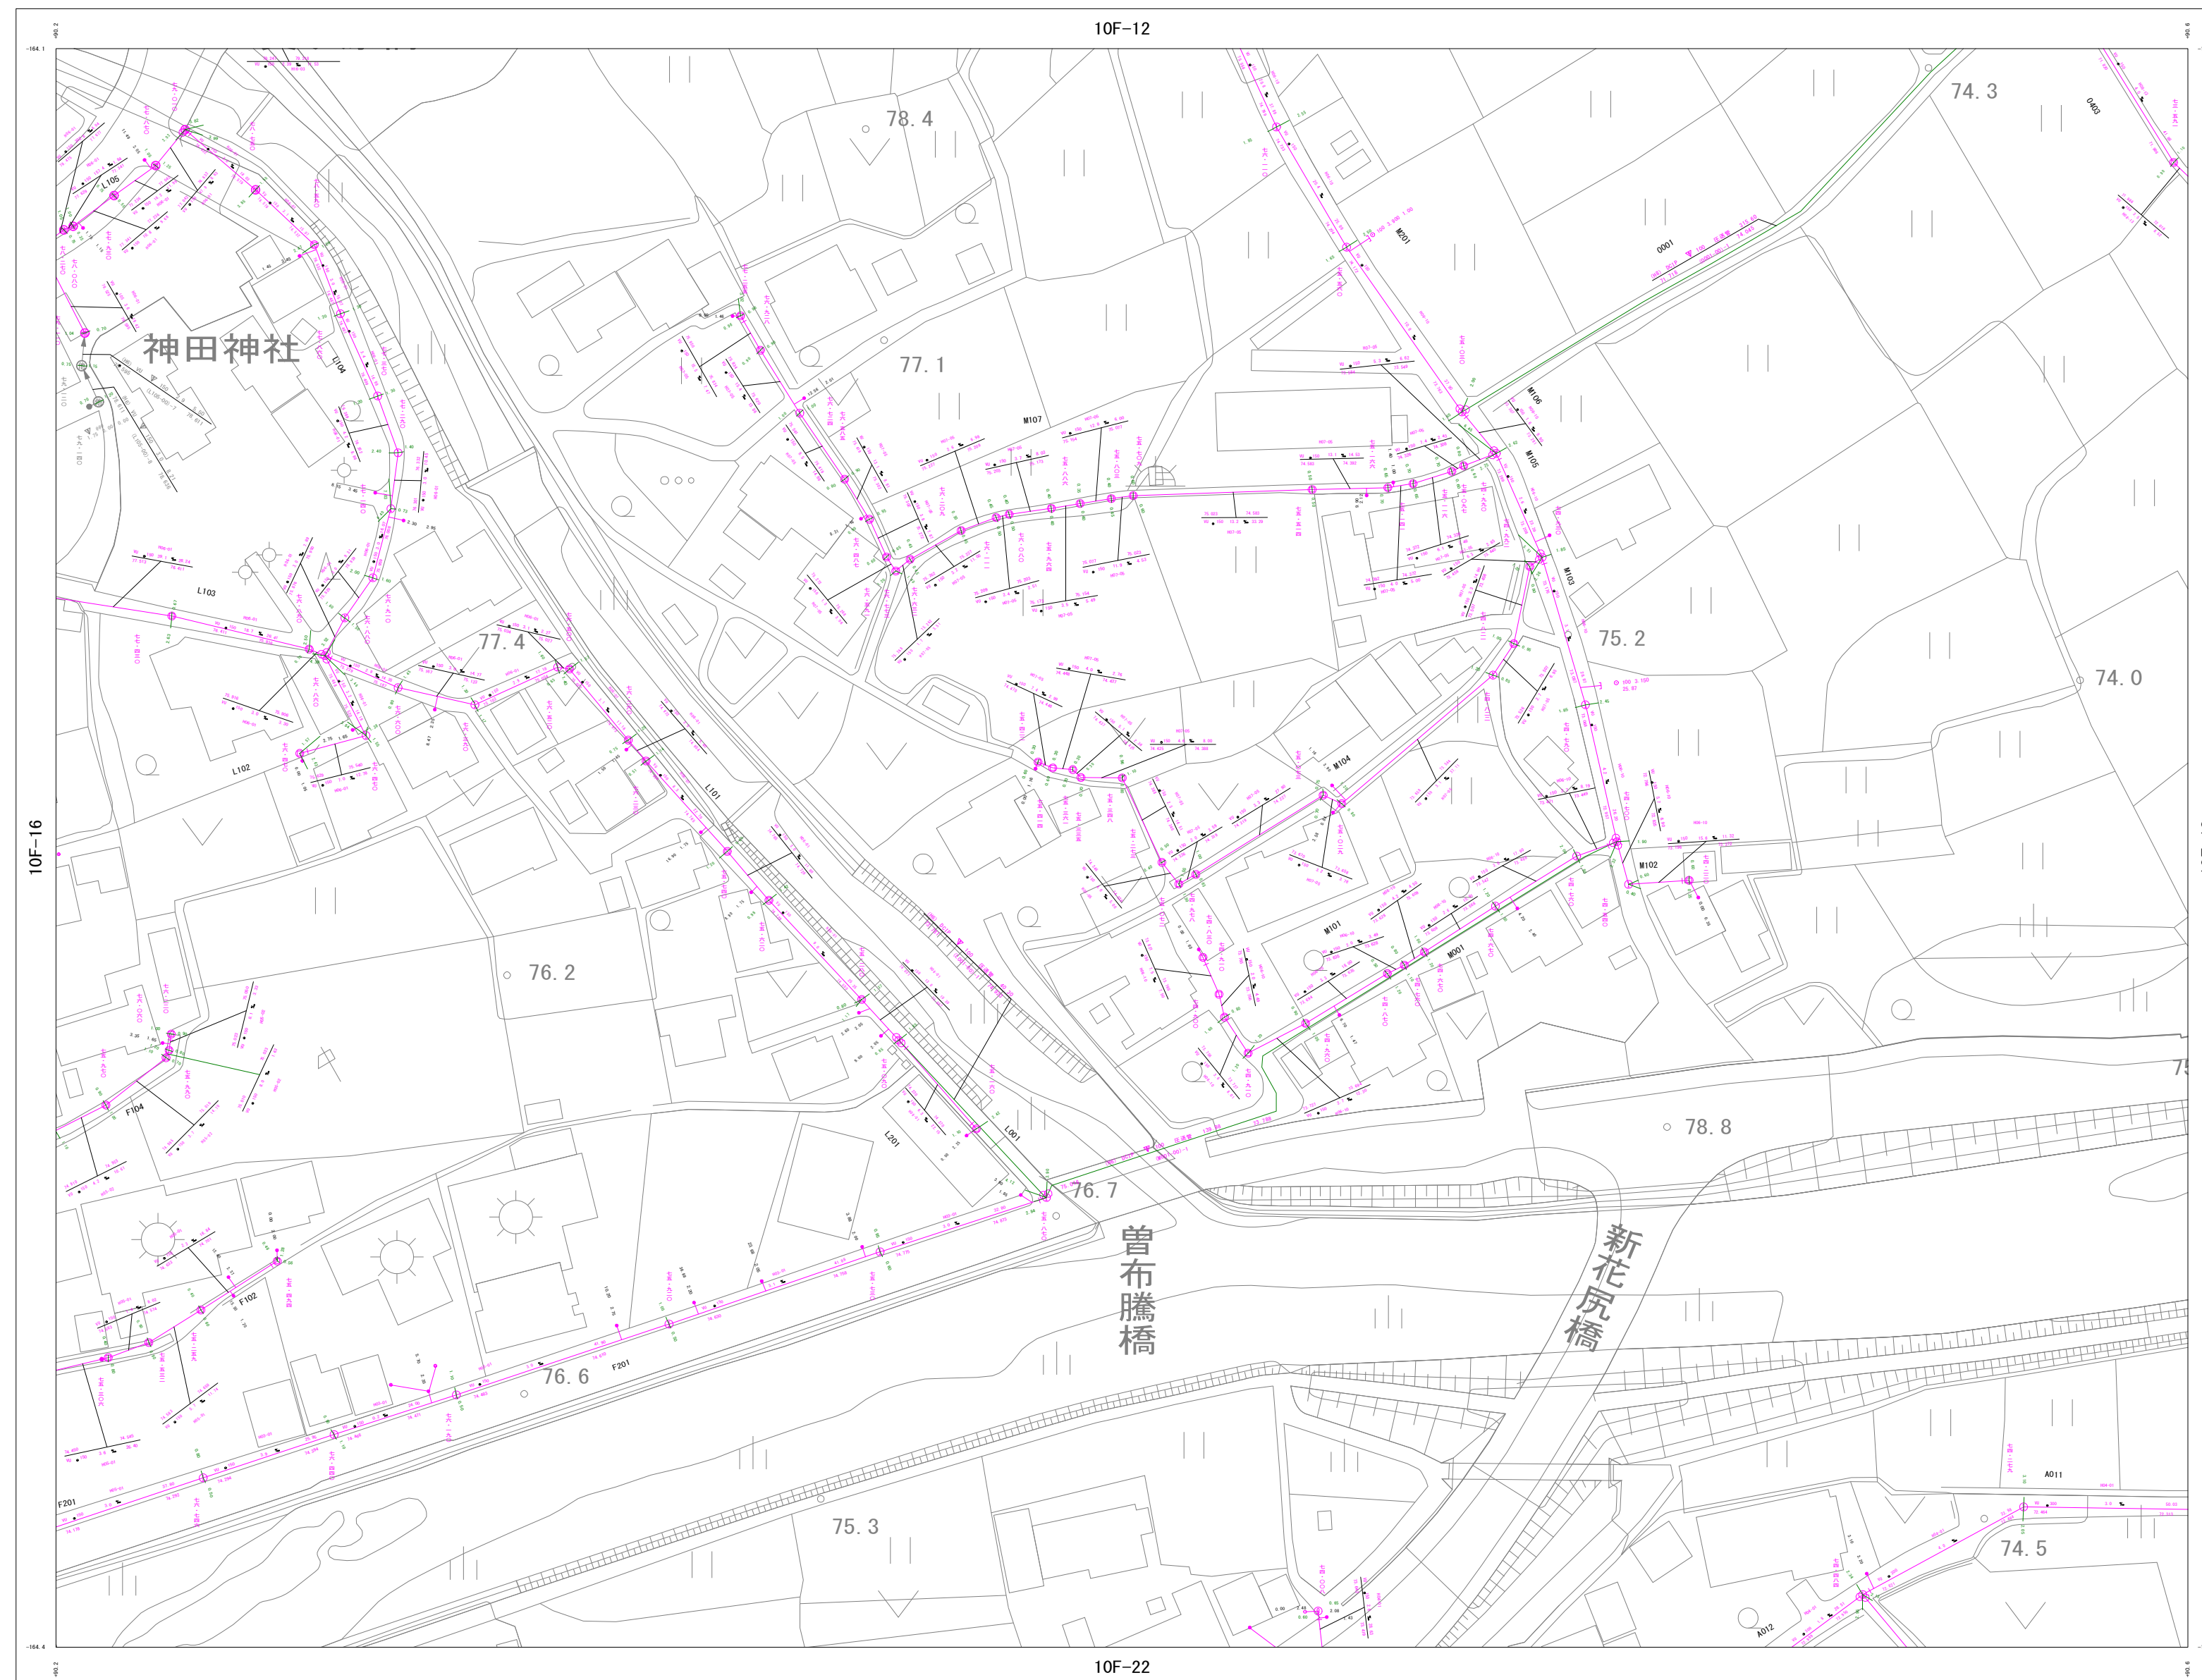

1 : 1000

尾道市上下水道局 下水道課


詳細図
10F-17

10F-11	10F-12	10F-13
10F-16	10F-17	10F-18
10F-21	10F-22	10F-23

凡 例


管渠

自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
①	1号マンホール (内径900mm円形)
②	2号マンホール (内径1200mm円形)
③	3号マンホール (内径1500mm円形)
④	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径800mm×900mm角型)
楕	楕円マンホール (内径600mm×900mm)
角	角型マンホール (内径700mm×700mm角型)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
小	小口径マンホール (内径200mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)



榑

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 10F-18

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

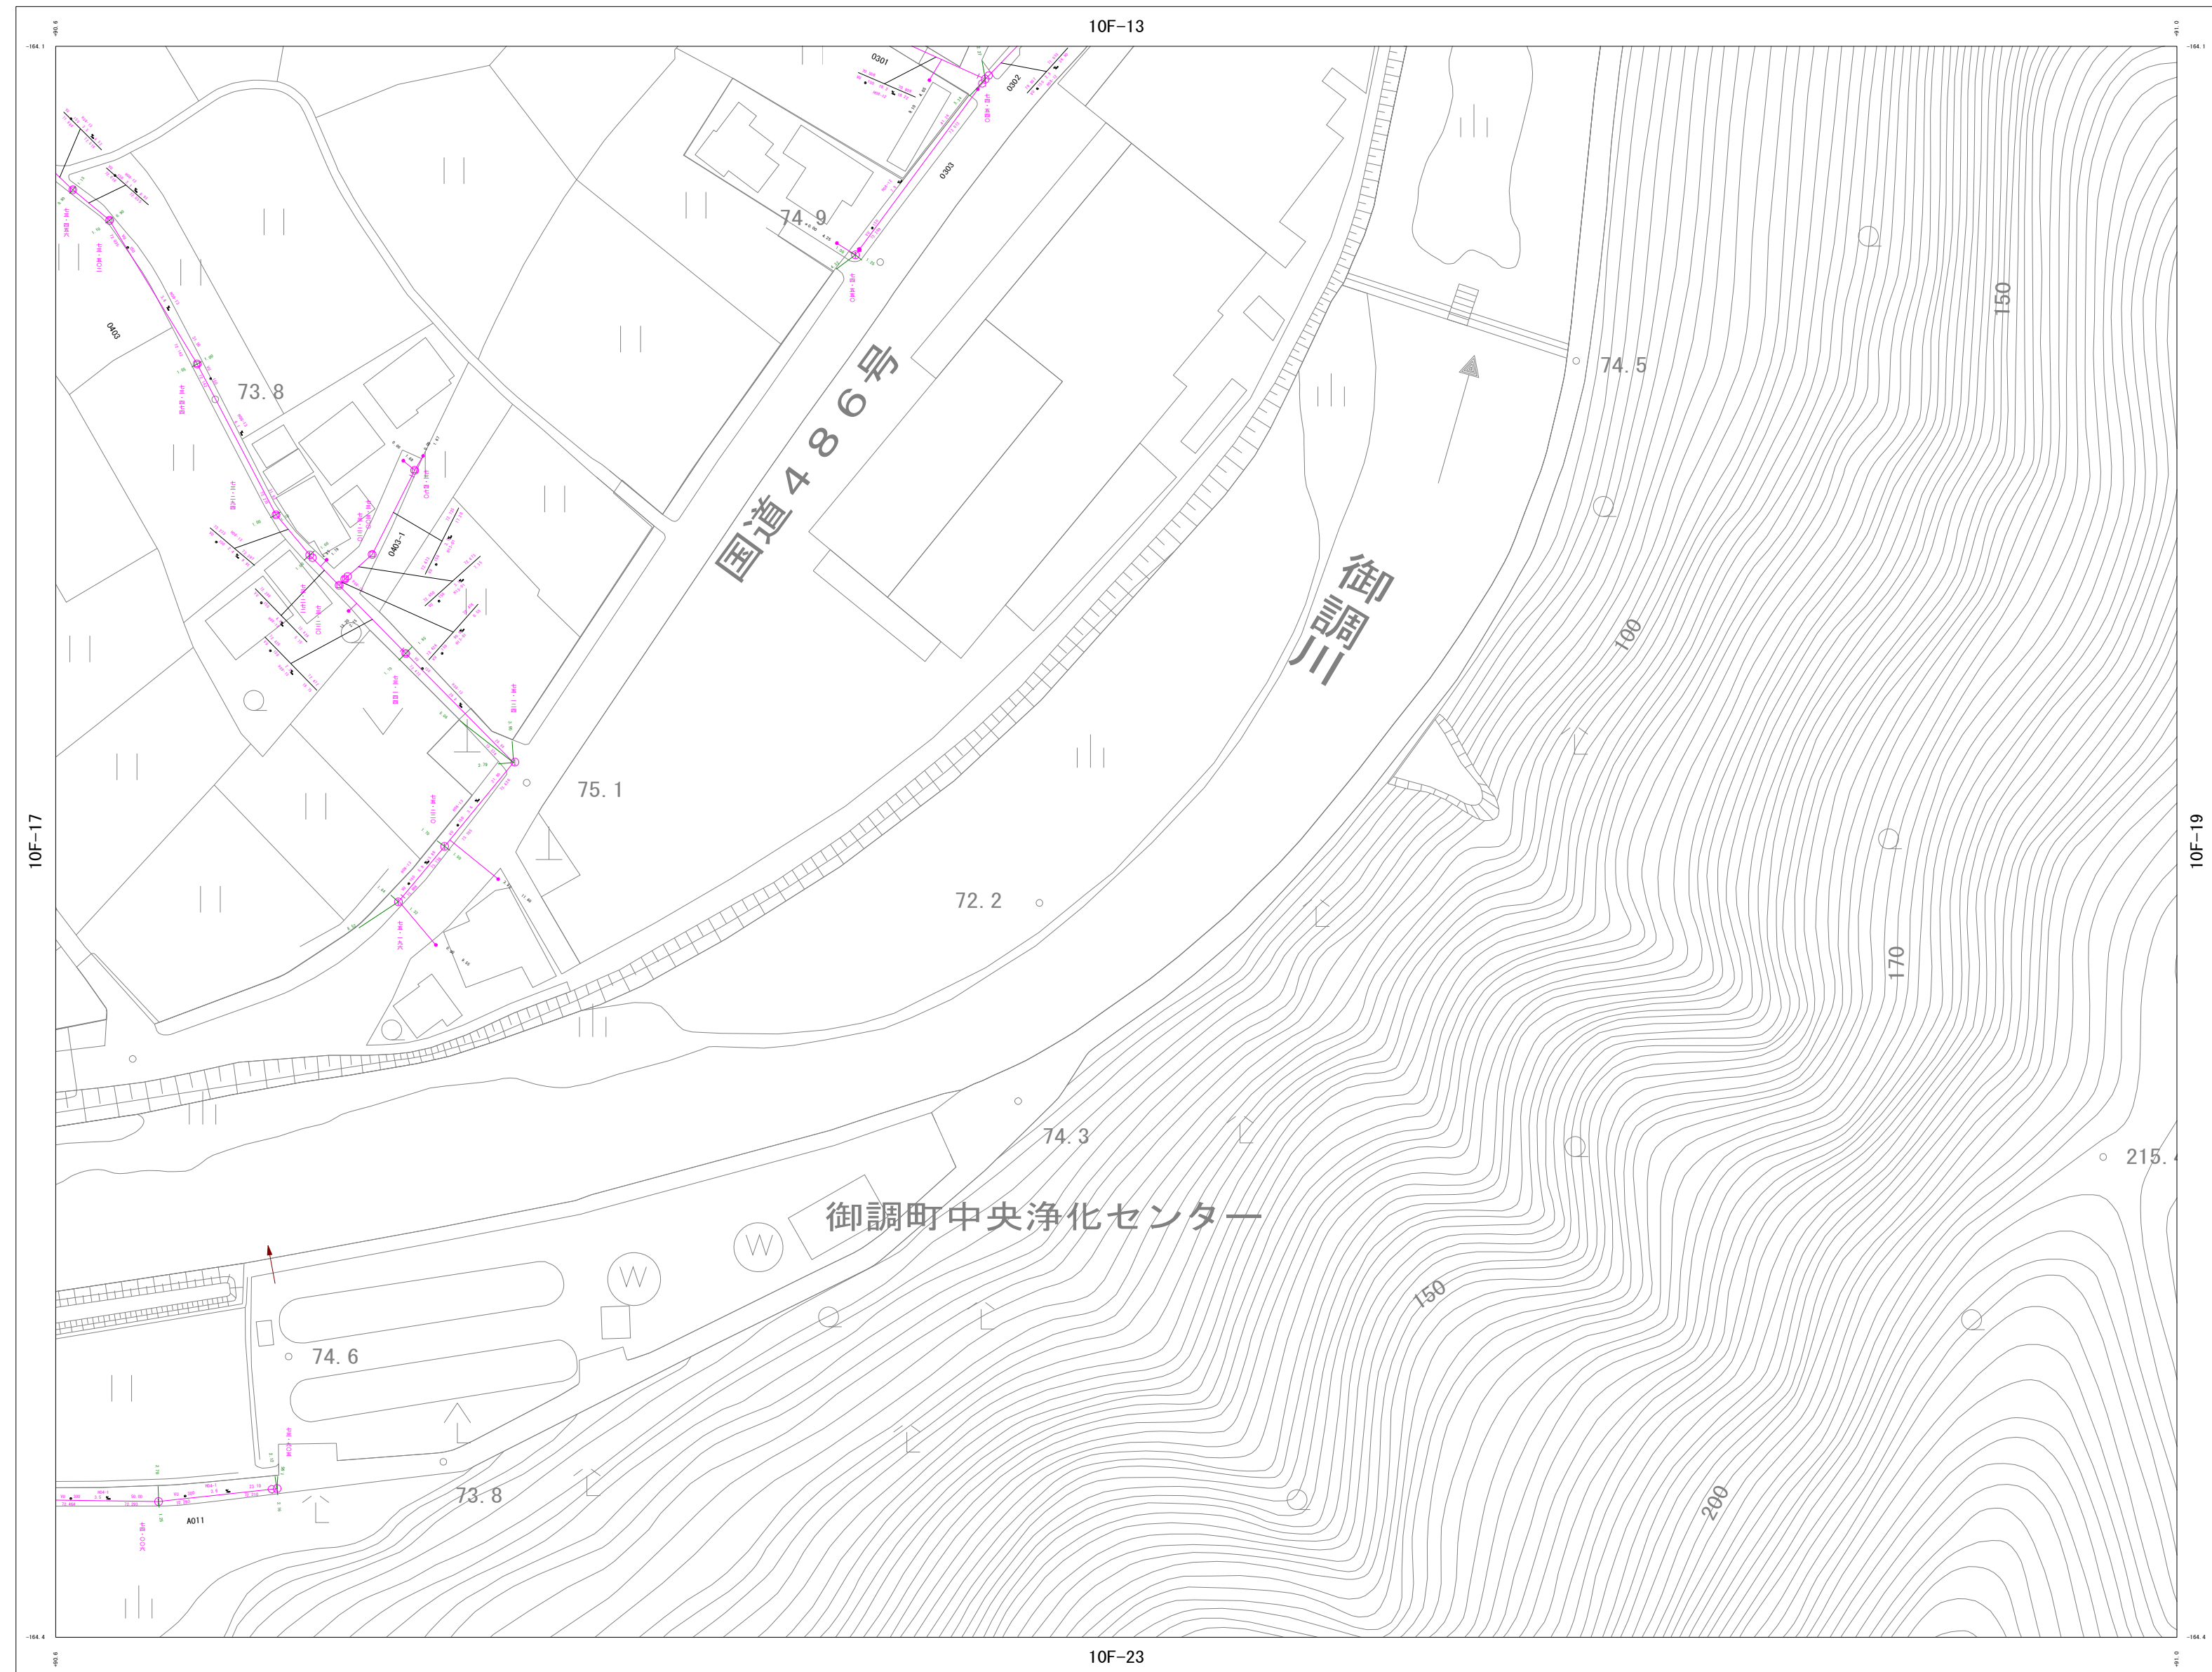

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-18

10F-12	10F-13	10F-14
10F-17	10F-18	10F-19
10F-22	10F-23	10F-24


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径90cm×90cm角形)
⑦	楕円マンホール (内径20cm×9.0cm)
⑧	角型マンホール (内径22cm×22cm角形)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小径マンホール (内径2.0cm円形)
⑫	小径マンホール (内径3.0cm円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め





尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-21

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

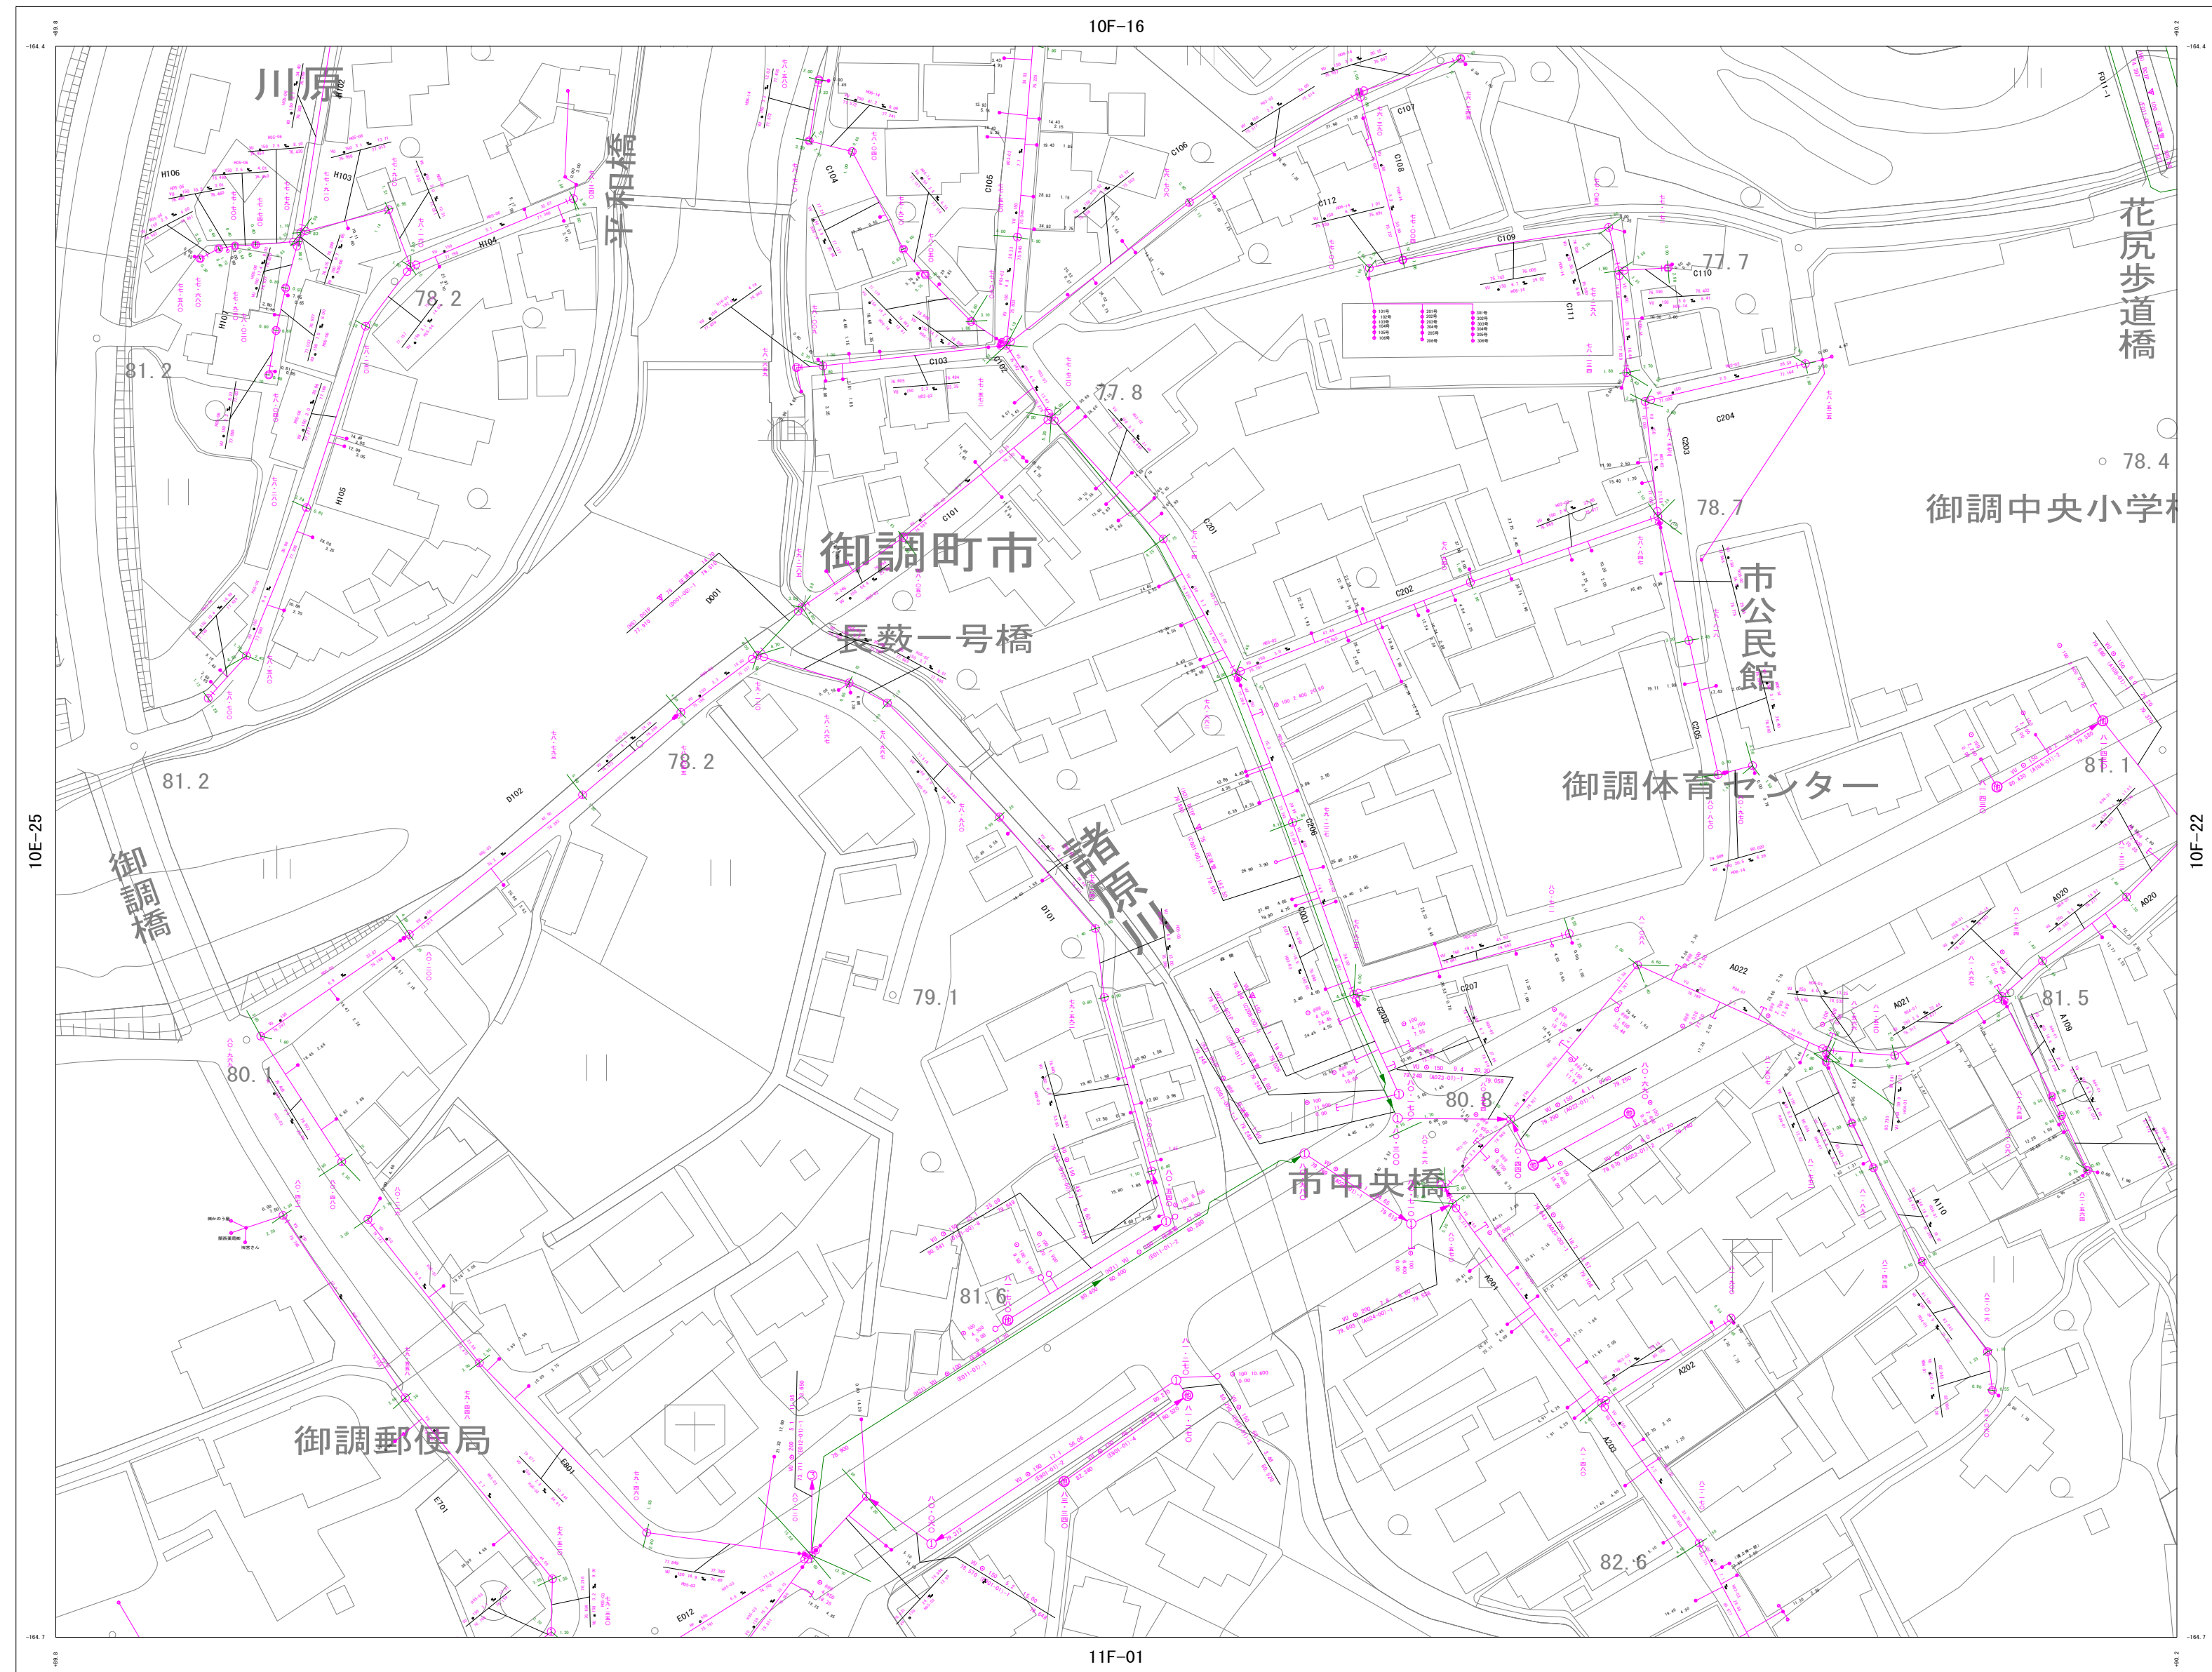

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
10F-21

10E-20	10F-16	10F-17
10E-25	10F-21	10F-22
11E-05	11F-01	11F-02

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

勾配 (‰)

区間延長 (m)

副管

管径番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

(R5) 5.503

WJ 250

Q109-hj-5 2.4 28.69

5.412

人 孔

①	0号マンホール (内径75φ×円形)
②	1号マンホール (内径90φ×円形)
③	2号マンホール (内径120φ×円形)
④	3号マンホール (内径150φ×円形)
⑤	4号マンホール (内径180φ×円形)
⑥	特1号マンホール (内径80φ×90φ×角形)
⑦	楕円マンホール (内径50φ×90φ×円形)
⑧	マンホール (内径20φ×70φ×角形)
⑨	Y号マンホール (内径60φ×円形)
⑩	S号マンホール (内径50φ×円形)
⑪	小径マンホール (内径40φ×円形)
⑫	小径マンホール (内径20φ×円形)
⑬	小径マンホール (内径30φ×円形)

ホール

A diagram showing a linear network. On the left, there is a voltage source represented by a circle with a plus sign and a minus sign. A horizontal line represents the network, with a triangle pointing to the right in the middle. On the right end of the line, there is a circle with a plus sign and a minus sign, representing a load. Below the line, there is a label "H₀" and a label "H₁".

樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

取付管管径 (mm)

取付管水平距離 (m)

追加距離 (m)

200

2.30

4.50

0.80

樹


樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10F-22

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

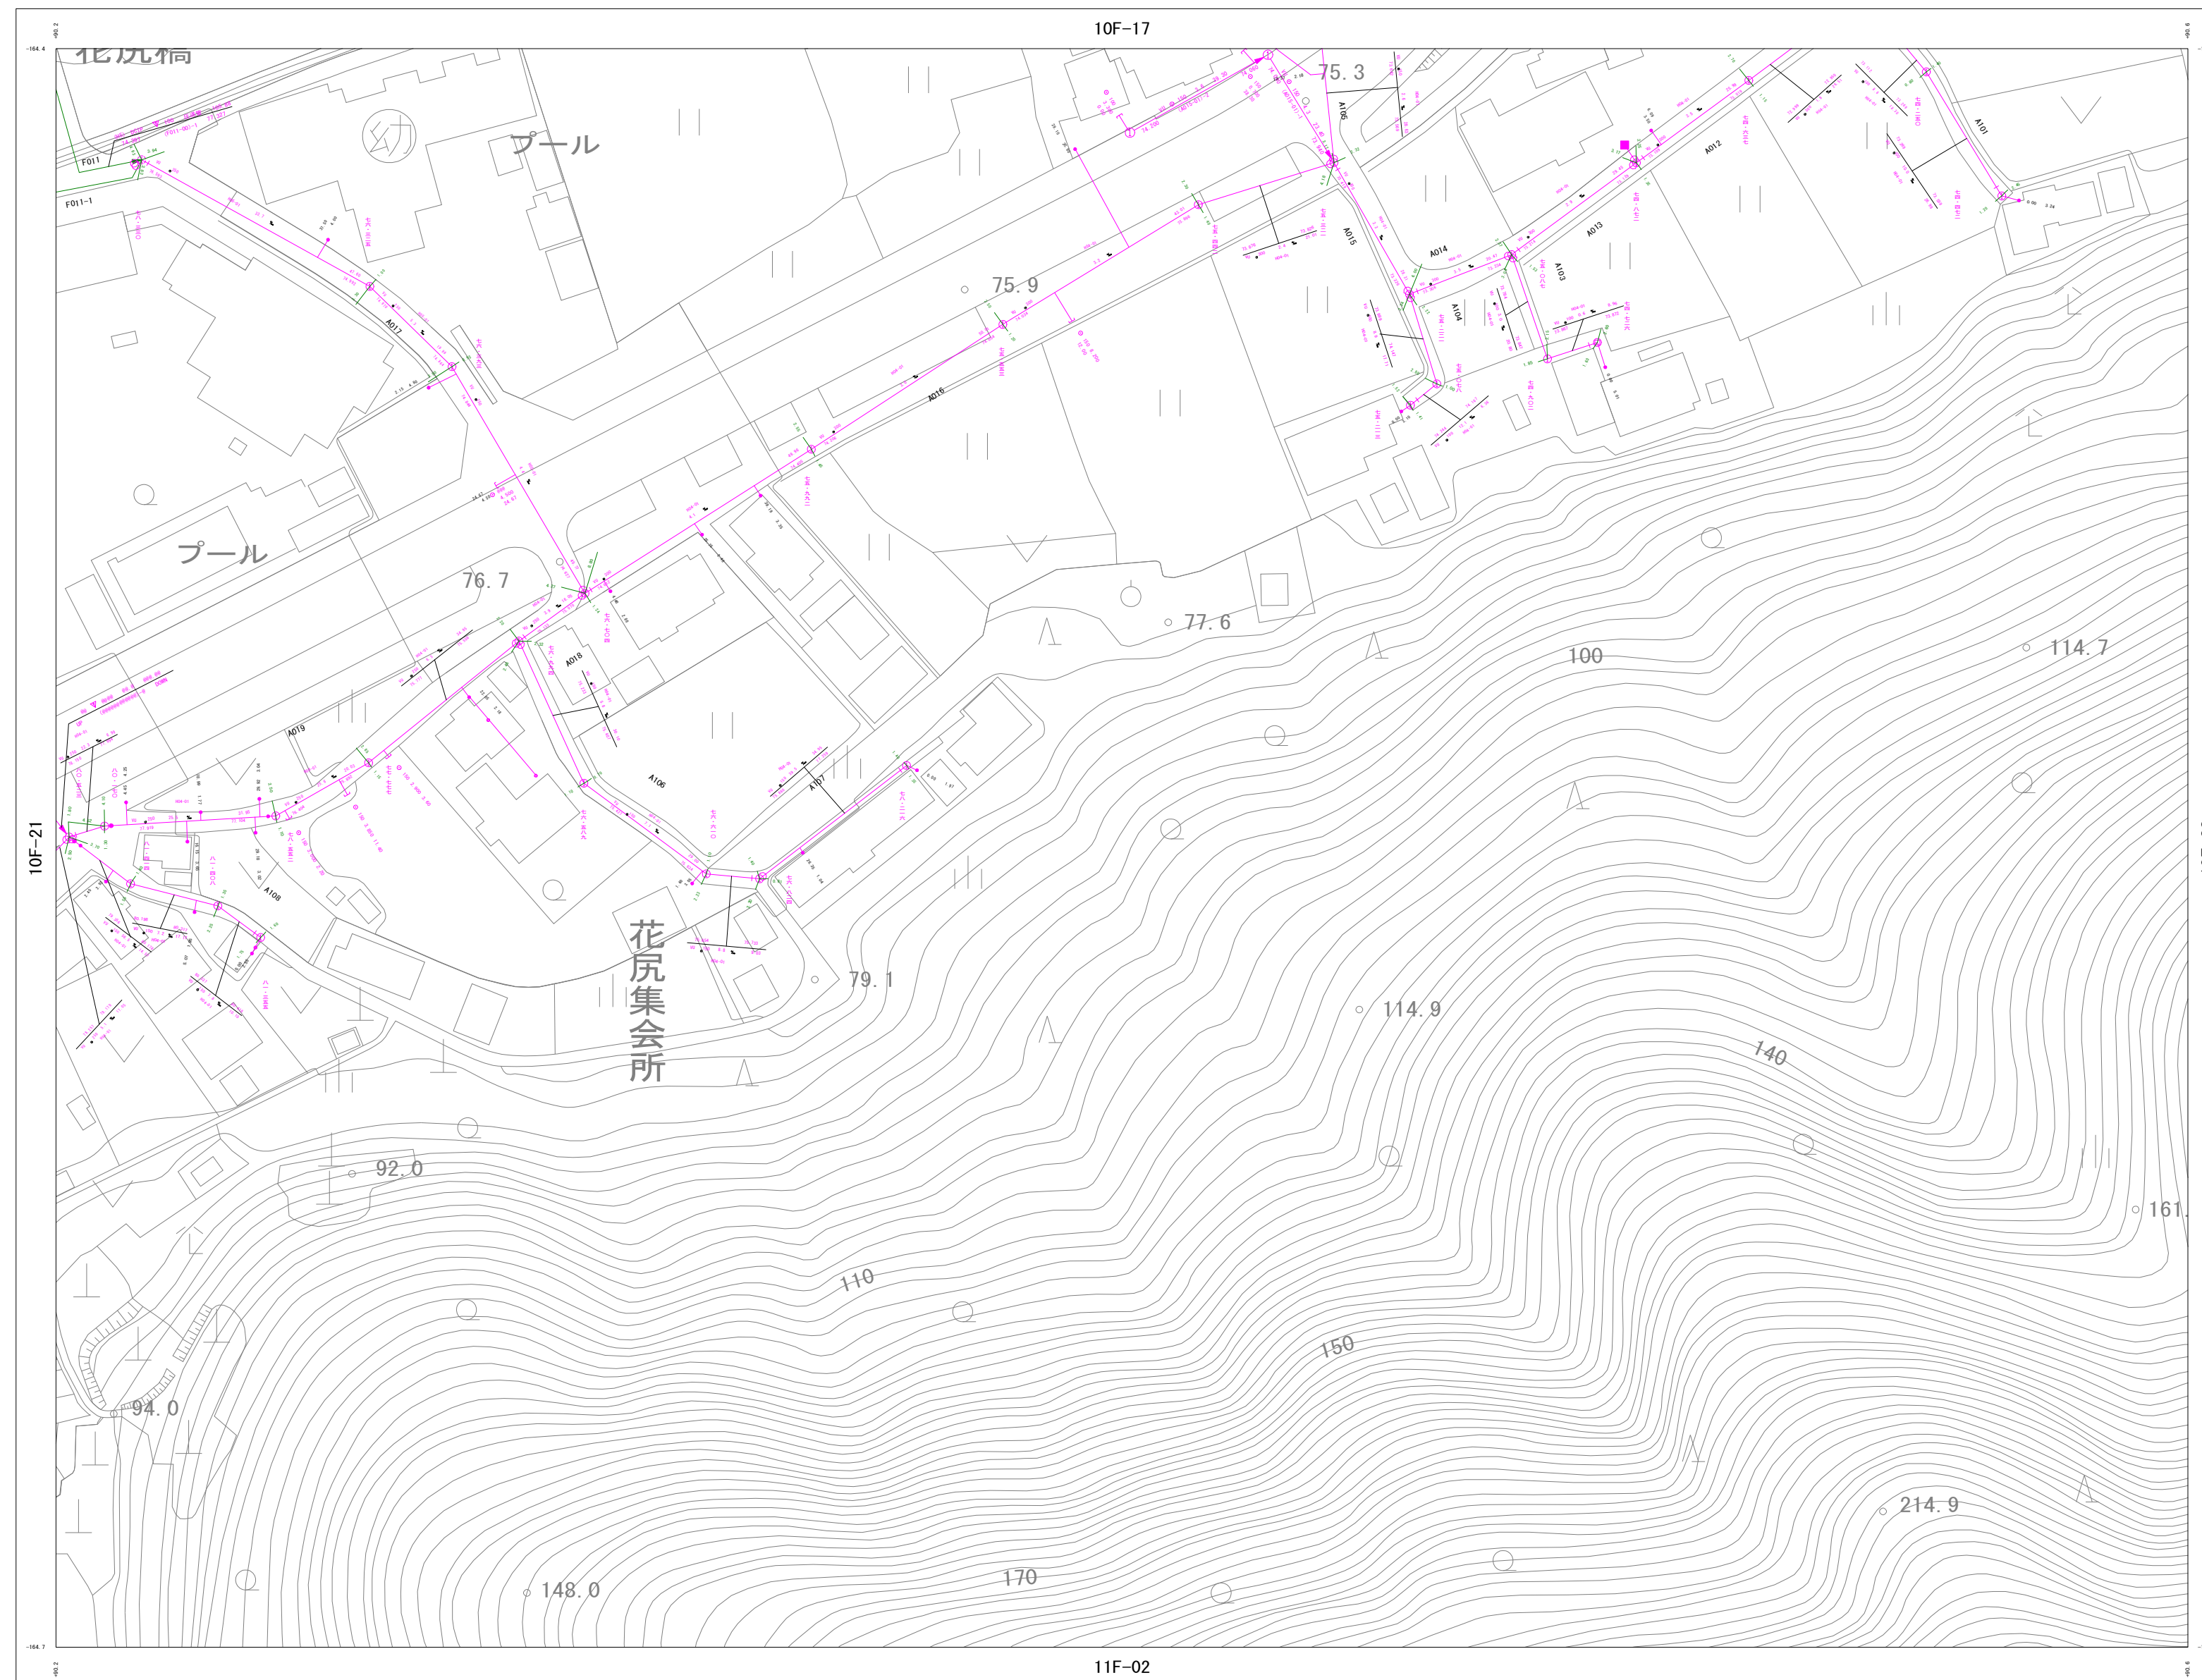

詳細図
10F-22

10F-16	10F-17	10F-18
10F-21	10F-22	10F-23
11F-01	11F-02	11F-03

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

勾配 (‰)

区間延長 (m)

副管

管間番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

(35)

5.503

(3109-b)-5

2.4

28.69

5.432

φ 250

人 孔

①	0号マンホール (内径75cm円形)
②	1号マンホール (内径90cm円形)
③	2号マンホール (内径120cm円形)
④	3号マンホール (内径150cm円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm円形)
特	特1号マンホール (内径200cm×90cm角形)
楕	楕円マンホール (内径60cm×90cm)
角	角型マンホール (内径180cm×90cm角形)
⑥	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑦	S号マンホール (内径90cm円形)
⑧	小径マンホール (内径20cm円形)
⑨	小径マンホール (内径30cm円形)

榑

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め

取付管管径 (mm)

取付管水平距離 (m)

通高距離 (m)

樹深さ (m)

樹

200

2.30

4.50

0.80


尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 10G-01

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

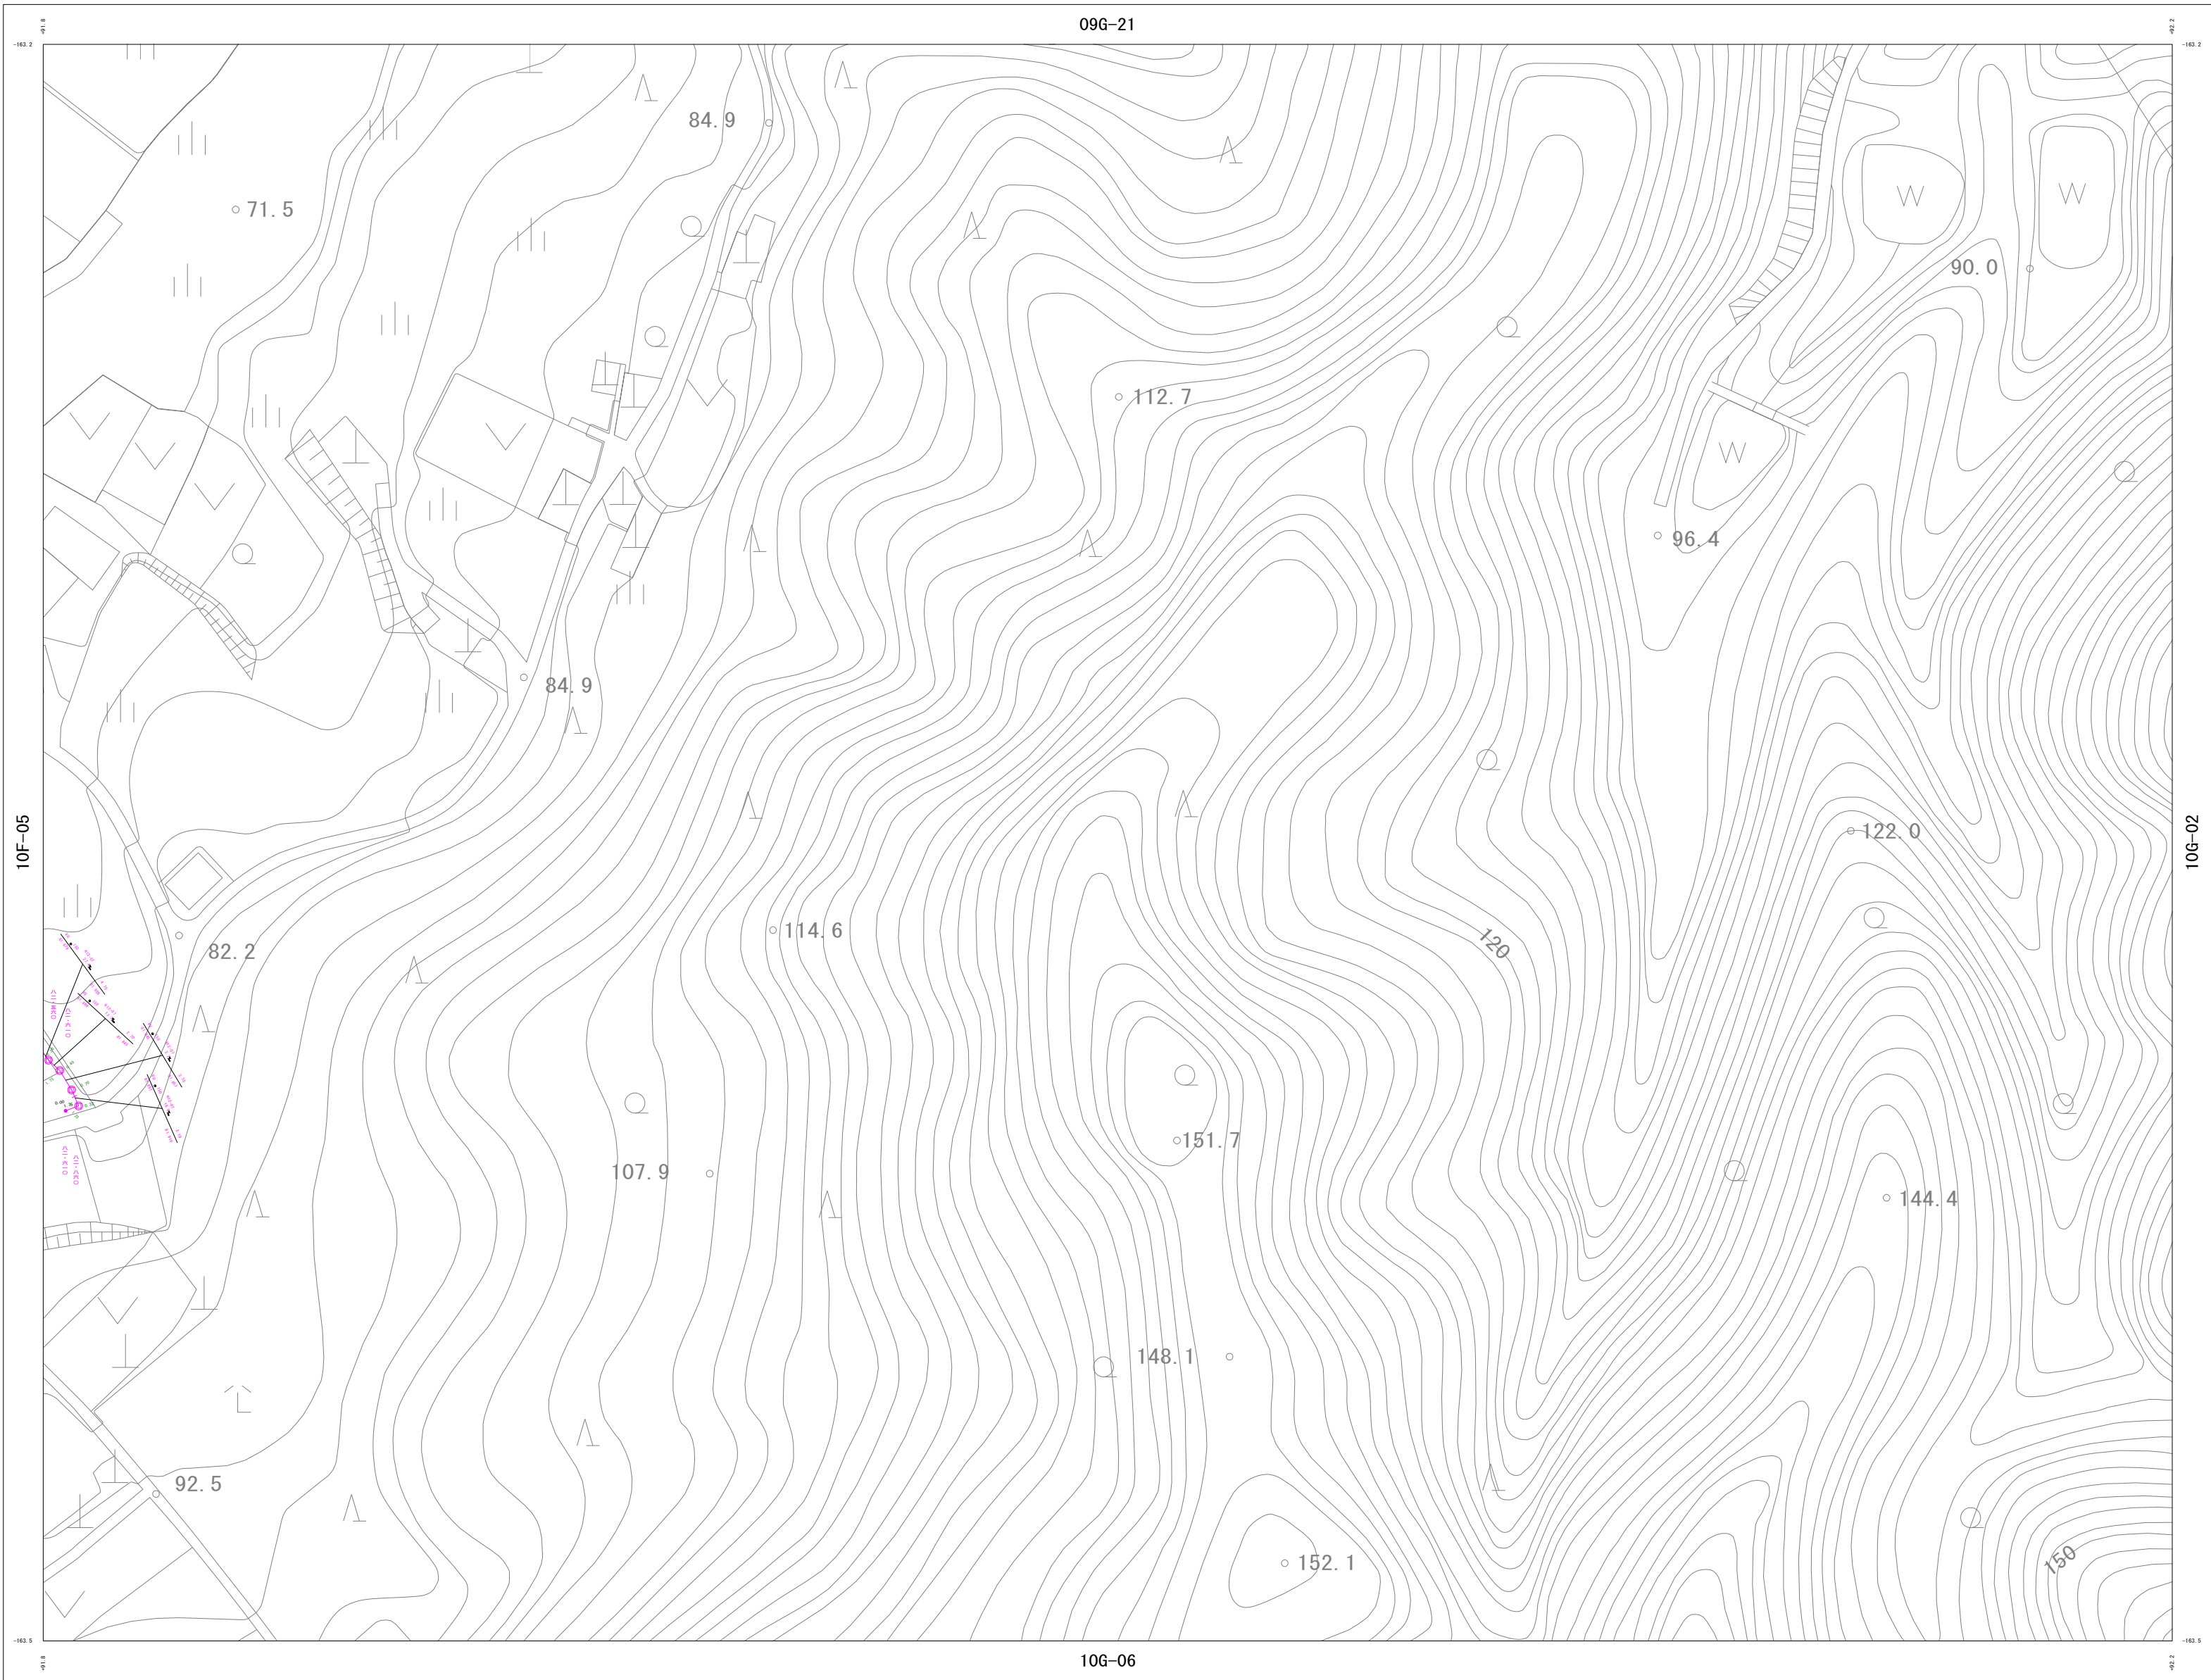


尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11E-03

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

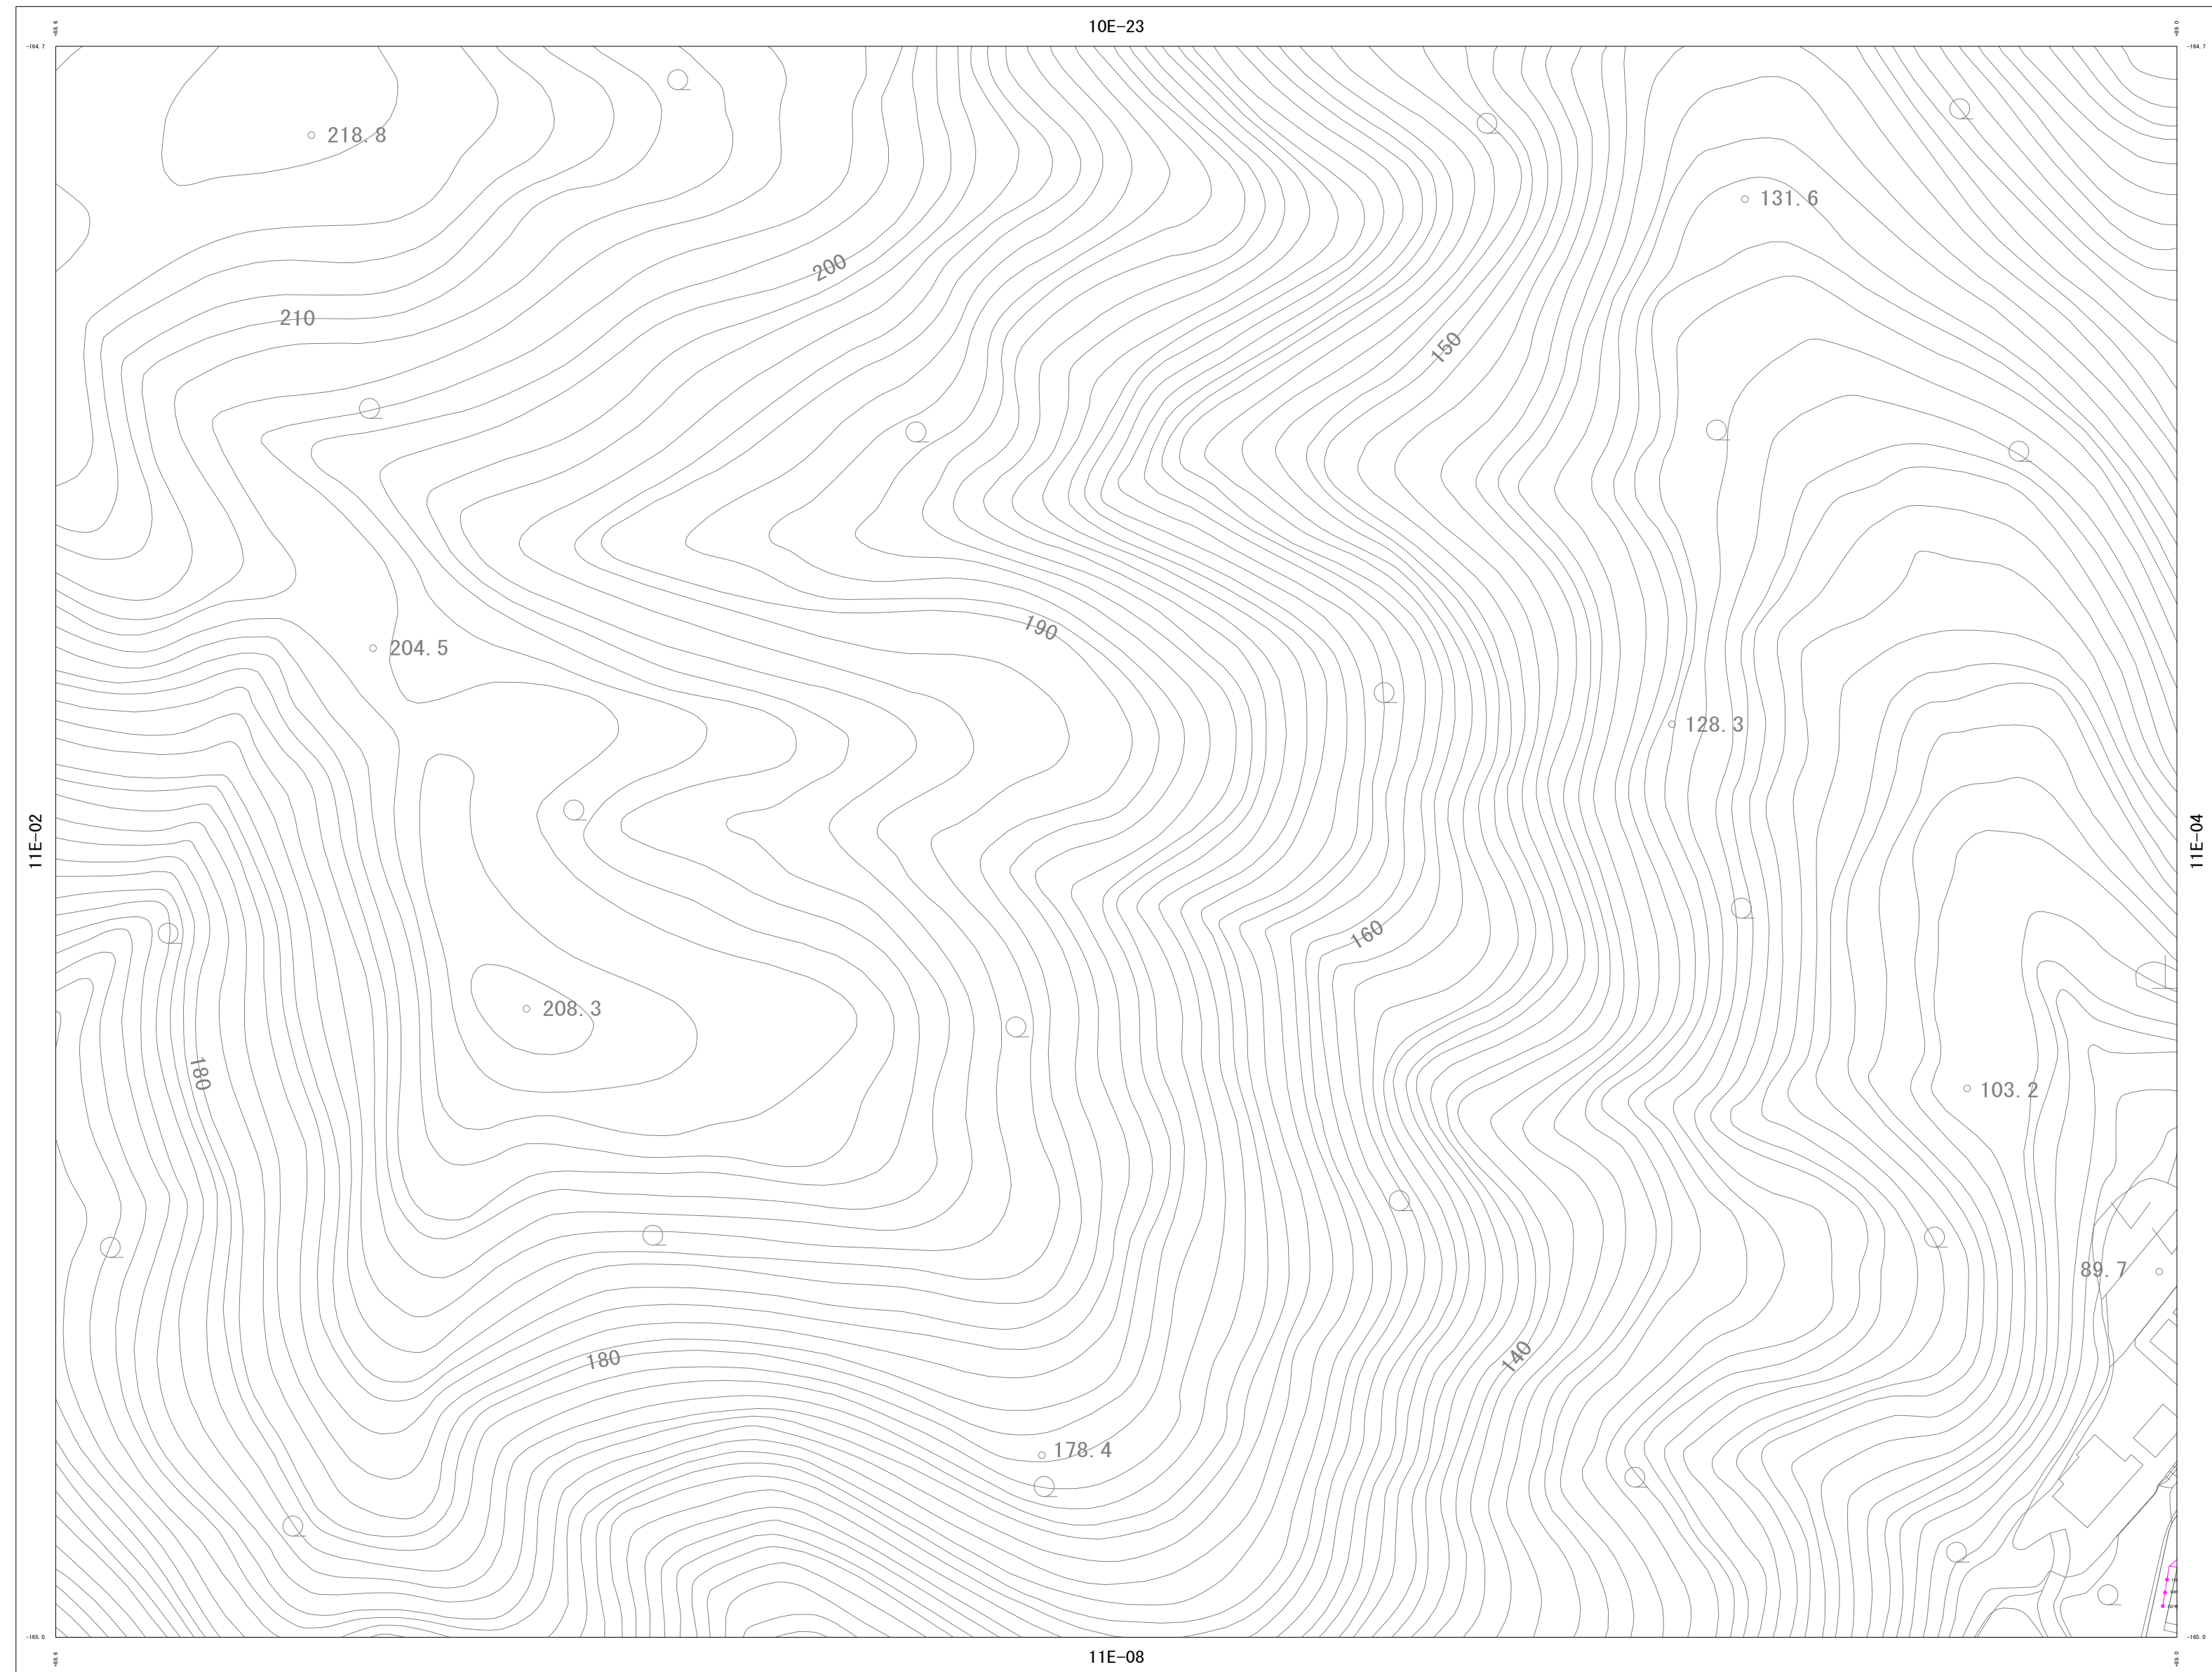


11E-04

詳細図
11E-03

10E-22	10E-23	10E-24
11E-02	11E-03	11E-04
11E-07	11E-08	11E-09


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径70cm×円形)
②	1号マンホール (内径90cm×円形)
③	2号マンホール (内径120cm×円形)
④	3号マンホール (内径150cm×円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm×円形)
⑥	特1号マンホール (内径80cm×90cm×角形)
⑦	楕円マンホール (内径60cm×90cm)
⑧	角形マンホール (内径90cm×90cm×角形)
⑨	Y字マンホール (内径60cm×円形)
⑩	S字マンホール (内径50cm×円形)
⑪	小径マンホール (内径20cm×円形)
⑫	小口径マンホール (内径30cm×円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11E-04

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

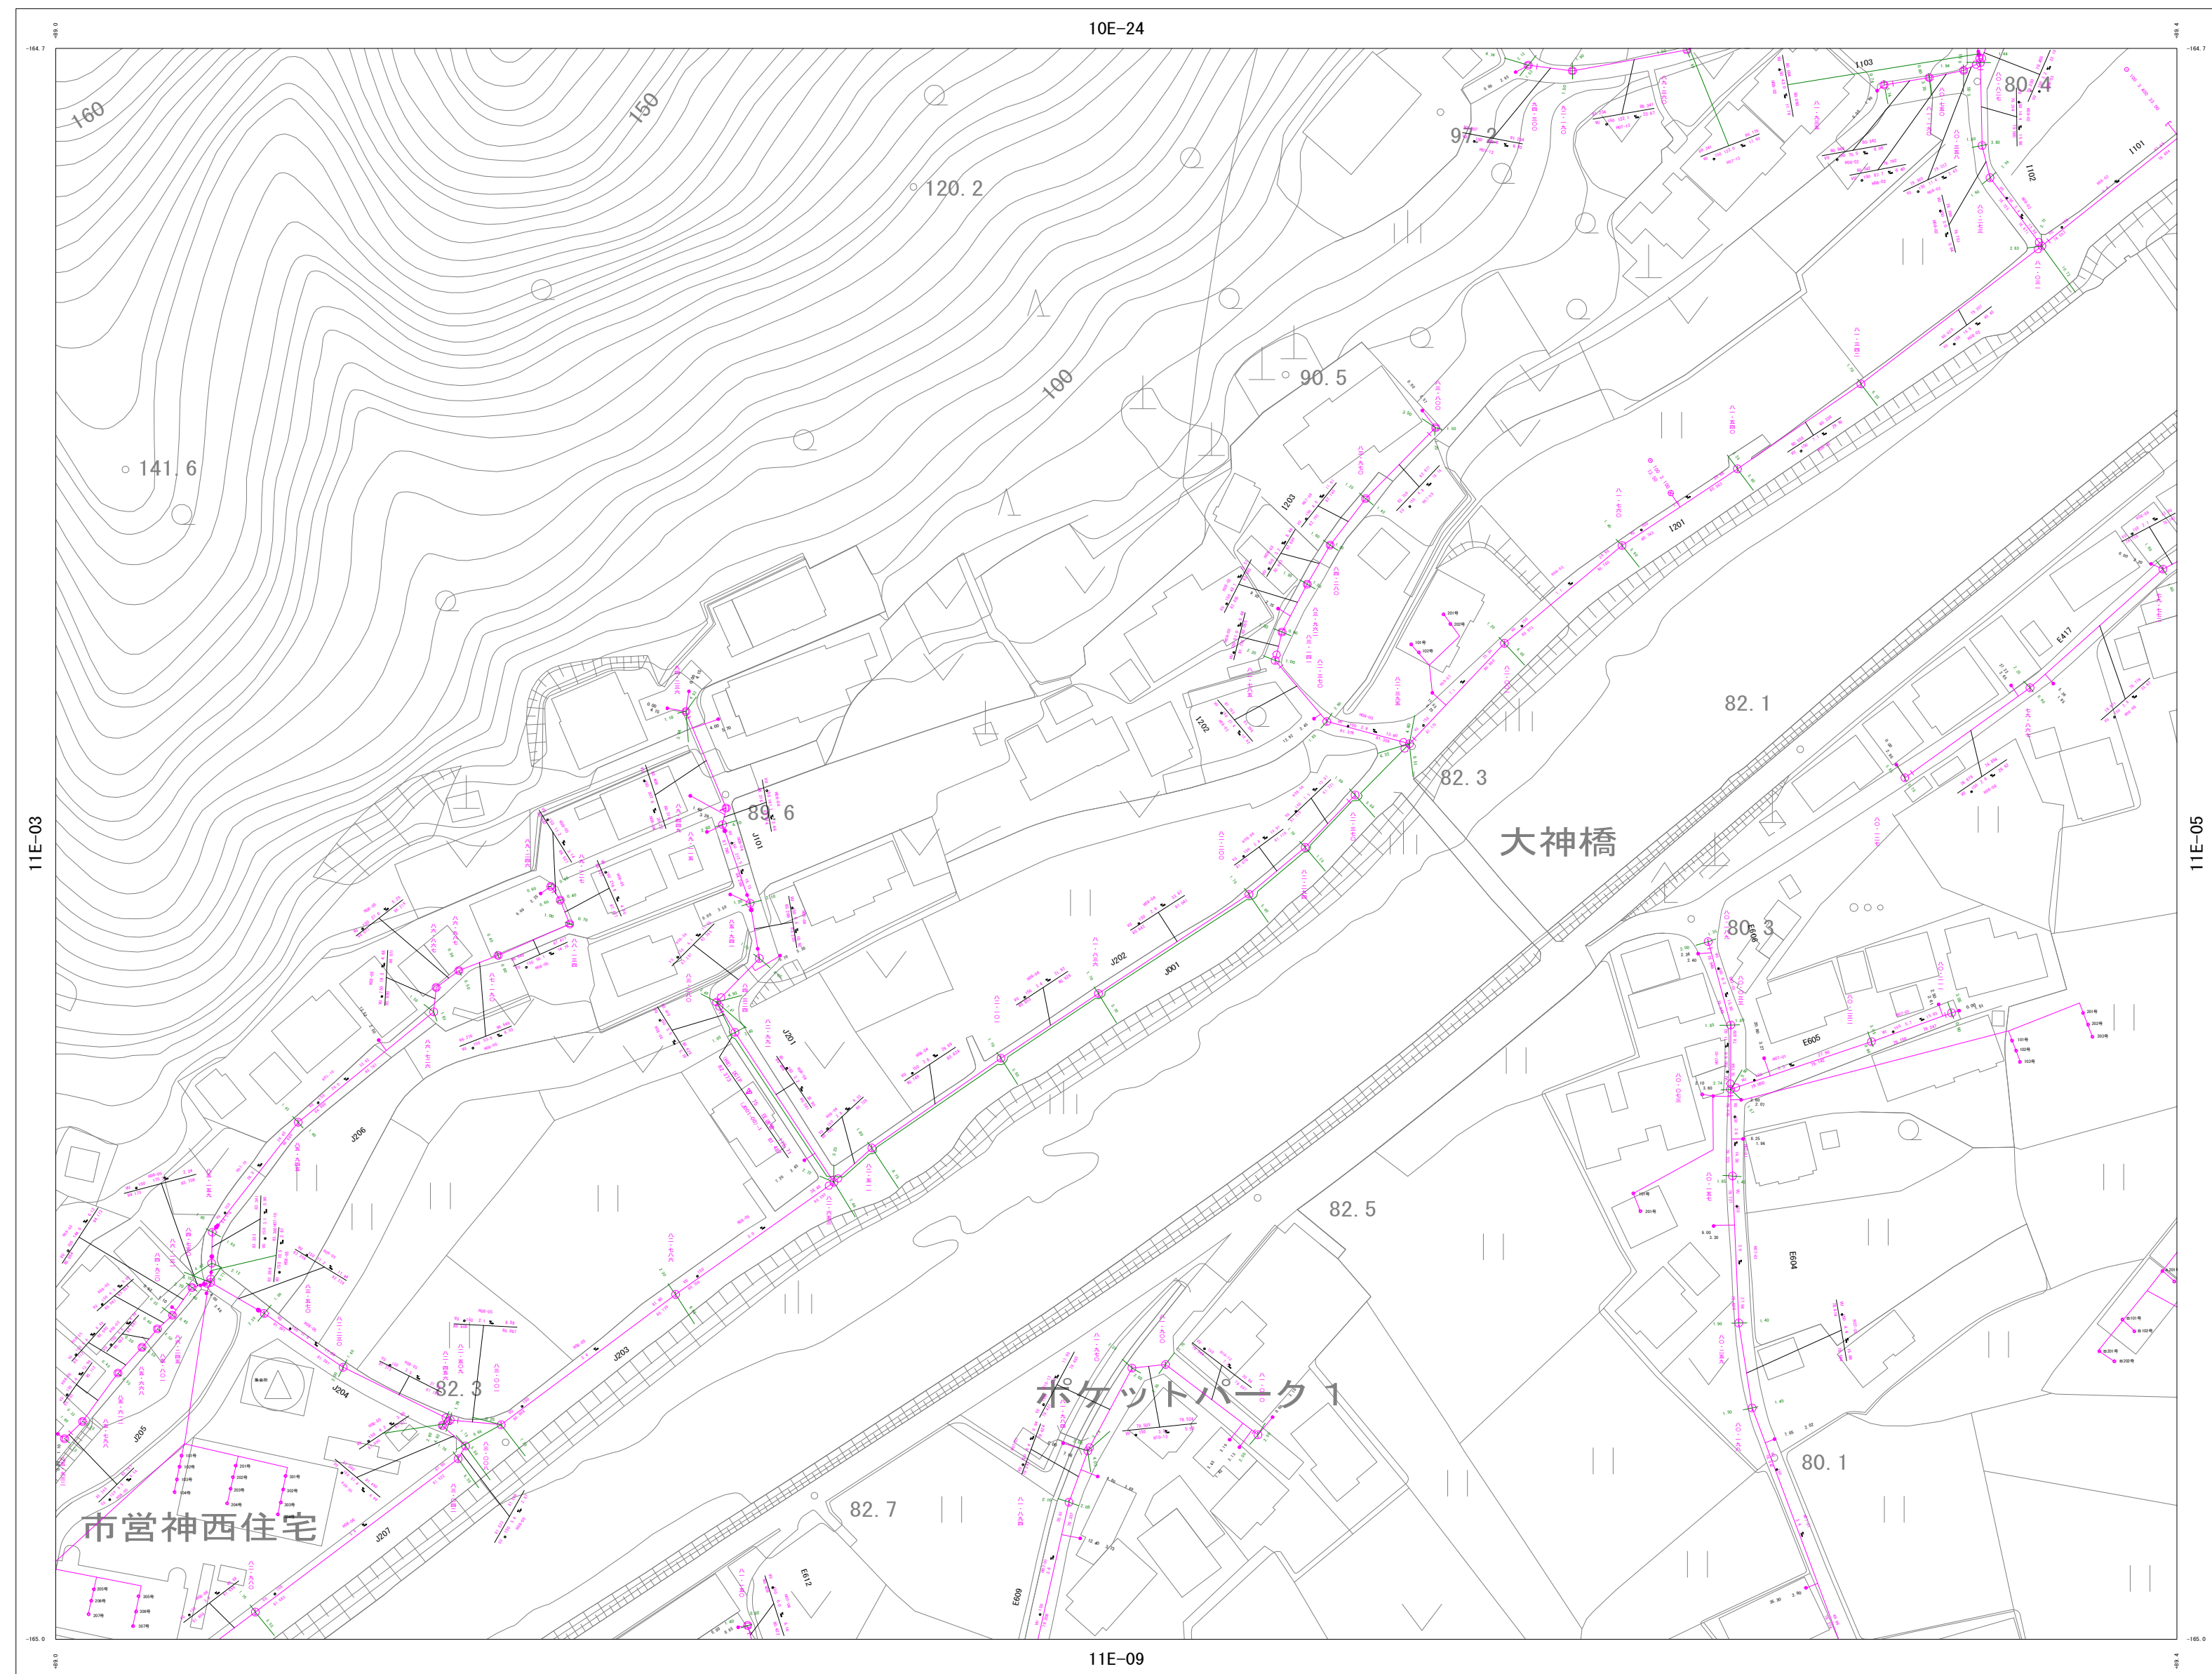

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11E-04

10E-23	10E-24	10E-25
11E-03	11E-04	11E-05
11E-08	11E-09	11E-10

凡 例

管

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

勾配 (%)

区間延長 (m)

副管

管間番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

(D5) 5.503

WU

250

2.4

28.69

5.432

(3109-b)-5

人 孔

①	0号マンホール (内径75cm円形)
②	1号マンホール (内径90cm円形)
③	2号マンホール (内径120cm円形)
④	3号マンホール (内径150cm円形)
特	4号マンホール (内径180cm円形)
特	特1号マンホール (内法80cm×90cm角型)
特	楕円マンホール (内法60cm×90cm)
特	角型マンホール (内法75cm×90cm角型)
Y	Yマンホール (内径60cm円形)
S	S号マンホール (内径50cm円形)
小	小口径マンホール (内径20cm円形)
小	小口径マンホール (内径30cm円形)

榑

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め


The diagram shows a tree trunk with a measurement point. A horizontal line extends from the trunk to the right, with a circle at its end. From this circle, three lines branch out to the right, each ending in an arrow pointing to a measurement label. The labels are: '取水管管径 (mm)' (Water pipe diameter in mm), '取水管水平距離 (m)' (Horizontal distance of water pipe in m), and '添加距離 (m)' (Additional distance in m). Below the tree trunk, there are two labels: '樹' (Tree) and '樹深さ (m)' (Tree depth in m). The diagram is enclosed in a black rectangular frame.

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 11E-05

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

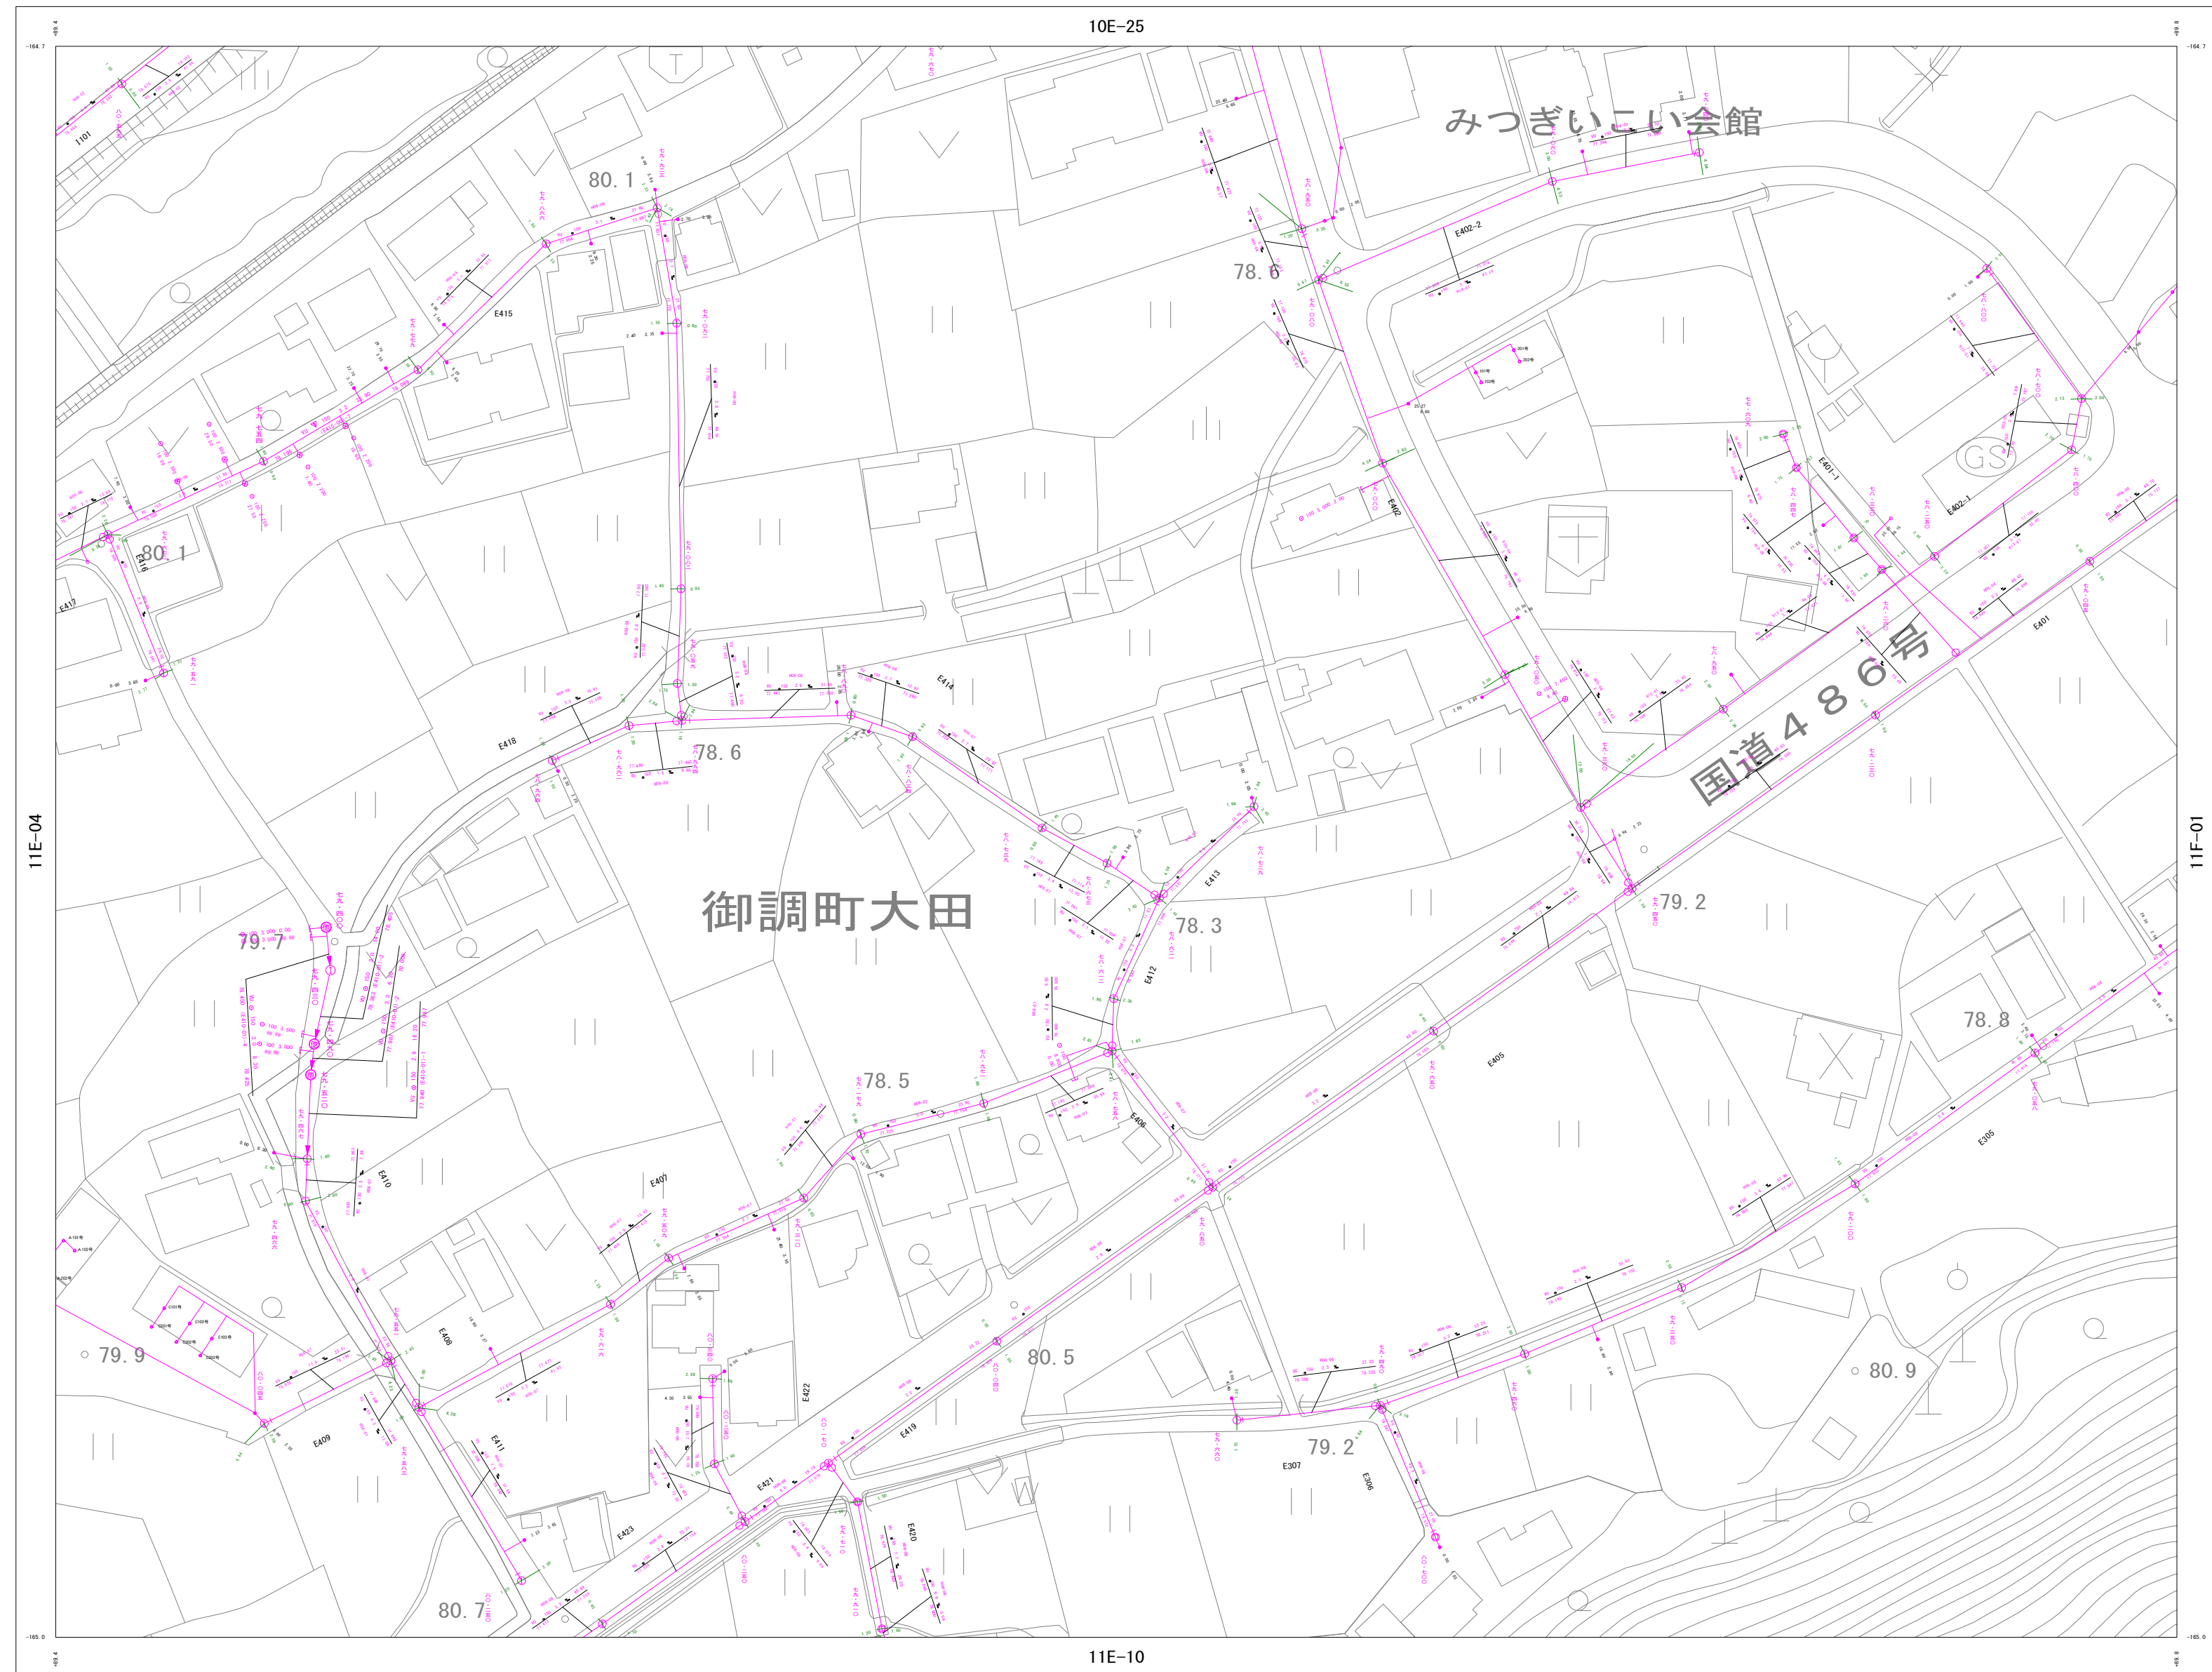

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11E-05

10E-24	10E-25	10F-21
11E-04	11E-05	11F-01
11E-09	11E-10	11F-06

凡 例

管渠

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

人 孔

①	0号マンホール (内径75cmφ内貼)
②	1号マンホール (内径90cmφ内貼)
③	2号マンホール (内径120cmφ内貼)
④	3号マンホール (内径150cmφ内貼)
⑤	4号マンホール (内径180cmφ内貼)
特	特1号マンホール (施設0.6m×90cm角型)
種	楕円マンホール (内径60cm×90cm)
⑥	角型マンホール (径100cm×100cm角型)
⑦	Y号マンホール (内径60cmφ内貼)
⑧	S号マンホール (内径50cmφ内貼)
⑨	小口径マンホール (内径20cmφ内貼)
⑩	小口径マンホール (内径30cmφ内貼)

ホール

地盤高 一五〇

榭

□	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め

Diagram illustrating the measurement points for a tree:



- 取付管管径 (mm): Measurement point for pipe diameter.
- 取付管水平距離 (m): Measurement point for horizontal distance.
- 追加距離 (m): Measurement point for additional distance.
- 樹深さ (m): Measurement point for tree depth.

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11E-08

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

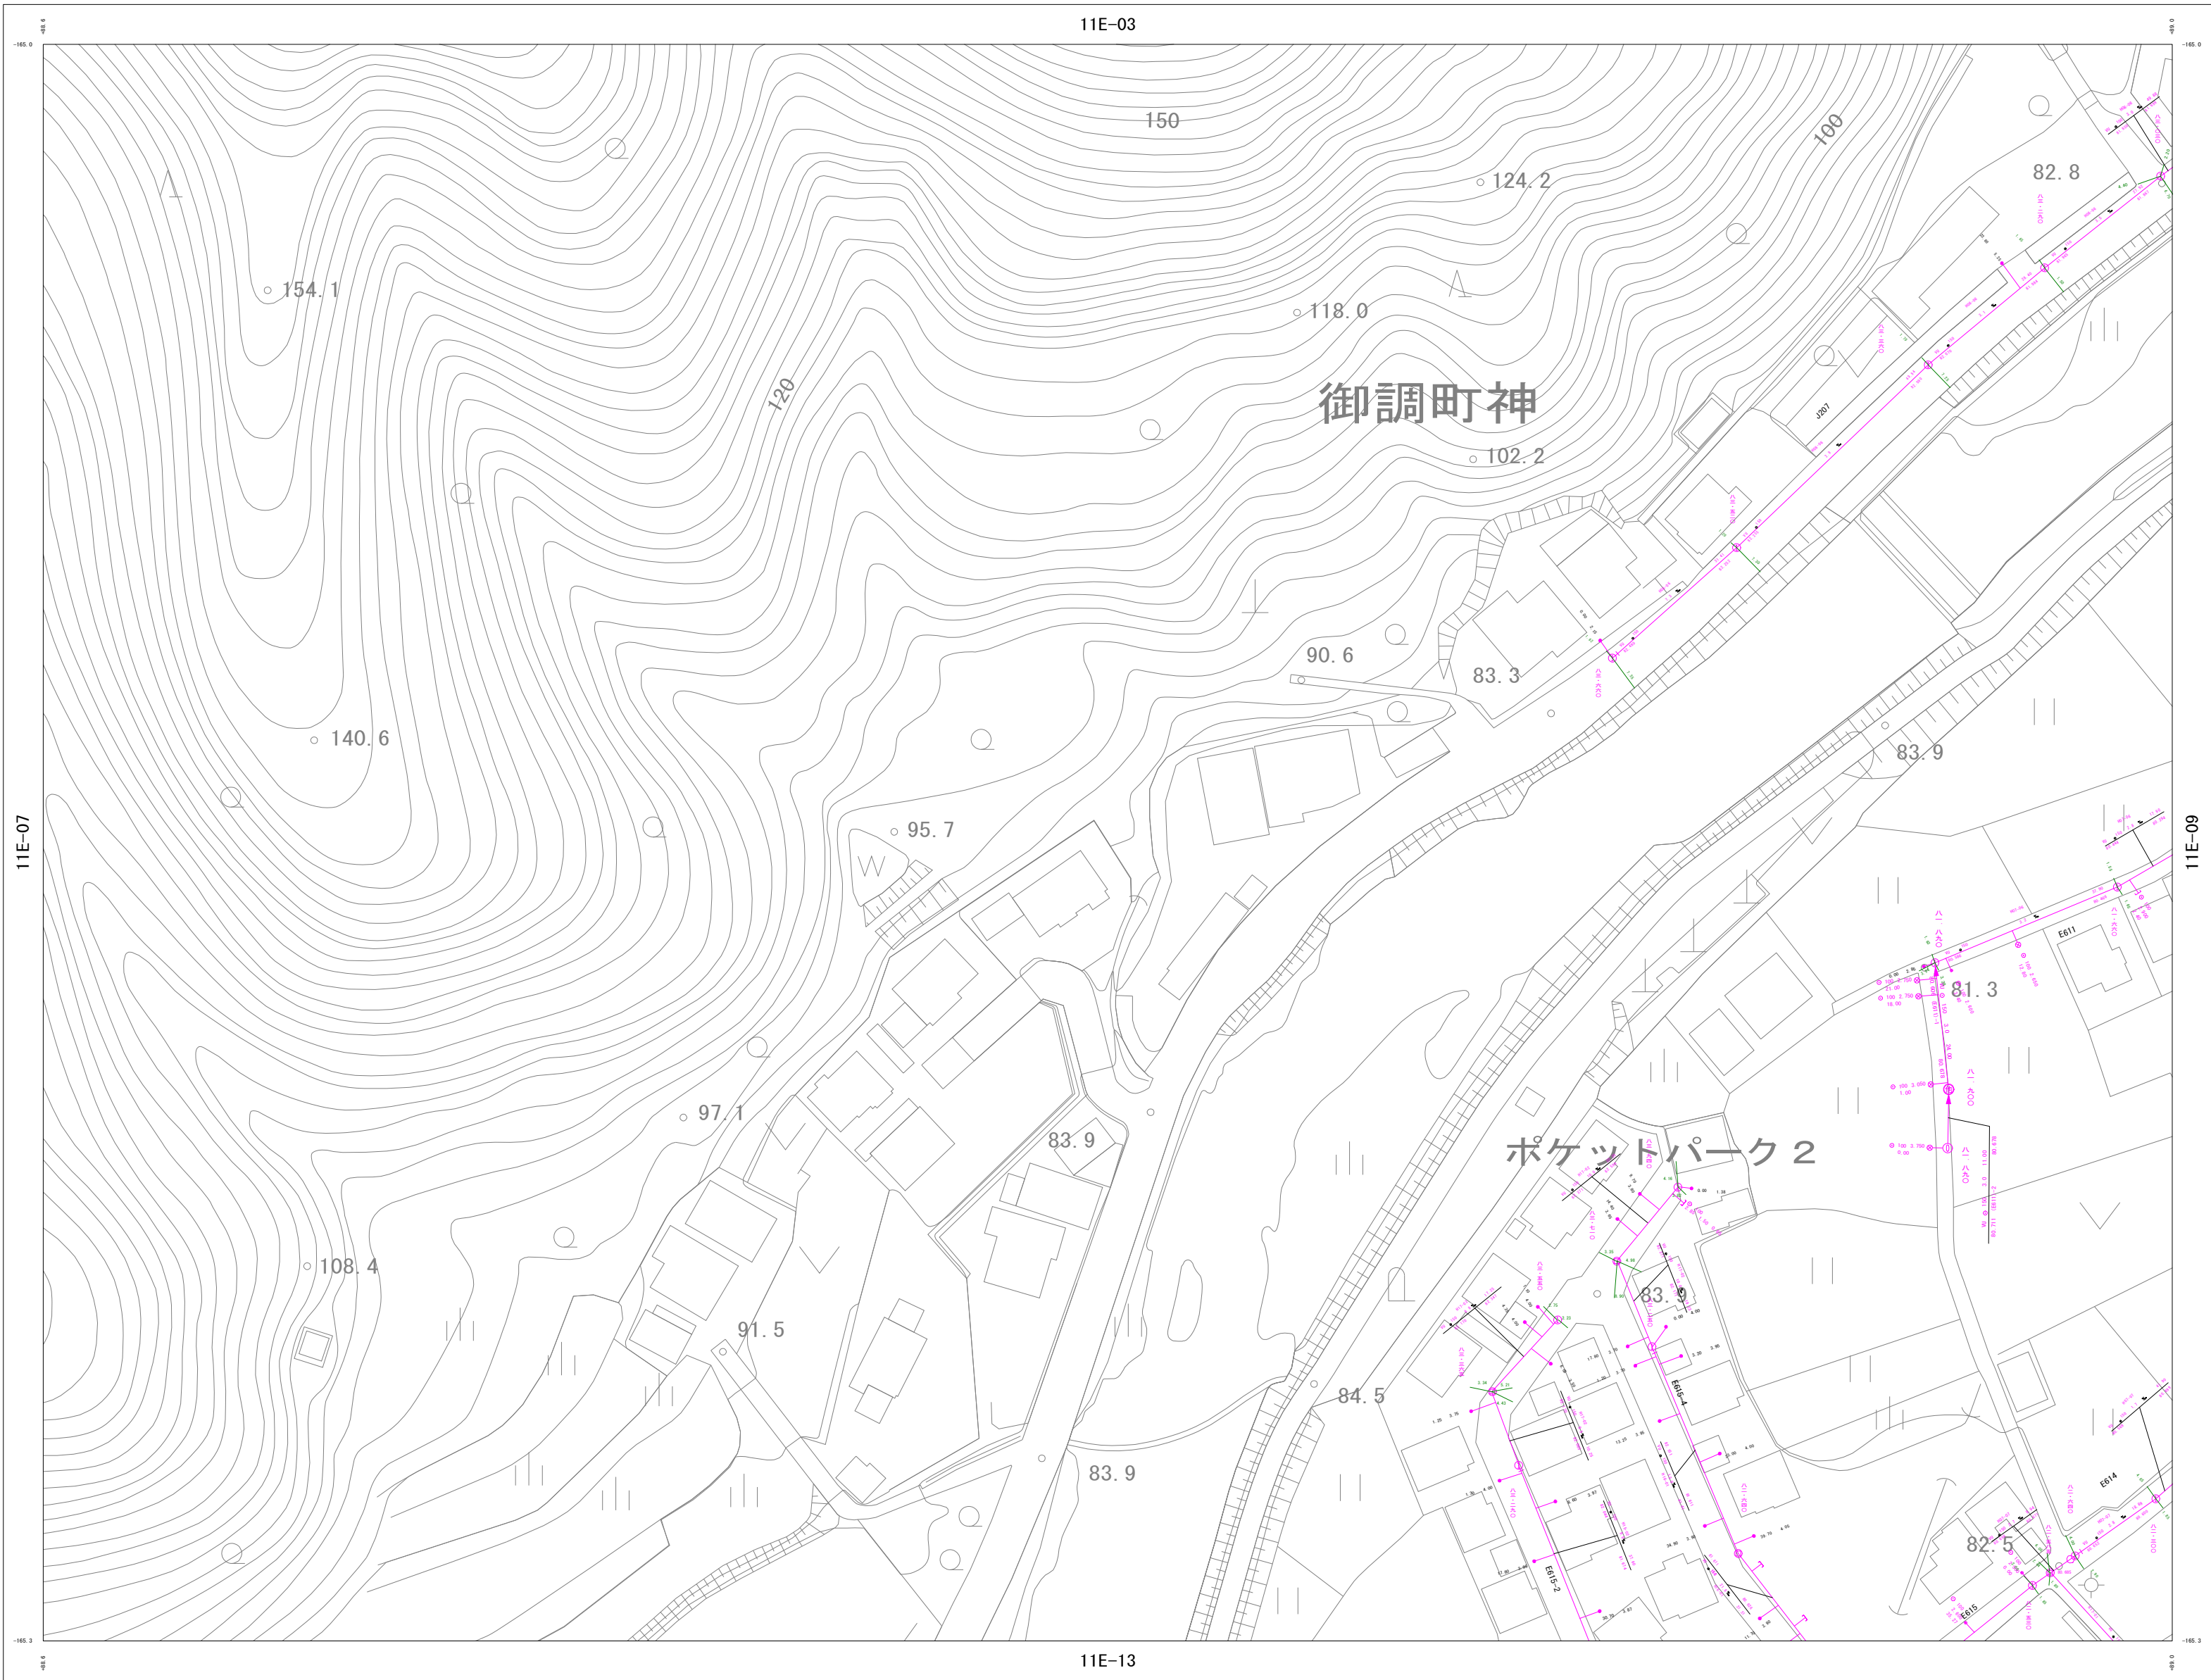

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11E-08

11E-02	11E-03	11E-04
11E-07	11E-08	11E-09
11E-12	11E-13	11E-14

凡 例

管 渠

自然流下管
圧送管
放流管
廃止管
雨水管渠

竣工年度
管種
管径 (mm)
管長 (m)
管深 (m)
管底高 (m)
上流管管底高 (m)
下流管管底高 (m)

人 孔

① 0号マンホール
(内径750mm円形)
② 1号マンホール
(内径900mm円形)
③ 2号マンホール
(内径1200mm円形)
④ 3号マンホール
(内径1500mm円形)
⑤ 4号マンホール
(内径1800mm円形)
⑥ 特1号マンホール
(内径2100mm円形)
⑦ 積内マンホール
(内径2100mm円形)
⑧ 角型マンホール
(内径2100mm円形)
⑨ V字マンホール
(内径2100mm円形)
⑩ 5号マンホール
(内径2400mm円形)
⑪ 小口様マンホール
(内径2400mm円形)
⑫ 小口様マンホール
(内径3000mm円形)

マンホール

地盤高

樹

コンクリート樹
(内径300mm円形)
コンクリート樹
(内径400mm円形)
汚水樹
(内径150mm円形 造ビ)
キャップ止め


取付管管径 (mm)
取付管水平距離 (m)
通加距離 (m)
樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 11E-09

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

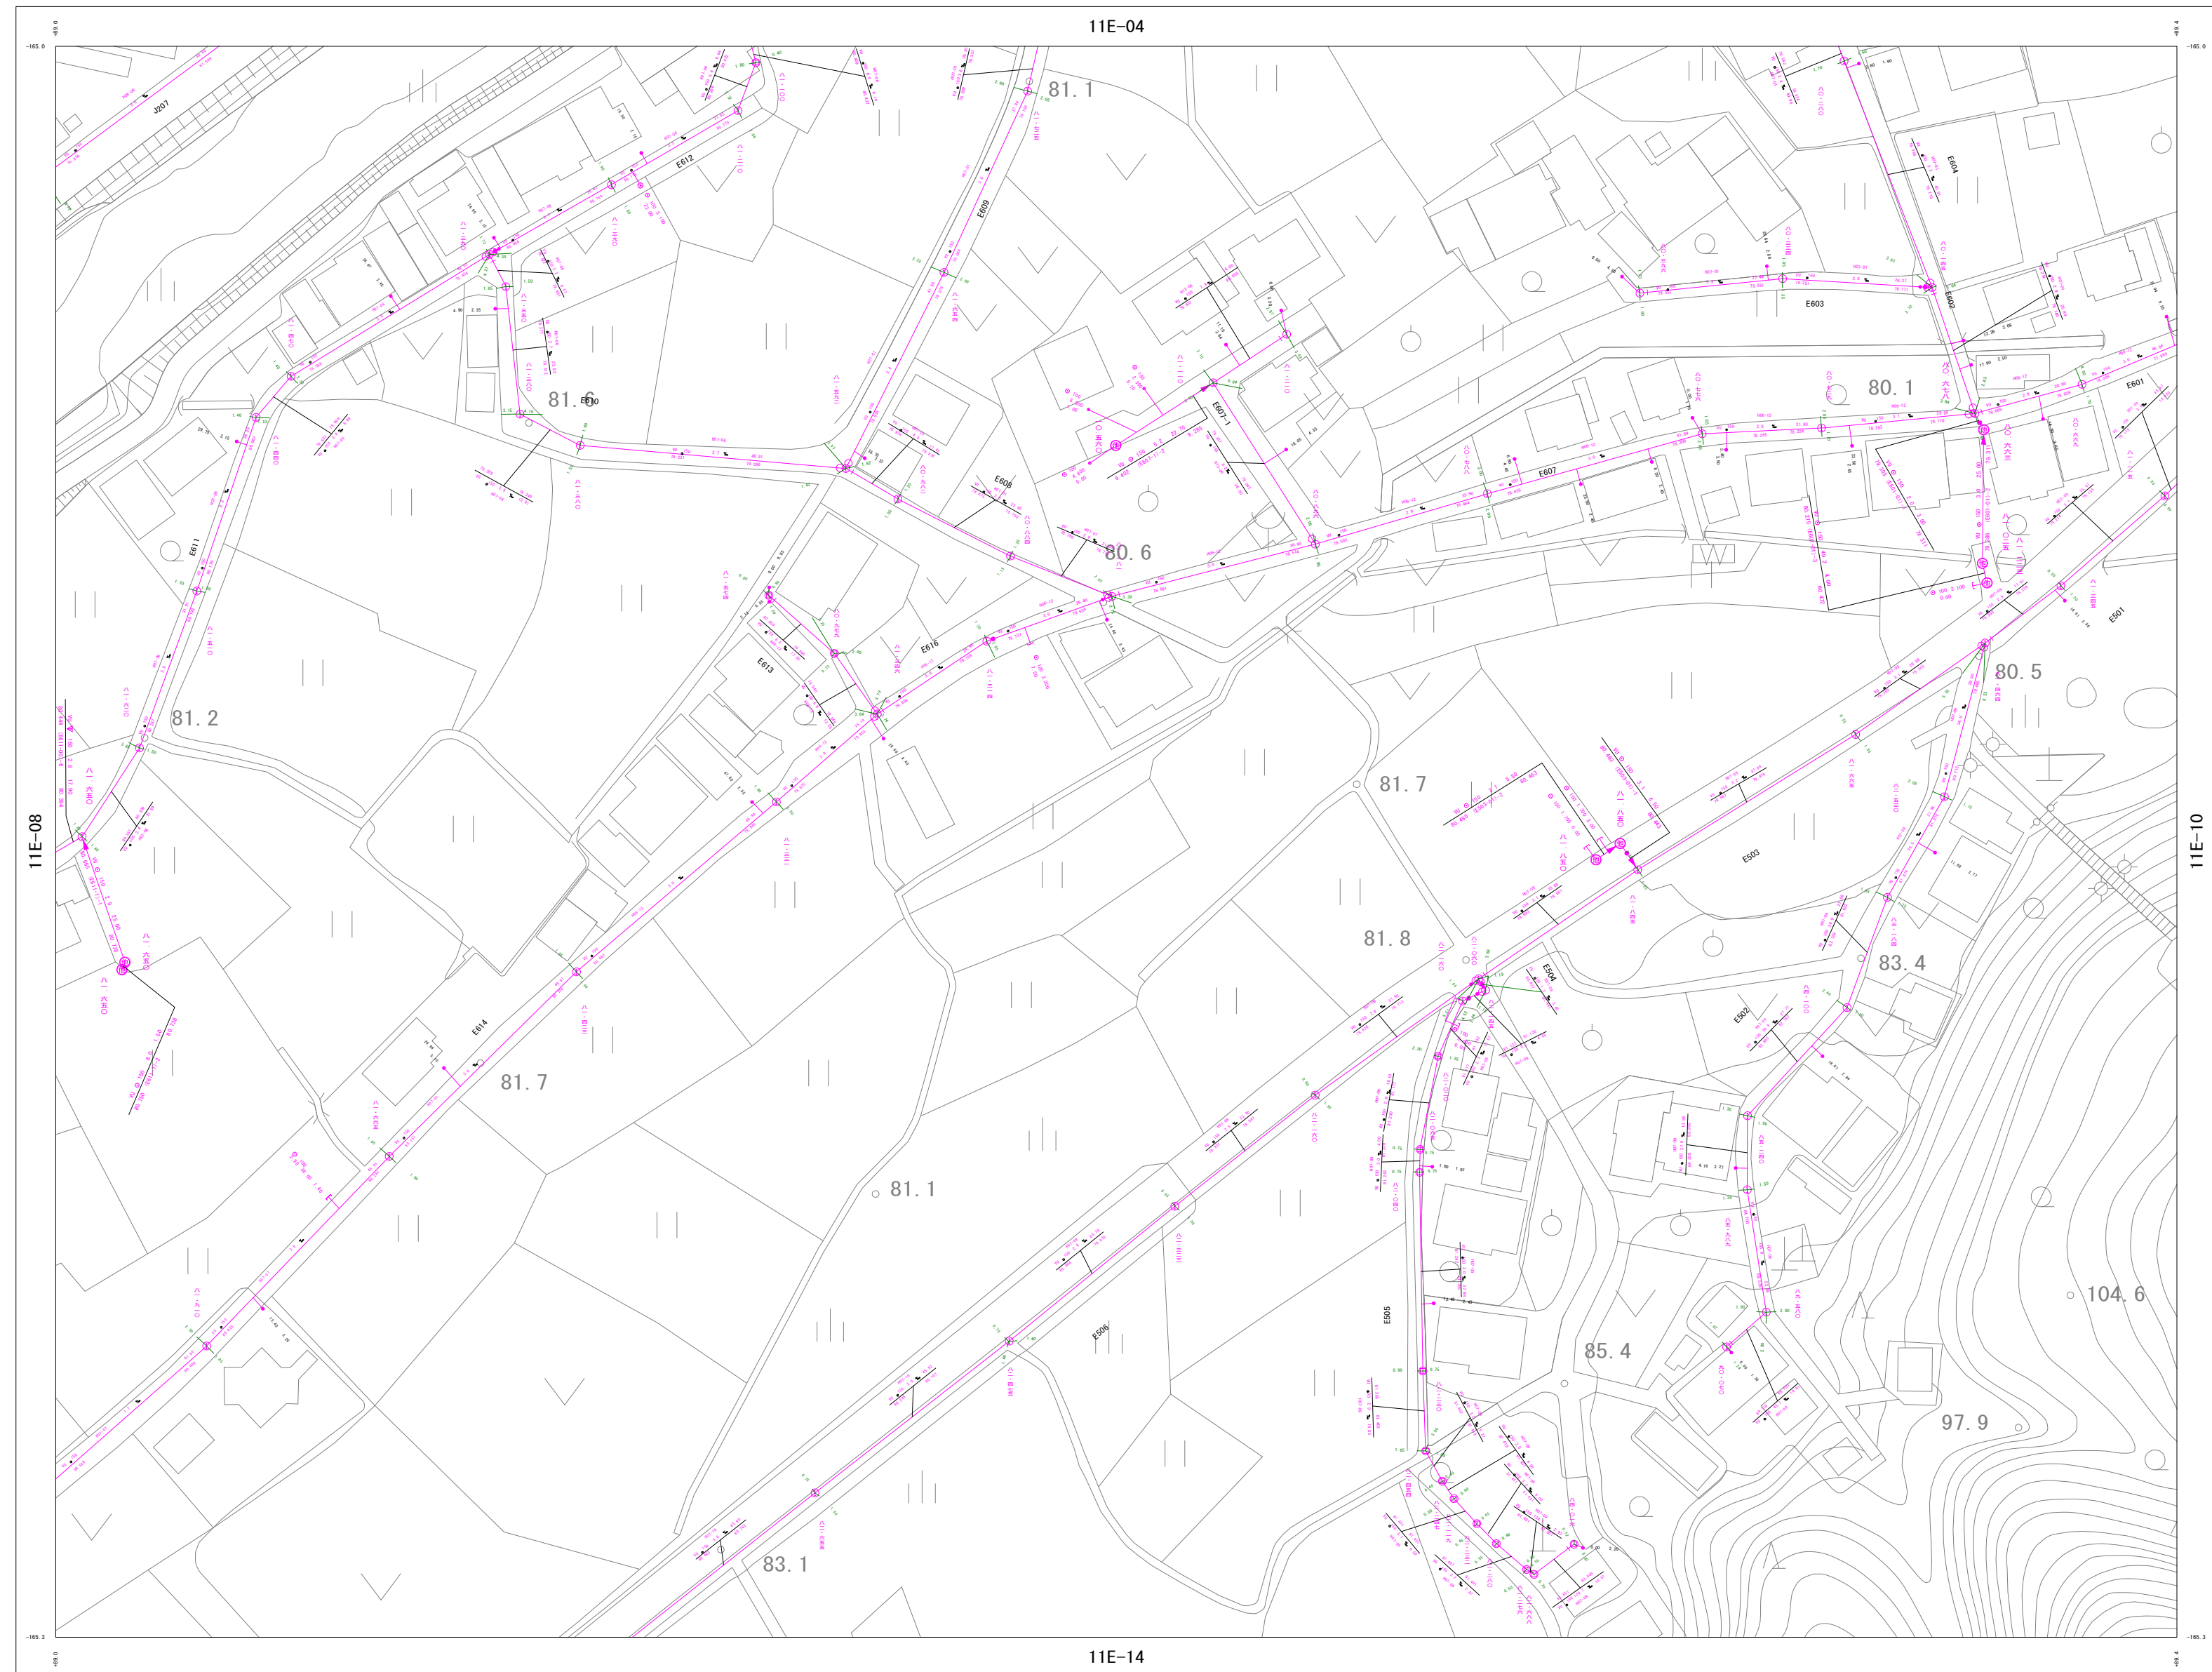

1 : 1000



尾道市上下水道局 下水道課

詳細図


11E-09

11E-03	11E-04	11E-05
11E-08	11E-09	11E-10
11E-13	11E-14	11E-15

凡 例


管

自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
②	1号マンホール (内径900mm円形)
③	2号マンホール (内径1200mm円形)
④	3号マンホール (内径1500mm円形)
⑤	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径800mm×900mm角形)
楕	楕円マンホール (内径800mm×900mm)
楕	楕円マンホール (内径700mm×700mm角形)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
小	小口径マンホール (内径200mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)



柵

□	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11E-10

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

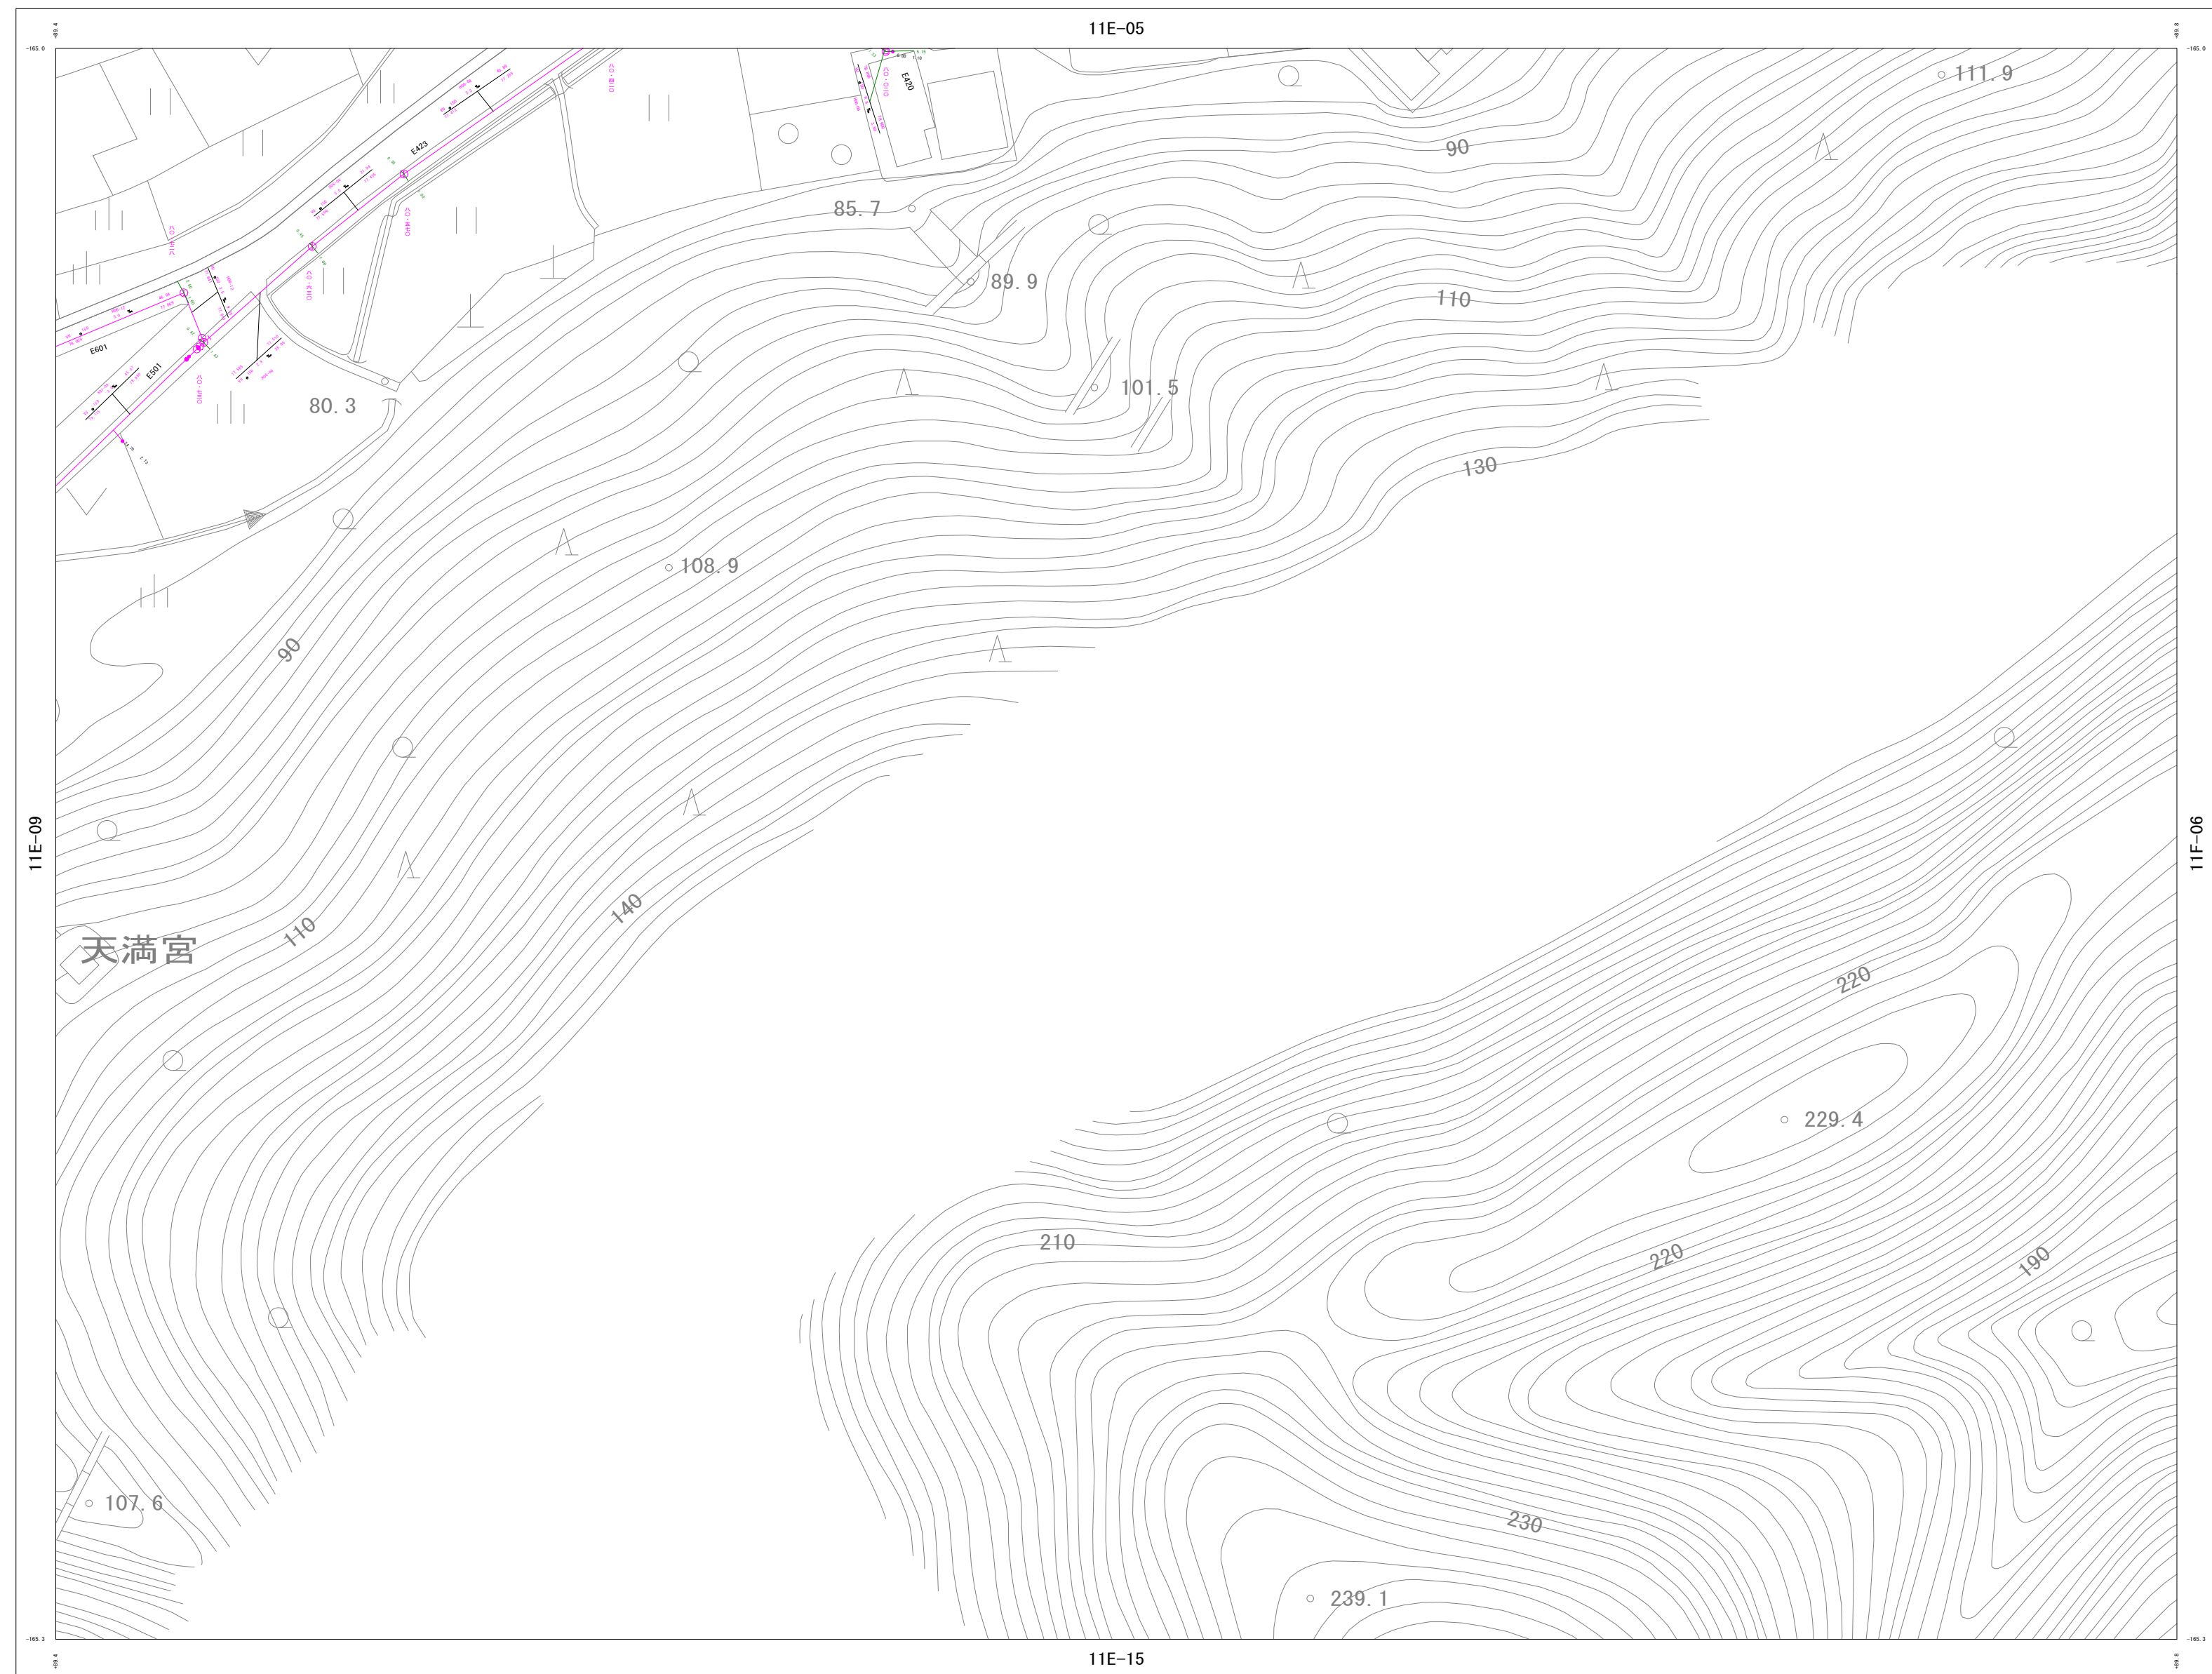


詳細図

11E-04	11E-05	11F-01
11E-09	11E-10	11F-06
11E-14	11E-15	11F-11


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75cm・円形)
②	1号マンホール (内径90cm・円形)
③	2号マンホール (内径120cm・円形)
④	3号マンホール (内径150cm・円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm・円形)
⑥	特1号マンホール (内法90cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内法20cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内法20cm×20cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口楕円マンホール (内径20cm・円形)
⑫	小口楕円マンホール (内径30cm・円形)



榭

□	コンクリート樹 (内径 30 cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40 cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15 cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 11E-13

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

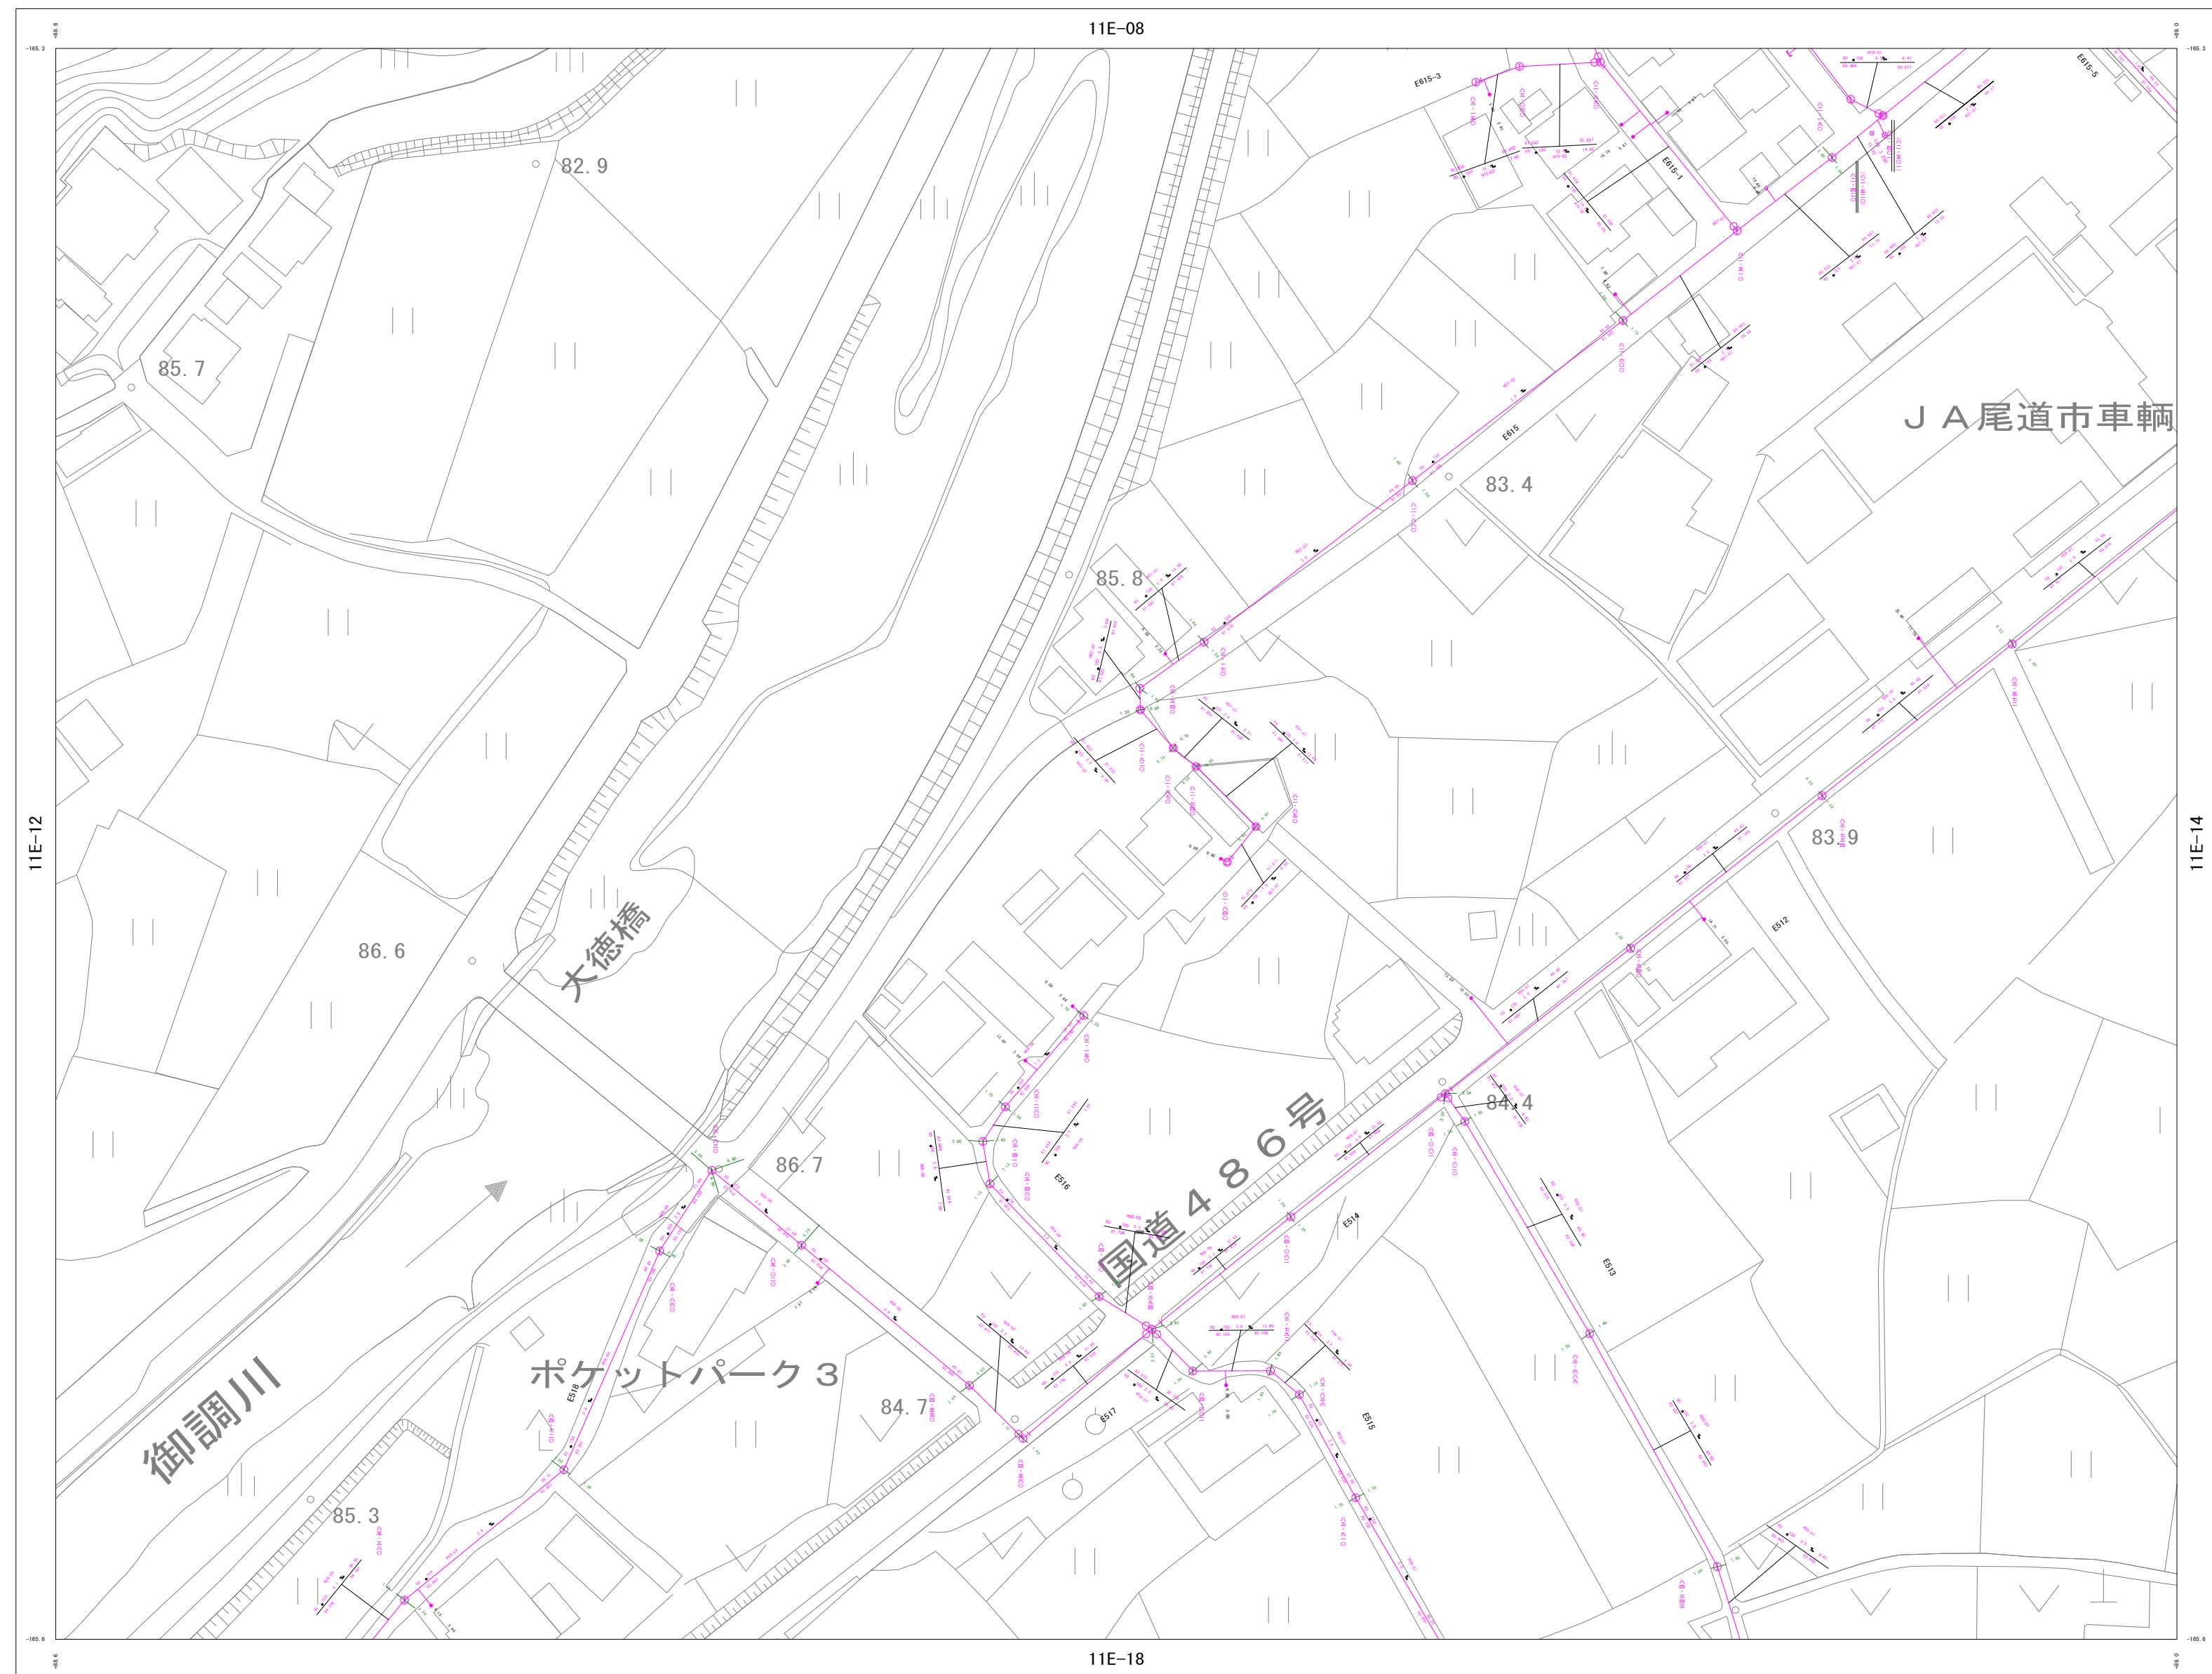

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11E-13

11E-07	11E-08	11E-09
11E-12	11E-13	11E-14
11E-17	11E-18	11E-19


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径80cm×90cm角形)
⑦	楕円マンホール (内径60cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内径30cm×30cm角形)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口型マンホール (内径2.0cm円形)
⑫	大口型マンホール (内径3.0cm円形)



柎

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11E-14

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

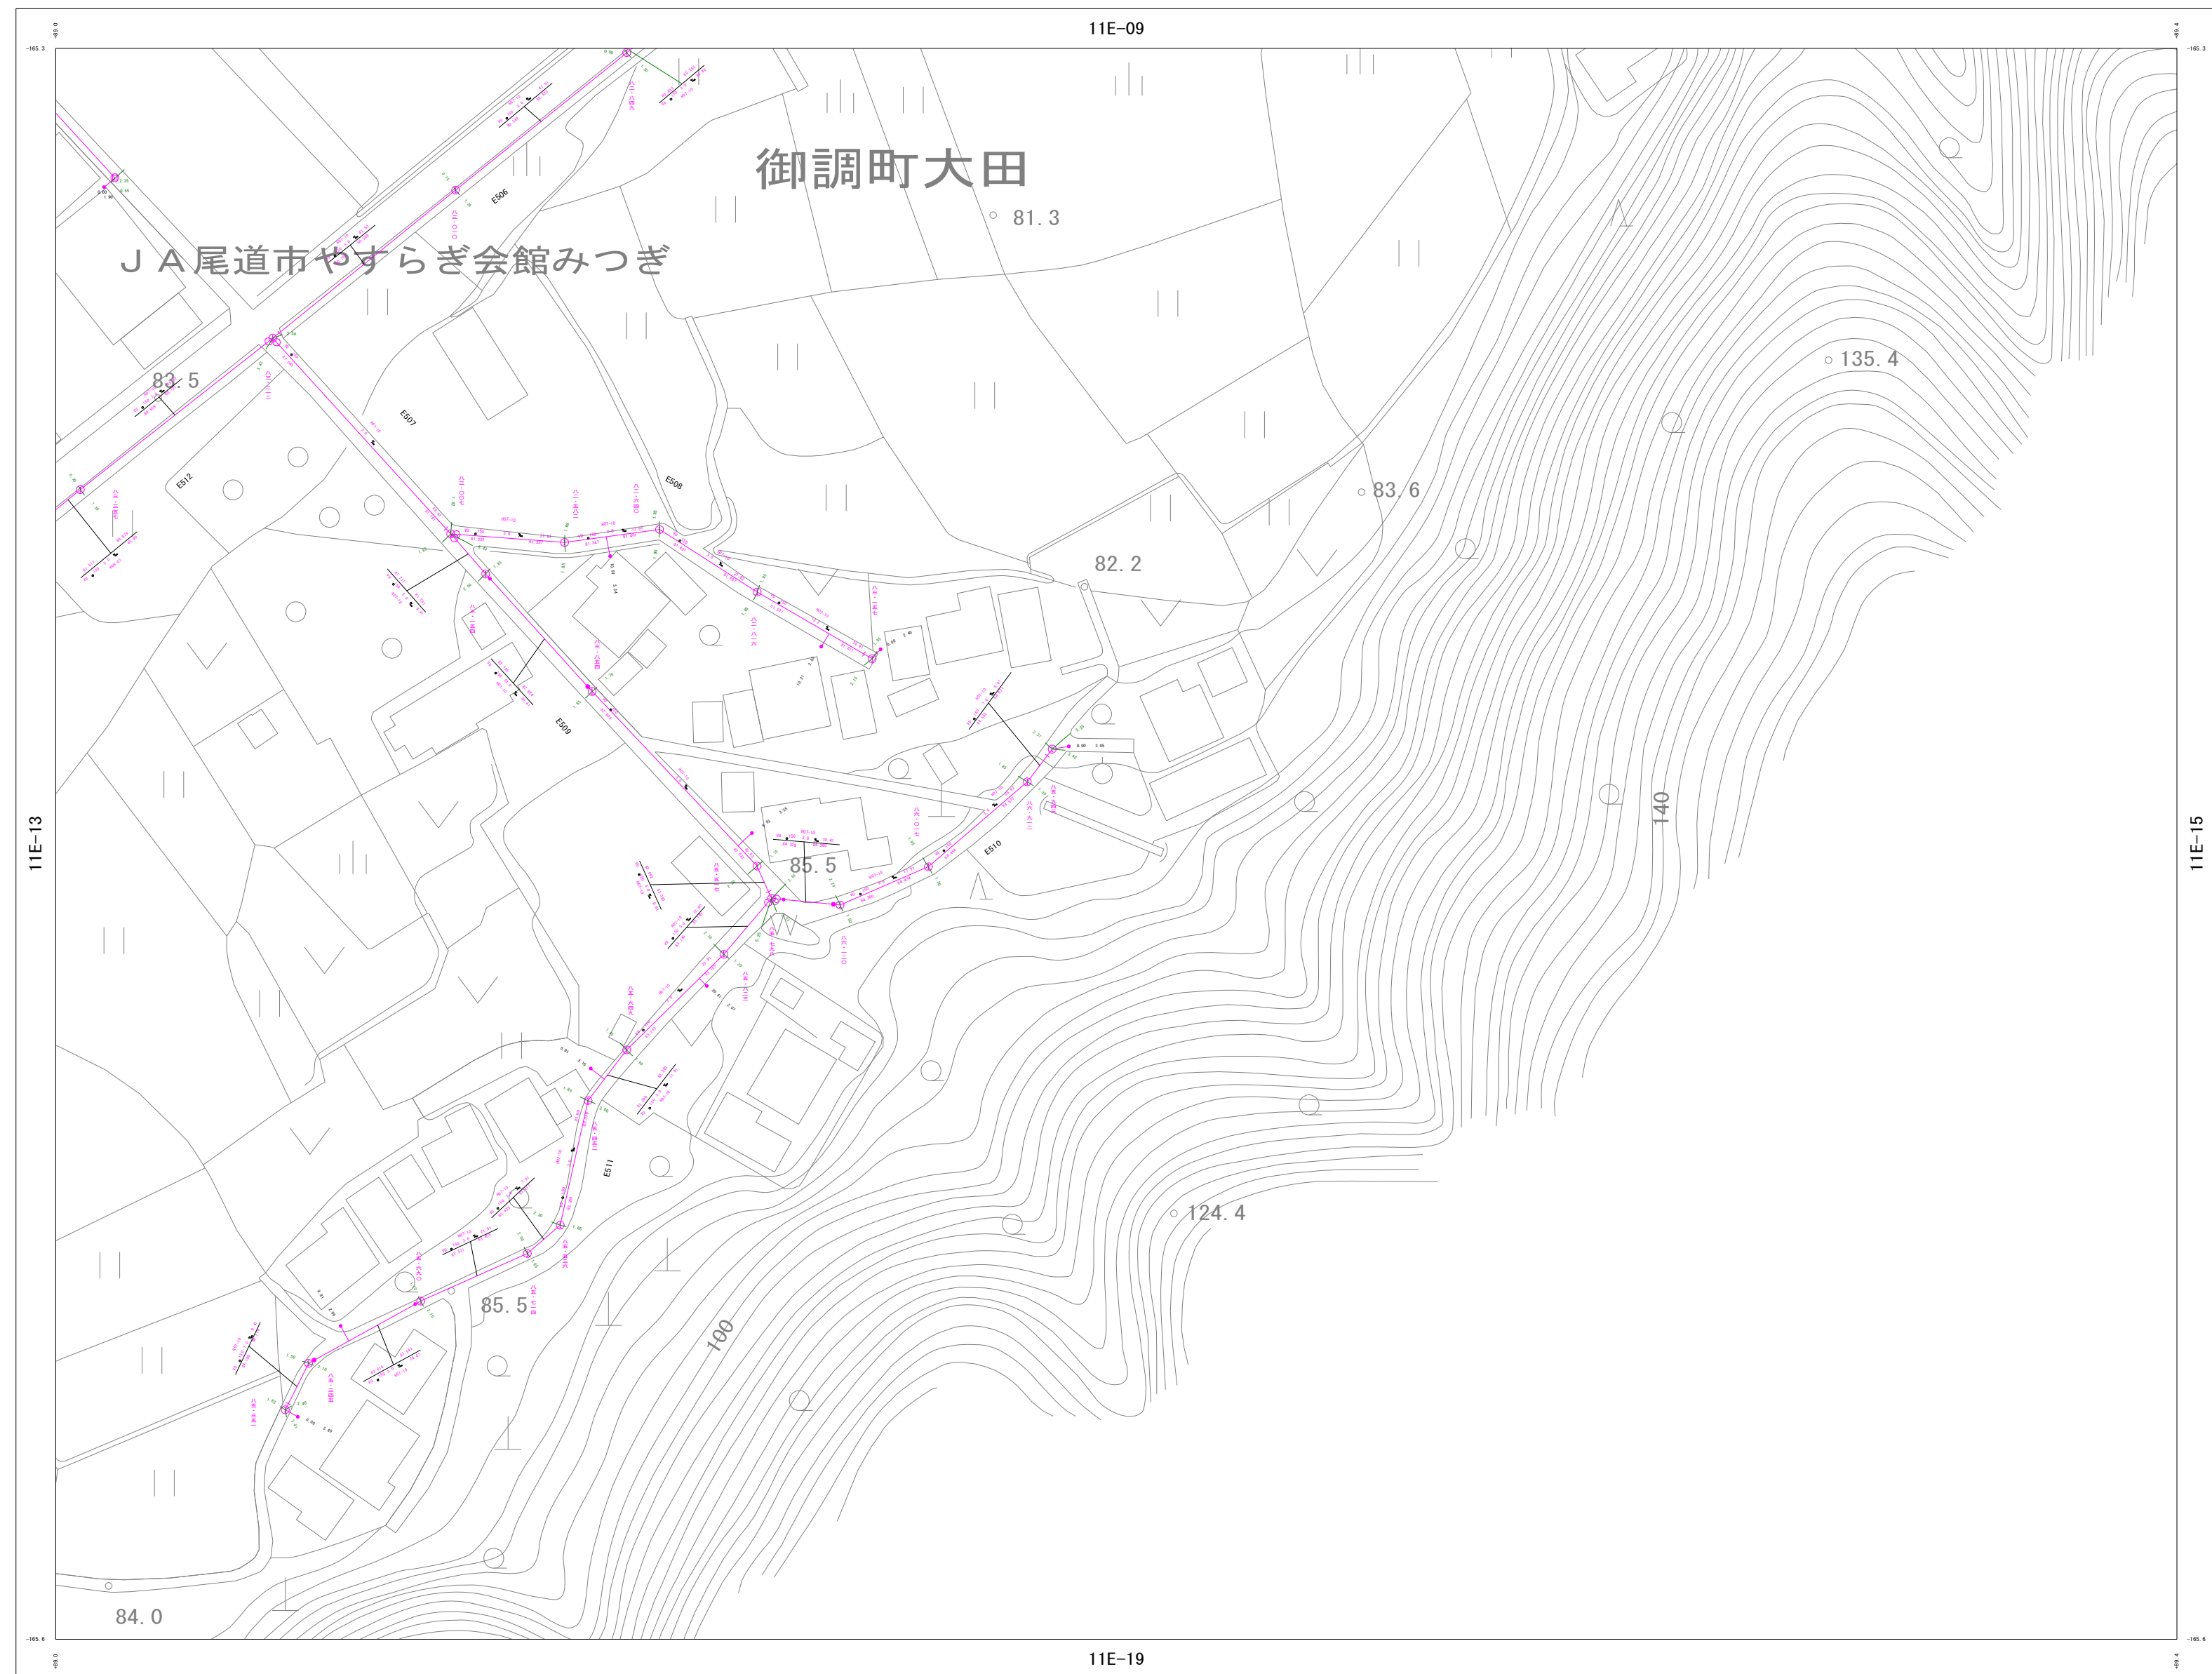

詳細図
11E-14

11E-08	11E-09	11E-10
11E-13	11E-14	11E-15
11E-18	11E-19	11E-20

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	

竣工年度

管種

管形状

管径 (mm)

区間延長 (m)

勾配 (%)

副管

管渠番号

上流管底高 (m)

下流管底高 (m)

(05) 5.503 VI 250 2.4 28.69 5.432 (3109-b)-5

人 孔	
①	0号マンホール (内径750mm円形)
①	1号マンホール (内径900mm円形)
②	2号マンホール (内径1200mm円形)
③	3号マンホール (内径1500mm円形)
④	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内法600mm×900mm角型)
特	楕円マンホール (内法600mm×900mm)
	角型マンホール (内法300mm×300mm角型)
⑤	Y号マンホール (内径600mm形)
S	S号マンホール (径300mm円形)
⑥	小口マンホール (内径200mm円形)
	小口楕マンホール (内径300mm円形)

樹	
□	コンクリート樹 (内径 30cm 円形)
■	コンクリート樹 (内径 40cm 円形)
○	汚水樹 (内径 15cm 円形 塩ビ)
]	キャップ止め

取付管管径 (mm)

取付管水平距離 (m)

追加距離 (m)

樹深さ (m)

樹


尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11E-17

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

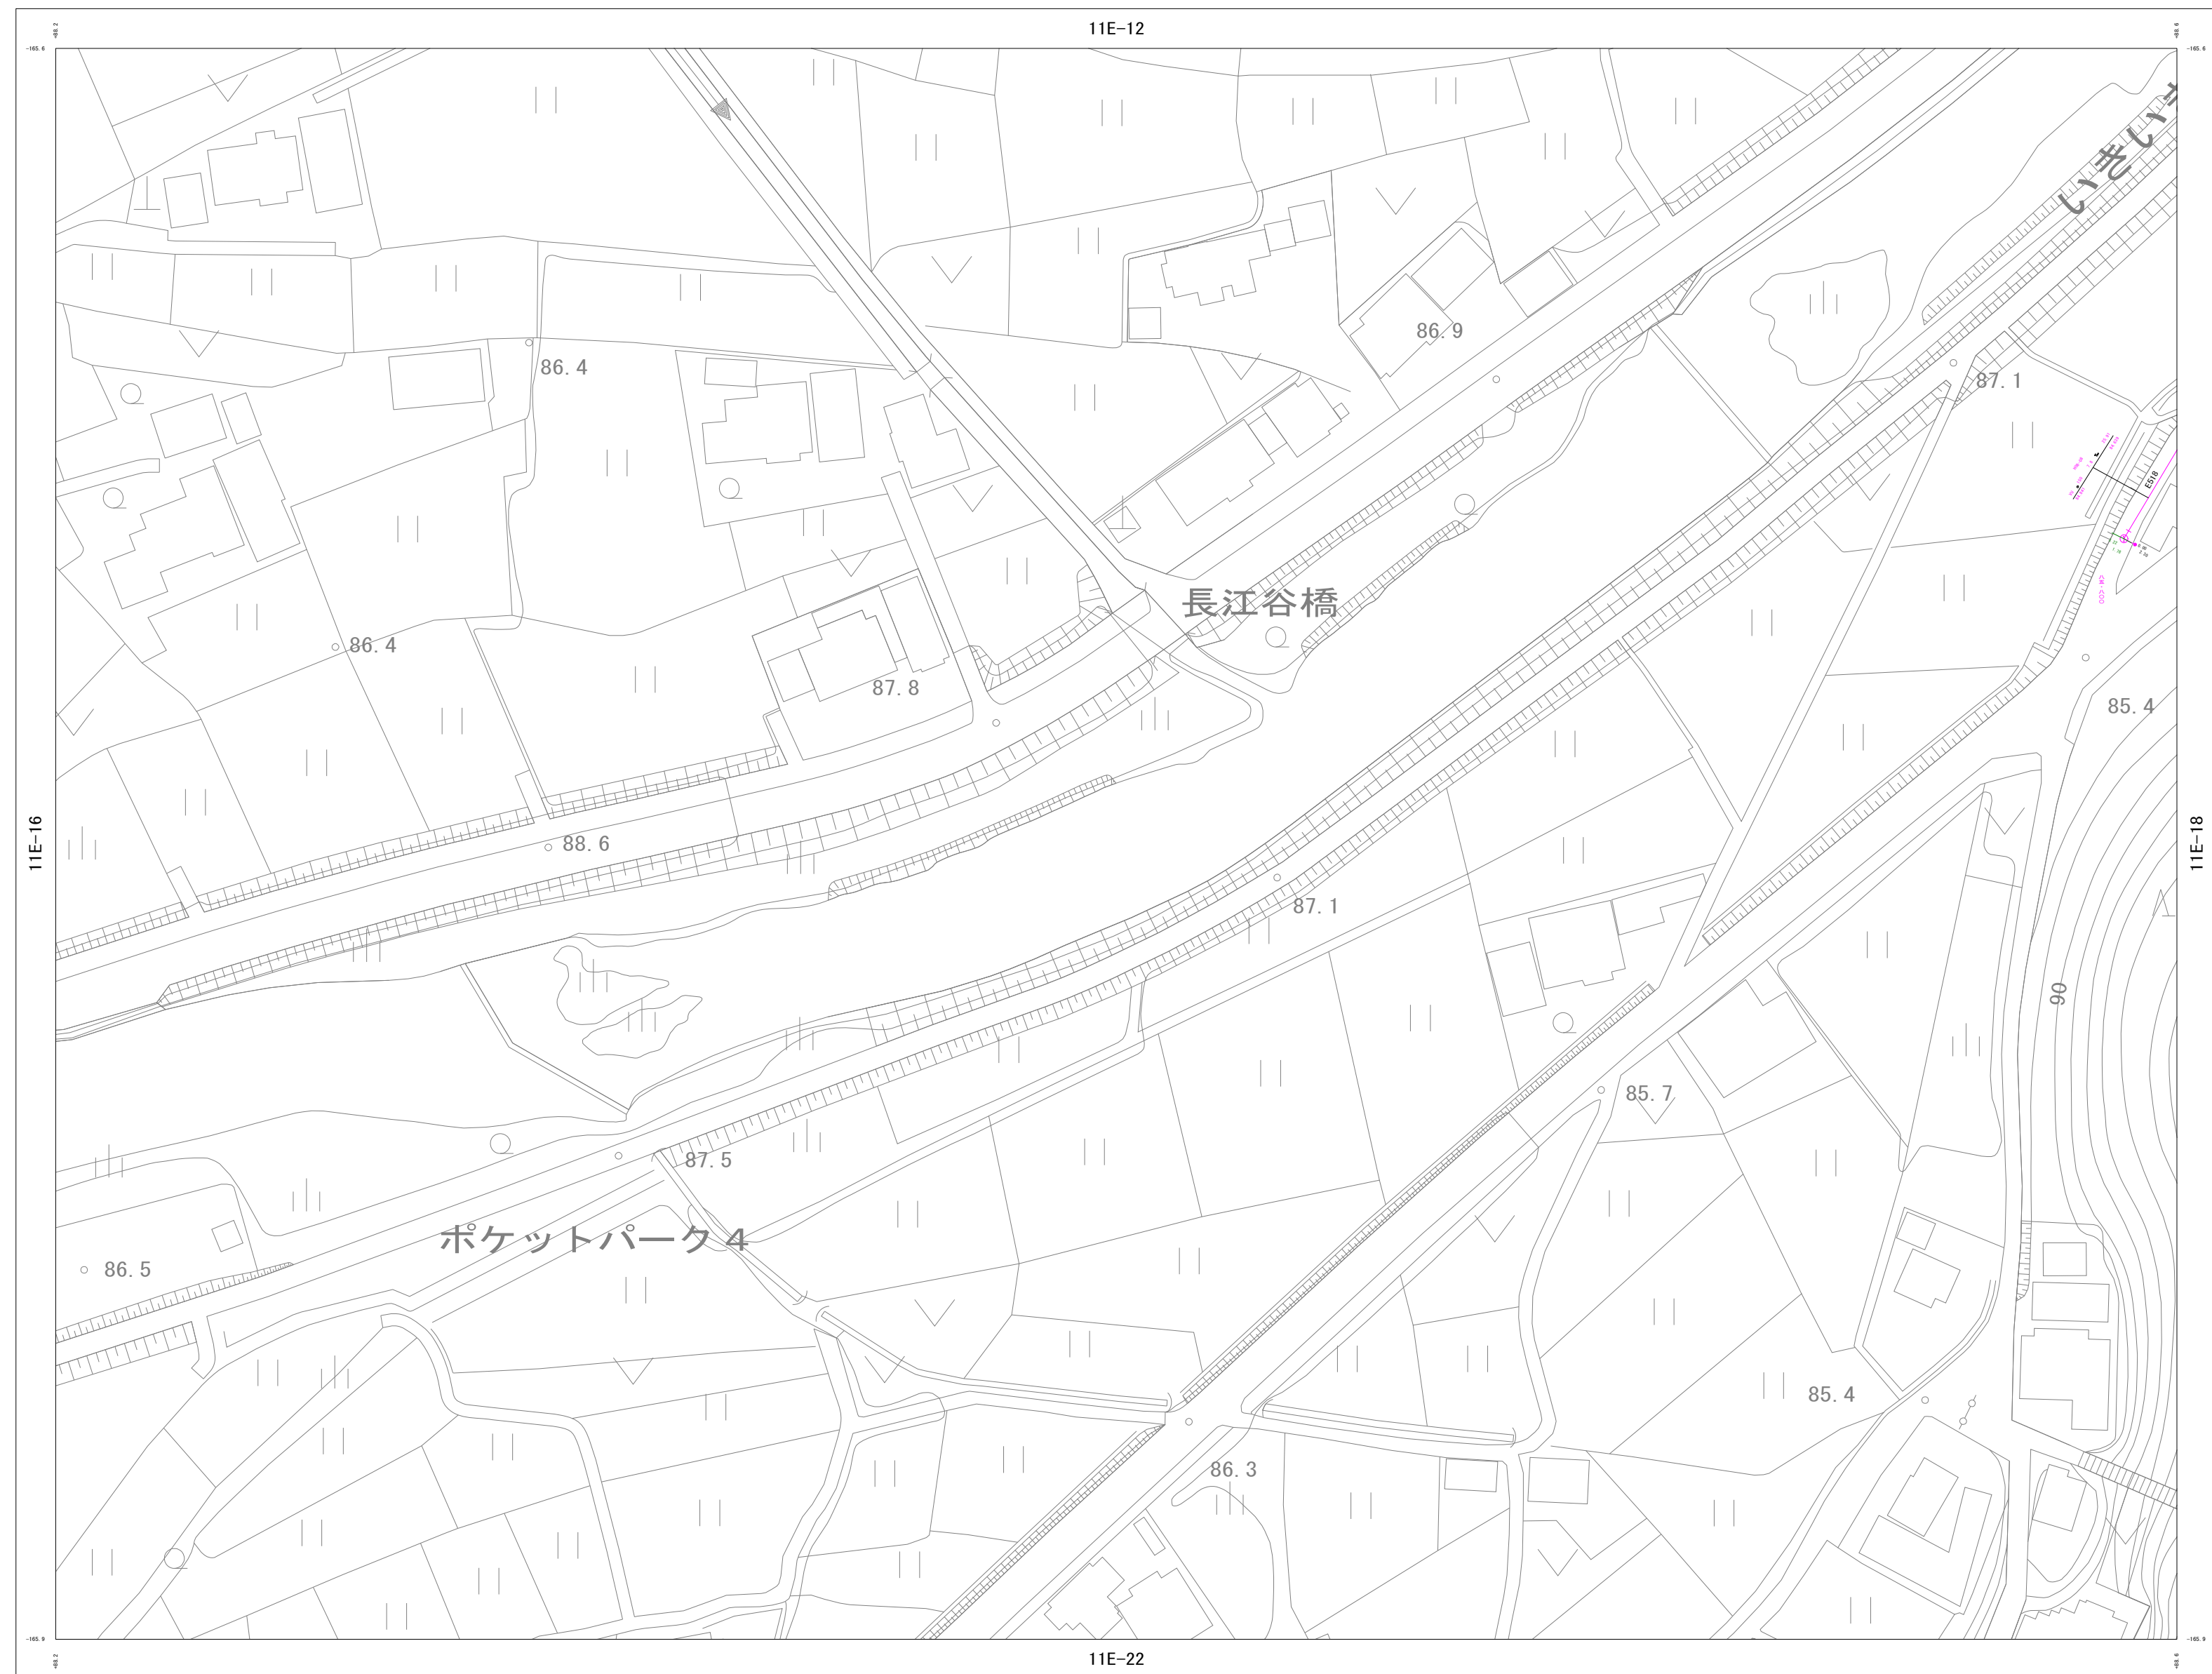

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11E-17

11E-11	11E-12	11E-13
11E-16	11E-17	11E-18
11E-21	11E-22	11E-23


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
①	1号マンホール (内径9.0cm円形)
②	2号マンホール (内径12.0cm円形)
③	3号マンホール (内径15.0cm円形)
④	4号マンホール (内径18.0cm円形)
特	特1号マンホール (法道8.0cm×90.0cm角型)
特	特4号マンホール (内法6.0cm×90.0cm)
特	角型マンホール (内法18.0cm×90.0cm角型)
⑤	5号マンホール (内径60.0cm円形)
⑥	S号マンホール (内径50.0cm円形)
⑦	小口径マンホール (内径20.0cm円形)
⑧	小口径マンホール (内径30.0cm円形)



榑

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（汚水）

NO. 11E-18

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

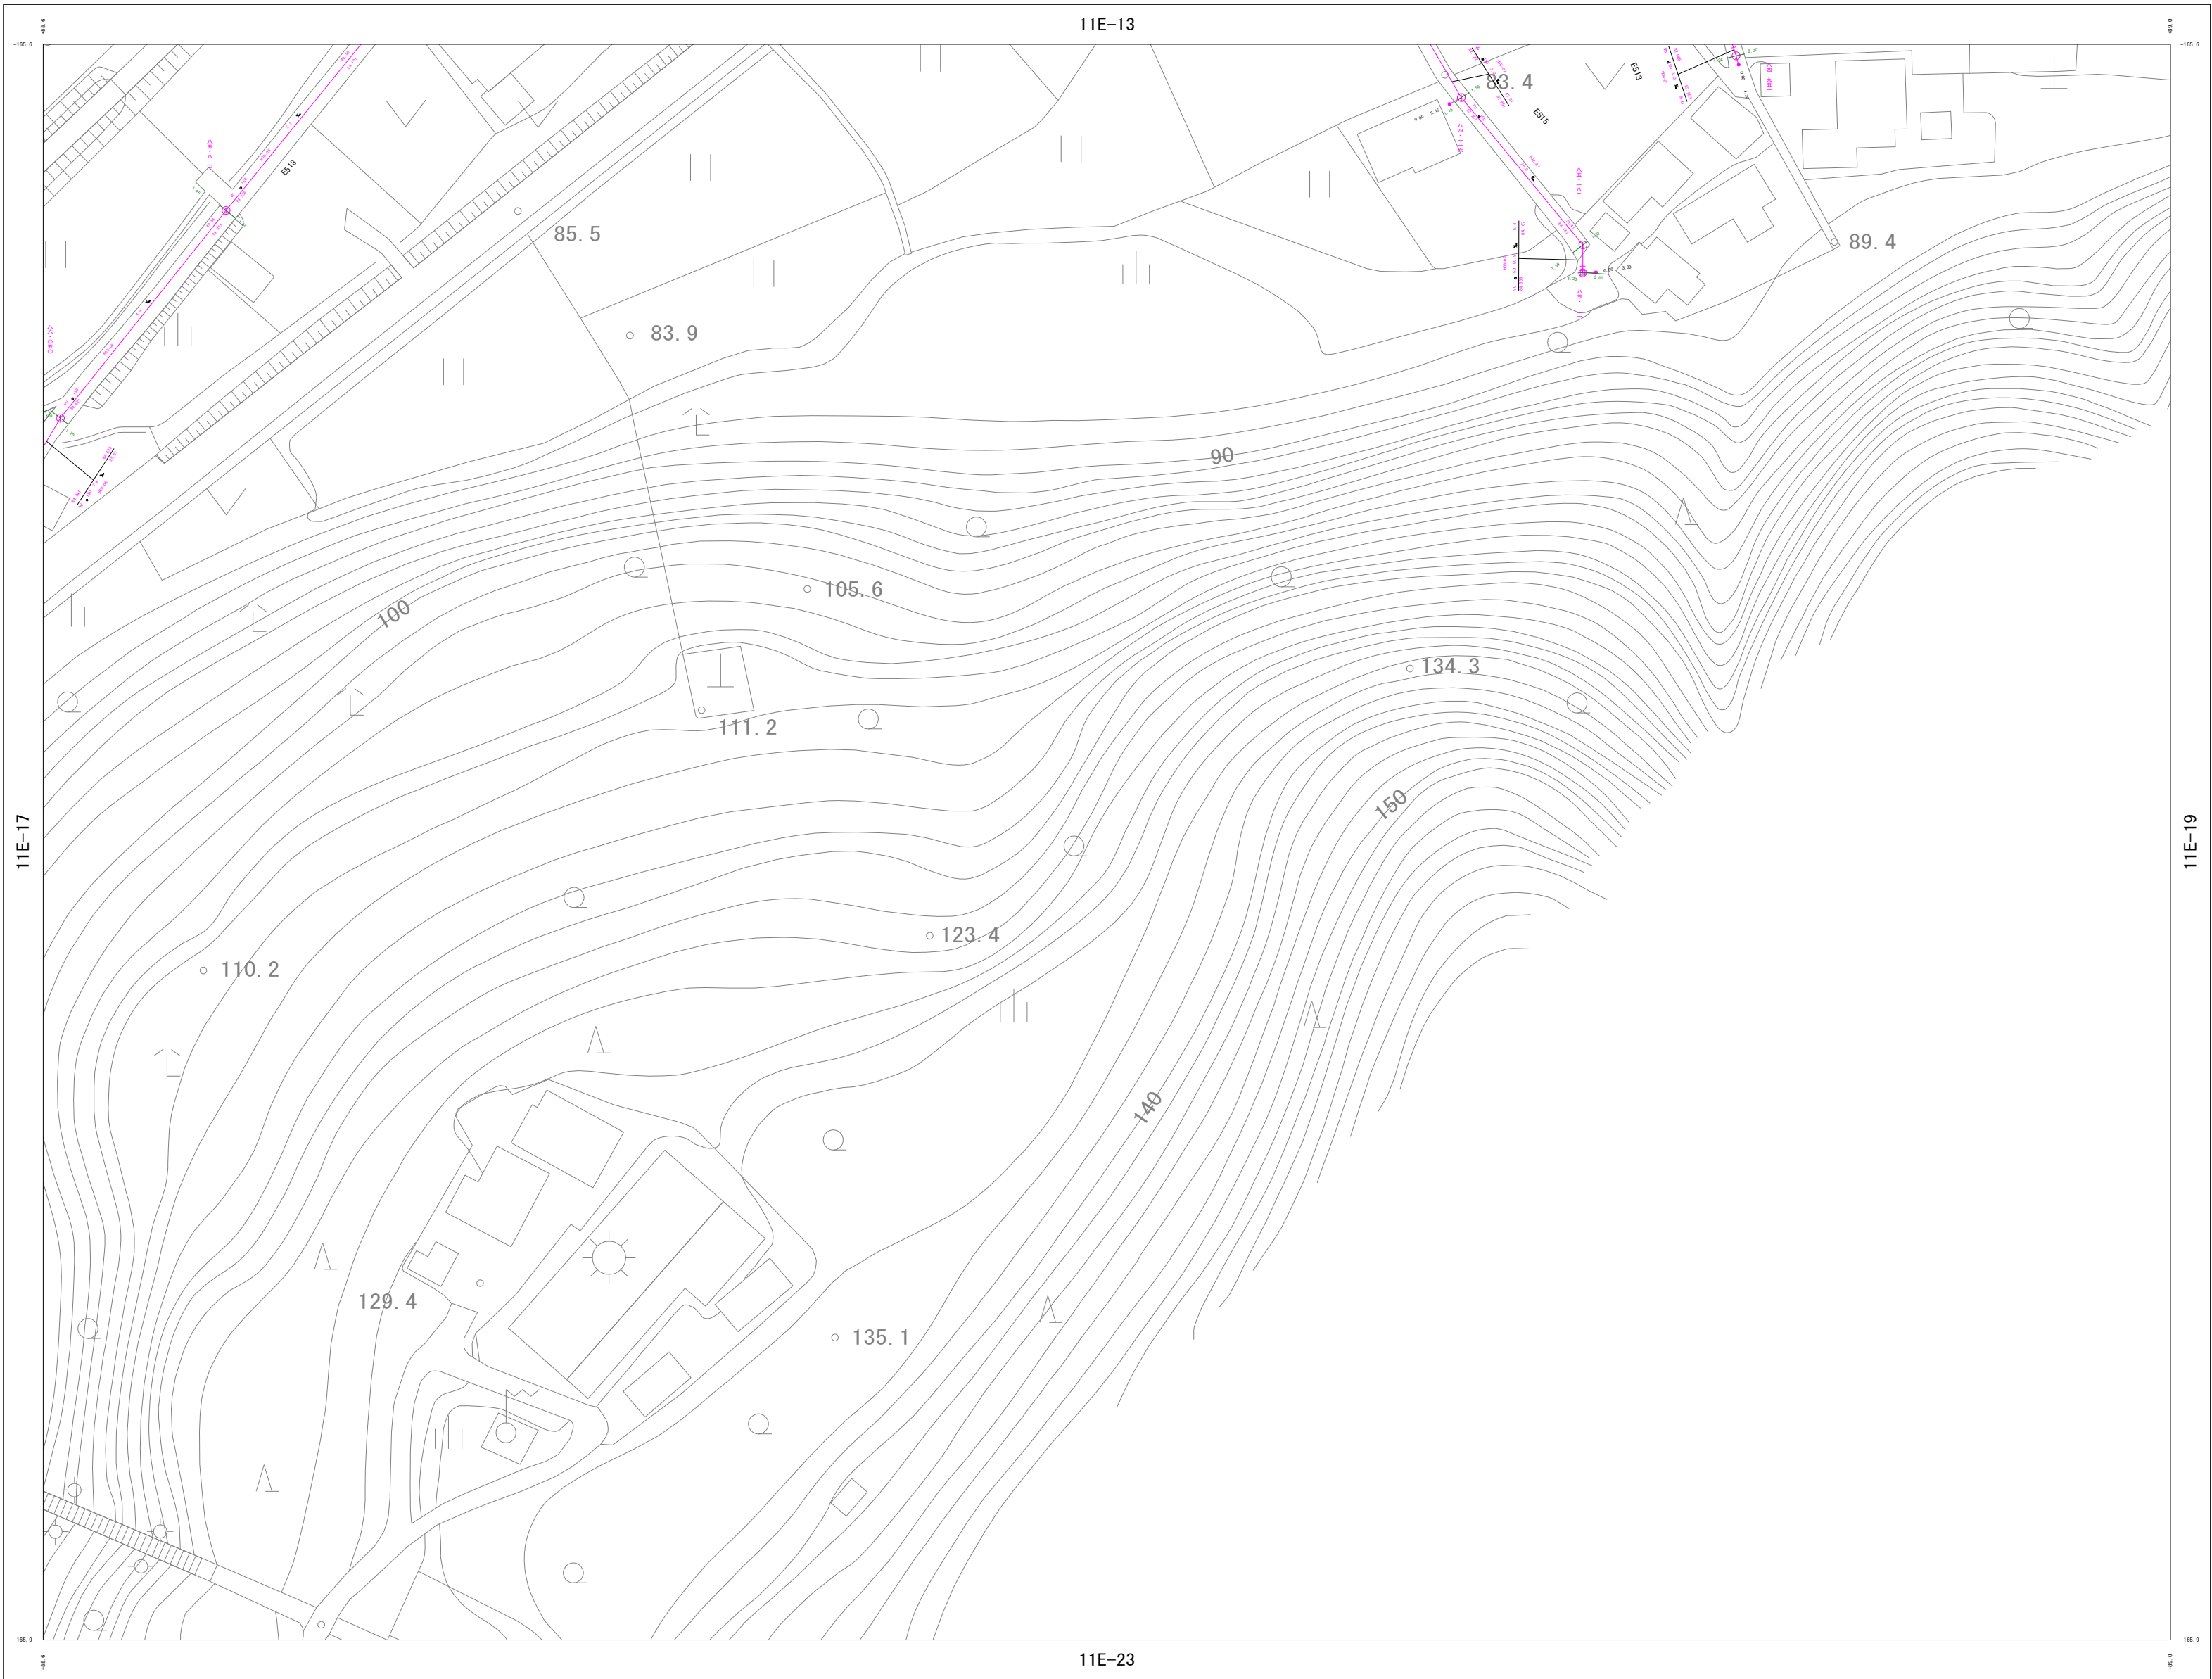

詳細図
11E-18

11E-12	11E-13	11E-14
11E-17	11E-18	11E-19
11E-22	11E-23	11E-24

凡 例

管 渠

自然流下管	→
圧送管	→
放流管	→
廃止管	→
雨水管渠	→

竣工年度
管種
管径 (mm)
管長 (m)
管深 (m)
管底高 (m)
管頂高 (m)
管底高 (m)
管頂高 (m)

人 孔

①	0号マンホール (内径75φmm)
②	1号マンホール (内径90φmm)
③	2号マンホール (内径120φmm)
④	3号マンホール (内径150φmm)
⑤	4号マンホール (内径180φmm)
⑥	5号マンホール (内径210φmm)
⑦	6号マンホール (内径240φmm)
⑧	7号マンホール (内径270φmm)
⑨	8号マンホール (内径300φmm)
⑩	9号マンホール (内径330φmm)
⑪	10号マンホール (内径360φmm)
⑫	11号マンホール (内径390φmm)
⑬	12号マンホール (内径420φmm)
⑭	13号マンホール (内径450φmm)
⑮	14号マンホール (内径480φmm)
⑯	15号マンホール (内径510φmm)
⑰	16号マンホール (内径540φmm)
⑱	17号マンホール (内径570φmm)
⑲	18号マンホール (内径600φmm)
⑳	19号マンホール (内径630φmm)
㉑	20号マンホール (内径660φmm)
㉒	21号マンホール (内径690φmm)
㉓	22号マンホール (内径720φmm)
㉔	23号マンホール (内径750φmm)
㉕	24号マンホール (内径780φmm)
㉖	25号マンホール (内径810φmm)
㉗	26号マンホール (内径840φmm)
㉘	27号マンホール (内径870φmm)
㉙	28号マンホール (内径900φmm)
㉚	29号マンホール (内径930φmm)
㉛	30号マンホール (内径960φmm)
㉜	31号マンホール (内径990φmm)
㉝	32号マンホール (内径1020φmm)
㉞	33号マンホール (内径1050φmm)
㉟	34号マンホール (内径1080φmm)
㊱	35号マンホール (内径1110φmm)
㊲	36号マンホール (内径1140φmm)
㊳	37号マンホール (内径1170φmm)
㊴	38号マンホール (内径1200φmm)
㊵	39号マンホール (内径1230φmm)
㊶	40号マンホール (内径1260φmm)
㊷	41号マンホール (内径1290φmm)
㊸	42号マンホール (内径1320φmm)
㊹	43号マンホール (内径1350φmm)
㊺	44号マンホール (内径1380φmm)
㊻	45号マンホール (内径1410φmm)
㊼	46号マンホール (内径1440φmm)
㊽	47号マンホール (内径1470φmm)
㊾	48号マンホール (内径1500φmm)
㊿	49号マンホール (内径1530φmm)
㊿	50号マンホール (内径1560φmm)

マンホール

地盤高

樹


□	コンクリート樹 (内径30φmm)
■	コンクリート樹 (内径40φmm)
○	汚水樹 (内径15φmm)
]	キャップ止め

取付管管径 (mm)
取付管水平距離 (m)
通距離 (m)
樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11F-01

1 : 1000 地形図

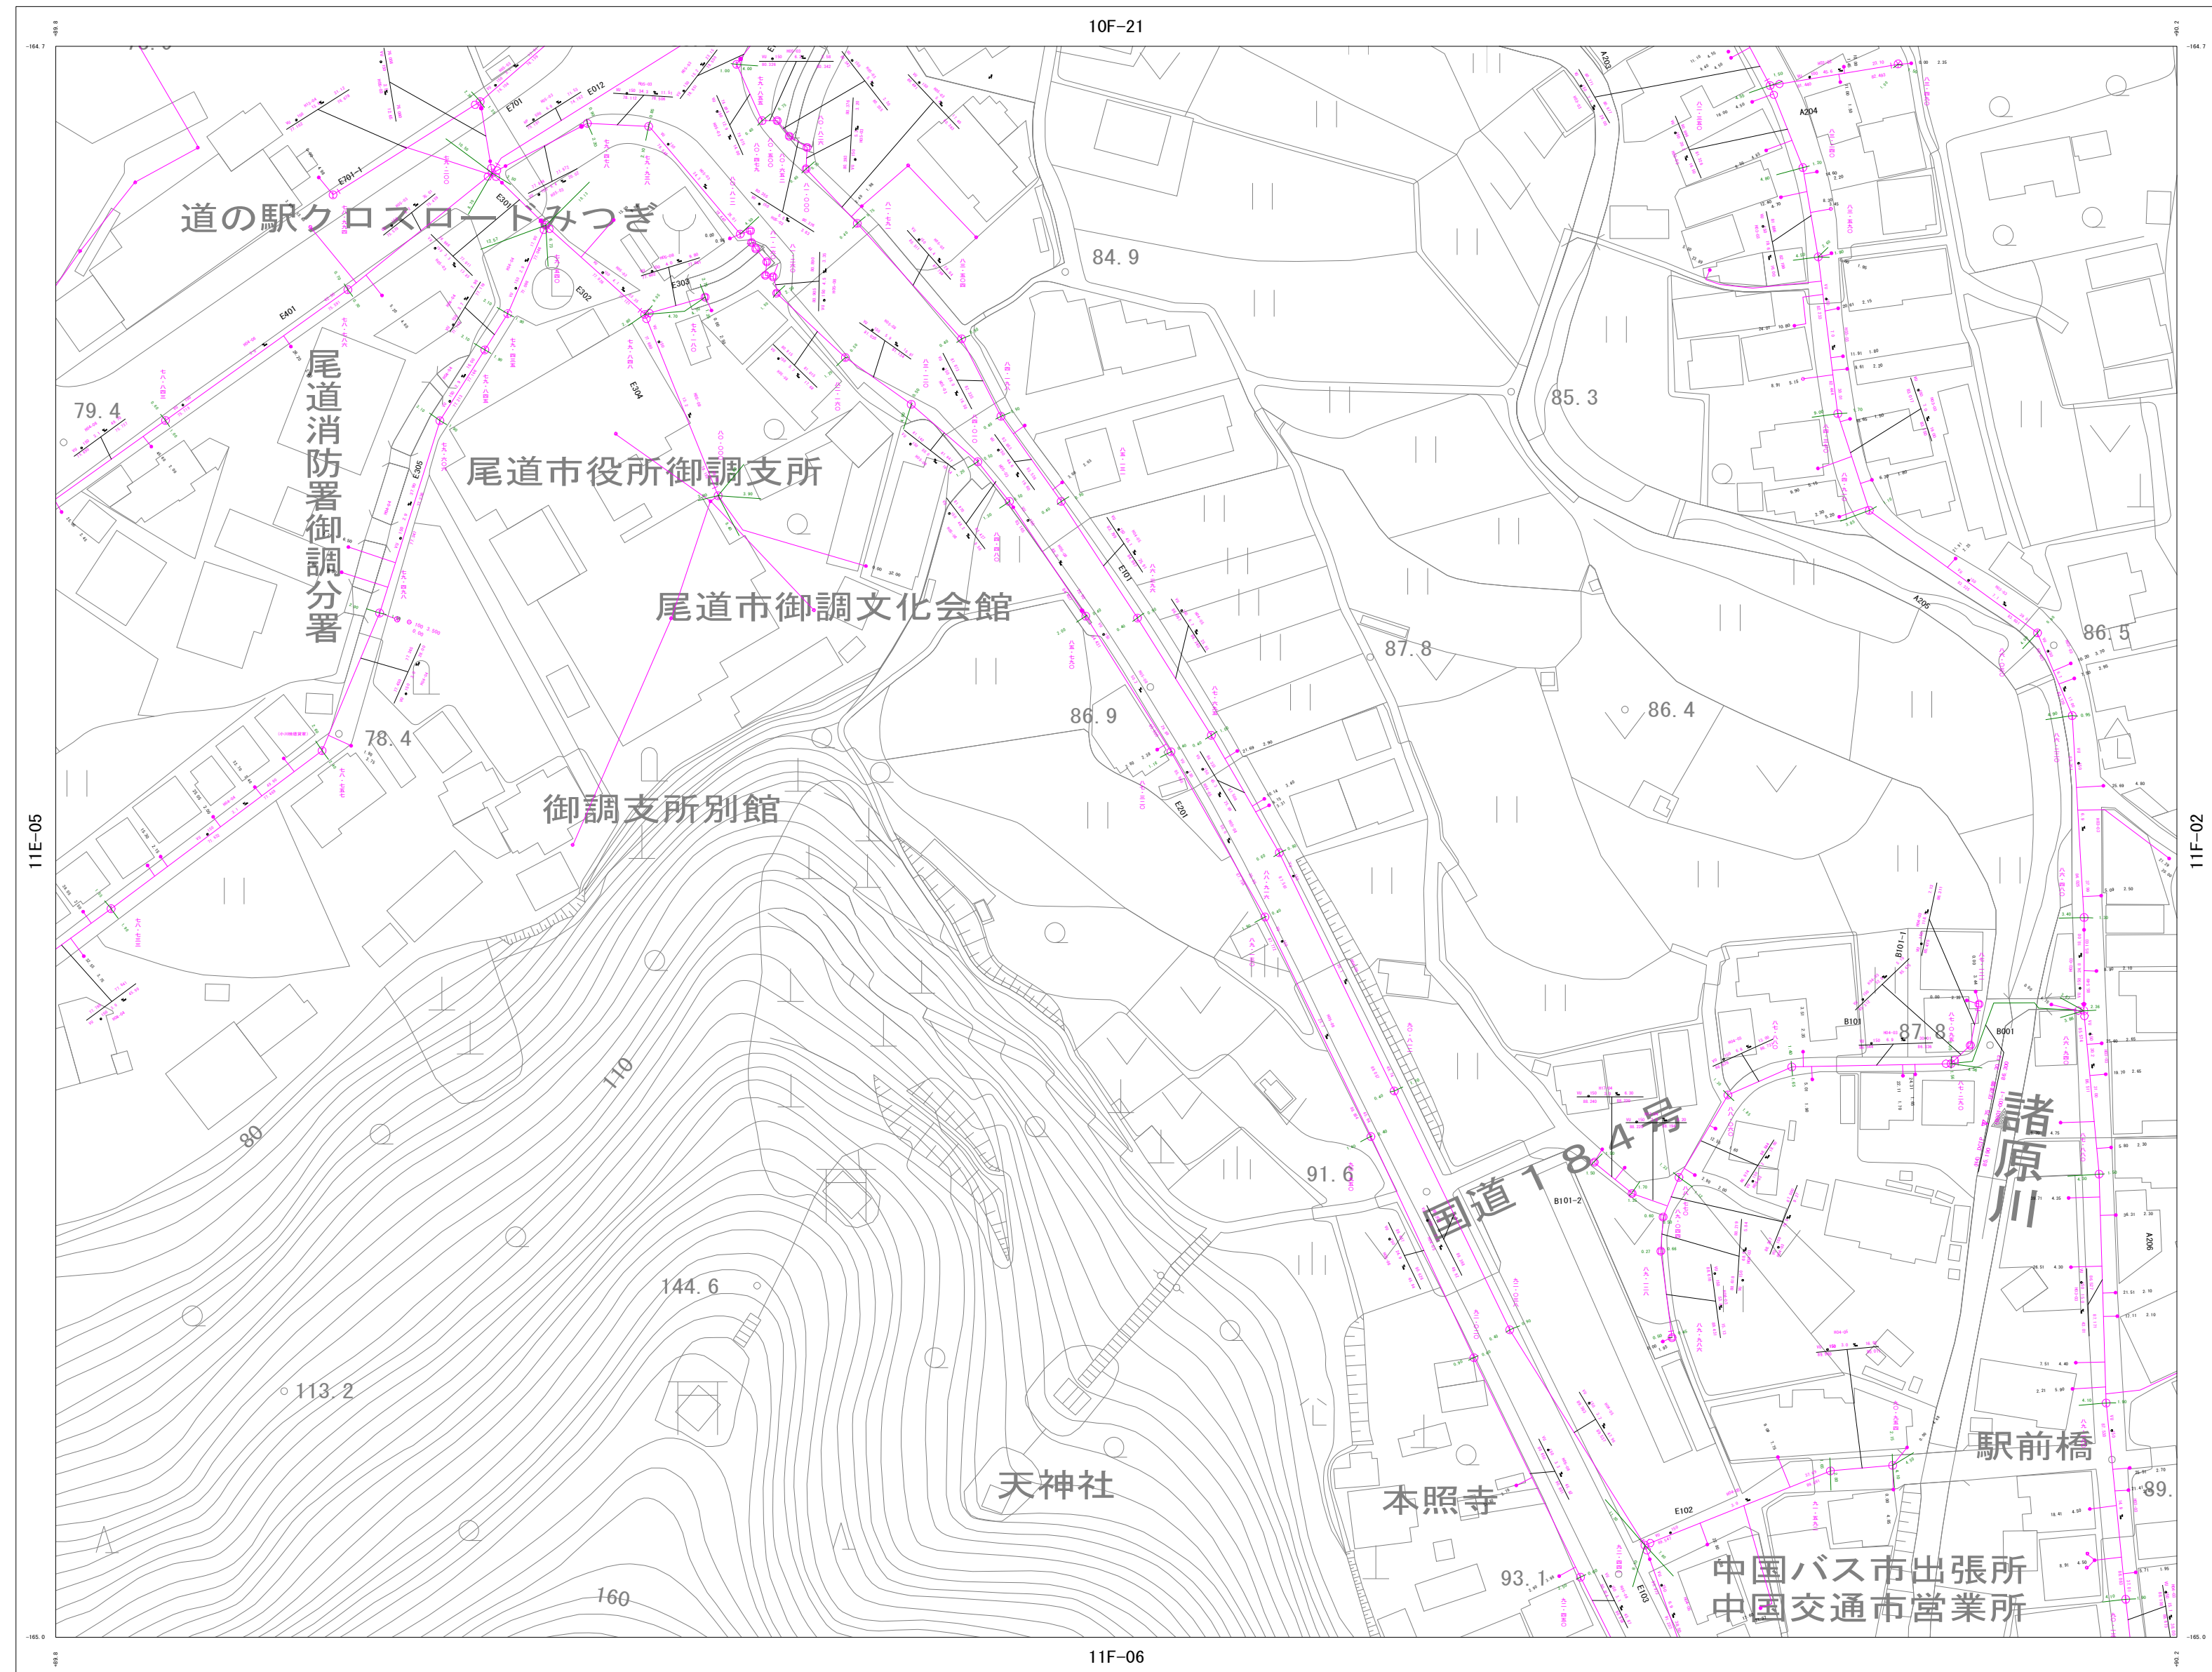


令和7年12月作成

詳細図
11F-01

10E-25	10F-21	10F-22
11E-05	11F-01	11F-02
11E-10	11F-06	11F-07


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径700×600円形)
②	1号マンホール (内径900×600円形)
③	2号マンホール (内径1200×600円形)
④	3号マンホール (内径1500×600円形)
⑤	4号マンホール (内径1800×600円形)
⑥	特1号マンホール (内径800×600×90°角形)
⑦	楕円マンホール (内径500×600×90°角形)
⑧	角形マンホール (内径700×600×70°角形)
⑨	Y字マンホール (内径600×600円形)
⑩	S字マンホール (内径500×600円形)
⑪	小口径マンホール (内径200×600円形)
⑫	小口径マンホール (内径300×600円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市上下水道局 下水道課

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11F-02

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

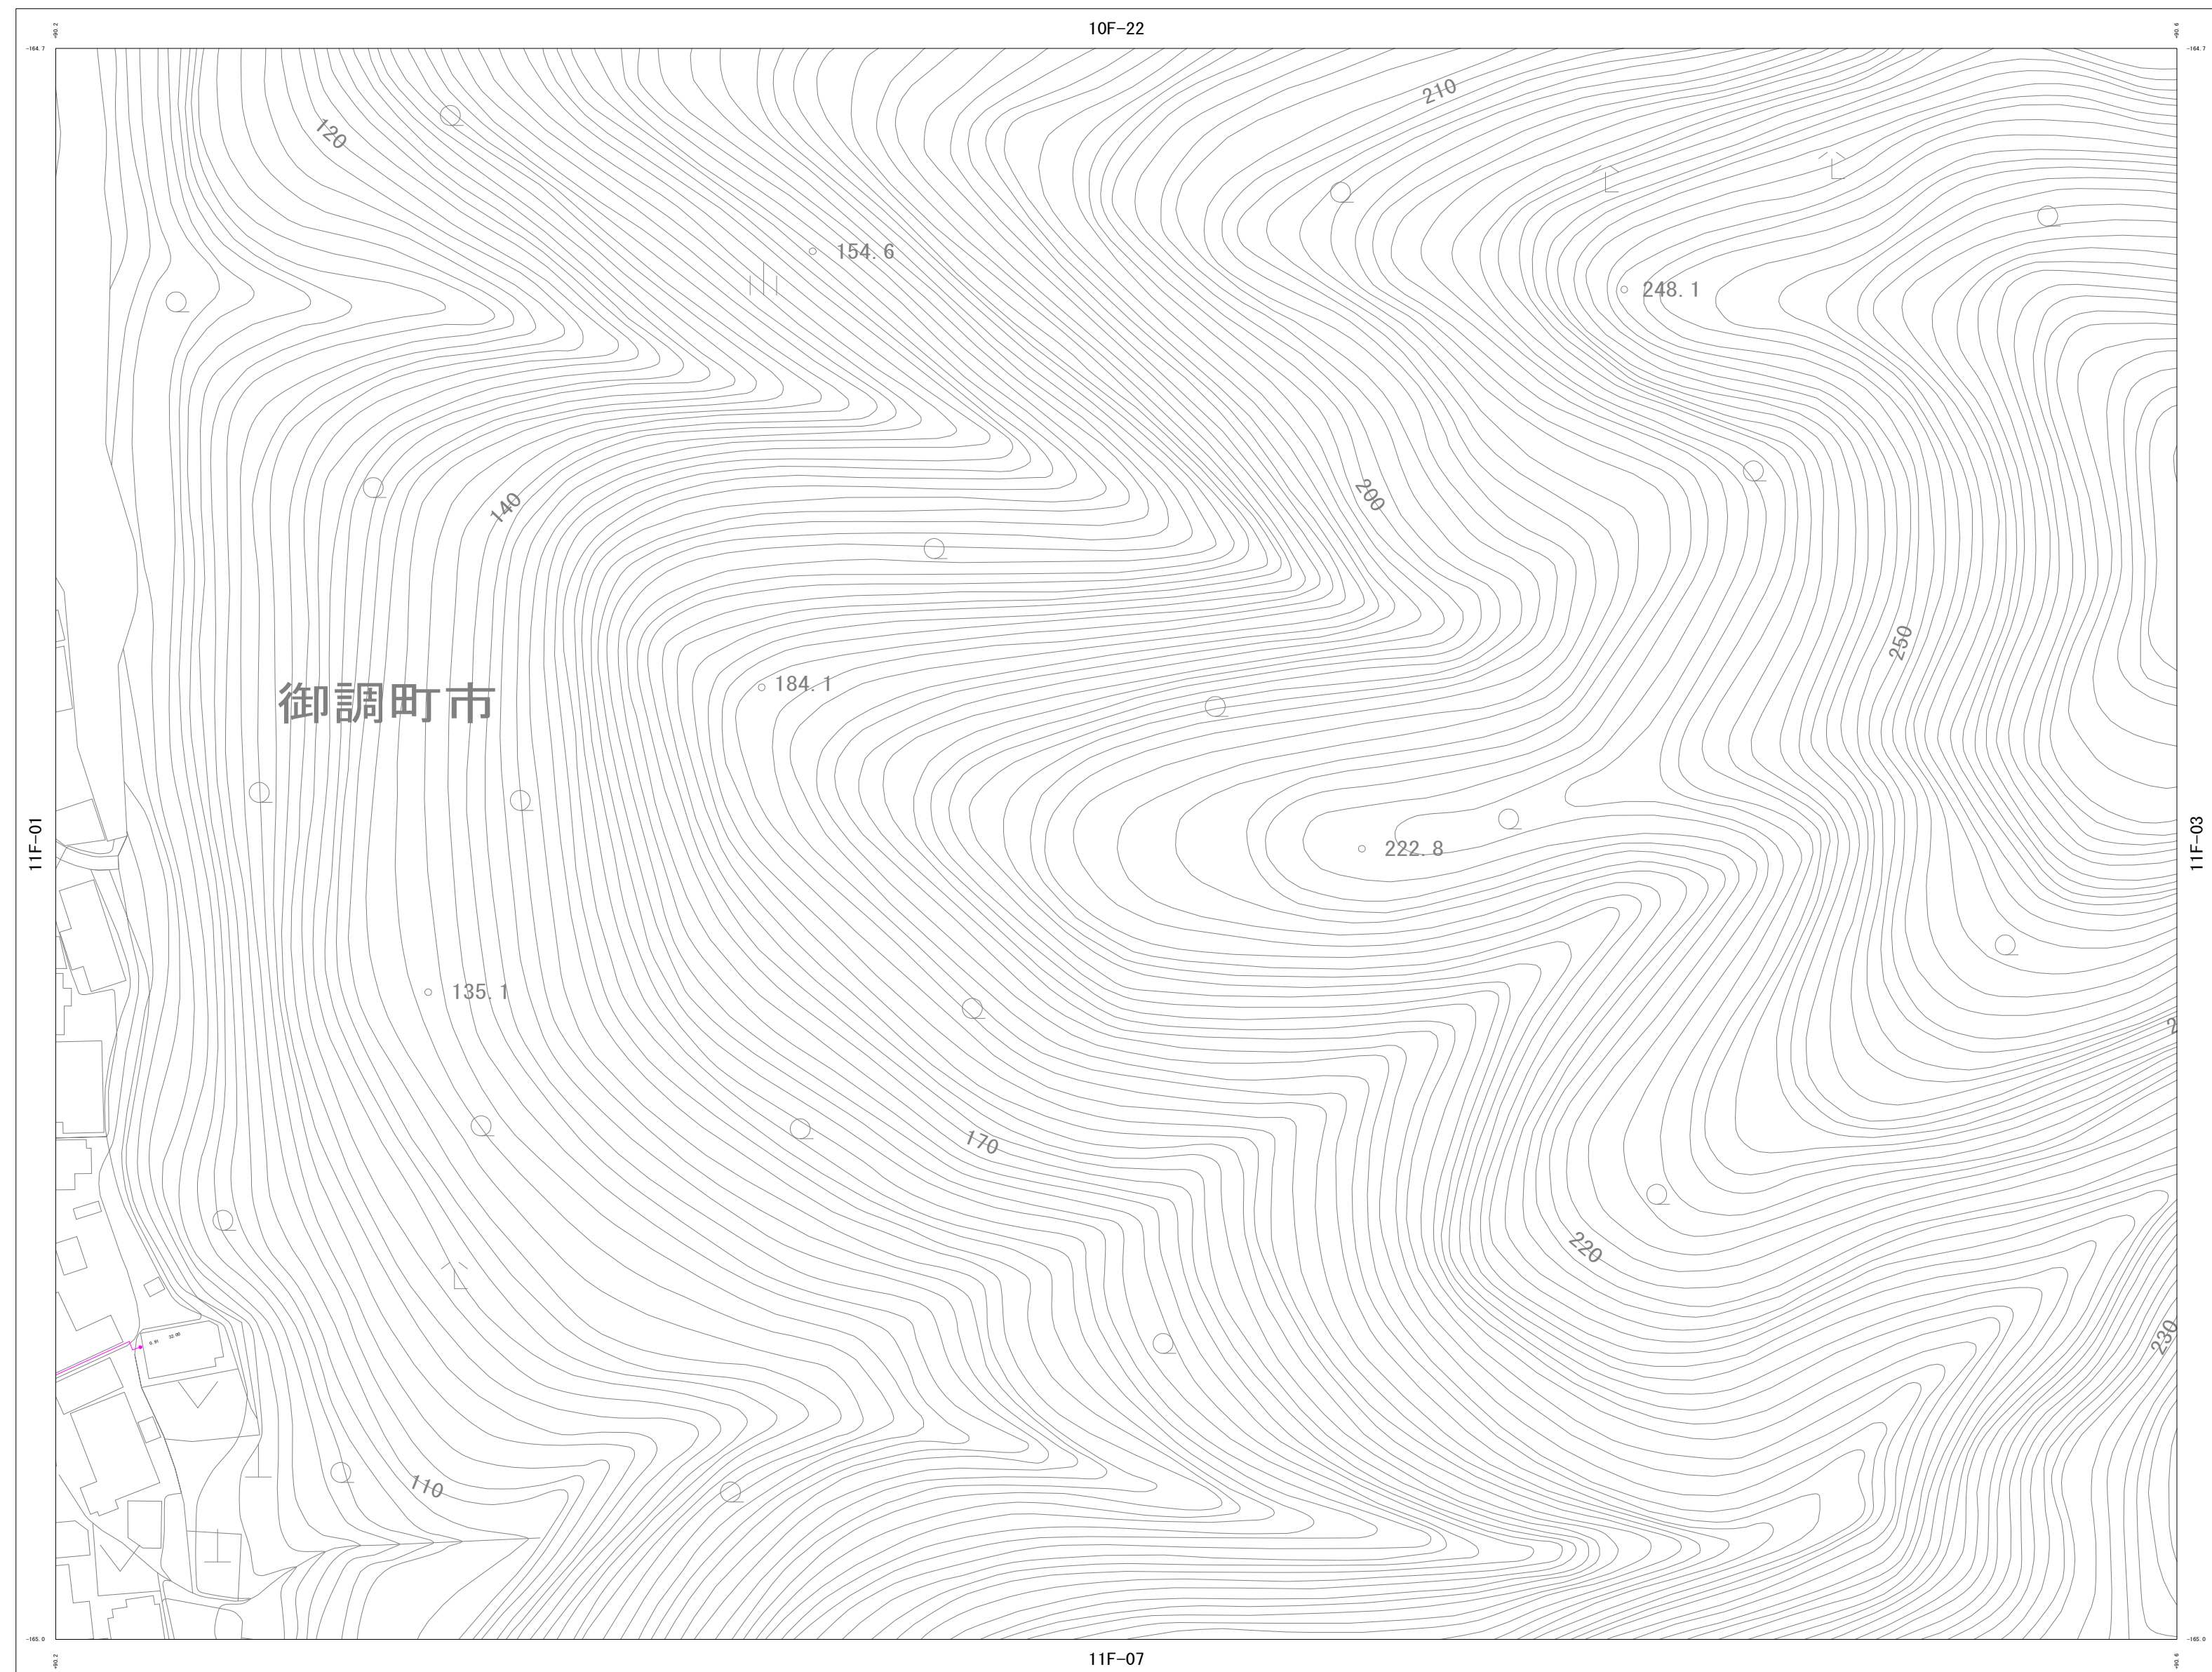

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11F-02

10F-21	10F-22	10F-23
11F-01	11F-02	11F-03
11F-06	11F-07	11F-08


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
①	1号マンホール (内径900mm円形)
②	2号マンホール (内径1200mm円形)
③	3号マンホール (内径1500mm円形)
④	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内法800mm×900mm角型)
特	楕円マンホール (内法600mm×900mm)
特	角型マンホール (内法750mm×750mm角型)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
特	0号マンホール (内径200mm円形)
特	小口楕マンホール (内径300mm円形)



榑

	コンクリート樹 (内径30cm円形)
	コンクリート樹 (内径40cm円形)
	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 11F-06

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

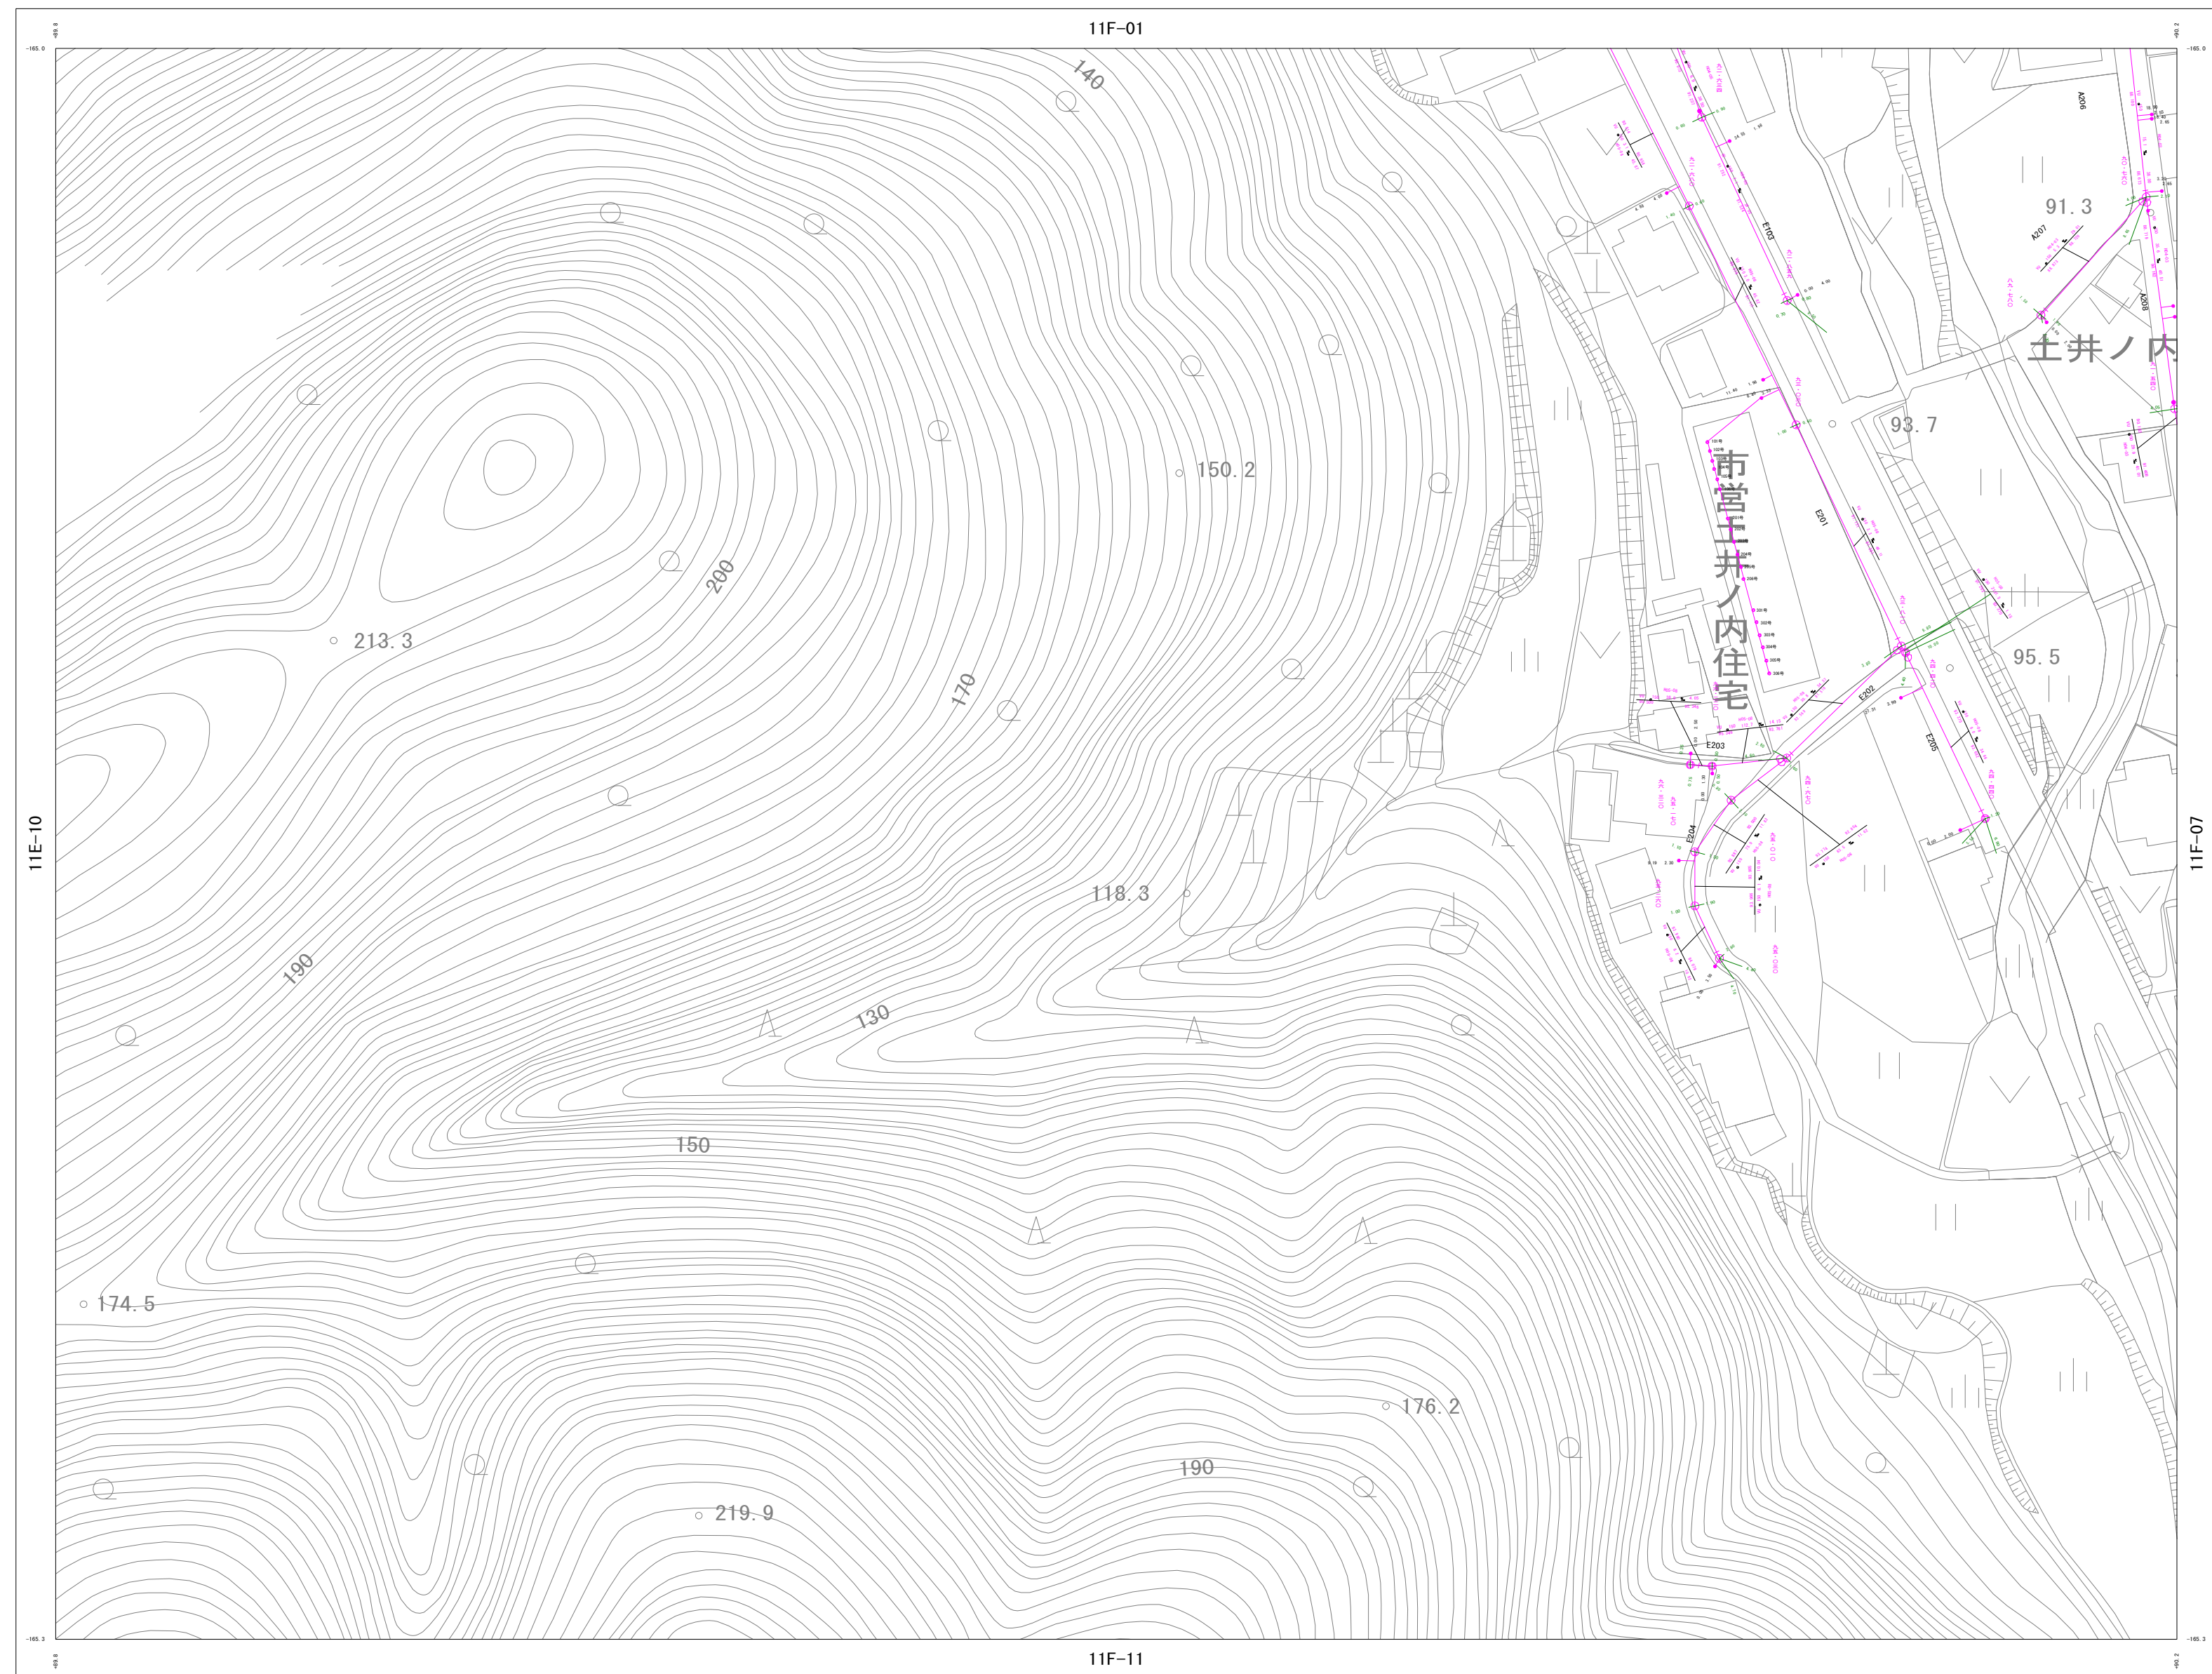

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11F-06

11E-05	11F-01	11F-02
11E-10	11F-06	11F-07
11E-15	11F-11	11F-12


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径7.5cm円形)
②	1号マンホール (内径9.0cm円形)
③	2号マンホール (内径12.0cm円形)
④	3号マンホール (内径15.0cm円形)
⑤	4号マンホール (内径18.0cm円形)
⑥	特1号マンホール (内径90cm×90cm角形)
⑦	楕円マンホール (内径20cm×9.0cm)
⑧	角型マンホール (内径22cm×22cm角形)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小径マンホール (内径2.0cm円形)
⑫	小径マンホール (内径3.0cm円形)



樹

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）


NO. 11F-07

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

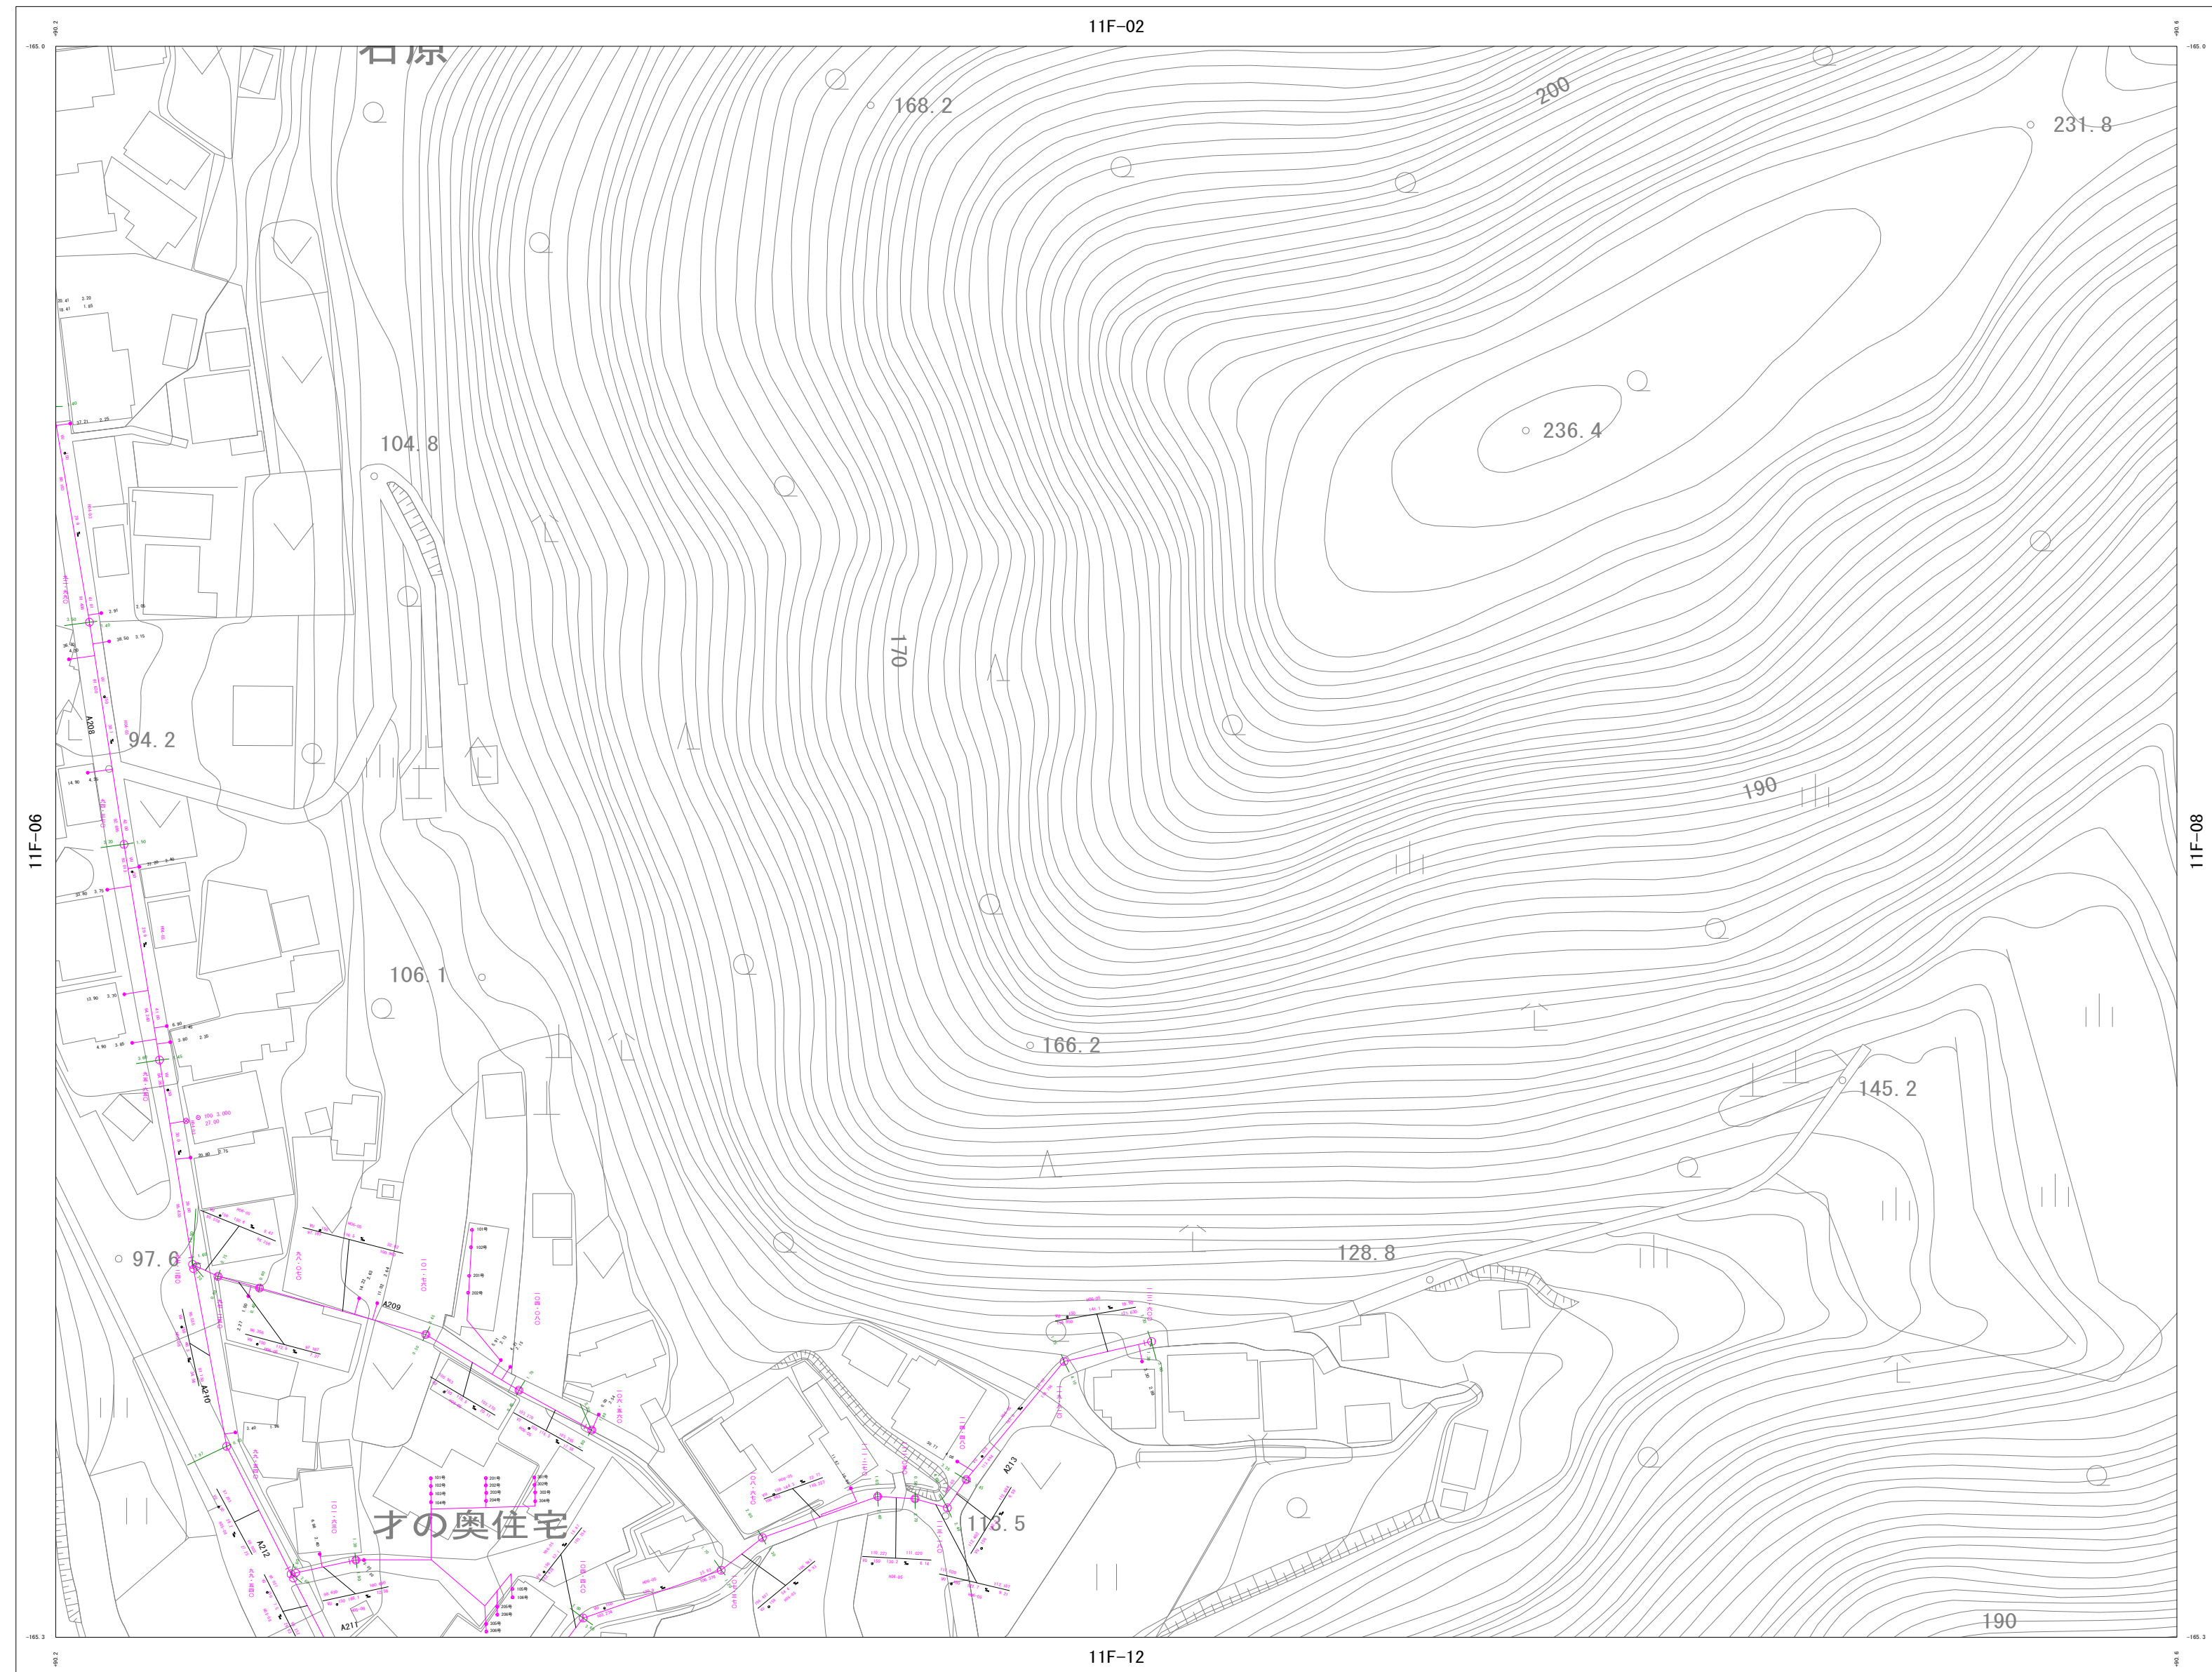

1 : 1000




尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11F-07

11F-01	11F-02	11F-03
11F-06	11F-07	11F-08
11F-11	11F-12	11F-13


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
②	1号マンホール (内径900mm円形)
③	2号マンホール (内径1200mm円形)
④	3号マンホール (内径1500mm円形)
⑤	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径800mm×900mm角形)
楕	楕円マンホール (内径800mm×900mm)
楕	角マンホール (内径700mm×700mm角形)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
小	小口径マンホール (内径200mm円形)
小	小口径マンホール (内径300mm円形)



榭

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め




尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11F-12

1 : 1000 地形図

令和7年12月作成

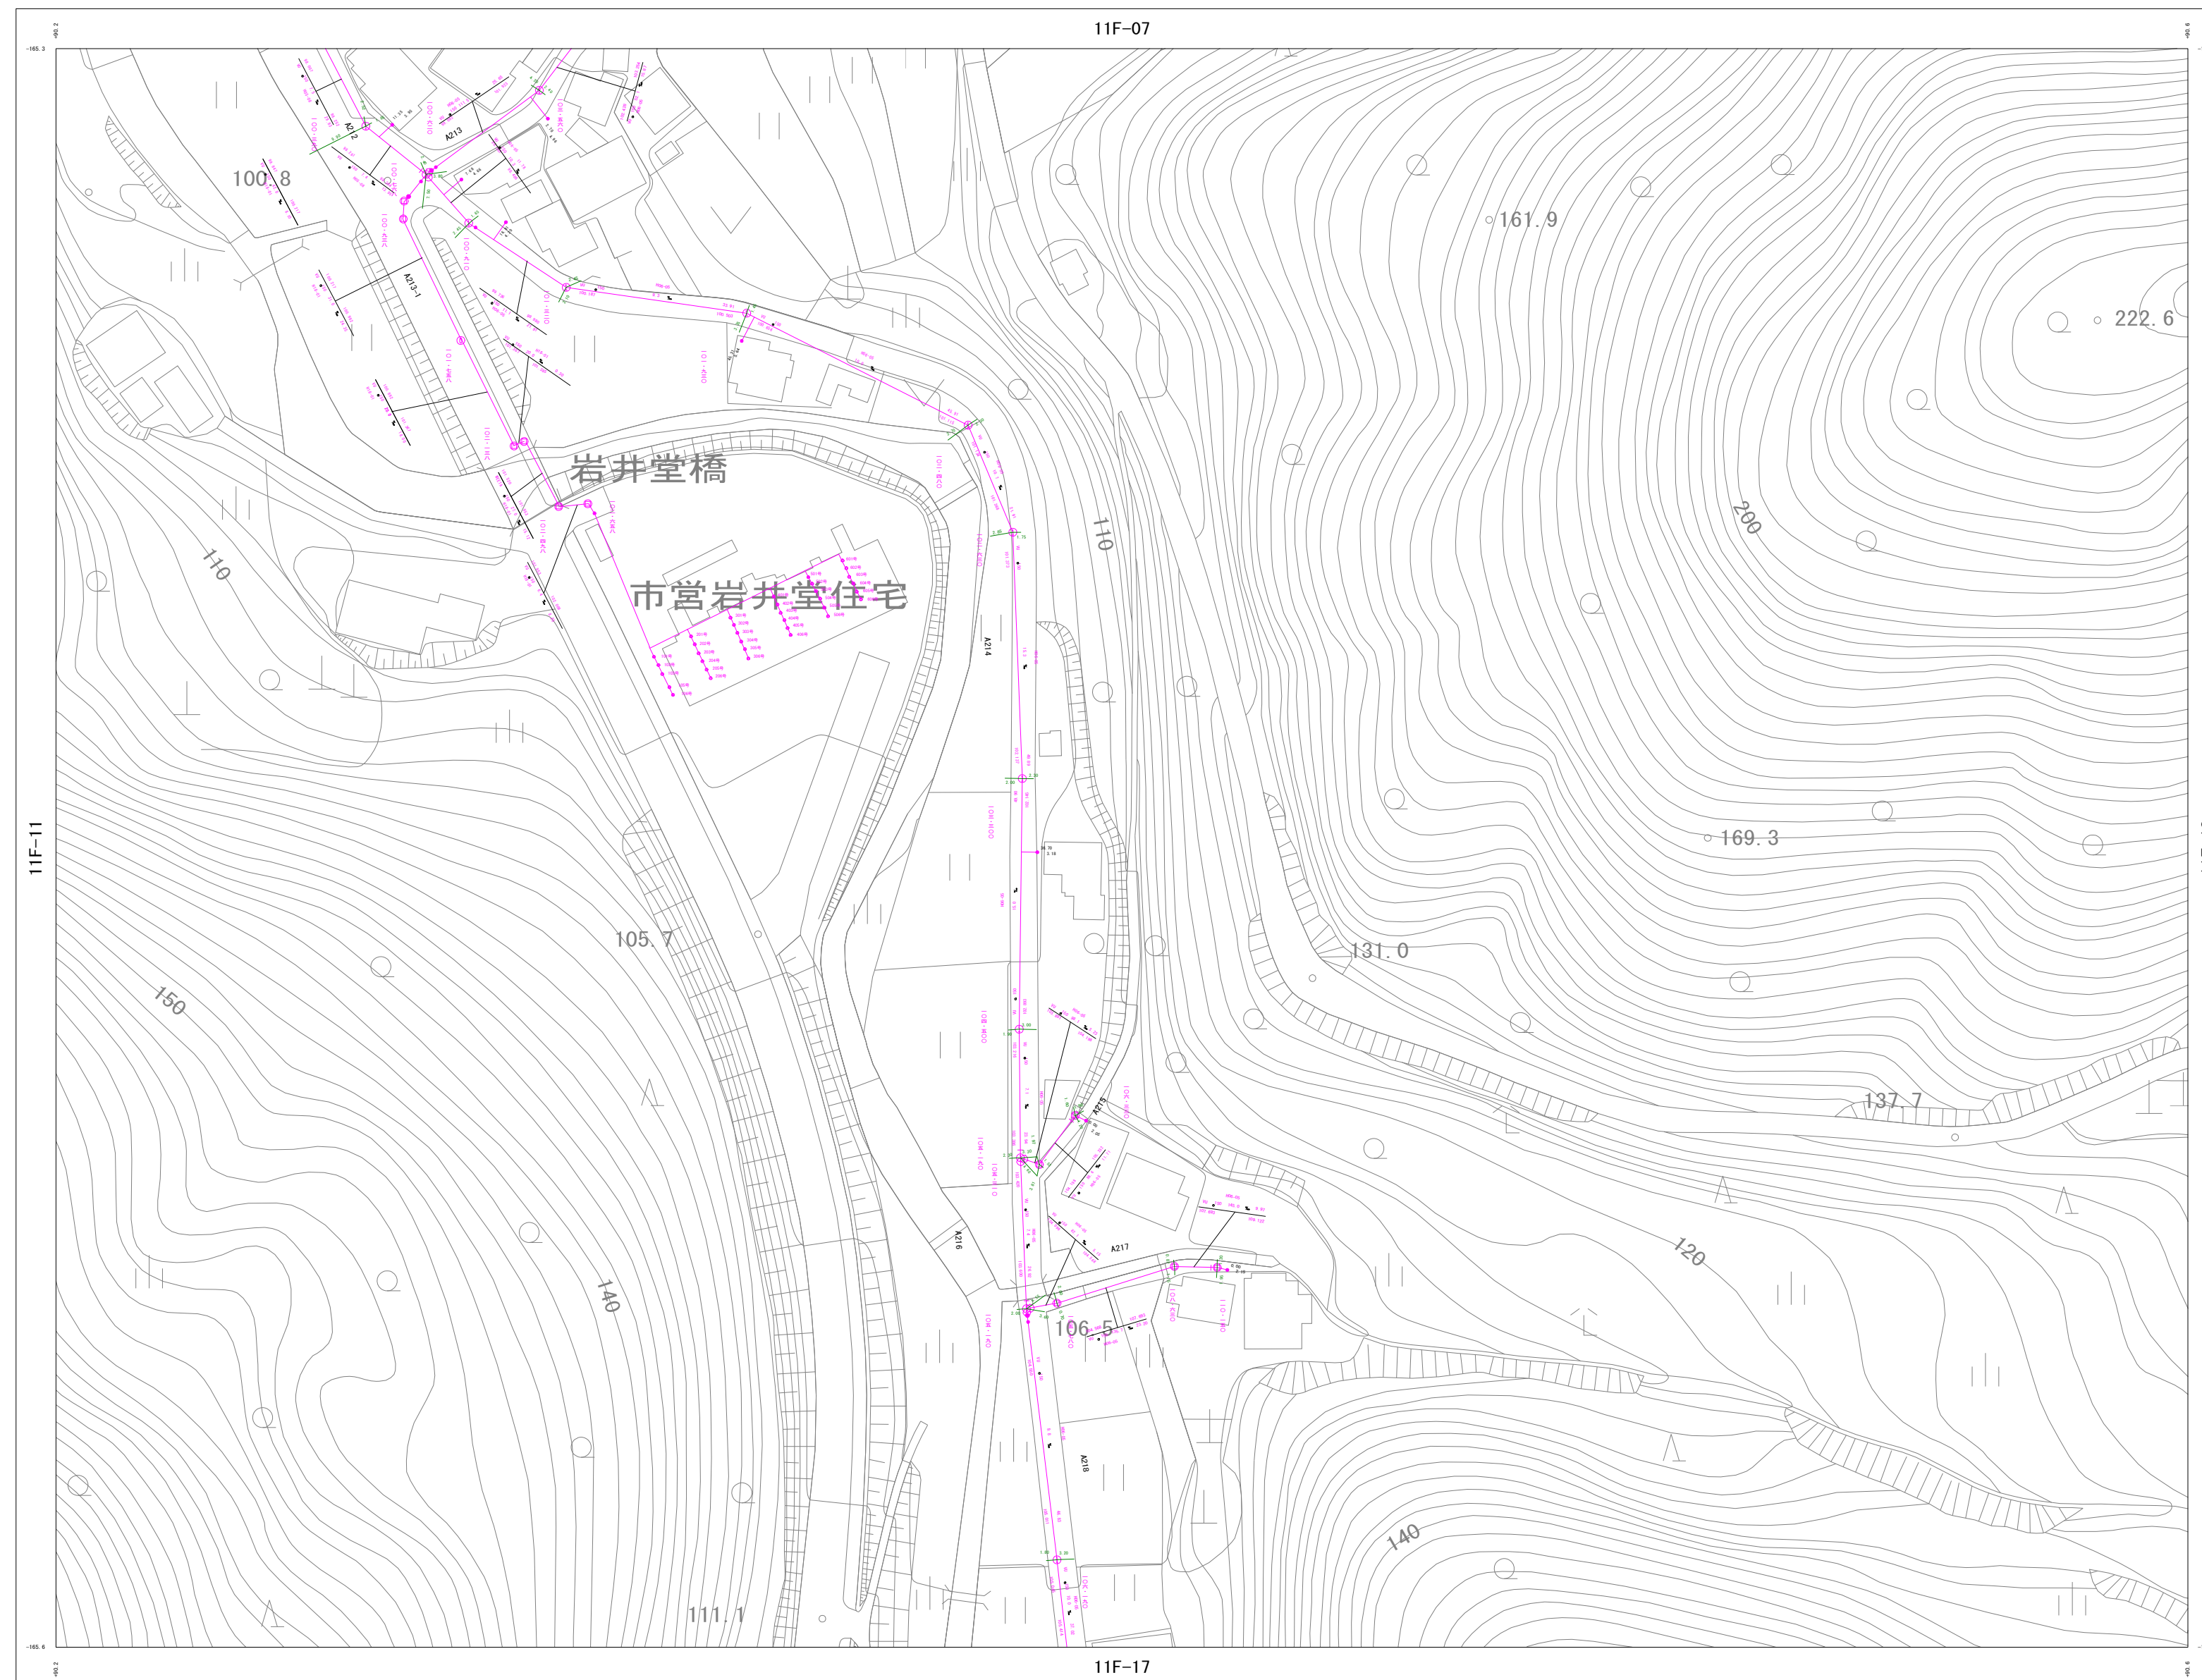

1 : 1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

尾道市上下水道局 下水道課

詳細図
11F-12

11F-06	11F-07	11F-08
11F-11	11F-12	11F-13
11F-16	11F-17	11F-18

凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
废止管	
雨水管渠	

人 孔

①	0号マンホール (内径750mm円形)
①	1号マンホール (内径900mm円形)
②	2号マンホール (内径1200mm円形)
③	3号マンホール (内径1500mm円形)
④	4号マンホール (内径1800mm円形)
特	特1号マンホール (内径800mm×900mm角形)
特	楕円マンホール (内径600mm×900mm)
特	角型マンホール (内径300mm×300mm角形)
Y	Y号マンホール (内径600mm円形)
S	S号マンホール (内径500mm円形)
他	小口楕円マンホール (内径200mm円形)
他	小口楕円マンホール (内径300mm円形)

マンホール
地盤高 150

榭

□	コンクリート樹 (内径30cm円部)
■	コンクリート樹 (内径40cm円部)
○	汚水樹 (内径15cm円部 塩ビ)
]	キャップ止め

取付管管径 (mm)

取付管水平距離 (m)

追加距離 (m)


200 2.30 4.50 0.80

樹 樹深さ (m)

尾道市特定環境保全公共下水道 台帳平面図（污水）

NO. 11F-17

1 : 1000 地形図

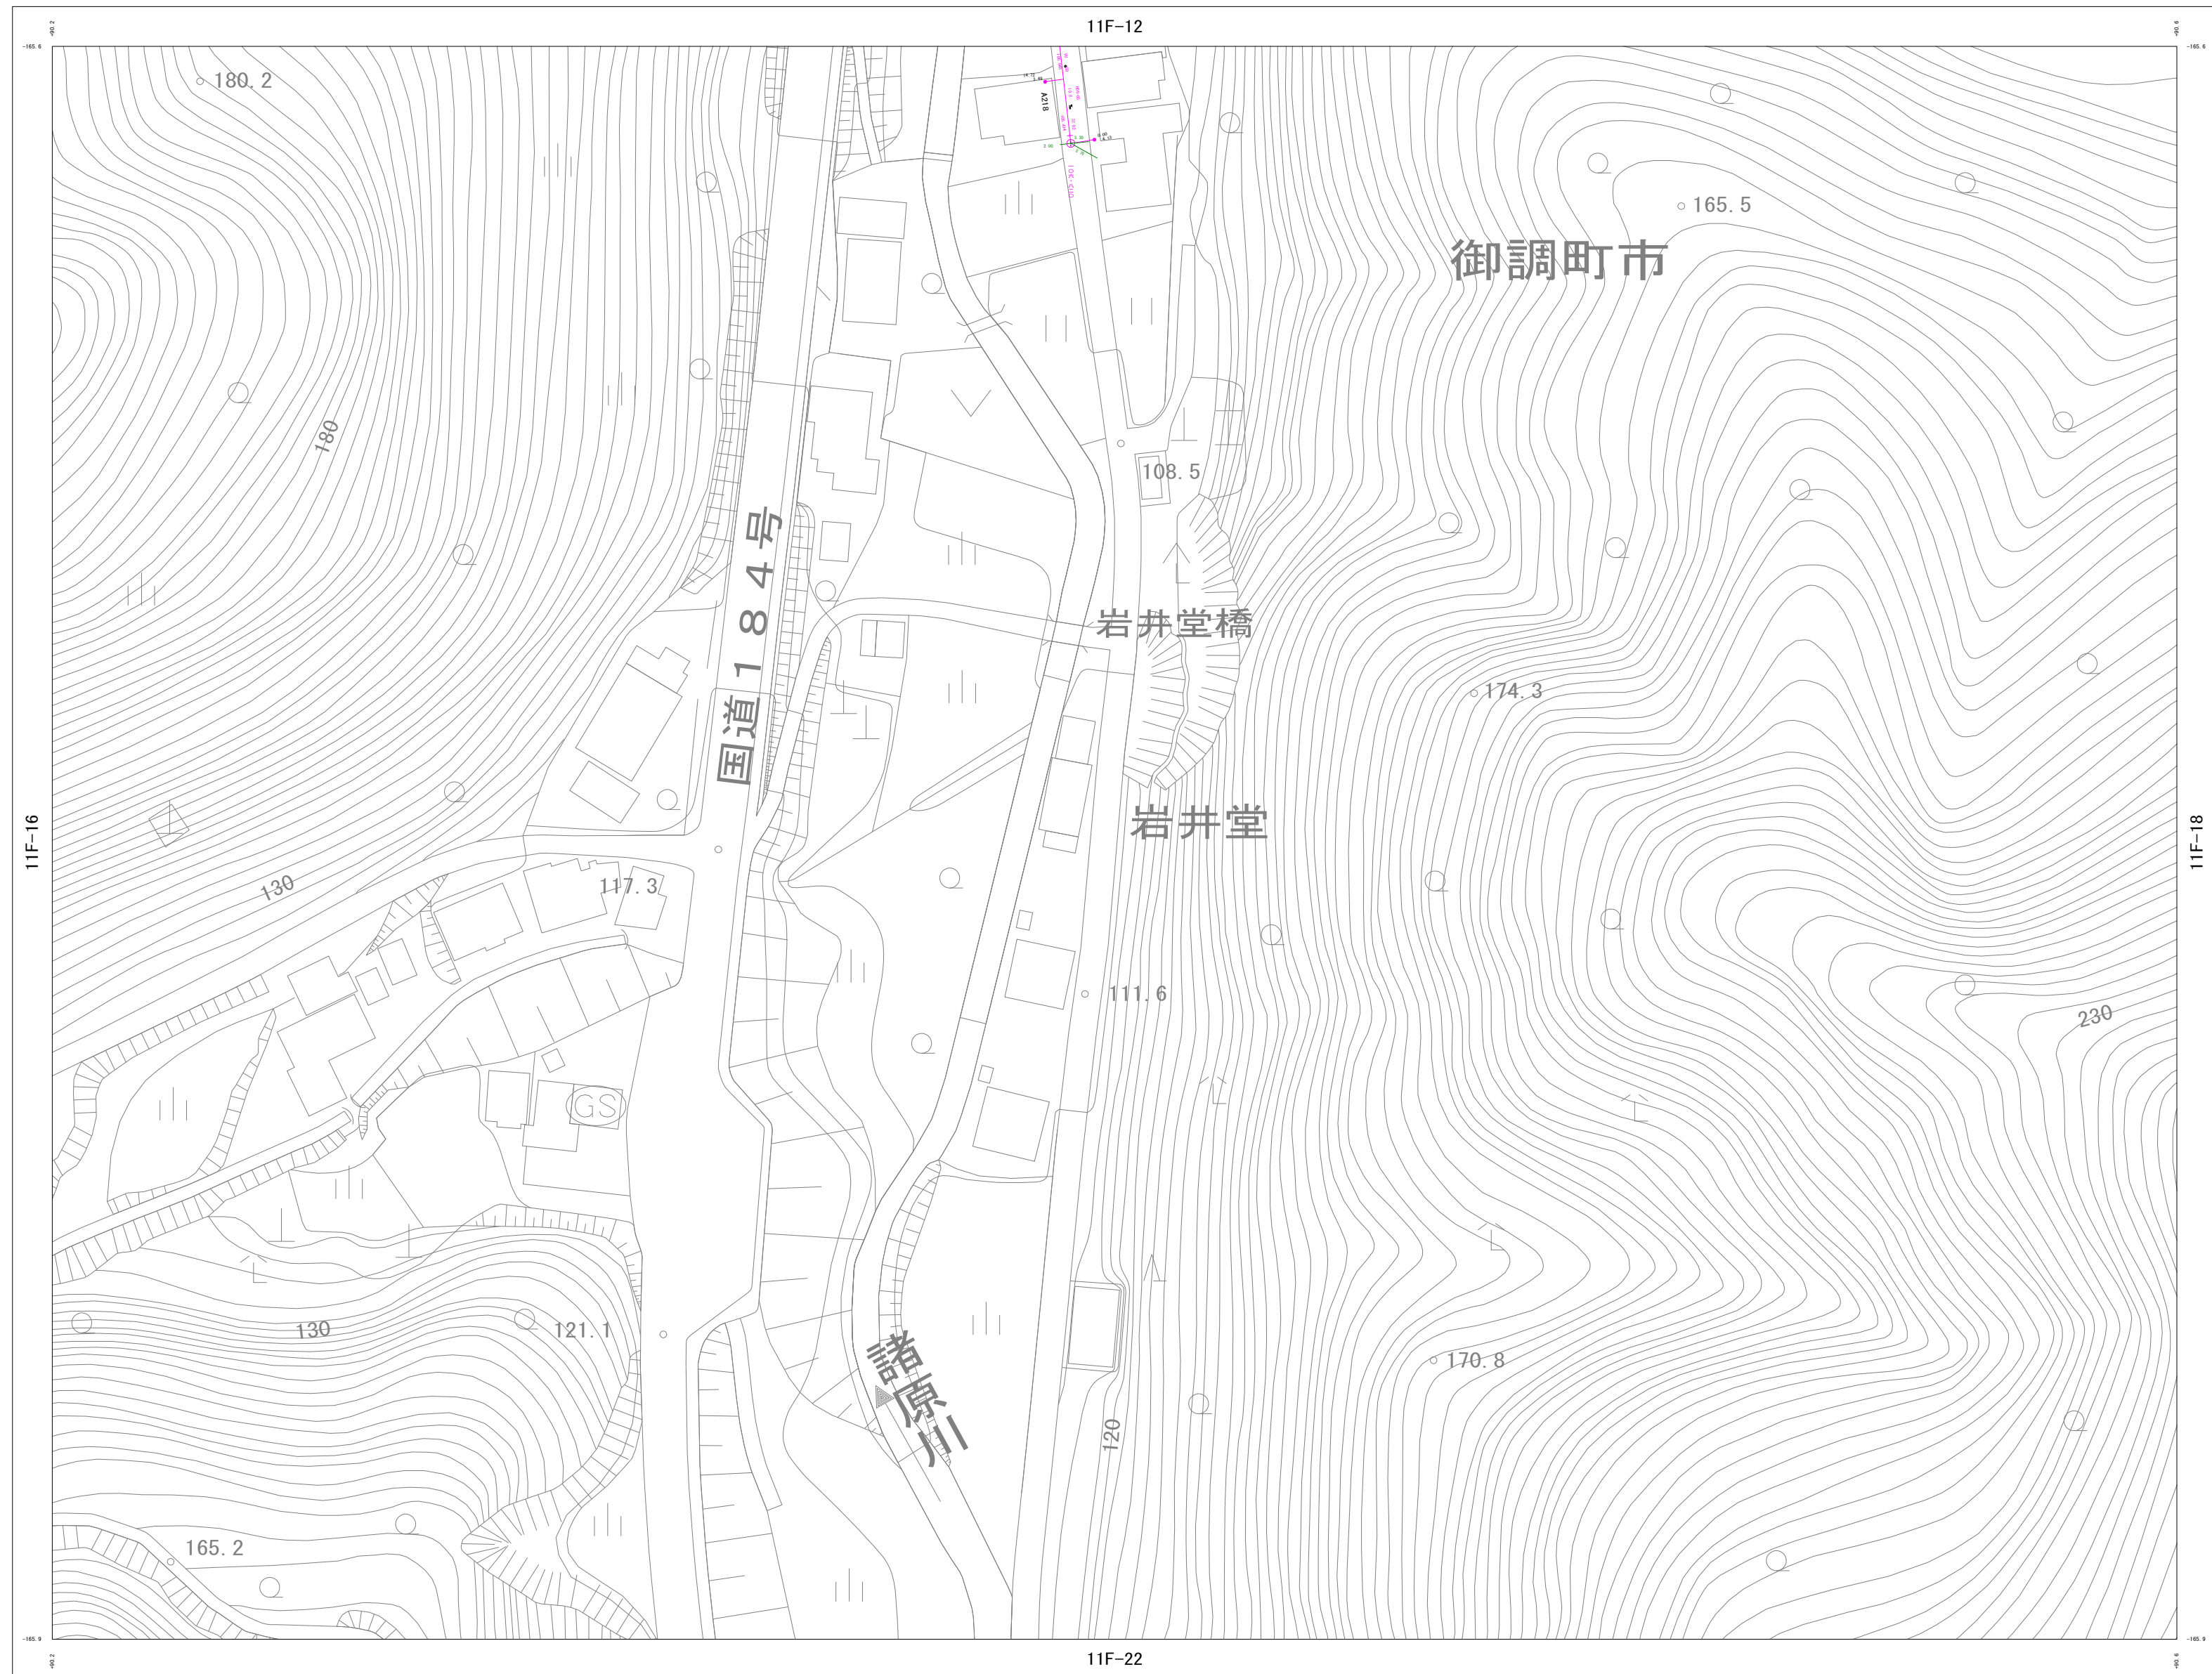


令和7年12月作成

詳細図
11F-17

11F-11	11F-12	11F-13
11F-16	11F-17	11F-18
11F-21	11F-22	11F-23


凡 例

管 渠	
自然流下管	
压送管	
放流管	
廃止管	
雨水管渠	




人 孔

①	0号マンホール (内径75cm・円形)
②	1号マンホール (内径90cm・円形)
③	2号マンホール (内径120cm・円形)
④	3号マンホール (内径150cm・円形)
⑤	4号マンホール (内径180cm・円形)
⑥	特1号マンホール (内法90cm×90cm角型)
⑦	楕円マンホール (内法20cm×90cm)
⑧	角型マンホール (内法20cm×20cm角型)
⑨	Y号マンホール (内径60cm円形)
⑩	S号マンホール (内径50cm円形)
⑪	小口径マンホール (内径20cm円形)
⑫	小口径マンホール (内径30cm円形)



榑

□	コンクリート樹 (内径30cm円形)
■	コンクリート樹 (内径40cm円形)
○	汚水樹 (内径15cm円形 塩ビ)
]	キャップ止め



尾道市上下水道局 下水道課